

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

VERGUNNING

Leeuwarden, 26 maart 1999

Kenmerk: WF.98/4191 ✓

Objectnummer: 65

Op 1 juni 1998 hebben wij van EPON nv, Dr. Stoltweg 92 te Zwolle, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van een elektriciteitscentrale, Koumarwei 2 te Burgum. De lozing vindt plaats op oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de provinsje Fryslân voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld.

Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 4 februari 1999 tot en met 4 maart 1999 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

De aanvraag bevat alle elementen voor een vergunning op hoofdzaken en bestaat uit de volgende onderdelen:

- een technische beschrijving
- een systeembeschrijving van het Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem (BIM);
- een Bedrijfs Milieu Plan (BMP).

In de technische beschrijving is het proces en zijn de afvalwaterdeelstromen nader omschreven. Ten aanzien van de aanvraag overwegen wij het volgende.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

111-
2

1 Proces en afvalwaterdeelstromen

In de elektriciteitscentrale te Burgum wordt elektriciteit geproduceerd in een combi-eenheid. In een stoomketel en een gasturbine wordt aardgas verbrand. De gasturbine drijft een generator aan. De stoom uit de stoomketel drijft een stoomturbine met daaraan gekoppeld een generator aan. De generatoren wekken elektriciteit op. Tijdens de productie van elektriciteit ontstaan afvalwaterstromen. Voor deze afvalwaterstromen wordt vergunning aangevraagd. Deze afvalwater(deel)stromen worden hierna toegelicht.

1. Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een apart rioleringsstelsel afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een beluchtingsruimte, nabezinktank en een slibbed. Na zuivering in de waterzuiveringsinstallatie wordt het gezuiverde water geloosd op oppervlaktewater.

2. Hemelwater afkomstig van het terrein en dak

Hemelwater afkomstig van daken en het verharde terrein wordt direct op oppervlaktewater geloosd. Door het schoon houden van het terrein en de aanwezigheid van bezinkputjes wordt voorkomen dat het hemelwater verontreinigd raakt.

3. Oliehoudend afvalwater afkomstig van transformatoren.

Lekolie van transformatoren alsmede op de transformatoren neervallend hemelwater wordt opgevangen in een grindbak en vervolgens via een olie-afscheider afgelaten op oppervlaktewater. In het BMP is aangegeven dat in 1999 nader onderzocht zal worden of de huidige voorzieningen voldoende waarborgen bieden op het voorkomen van olie verontreiniging naar oppervlaktewater. Mogelijk zal het onderzoek resulteren in maatregelen gericht op het voorkomen van verontreiniging of het plaatsen van een coalescentiefilter als aanvullende zuiveringstechniek.

4. Regeneraat en ketelspuiwater

In het proces ontstaat regeneraat bij de demineralisatie installatie ten behoeve van ketelvoedingwater en bij de condensaatreinigingsinstallatie. Daarbij worden forse hoeveelheden keukenzout, natronloog, zoutzuur en ammoniakwater gebruikt. Het regeneraat wordt opgevangen in een neutralisatiekelder van waaruit het wordt geloosd in het koelwateruitlaatkanaal.

Ketelspuiwater wordt geloosd indien de kwaliteit te wensen over laat waardoor het niet meer geschikt is voor hergebruik.

Het regeneraat en het ketelspuiwater bevatten geen prioritare stoffen. Er worden geen nadelige effecten verwacht in het ontvangende watersysteem.

5. Koelwater

Om stoom te condenseren naar condensaat wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater als koelmedium. Er wordt $14 \text{ m}^3/\text{s}$ oppervlaktewater per eenheid gebruikt. Het water wordt opgepompt uit het Bergumermeer en na gebruik geloosd in de Zwemmer. De warmte lozing bedraagt maximaal 600 MWth. Het temperatuurverschil over de condensators bedraagt maximaal 7°C . De temperatuur van het water bij uitlaat bedraagt maximaal 30°C . Bij dreigende overschrijding van deze maximale waarden wordt het vermogen beperkt waardoor de temperatuur van het te lozen koelwater afneemt. In de aanvraag is aangegeven dat indien dit dreigt tot problemen in de energievoorziening, in overleg met Wetterskip Fryslân, de temperatuur zal worden verhoogd tot boven de 30°C . Verhogen van de temperatuur is een verslechtering voor milieu en kan derhalve niet worden gemeld als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Het gedogen van een temperatuurverhoging komt evenmin in aanmerking daar de aanvrager deze problematiek nu reeds voorziet. Uitsluitend onvoorzienbare lozingen komen voor gedogen in aanmerking. Verhogen van de temperatuur van het koelwater zal uitsluitend kunnen plaats vinden indien dit geregeld is in een nieuw te verlenen Wvo-vergunning. Overigens zijn wij van mening dat deze koelwaterlozing, ten opzichte van andere lozingen van elektriciteitscentrales, plaats vindt in een voor warmte gevoelig gebied. Het verhogen van de temperatuur boven 30°C brengt risico's met zich mee die naar onze mening onaanvaardbaar zijn. Zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden mag de lozingsnorm in de vergunning niet worden overschreden.

2 eenheden

$50400 \text{ m}^3/\text{uur}$
 $110000 \text{ m}^3/\text{etm}$

De door EPON te emitteren warmte brengt nadelige effecten met zich mee. Zo wordt het optreden van botulisme in het Bergumermeer in warme perioden onder andere gerelateerd aan de warmte lozing van de Epon. In het bedrijfsmilieuplan heeft Epon aangegeven dat zij een studie gaat verrichten naar het voorkomen van koelwaterrecirculatie in het Bergumermeer.

6. Reiniging koelsystemen

Het koelwatersysteem van de centrale te Burgum raakt 's zomers vervuild en met name door de aangroei van driehoeksmosselen. De laatste jaren neemt de groei van driehoeksmosselen in de zomer aanzienlijk toe. Dit is een effect van de afnemende eutrofiëring van het oppervlaktewater. Door de aangroei van de mosselen neemt de koelcapaciteit af. Om aangroei van mosselen in het koelsysteem te voorkomen wordt het hulpkoelwater indien nodig gechloreerd. Het hoofdkoelwatersysteem wordt mechanisch gereinigd.

Chlorering van het hulpkoelwater vindt plaats als mosselbroed in het oppervlaktewater aanwezig is. De aanwezigheid van mosselbroed in oppervlaktewater wordt vastgesteld met behulp van een detectiesysteem. In de voorschriften wordt vastgelegd dat chlorering pas mag gebeuren als aan de hand van het detectiesysteem de noodzaak hiervan wordt vastgesteld. Na afloop van het zomerseizoen wordt indien nodig gedurende 1 tot 2 weken continu chloor gedoseerd met het doel alle in het systeem aanwezige verontreinigingen te verwijderen.

Bij het bestrijden van aangroei door middel van een toevoegmiddel heeft chloorbleekloog onze voorkeur. Reden hiervan is dat de effecten van chloorbleekloog op de waterkwaliteit, in tegenstelling tot andere bestrijdingsmiddelen, bekend zijn. Een overmaat aan vrij chloor doseren is echter niet nodig en vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien uiteraard ongewenst. Het is van belang dat het gewenste effect met zo weinig mogelijk aan chloor bereikt wordt. Onze wettelijke adviseur Rijkswaterstaat/RIZA adviseert ons om voor het te lozen koelwater een concentratie-eis op te nemen van 0,2 mg/l aan vrij chloor.

Om een koelsysteem vrij te houden van driehoeksmosselen kan volstaan worden met een schok dosering van chloorbleekloog gedurende een half uur per dag. In de voorschriften wordt vastgelegd dat er per etmaal maximaal een half uur chloorbleekloog mag worden gedoseerd.

7. Dosering ferrosulfaat

Ter bestrijding van corrosie van de condensorpijpen wordt in het koelwater ferrosulfaat gedoseerd. Per jaar wordt er 50 ton ferrosulfaat gedoseerd. Het nadeel van het gebruik van ferrosulfaat is dat het niet geheel zuiver is maar verontreinigd is met metalen. De maximale emissie aan metalen is bekend, de exacte emissie aan metalen niet.

Door het doseren van ferrosulfaat wordt daarentegen een forse reductie van de koperemissie bewerkstelligd. Ferrosulfaat vermindert de corrosie van de condensorpijpen die zijn gemaakt van een koperlegering. Er is een reductie bereikt in de koelwaterlozing van 5 ug/l. Aangezien koper een probleemstof is in het ontvangende watersysteem achten wij het gebruik van ferrosulfaat aanvaardbaar. Er zal echter nader inzicht verschaft moeten worden in de emissie van metalen als gevolg van het gebruik van ferrosulfaat. In de voorschriften wordt controle en rapportage ten aanzien van de verontreinigingsgraad van ferrosulfaat voorgeschreven.

2 Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem in relatie tot vergunning

In de aanvraag is de systematiek en de werking van het BIM beschreven. Het BIM met al zijn procedures en werkinstructies maakt geen onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Het BIM dient ertoe middels zelfregulering te komen tot een beheersing en, waar mogelijk, tot een vermindering van de beïnvloeding van het milieu door bedrijfsactiviteiten. Voor de kwaliteitsborging is het van belang dat het systeem gecertificeerd is volgens de ISO - 14001.

3 Bedrijfs Milieu Plan

EPON stelt elke vier jaar een BMP op. In het BMP zijn opgenomen doel en taakstellingen die de EPON zichzelf heeft gesteld in het kader van continue verbetering van haar milieuprestaties. In dit plan worden de activiteiten onderverdeeld in zekere, onzekere en voorwaardelijke maatregelen. Zekere maatregelen worden uitgevoerd, onzekere en voorwaardelijke maatregelen vergen nader onderzoek alvorens deze kunnen worden uitgevoerd. Wij zullen steeds worden betrokken bij het opstellen van een BMP. Het BMP behoeft onze goedkeuring.

4 Milieujaarverslag

De Epon stelt jaarlijks een milieujaarverslag op. Dit geeft ons en derden regelmatig een helder inzicht in de milieuprestaties van het bedrijf. Het verkrijgen van een helder inzicht in de milieuprestaties is een voorwaarde voor een vergunning op hoofdzaken. Overigens behoeven wij voor het verkrijgen van informatie niet te wachten op een milieujaarverslag. Op grond van onze opsporingsbevoegdheid kunnen wij ten alle tijde de meetgegevens inzien.

5 Standpunt

Vermijden samenloop overheids- en zelfregulering

Waar mogelijk dient samenloop van overheidsregulering en zelfregulering zoveel mogelijk te worden vermeden. In ieder geval moet voorkomen worden dat de verplichtingen die uit het Bedrijfs Interne Milieuzorgsysteem (BIM) voortvloeien nodeloos worden doorkruist, dan wel de uitvoering daarvan nodeloos wordt gecompliceerd door eenzijdig van overheidswege op te leggen verplichtingen. Het is gebruikelijk dat aan traditionele vergunningen voorschriften worden verbonden die moeten waarborgen dat de in de vergunning vastgelegde lozingsniveaus op de juiste wijze worden nageleefd. Te noemen zijn in dit verband het melden van wijzigingen, voorzieningen in verband met bijzondere omstandigheden, beheer en onderhoud van voorzieningen ter behandeling van het afvalwater en de controle van het lozingsniveau, rapportage van analyseresultaten, registratie van toegepaste milieugevaarlijke stoffen, een calamiteitenregeling. Deze punten zijn op afdoende wijze geregeld in het milieuzorghandboek voor de EPON en behoeft geen aanvulling onzerzijds.

Koppeling

Een expliciete koppeling tussen enerzijds het BMP en het milieuzorgsysteem en anderzijds de vergunning is ongewenst. Door zo'n expliciete koppeling worden allerlei details uit het BMP en het milieuzorgsysteem onderdeel van de vergunning waardoor met name de beoogde procedurele flexibiliteit van een vergunning op hoofdzaken verloren gaat. Immers een geringe wijziging in detail kan een wijzigingsvergunning of melding noodzakelijk maken. Ook zou een expliciete koppeling het noodzakelijk maken dat zowel het BMP als het milieuzorgsysteem in juridische handhaafbare bewoordingen worden geformuleerd. Dit is ongewenst omdat zowel het BMP als het milieuzorgsysteem primair een andere functie hebben, die door juridificering van deze instrumenten wordt aangetast. De handhaafbaarheid van deze vergunning is dus niet gebaat bij een koppeling.

Het te voeren vergunningenbeleid

Een vergunning waarin met het BMP en het milieuzorgsysteem rekening wordt gehouden moet, wat betreft de te stellen lozingsniveaus in overeenstemming zijn met vergelijkbare gevallen waarin niet met een dergelijk systeem wordt gewerkt.

Het ten aanzien van inrichtingen als de onderhavige te voeren vergunningenbeleid is met name weergegeven in de hierna onder a, b, c en d genoemde notities.

- a. Derde Nota Waterhuishouding;
- b. Waterkwaliteitsplan 1989 – 1995 provincie Friesland;
- c. Industriële koelwaterlozingen, Rijkswaterstaat 1995;
- d. Warmte-emissies in Wvo-vergunningen: een handreiking voor vergunningverleners, Rijkswaterstaat 1996.

Wij zien geen aanleiding van dit beleid af te wijken. Dit beleid is zoveel mogelijk in het BIM geïmplementeerd, zodat kan worden geoordeeld, of afwijkende regulering in de rede ligt. Wij noemen daartoe de desbetreffende punten van beleid en bezien in hoeverre daarmee in het BIM rekening wordt gehouden

Kernpunt van beleid is dat de veroorzaker van een lozing van afvalstoffen maatregelen moet nemen ter beperking en tot het tegengaan van deze lozing. Deze maatregelen variëren al naargelang de stofsoort. Voor gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu dienen de beste bestaande technieken te worden toegepast. Ingevolge de Richtlijn 76/464/EEG (Pb. nr. EG1976 L 129/23) dient een Wvo-vergunning voor de lozing van gevaarlijke stoffen waarvoor ter uitvoering van voormelde richtlijn grenswaarden zijn vastgesteld (zogenaamde zwarte lijst-stoffen) onder het stellen van een termijn te worden verleend. Voor relatief schadelijke stoffen dienen de best uitvoerbare technieken te worden toegepast.

Een lozer kan voorts tot verdergaande terugdringing van de lozingen, zonedig tot een nulniveau worden verplicht indien dat uit een oogpunt van het bereiken of handhaven van waterkwaliteitsdoelstellingen die gelden voor het ontvangende oppervlaktewater nodig is. Bij de vergunningverlening dienen voorts de grenswaarden die door het Rijk ingevolge het bepaalde in artikel 1b Wvo zijn vastgesteld, in acht te worden genomen.

Wij stellen vast dat in de milieubeleidsverklaring van EPON is aangegeven dat wat betreft de emissies naar water de hiervoor genoemde beleidsnotities in acht genomen zullen worden. Er is derhalve geen aanvullende of afwijkende regulering onzerzijds nodig. Zwarte lijst-stoffen worden niet geloosd, zodat op grond van voormelde richtlijn de vergunning niet onder bepaling van een termijn verleend behoeft te worden.

Wij achten het van groot belang dat de lozing plaats vindt overeenkomstig het hiervoor genoemde beleid. De doelen moeten naar onze mening duidelijk en goed controleerbaar zijn. Om deze reden worden goed handhaafbare doelvoorschriften in de vergunning opgenomen.

Voortschrijdende emissiereductie

Het te voeren beleid impliceert dat de emissiereductie een voortschrijdend proces is dat mede afhankelijk is van de technische mogelijkheden. Dit proces van continue verbetering van de milieuprestatie in overeenstemming met de technische ontwikkelingen is in ISO 14001 voorzien

In de milieubeleidsverklaring van EPON is aangegeven dat voor het bereiken van het grootst mogelijke positieve milieu-effect volgens het Alara-beginsel gehandeld zal worden. Wij achten het van belang dat de voortgang van deze emissiereductie -binnen het hiervoor aangegeven kader- door ons kan worden gevolgd en zonedig bijgestuurd. Daartoe zal in een aan de vergunning te verbinden voorschrift worden bepaald dat het bedrijfsmilieuplan en milieujaarverslagen onze goedkeuring behoeven.

Controleerbaarheid van ontwikkelingen

Ontwikkelingen die van invloed zijn of kunnen zijn op de belasting van het aquatisch milieu dienen controleerbaar en desgewenst insprekbaar te zijn. De aanvraag is behandeld met toepassing van de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, zodat inspraak- en adviesmogelijkheden naar de eisen der wet zijn gewaarborgd. Wijzigingen die negatieve gevolgen hebben voor de belasting van het watermilieu passen niet binnen de reikwijdte van de vergunning. Deze wijzigingen dienen indien zij toelaatbaar zijn te leiden tot aanpassing van de te verlenen vergunning, welke aanpassing geschiedt volgens een openbare procedure. Wijzigingen die geen of uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het watermilieu dienen door vergunninghouder aan ons te worden gemeld en worden door ons publiekelijk bekend gemaakt. Het vorenstaande in aanmerking nemend bestaan naar onze mening voor derden in de toekomst voldoende mogelijkheden tot het beoordelen van de lozingssituatie van de Epon.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

1. aan EPON nv, Dr. Stolteweg 92 te Zwolle, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van een elektriciteitscentrale, Koumarwei 2 te Burgum, op de Zwemmer;
2. de vergunning van 25 november 1970, verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met kenmerk WM70/015430 in te trekken.

Aan de vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : EPON nv, Dr. Stolteweg 92 te Zwolle.
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

1. Algemeen

- 1 - Binnen de inrichting is een actueel overzicht aanwezig van alle op de inrichting van toepassing zijnde regelgeving, normen en richtlijnen voor zover deze van belang zijn uit het oogpunt van bescherming van het milieu.
- 2 - De onderdelen van de aanvraag als genoemd in bijlage 1 maken onderdeel uit van deze vergunning.

2. Te lozen afvalwaterstromen

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:

- huishoudelijk afvalwater;
- terreinwater dakwater;
- oliehoudend afvalwater afkomstig van transformatoren
- regenerant en ketelspuiwater;
- koelwater.

3. Debiet koelwater

- 1 - Het debiet van het te lozen koelwater, gebruikt in het hoofdkoelsysteem, mag per STEG maximaal 14 m³/s bedragen.
- 2 - Het debiet van het te lozen koelwater, gebruikt in het hulpkoelwatersysteem, mag ten hoogste 3200 m³/uur bedragen.


Stroom en Gas Taks

111-
7

4 Temperatuur en zuurstof koelwater

- 1- De temperatuur van het te lozen koelwater mag niet meer bedragen dan 30° C. Het temperatuurverschil tussen ingenomen koelwater en geloosd koelwater mag in de zomer niet meer bedragen dan 7° C en in de winter niet meer dan 15° C. De overgang tussen de uitersten in de zomer en winter moet geleidelijk plaats vinden overeenkomstig onderstaande grafiek.
- 2 – Het gehalte aan zuurstof in het te lozen koelwater moet minimaal 5 mg/l bedragen.

Relatie tussen
inlaattemperatuur (T) en
temperatuursprong over het
koelwatersysteem (ΔT)

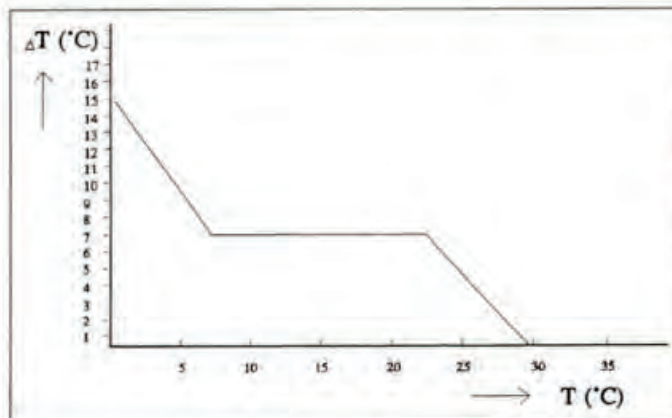

mag
wat hier mee wordt bedoeld.

5 Reiniging hulpkoelsystemen

- 1 - De bestrijding van aangroei in het hulpkoelsysteem mag door middel van chlorering plaats vinden. Chlorering mag echter uitsluitend plaats vinden nadat middels een detectiesysteem is vastgesteld dat mosselbroed in het oppervlaktewater voorkomt.
- 2 - De in het vorige lid bedoelde chlorering mag per etmaal maximaal een half uur plaatsvinden.
- 3 – In afwijking van het gestelde in het vorige lid mag het hulpkoelwater 1 keer per jaar gedurende 2 weken continu gechloreerd worden.
- 4 - Ter plaatse van het controlepunt mag het te lozen hulpkoelwater, gemeten in een willekeurig genomen steekmonster, niet meer dan 0,2 mg/l aan vrij chloor bevatten.

6 Concentratie-eisen huishoudelijk afvalwater

Het te lozen gezuiverde huishoudelijk afvalwater bedoeld onder ³ lid 1, moet ter plaatse van het lozingspunt voldoen aan de in de onderstaande tabel vermelde concentraties van stoffen en parameters.

stof/parameter	Maximale ** Waarde
Chemisch zuur- stofverbruik	150 mg/l
Biologisch zuur- stofverbruik	25 mg/l
Kjeldahl-stikstof	20 mg/l
Onopgeloste bestanddelen	30 mg/l

** als voortschrijdend gemiddelde van 7 waarnemingen, gemeten in een steekmonster

111-
8

7 Concentratie-eisen oliehoudend afvalwater afkomstig van transformatoren

Het gehalte aan minerale olie in het te lozen afvalwater afkomstig van transformatoren mag niet meer bedragen dan 20 mg/l.

8 Metingen en registraties

2, 12, 17, 22, 23, 24

1 – De metingen en registraties moeten worden uitgevoerd conform de in het milieuzorgsysteem opgenomen procedures. Wijzigingen van deze procedures moeten vooraf ter goedkeuring aan de waterkwaliteitsbeheerder worden overlegd.

2 – De metingen en registraties moeten in ieder geval de volgende emissies naar water betreffen:

- temperatuur en zuurstofgehalte van het te lozen koelwater, alsmede temperatuurverschil tussen ingenomen en geloosd koelwater;
- CZV, BZV, Kj-N, onopgeloste bestanddelen in het te lozen gezuiverde huishoudelijk afvalwater;
- Oliegehalte in het geloosde afvalwater afkomstig van transformatoren;
- Gehalte aan vrij chloor in het geloosde hulpkoelwater;
- Emissies van zware metalen als gevolg van het gebruik van ferrosulfaat.

De waterkwaliteitsbeheerder kan nadere eisen stellen die betrekking hebben op de soort emissie die gemeten wordt en op de wijze de meting en registratie moet plaats vinden.

3 – De gegevens die voortvloeien uit het vorige lid moeten ten allen tijde beschikbaar zijn voor de waterkwaliteitsbeheerder.

4 – Jaarlijks moet een meetplan worden opgesteld en ter goedkeuring aan de waterkwaliteitsbeheerder worden overlegd.

9 Meetvoorzieningen

De vergunninghouder moet uiterlijk 6 maand na het van kracht worden van de vergunning aan de waterkwaliteitsbeheerder een tekening overleggen waarop feitelijke ligging van de riolering voor de afvoer van afvalwaterstromen is aangegeven alsmede de plaatsen van meet- en bemonsteringsvoorzieningen daarin. De tekening behoeft de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. De goedgekeurde tekening wordt als onderdeel van deze vergunning beschouwd.

10. Goedkeuring BMP en jaarverslag.

Het jaarlijks op te stellen milieujaarverslag en het vierjaarlijks op te stellen Bedrijfs Milieu plan behoeft goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

drs. P.L. Polhuis,
secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)

1 – Onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de vergunning.

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

Bijlage 1: behorende bij de beschikking met kenmerk WF.98/4191

Onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de vergunning.

1. Een technische beschrijving van de processen die in de electriciteitscentrale worden uitgevoerd met inbegrip van een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen tot het tegengaan en voorkomen van de lozing van afvalstoffen op oppervlaktewater;

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

Ons kenmerk : MO/98-71381/B3 (Wm),
WF-98/4191 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
(Wvo).
ISVUPno. : 65
Bijlage(n) : div.

Hierbij zenden wij u exemplaren van onze beschikking van 29 april 1999 betreffende de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van N.V. EPON te Zwolle om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van een electriciteitsproductiebedrijf. De inrichting is gelegen aan de Koumarwei 2 te Burcum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, exemplaren van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten.

Voorts zenden wij u exemplaren van de aanvullende gegevens op de aanvraag, het advies van de I.M.H.-Noord en van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij verzoeken u exemplaren van de beschikkingen, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen. Tevens verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

voorzitter,

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

Ons kenmerk : MO/98-71381/B3 (Wm),
WF-98/4191 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
(Wvo).
ISVUPno. : 65
Bijlage(n) : div.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend op de aanvraag van N.V. EPON te Zwolle om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van een electriciteitsproductiebedrijf. De inrichting is gelegen aan de Koumarwei 2 te Burgum.

Tevens delen wij u mede, dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân voor bovengenoemde activiteiten een beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) heeft verleend. Een exemplaar van deze beschikking sturen wij u namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân toe.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

voorzitter,

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

Ons kenmerk : MO/98-71381/B3 (Wm),
WF-98/4191 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED] (Wm),
(Wvo),
ISVUPno. : 65
Bijlage(n) : div.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend op de aanvraag van N.V. EPON te Zwolle om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van een electriciteitsproductiebedrijf. De inrichting is gelegen aan de Koumarwei 2 te Burghum.

Tevens delen wij u mede, dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân voor bovengenoemde activiteiten een beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) heeft verleend. Een exemplaar van deze beschikking sturen wij u namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân toe.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

orzitter,

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

voorzitter,

KENNISGEVING BESCHIKKINGEN WM EN WVO EPON CENTRALE BURGUM

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan de N.V. EPON een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. De vergunning heeft betrekking op een electriciteitsproductiebedrijf gelegen aan de Koumarwei 2 te Burgum. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater, afkomstig van bovengenoemd bedrijf. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!

U kunt de vergunningen, de aanvragen, en de daarbij behorende stukken inzien van 10 mei tot en met 21 juni 1999:

1. in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, bij de afd. Milieu & Beheer, sectie Milieu (kamer 82) op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (telefoon (0511)460970) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer 058-2925128);
3. in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Beroep instellen:

Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
 - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;
 - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht;
 - de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen
- binnen zes weken, met ingang van 11 mei 1999, beroep kan/kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over.

De beschikkingen worden pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking waar het verzoek betrekking op heeft niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) de gronden van het beroep.

Informatie:

Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met [REDACTED] afdeling Milieuvergunningen, telefoonnummer [REDACTED].

Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met [REDACTED] van het Wetterskip Fryslân, telefoon 058-2339611.

T.a.v. Hemmen & Solarz:

te plaatsen in: de Actief woensdag 5 mei 1999
de Staatscourant dinsdag 4 mei 1999

WIJZIGINGS-VERGUNNING

Leeuwarden, 2 juli 2007

Kenmerk: WF/200728954 ✓

Objectnummer: 65

In februari 2007 hebben wij de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd bij Electrabel Nederland n.v., Koumarwei 2 te Bergum, aan de IPPC-richtlijnen getoetst. Uit deze toets is gebleken dat de vigerende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), kenmerk WF.98/4191 gewijzigd moet worden. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze wijziging wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 en afdeling 8.1.2. van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 11 mei 2007 tot en met 22 juni 2007 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Met betrekking tot deze wijziging hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

IPPC-richtlijn

Vanaf 31 oktober 1999 is de Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de zogenaamde IPPC-richtlijn) van toepassing geworden op installaties waarvan is ingeschat dat deze in omvangrijke mate het milieu belasten. Met deze richtlijn wordt een vergunningenregime beoogd voor onder andere emissies naar water uit grote industriële installaties, waarbij rekening wordt gehouden met vermindering van afval en energieverbruik (integrale afweging). Een belangrijk element is dat emissiegrenswaarden gebaseerd dienen te zijn op de in de richtlijn gedefinieerde 'best available techniques' (BAT of BBT). De btt is beschreven in BAT-referentiedocumenten oftewel Bref's. In de "Regeling aanwijzing BBT-documenten", die in december 2005 in werking is getreden, is aangegeven met welke Bref's bij de besluitvorming rekening moet worden gehouden.

Daarnaast dienen de lidstaten aan de Europese Commissie te rapporteren over de voortgang van het herzien van het vergunningenbestand in het kader van de IPPC en de lozingseisen die in de vergunningen zijn opgenomen.

111-

De IPPC-richtlijn is met ingang van 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe bedrijven en bedrijven die ingrijpende wijzigingen ondergaan. Voor bestaande bedrijven geldt een overgangstermijn van 8 jaar welke afloopt op 31 oktober 2007. Na deze datum moeten alle inrichtingen die onder de IPPC vallen en de daaraan verleende vergunningen aan de voorwaarden voldoen die uit de IPPC voortvloeien.

Beoordeling

Wij hebben de activiteiten die bij Electrabel worden uitgevoerd, getoetst aan de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemde categorieën. Daaruit blijkt dat de activiteiten van Electrabel onder hoofdcategorie 1, de "energie-industrie", van deze bijlage vallen. Dit betekent dat volgens tabel 1 van de Regeling aanwijzing bbt-documenten de volgende Bref's als relevant worden aangemerkt:

- Bref Grote stookinstallaties
- Bref Industriële koelsystemen
- Bref Monitoring
- Bref Economics and cross-media effects

De IPPC-toets heeft uitgewezen dat er thans onvoldoende inzicht is in de vissterfte als gevolg van visinzuiging en het effect van de getroffen maatregelen. Om aan de BBT te voldoen dient Electrabel hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek luidt als volgt:

1. a. een inventarisatie van de soorten en hoeveelheden aquatische organismen die in een periode van een jaar ingezogen worden en achterblijven op de zeven;
b. de technische mogelijkheden om intrek van deze aquatische organismen tegen te gaan;
c. de technische mogelijkheden om de overlevingskansen van deze aquatische organismen te vergroten. De technisch haalbare maatregelen dienen eveneens te worden onderzocht op economische aspecten.

Teneinde de Wvo-vergunning voor Electrabel in overeenstemming te brengen met de IPPC-richtlijnen dient deze vergunning te worden uitgebreid met een onderzoeksvoorschrift. In dit voorschrift worden naast het genoemde onderzoek (lid 1) tevens de volgende bepalingen (leden) opgenomen:

2. Een onderzoeksplan ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde onderzoek dient uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning door de vergunninghouder te worden ingediend en behoeft de schriftelijke goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân.
3. Afhankelijk van de resultaten van het in het eerste lid bedoelde onderzoek kunnen door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân aanvullende maatregelen worden voorgeschreven gericht op verminderde intrek van aquatische organismen, dan wel vergroting van de overlevingskansen van aquatische organismen.
4. Uiterlijk 18 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghouder onderzoek te verrichten en de onderzoeksresultaten te hebben gerapporteerd aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat met de wijziging de Wvo-vergunning van Electrabel voldoet aan het beschermingsniveau van de IPPC.

WF

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten de Wvo-vergunning d.d. 26 maart 1999 met kenmerk WF.98/4191 te wijzigen. Dit betekent dat deze vergunning wordt uitgebreid met het onderzoeksvoorschrift zoals omschreven in lid 1. tot en met 4. van de vorengenoemde paragraaf "Beoordeling".

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze


mevrouw mr. G. de Jong
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Electrabel Nederland n.v.

T.a.v. [redacted]

Koumarwei 2

9251 ML BERGUM

Leeuwarden, 2 juli 2007

Bijl.:

Dossiernummer: 1732

Objectnummer: 65

Ons kenmerk: WF2007/28954

Tel: [redacted]

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk:

Onderwerp:

toezending wijzigings-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de wijzigings-vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 2 juli 2007 en de kennisgeving. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 23 augustus 2007 tegen bovengenoemde wijzigings-vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De wijzigings-vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Gemeente Tysterksteradiel
Afdeling Milieu
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Leeuwarden, 2 juli 2007
Bijl.:
Dossiernummer: 1732
Objectnummer: 65

Ons kenmerk: WF2007/28954
Tel: 

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending wijzigings-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de wijzigings-vergunning van 2 juli 2007 en de kennisgeving, betreffende de wijziging van Electrabel Nederland n.v., Koumarwei 2 te Bergum. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen.

Wij verzoeken u een exemplaar van de wijzigings-vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De wijzigings-vergunning wordt behandeld door  telefoon . U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 2 juli 2007
Bijl.:
Dossiernummer: 1732
Objectnummer: 65

Ons kenmerk: WF2007/28954
Tel: 

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending wijzigings-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de wijzigings-vergunning van 2 juli 2007 en de kennisgeving, betreffende de wijziging van Electrabel Nederland n.v., Koumarwei 2 te Bergum. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen.

De wijzigings-vergunning wordt behandeld door  telefoon . U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Provincie Fryslân

T.a.v. [redacted]

Postbus 20120

8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 2 juli 2007

Bijl.:

Dossiernummer: 1732

Objectnummer: 65

Ons kenmerk: WF2007/28954

Tel: [redacted]

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk:

Onderwerp:

toezending wijzigings-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de wijzigings-vergunning van 2 juli 2007 en de kennisgeving, betreffende de wijziging van Electrabel Nederland n.v., Koumarwei 2 te Bergum. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen.

De wijzigings-vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om de **vergunning** van Electrabel Nederland n.v., Koumarwei 2 te Bergum te **wijzigen**. Het betreft de vergunning ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** met kenmerk WF.98/419. De wijziging van de vergunning betreft een aanvullend onderzoeksvoorschrift met betrekking tot aquatische organismen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 12 juli 2007 tot en met 23 augustus 2007 ter inzage op de volgende plaatsen:

- 1 in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, kamer 82, Raadhuisweg 7 te Burgum op werkdagen van 8.30-12.00 uur. Bovendien op verzoek, tel. (0511) 466332, kunnen de stukken op maandag van 17.00-20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Drachtster Courant op woensdag 11 juli 2007.



2. Beleid

a. Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan (IWBP) 2001-2004.

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van de verontreinigingen:

- Vermindering van de verontreiniging;
- Stand-still-beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, dus het voorkomen van verontreiniging en door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissie-aanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissie-aanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en de schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met de toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of best bestaande techniek (BBT). Voor zwartelijststoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat de emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen".

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast".

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still-beginsel houdt in dat de lozing van zwartelijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

3. Standpunt van Wetterskip Fryslân ten aanzien van deze lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozing al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, hoedanigheid en aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.

De afstand van het Dierenhotel en trimsalon tot de gemeentelijke riolering bedraagt meer dan 300 meter. Aansluiting op de gemeentelijke riolering kan derhalve redelijkerwijs niet worden gevergd. Het afvalwater afkomstig van het Dierenhotel - trimsalon en de woning bestaat uit bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater. Het bedrijfsafvalwater bestaat ondanks dat de vaste ontlasting van de dierenverblijfplaatsen regelmatig wordt verwijderd, o.a. uit uitwerpselen en urine. De totale hoeveelheid afvalwater die bij het Dierenhotel en trimsalon vrijkomt wordt geschat op 700 liter per dag.



Het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt voor lozing gezuiverd door middel van een IBA Upclean (AkaNova) klasse IIIA met een capaciteit van 4-6 inwonerequivalenten. Het vergaande gezuiverde afvalwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De sloot waar het afvalwater op wordt geloosd is een watervoerende sloot waarvoor geen ecologische doelstellingen zijn vastgesteld of specifieke gebruiksfuncties aan zijn toegekend. Tevens staat de sloot in verbinding met andere sloten waardoor doorspoeling plaatsvindt. Het gebied is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aangemerkt als niet kwetsbaar gebied. Omdat het om een relatief beperkte lozing gaat en het afvalwater een behandeling ondergaat, wordt de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater voldoende beschermd en zijn er geen waterkwaliteitsproblemen te verwachten. Vanuit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer hebben wij daarom, onder het stellen van voorschriften, geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan de fam. Ouwerkerk, Hiddemawei 15, 8771 KH te Nijland, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het Dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA, beide gelegen op het perceel Hiddemawei 15 te Nijland in gemeente Wymbritseradiel. De lozing vindt plaats op de nabij gelegen sloot. De vergunningaanvraag met de daarbij behorende tekeningen en beschrijvingen maken deel uit van de vergunning.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.



VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : [REDACTED]
Hiddemawei 15, 8771 KH Nijland.
Waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

2 1- De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2- Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3- De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

3 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater afkomstig van het Dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning, beide gelegen op het perceel Hiddemawei 15 te Nijland. Een en ander overeenkomstig de aanvraag WF 2005/3627.

Controle- en zuiveringstechnische voorziening

4 1- Het in voorschrift 3 genoemde afvalwaterstromen moeten, alvorens het op oppervlaktewater wordt geloosd, een installatie voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA) met een controlepu(n)t doorlopen. De/het controlepu(n)t moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden. Regenwater dient buiten de voorziening omgeleid te worden.

2- Het in lid 1 genoemde controlepu(n)t behoeft de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân en moet te allen tijde bereikbaar en toegankelijk zijn.

Lozingseisen

5 1- Het te lozen afvalwater dient ter plaatse van het controlepunt in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Maximum concentratie in enig steekmonster
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	300 mg/l
Onopgeloste bestanddelen	60 mg/l

2- De gemiddelde waarde van 5 opeenvolgende steekmonsters moet ten hoogste gelijk zijn aan de helft van de waarden die zijn genoemd zijn bij de lozingseisen in lid 1.



Meet - en bemonsteringsvoorziening

- 6
- 1 - Van het te lozen afvalwater moet door of vanwege de vergunninghouder tenminste 1 keer per half jaar het gehalte CZV worden bepaald.
 - 2 - De analyse van de in lid 1 genoemde parameter moet worden uitgevoerd conform de voorschriften, zoals vermeld in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.
 - 3 - De analyseresultaten van de bemonstering moeten uiterlijk 1 maand na het nemen van het desbetreffende monster schriftelijk worden gerapporteerd aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
 - 4 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie kan worden volstaan, kan het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten.

Beheer en onderhoud

- 6
- 1- Verondiepingen en/of slijkafzettingen welke naar het oordeel van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân uit oogpunt van waterkwaliteit ontoelaatbaar zijn, dienen op eerste aanzegging en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.
 - 2- Het lozingswerk dient in goede staat van onderhoud te zijn zulks ter beoordeling van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Interne calamiteiten

- 7
- 1- Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozingen op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
 - 2- Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-292 22 22). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058- 212 24 22). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
 - 3- Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit wenselijk acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteiten

- 8
- 1- Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
 - 2- Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.



Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

dhr. dr. ir. J.M. Schouwenaars,
Hoofd Afdeling Watersysteembeheer, district Zuidwest.

BIJLAGE(N)

1. Analysemethode(n)/ monsterneming

Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted] telefoon [redacted]

Bedenkingen

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verontreinigingsheffing

Ten aanzien van de hoogte van de aanslag verontreinigingsheffing, delen wij u mede dat deze na ingebruikname van het zuiveringssysteem, op uw verzoek opnieuw beoordeeld kan worden.

U dient hiervoor contact op te nemen met:

[redacted]
afd. Handhaving,
tel. 058 292 2105
fax. 058 292 2223

Of met

[redacted]
Afd. Belastingen
tel. 058 292 2504
fax. 058 292 2540



BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF2005/10134

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van de onderstaande analysemethode:

Parameter	analysemethode(n)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621

Monsterneming dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de NEN 6600.

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een en andere dan de hierboven genoemde analysemethode(n) te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

1 Huidige situatie

Beschrijving van watersysteem:

- bemalingsgebied
- peilen en geldende peilbesluit
- bodem (klei, zand, veen, ...) en bodemopbouw, eventuele storende lagen
- kwel/intermediair/inzijging
- kans op inundatie (waterrisicokaart)
- eventuele andere aandachtspunten van watersysteem

2 Toekomstige situatie

- beschrijving van wat het plan behelst
- locatie
- verwijzing naar plankaart

3 Beleidsuitgangspunten

Op welk beleid is ons advies gebaseerd:

- uitvoering van rijks en provinciaal beleid → IWBP, SMP
- waterbeheer 21^{ste} eeuw uitgangspunten, beide tritsen
- KRW

4 Veiligheid

4.1 Primaire keringen

Uitgangspunten

- toelichting reserveringszones

Gevolgen van het plan

Reactie van primaire keringen, Leeuwarden

Advies

Advies van primaire keringen, Leeuwarden

4.2 Boezem keringen

Uitgangspunten

- doelstelling om in 2016 alle kaden op hoogte te hebben
- normhoogte voor kaden in plangebied, berekend door Feike, eventueel voor verschillende kadeconstructies

Gevolgen van het plan

Voldoen kaden in het plangebied aan de norm?

Advies

- eventuele maatregelen
- kering vastleggen in bestemmingsplan

5 Wateroverlast

5.1 Drooglegging en waterpeilen

Uitgangspunten

- toelichting drooglegging (en ontwateringsdiepte)
- relevante normen voor drooglegging

Gevolgen van het plan

- voldoet drooglegging aan de norm?

Advies

- eventuele maatregelen: ophogen, peilen wijzigen, kruipruimteloos bouwen, ...

5.2 Waterberging

Uitgangspunten

- verwijst naar de trits, 1,33 l/s/hs, hoe berging te bepalen (vuistregel en volume waterbezwaar)
- beperk toename van verhard oppervlak zoveel mogelijk.
- wat kan je wel en wat niet afkoppelen.

Gevolgen van het plan

Wat is de toename van het verharde oppervlak, hoe afwatering (oppervlaktewater of riool), waar zitten lozingspunten van RWA.

Advies

Hoe ziet de trits in dit plan er uit.

5.3 Waterinfrastructuur

Uitgangspunten

- goede waterafvoer, wateraanvoer, doorstroming, ruimte voor beheer en onderhoud
- richtlijnen voor inrichting zoals minimale waterdiepte, afmetingen kunstwerken etc.

Gevolgen van het plan

Advies

- layout van watergangen en afmetingen
- onderhoudstroken
- kunstwerken, afmetingen
-

6 Riolering

Uitgangspunten

- verwijst naar de trits schoonhouden, scheiden, zuiveren
- type stelsel
- uitgangspunten DWA berekening

Gevolgen van het plan

- Plan voorleggen aan ZUB.

Advies

- advies van ZUB
- rioleringsplan maken en ter goedkeuring voorleggen
- zakelijk recht rond persleidingen

7 Oppervlaktewaterkwaliteit

Uitgangspunten

- trits schoonhouden, scheiden, zuiveren
- vertaling van KRW naar normen

Gevolgen van het plan

Advies

- schoonhouden: voorkom gebruik van milieuschadelijke materialen, DUBO
- inrichtingseisen (minimale breedte en diepte, voorkom doodlopende watergangen, voorkom overkluizing).
- oevers met gradiënt
- specifieke zaken zoals verzilting

Voorts adviseren wij u dringend geen milieubezwaarlijke bouwmaterialen toe te passen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem negatief kunnen beïnvloeden (zoals zinken goten, loodslabben en mastiekdaken).

8 Andere belangen

8.1 Verdroging/natte natuur

8.2 Bodemdaling

8.3 Grondwater

9 Beheer en onderhoud

Uitgangspunten

Gevolgen van het plan

Advies

10 Procedures en vergunningen

Peilbesluit

Een peilwijziging moet worden aangevraagd bij Wetterskip Fryslân. Een brief volstaat met daarin:

- de locatie van de peilwijziging
- het doel van de peilwijziging
- het gewenste streefpeil met een argumentatie

De legeskosten zijn € 450,-. De procedure duurt circa 10 maanden.

Keurontheffing

WVO-vergunning

Huishoudelijk afvalwater

Indien er huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater, is het Lozingenbesluit Huishoudelijk afvalwater van toepassing. Dit betekent dat de lozing van huishoudelijk afvalwater dient plaats te vinden via een zuiveringsvoorziening. Voor deze lozing dient een vergunning te worden aangevraagd of melding te worden gedaan bij Wetterskip Fryslân. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]

Agrarisch afvalwater

Voor dit bedrijf is eveneens het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij van toepassing. Wij gaan er vanuit dat er in het verleden een melding is gedaan in het kader van het genoemde besluit. Voor de veranderingen moet eveneens melding worden gedaan. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Dierenhotel-trimsalon "Nijland", Hiddemawei 15, 8771 KH Nyland een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 juli 2005 tot en met 26 augustus 2005 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wymbritseradiel, Stadslaan 75 te IJlst, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en bovendien op dinsdagen van 13.30-16.00 uur;
2. in het districtskantoor, District Zuidwest, Sint Antoniusplein 38 te Sneek op werkdagen van 8.30-16.30 uur.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd op 13 juli 2005.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Dierenhotel-trimsalon "Nijland"
T.a.v. [REDACTED]
HIDDEMAWET 15
8771 KH Nijland

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.:
Dossiënummer: 4380

Ons kenmerk: WF.2005 3627 Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Toestel [REDACTED] Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 26 augustus 2005 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [REDACTED]

dhr. J.M. Schouwenaars.
hoofd afdeling Watersysteembeheer.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Gemeente Wymbritseradiel
afd. Milieu
Postbus 14
8650 AA IJlst

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.: 2
Dossiernummer: 4380

Ons kenmerk: WF.2005_3627
Toestel [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Dierenhotel-trimsalon "Nijland", Hiddemawei 15 8771 KH Nijland voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [REDACTED]

dhr. J.M. Schouwenaars.
hoofd afdeling Watersysteembeheer.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.: 2
Dossiernummer: 4380

Ons kenmerk: WF.2005.3627
Toestel [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Dierenhotel-trimsalon "Nijland", Hiddemawei 15, 8771 KH Nijland voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED], telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [REDACTED]

dhr. J.M. Schouwenaars.
hoofd afdeling Watersysteembeheer.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Wymbritseradiel
afd. Milieu
Postbus 14
8650 AA IJlst

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.: 2
Dossiernummer: 4380

Ons kenmerk: WF.2005_3627
Toestel [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Dierenhotel-trimsalon "Nijland", Hiddemawei 15 8771 KH Nijland voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze.

[REDACTED]
dhr. J.M. Schouwenaars.
hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Dierenhotel-trimsalon "Nijland"
T.a.v. [redacted]
HIDDEMAWEI 15
8771 KH Nijland

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.:
Dossiernummer: 4380

Ons kenmerk: WF 2005_3627
Toestel [redacted]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 26 augustus 2005 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [redacted]

dhr. J.M. Schouwenaars,
hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



WETTERSKIP FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 7 juli 2005
Bijl.: 2
Dossiernummer: 4380

Ons kenmerk: WF.2005 3627
Toestel [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 7 juli 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Dierenhotel-trimsalon "Nijland", Hiddemawei 15, 8771 KH Nijland voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het dierenhotel - trimsalon in combinatie met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning via een IBA.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [REDACTED]

dhr. J.M. Schouwenaars.
hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

VERGUNNING

Leeuwarden, 21 januari 2009

Kenmerk: WFN0900524 ✓
Objectnummer: 14254
Dossiernummer: WFN013186

Op 14 mei 2008 hebben wij van Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van koelwater, brüdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 28 november 2008 tot en met 9 januari 2009 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Phoenix Dairy Foods (hierna Phoenix genoemd) houdt zich bezig met het produceren en verpakken van hoogwaardige foodpoeders zoals melkpoeders, insuline, creamers enz. De belangrijkste grondstoffen hiervoor zijn melk, wei, room, magere melk, plantaardige vetten e.d. Voor de productieprocessen en benodigde reinigingsactiviteiten vormt proces- en koelwater een belangrijk hulpmiddel. Het koelwater wordt tesamen met het brüdencondensaat geloosd op de Skarster Rien. Hierdoor wordt het oppervlaktewater zowel thermisch als met zuurstofbindende stoffen belast. Op grond van artikel 1, eerste lid van de Wvo betekent dit dat voor deze lozing een vergunning nodig is.

Op 25 september 1981 hebben Gedeputeerde Staten van Friesland, de toenmalige waterkwaliteitsbeheerder, een Wvo-vergunning met kenmerk 12866 verleend voor het lozen van afvalwater op de Skarster Rien. Sederdien is de lozingsituatie bij Phoenix alsmede het waterkwaliteitsbeleid voor warmtelozingen zodanig veranderd dat een actualisatie van de vigerende Wvo-vergunning noodzakelijk is. Dit is dan ook de aanleiding geweest voor het aanvragen van onderhavige vergunning.

Na het van kracht worden van deze vergunning vervalt de vergunning van 25 september 1981.

2. Afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

- koelwater

Het koelwater wordt gebruikt voor het koelen van de condensors van de indampers en van de ijswaterinstallatie. Daartoe wordt oppervlaktewater onttrokken uit de Skarster Rien met een debiet van maximaal 245 m³ per uur en na opwarming wederom teruggevoerd met een temperatuur van maximaal 35°C. Het debiet van 245 m³ per uur is gerelateerd aan de maximale pompcapaciteit ingeval alle condensors tegelijk in bedrijf zijn. Deze situatie zal in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

Phoenix beschikt over 3 indampers die worden gebruikt voor verdampen van het in de grondstof aanwezige water. De damp wordt met behulp van koelwater gecondenseerd in de condensors en voor een deel hergebruikt als ketelvoedingswater of voor reinigingsdoeleinden.

Phoenix beschikt voor de bereiding van ijswater over een ammoniakkoelinstallatie. Dit ijswater wordt vervolgens toegepast voor de (diep)koeling van producten in koeltanks en platenwisselaars.

Sinds 2005 beschikt het bedrijf over een verdampingscondensor, een zogenaamde koeltoren, welke in de zomerperiode kan worden bijgeschakeld om extra koelcapaciteit te creëren.

Het koelwatersysteem is van het type "doorstroomkoelwatersysteem" en wordt niet planmatig gereinigd. Afhankelijk van signaleringen vindt reiniging plaats waarbij het vrijkomende reinigingswater op het gemeentelijke rioolstelsel wordt geloosd.

Lekkage van product naar het koelwater is nagenoeg uitgesloten omdat de druk in het koelsysteem hoger is dan aan de productzijde.

In bijlage 5 van de vergunningaanvraag is het rapport "Toetsing mengzone koelwaterlozing Phoenix" opgenomen waarin beschreven wordt wat de effecten van de warmtelozing op de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn. In paragraaf 4 "Beoordeling" wordt hier nader op ingegaan.

- brüdencondensaat

Het Brüdencondensaat is de gecondenseerde damp die vrijkomt uit de indampers voor indikking van de productstromen en voor een deel wordt hergebruikt. In de huidige situatie wordt ca. 140.000 m³ op jaarbasis aan Brüdencondensaat geproduceerd. Naar schatting wordt 30% hergebruikt als ketelvoedingswater of reinigingswater; de resterende hoeveelheid is niet zondermeer te hergebruiken en wordt afhankelijk van de vuilast geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel of de Skarster Rien. De vervuiling die in deze stroom Brüdencondensaat kan voorkomen wordt veroorzaakt door vluchtige organische verbindingen in de productstroom of doordat in de dampafscheider enig product wordt meegezogen indien de afscheider niet goed staat afgesteld.

In tabel 1 is een indicatie gegeven van de gemiddelde kwaliteit van voorkomend Brüdencondensaat in de zuivelbranche. Deze indicatie dient als richtinggevend te worden beschouwd voor het Brüdencondensaat van Phoenix.

Tabel 1

EGV	Chloride	Ammonium	CZV	Kj-N	pH
< 5 mS/m	< 20 mg/l	< 2 mg/l	< 40 mg/l	< 5 mg/l	6,5 – 7,5

De aangevraagde hoeveelheid te lozen Brüdencondensaat op de Skarster Rien bedraagt maximaal 480 m³ per etmaal. Omdat het Brüdencondensaat tesamen met het koelwater wordt geloosd zal de lozing op de Skarster Rien maximaal 4.900 + 480 = 5.380 m³ per etmaal bedragen.

- hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken van de bedrijfsgebouwen en de verharde terreinoppervlakken. De totale hoeveelheid hemelwater die jaarlijks wordt geloosd bedraagt naar schatting 6.600 m³, waarvan 3500 m³ mogelijk verontreinigd kan zijn als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Dit mogelijk verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel; het overige, schone hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater.

3. Beleid

In de vierde Nota waterhuishouding (NW-4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In deze nota is de hoofddoelstelling van het

111-

beleid op langere termijn als volgt omschreven: "Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd".

In de derde Nota waterhuishouding is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De NW-4 verwijst voor de uitgangspunten van emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De leidende principes van het emissiebeleid zijn:

- vermindering van de verontreiniging. Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best bestaande techniek en de best uitvoerbare techniek als inspanningsbeginsel gehanteerd. Aanbevelingen voor toepassing van deze technieken worden gegeven in de verschillende CIW/CUWVO-rapporten, die als richtinggevend voor een bepaalde bedrijfstak of waterkwaliteitsaspect worden beschouwd.
- het stand-still-beginsel. Nieuwe lozingen of de toename van bestaande lozingen worden getoetst aan dit beginsel, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen zwarte lijststoffen en overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissie-aanpak of waterkwaliteitsaanpak.

Vanaf 31 oktober 1999 is de Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de zogenaamde IPPC-richtlijn) van toepassing geworden op installaties waarvan is ingeschat dat deze in omvangrijke mate het milieu belasten. Met deze richtlijn wordt een vergunningenregime beoogd voor onder andere emissies naar water uit grote industriële installaties, waarbij rekening wordt gehouden met vermindering van afval en energieverbruik (integrale afweging). Een belangrijk element is dat emissiegrenswaarden gebaseerd dienen te zijn op de in de richtlijn gedefinieerde 'best available techniques' (BAT of BBT). De BBT is beschreven in BAT-referentiedocumenten oftewel Bref's. In de "Regeling aanwijzing BBT-documenten", die in december 2005 in werking is getreden, is aangegeven met welke Bref's bij de besluitvorming rekening moet worden gehouden.

Daarnaast dienen de lidstaten aan de Europese Commissie te rapporteren over de voortgang van het herzien van het vergunningenbestand i.h.k.v. van de IPPC en de lozingseisen die in de vergunningen zijn opgenomen.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden. Verontreinigd hemelwater moet eventueel na voorzuivering afgevoerd worden naar de riolering.

4. Beoordeling

Bij het beoordelen van de afvalwaterlozingen hebben wij rekening gehouden met de aanbevelingen uit relevante CIW/CUWVO-rapportages, met de Vierde Nota waterhuishouding en met de afspraken die in het convenant voor de zuivel zijn vastgelegd. Zo hebben wij de warmtelozing door Phoenix als gevolg van de lozing van koelwater en brüdencondensaat, beoordeeld aan de hand van het CIW-rapport "beoordelingssystematiek warmtelozingen". Bepalend voor de maximaal toelaatbare lozingstemperatuur bij een gegeven afvoer en lozingsdebiet is de mengzone. De mengzone is de zone rond het lozingspunt waarin de waterkwaliteitsdoelstellingen niet gelden en wordt begrensd door de ruimtelijke 30 °C-isotherm. In de mengzone kan het oppervlaktewater als gevolg van de warmtelozing een temperatuur hebben > 30 °C.

Voor de berekening van deze omvang zijn de uitgangspunten uit tabel 2 gehanteerd.

Tabel 2

	Rekenwaarde	Opmerkingen
Maximaal lozingsdebiet	265 m ³ /uur	Maximale intrekcapaciteit pompen+condensaat
Temperatuur koelwater	36 °C	Rekenkundig worst case
Temperatuur kanaalwater	25 °C	Meetgegevens Skarster Rien
Doorstroomdebiet kanaal	0,70 m ³ /s	95 ^e percentiel doorstromingsdata 2006

In het rapport "Toetsing mengzone koelwaterlozing Phoenix", welke als bijlage 5 van de vergunningaanvraag is opgenomen, is de koelwaterlozing getoetst volgens de beoordelingmethodiek voor warmtelozingen. Uit deze toets blijkt dat op basis van de genoemde uitgangspunten de mengzone met ca 23% van de totale natte dwarsdoorsnede van de waterloop voldoet aan de norm; de eis is maximaal 25%. Dit betekent dat er nog enige ruimte is ingeval er sprake is van een extreem hoge temperatuur van het oppervlaktewater met als gevolg een hogere influenttemperatuur.

Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, waaraan geen specifiek ecologische functie is toegekend, als gevolg van de warmtelozing niet significant verslechterd. Gelet op dit aspect en op het feit dat de lozing aan de uitgangspunten van het waterkwaliteitsbeleid voldoet, is ons inziens de warmtelozing door koelwater en brüdencondensaat op de Skarster Rien toelaatbaar.

In hoeverre het brüdencondensaat op basis van de organische verontreinigingen op oppervlaktewater dan wel via de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Joure (rwzi) moet worden geloosd, hebben wij rekening gehouden met de doelmatige werking van de rwzi en de invloed op de waterkwaliteit van de Skarster Rien. Voor de aard en samenstelling van het te lozen condensaat zijn wij uitgegaan van de waarden zoals die in tabel 1 zijn weergegeven. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor dit type afvalwater in de zuivelindustrie, de verhouding BZV/CZV redelijk constant is, namelijk 0,6. De maximaal toegestane BZV-concentratie in het effluent van de rwzi is 40 mg/l. Het is dus niet effectief om het afvalwater met een kleinere BZV-concentratie in de rwzi te verwerken. Een BZV-gehalte van 40 mg/l komt overeen met een CZV-gehalte van ongeveer 60 mg/l. Derhalve hebben wij in voorschrift 4, lid 2 deze concentratie als grenswaarde opgenomen voor lozing op oppervlaktewater. Om deze grenswaarde te kunnen naleven dient Phoenix de lozing van condenswater te monitoren door middel van een geïkt bewakingssysteem. In voorschrift 6 is daartoe een bepaling opgenomen.

Wij hebben de activiteiten die bij Phoenix worden uitgevoerd, getoetst aan de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemde categorieën. Op grond van de bedrijfsactiviteiten valt Phoenix als levensmiddelenbedrijf onder de IPPC-categorie 6.4 b. en c.. Voor deze categorie is een specifiek Bref-document beschikbaar: Food, Drink en Milk. Naast deze verticale bref zijn onder andere de volgende, horizontale Brefs van toepassing:

- koelsystemen
- monitoring
- cross-media en economics

In de checklist is per Bref aangegeven welke hoofdstukken betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die bij Phoenix worden uitgevoerd. Vervolgens zijn de van toepassing zijnde maatregelen/acties inzichtelijk gemaakt en getoetst aan het criterium "best beschikbare techniek" (BBT). Wij zijn van mening dat de genoemde technieken/maatregelen in zodanige mate zijn toegepast dat daarmee voldaan is aan de eisen uit de IPPC-richtlijn.

Met betrekking tot de lozing van hemelwater wordt opgemerkt dat deze lozing in overeenstemming is met het vigerende waterkwaliteitsbeleid. Ten aanzien van deze lozing zijn geen specifieke voorschriften opgenomen.

Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater in voldoende mate kan worden tegengegaan door het stellen van de hiernavolgende

1115

voorschriften. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer hebben wij derhalve geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten:

1. aan Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van koelwater, brüdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater.
2. de Wvo-vergunning, kenmerk 12866, aan Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug, van 25 september 1981 in te trekken.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

WFS

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Phoenix Dairy Foods,
Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug;
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Algemeen

2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na het van kracht worden van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - Meldingen zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit voorschrift, moeten worden gemeld aan het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.

4 - Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overlegde gegevens, moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Lozingseisen

3 Het ingevolge deze vergunning op de Skarster Rien te brengen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit:

- koelwater, afkomstig van de condensors van de indampers en van de ijswaterinstallatie;
- brüdencondensaat, afkomstig van de indampers;
- schoon hemelwater, afkomstig van de daken van de bedrijfsgebouwen en de verharde terreinoppervlakken.

4 1 - De temperatuur en het debiet van het te lozen koelwater en brüdencondensaat, gemeten ter plaatse van de in voorschrift 5, lid 1 bedoelde controlevoorziening A, mag niet meer bedragen dan 35°C respectievelijk 265 m³ per uur en 5.380 m³ per etmaal.

2 - Het te lozen brüdencondensaat, gemeten ter plaatse van de in voorschrift 5, lid 2 bedoelde controlevoorziening B, moet in enig steekmonster aan de volgende eisen voldoen:

- het debiet mag niet meer bedragen dan 480 m³ per etmaal;
- het CZV-gehalte mag niet meer bedragen dan 60 mg/l;
- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, moet een waarde hebben tussen 6,5 en 9.

111-

Maatregelen en voorzieningen

- 5
- 1 - Het te lozen koelwater en brüdencondensaat dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient deze gezamenlijke afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening A te worden geleid die geschikt is voor debiet- en temperatuurmeting.
 - 2 - Het te lozen brüdencondensaat dient te allen tijde separaat te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlevoorziening B te worden geleid die geschikt is voor steekbemonstering.
 - 3 - De in lid 1 en 2 bedoelde controlevoorzieningen behoeven de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 6
- 1 - Vergunninghouder dient het CZV-gehalte in het te lozen brüdencondensaat te monitoren en te registreren door middel van een geijkt bewakingssysteem. Het bewakingssysteem heeft de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.
 - 2 - De in lid 1 bedoelde registratie van het CZV-gehalte dient minimaal twee jaar te worden bewaard.

Meet- en rapportageverplichting

- 7
- 1 - Vergunninghouder dient de temperatuur en het debiet van het geloosde koelwater en brüdencondensaat continu te registreren. De wijze van registreren heeft de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân.
 - 2 - De in lid 1 bedoelde temperatuur- en debietregistratie dient minimaal twee jaar te worden bewaard.

Interne calamiteit

- 8
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
 - 2 - Het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarm-nummer (telefoon 058-2122422). De door het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
 - 3 - Indien het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens 


Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

1115

BIJLAGE

- Methoden voor monsterneming, conservering en analyse

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WVF

BIJLAGE: methoden voor monsterneming, conservering en analyse
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN0900524

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3 of Sikb-protocol

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
pH	NPR 6616
CZV	NEN 6633

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de methoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Skarsterlân
Afdeling Milieu
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 21 januari 2009

Ons kenmerk: WFN0900524

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: 

Objectnummer: 14254
Dossiënummer: 13186

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 21 januari 2009 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15, 8517 HC Scharsterbrug, voor het lozen van koelwater, brüdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door   telefoon 
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze 

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 21 januari 2009

Ons kenmerk: WFN0900524

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 14254
Dossiernummer: 13186

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 21 januari 2009 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15, 8517 HC Scharsterbrug, voor het lozen van koelwater, brüdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens [REDACTED]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Phoenix Dairy Foods
T.a.v. [redacted]
Hollandiastraat 15
8517 HC SCHARSTERBRUG

Leeuwarden, 21 januari 2009

Ons kenmerk: WFN0900524

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 14254
Dossiënummer: 13186

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 21 januari 2009 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van koelwater, brüdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 12 maart 2009 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving



KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Phoenix Dairy Foods, Hollandiastraat 15, 8517 HC Scharsterbrug een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van koelwater, brúdencondensaat en hemelwater op oppervlaktewater.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **29 januari 2009** tot en met **12 maart 2009** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 te Joure, centrale balie op maandag van 13.30-20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur op vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted].

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Koerier op woensdag 28 januari 2009.

ARCHIEF

VERGUNNING

Leeuwarden, 25 juni 2007

Kenmerk: WFN0724821 ✓

Objectnummer: 9162
Dossiernummer: 8901

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf Wassenaar, Bûterhoeke 6, 9033 WV Deinum.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Deinum.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 6 december 2006 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf Wassenaar, Bûterhoeke 6, 9033 WV Deinum, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Alde Leane 3 te Deinum, op de ten oosten van het bedrijf gelegen sloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF.2006_20959

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

WV

BESLUIT:

1. Aan Loonbedrijf Wassenaar vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het loonbedrijf aan Alde Leane 3 te Deinum, op de ten oosten van het bedrijf gelegen sloot;
2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Watergang oost-zijde, lozingspunt 1	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van de lozingspunten is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende riolerings-tekening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

111-

Voorschrift 4 **(Good Housekeeping)**

1. De afsputwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afsputplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5 **(Logboek)**

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6 **(Beheer en onderhoud)**

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7 **(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)**

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;

1115

- c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
- d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- 3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de cluster Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
- 4. Indien zich calamiteiten voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de cluster Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege het hoofd van de cluster Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

- 1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

- 1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

1115

- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf Wassenaar is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Voor de destijds aangelegde wasplaats was nog niet eerder een Wvo vergunning afgegeven. Daarom heeft het bedrijf op 6 december 2006 een Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloestofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat naar schatting 2100 m³ spoelwater.

Het spoelwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt geloosd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.



4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de

olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

111-

4.3.2 *Lozing op riolering versus oppervlaktewater*

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 **Beoordeling van de aanvraag**

4.4.1 *Toetsing aan de stand der techniek*

De lozing van de afvalwaterstroom is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaantvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Wassenaar zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 *Logboek*

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 **Overige overwegingen**

4.5.1 *Voorgenomen wijzigingen*

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

111=

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

111-

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED], telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

111-

7. Bijlagen


Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

**Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.
RIOLERINGSTEKENING:**

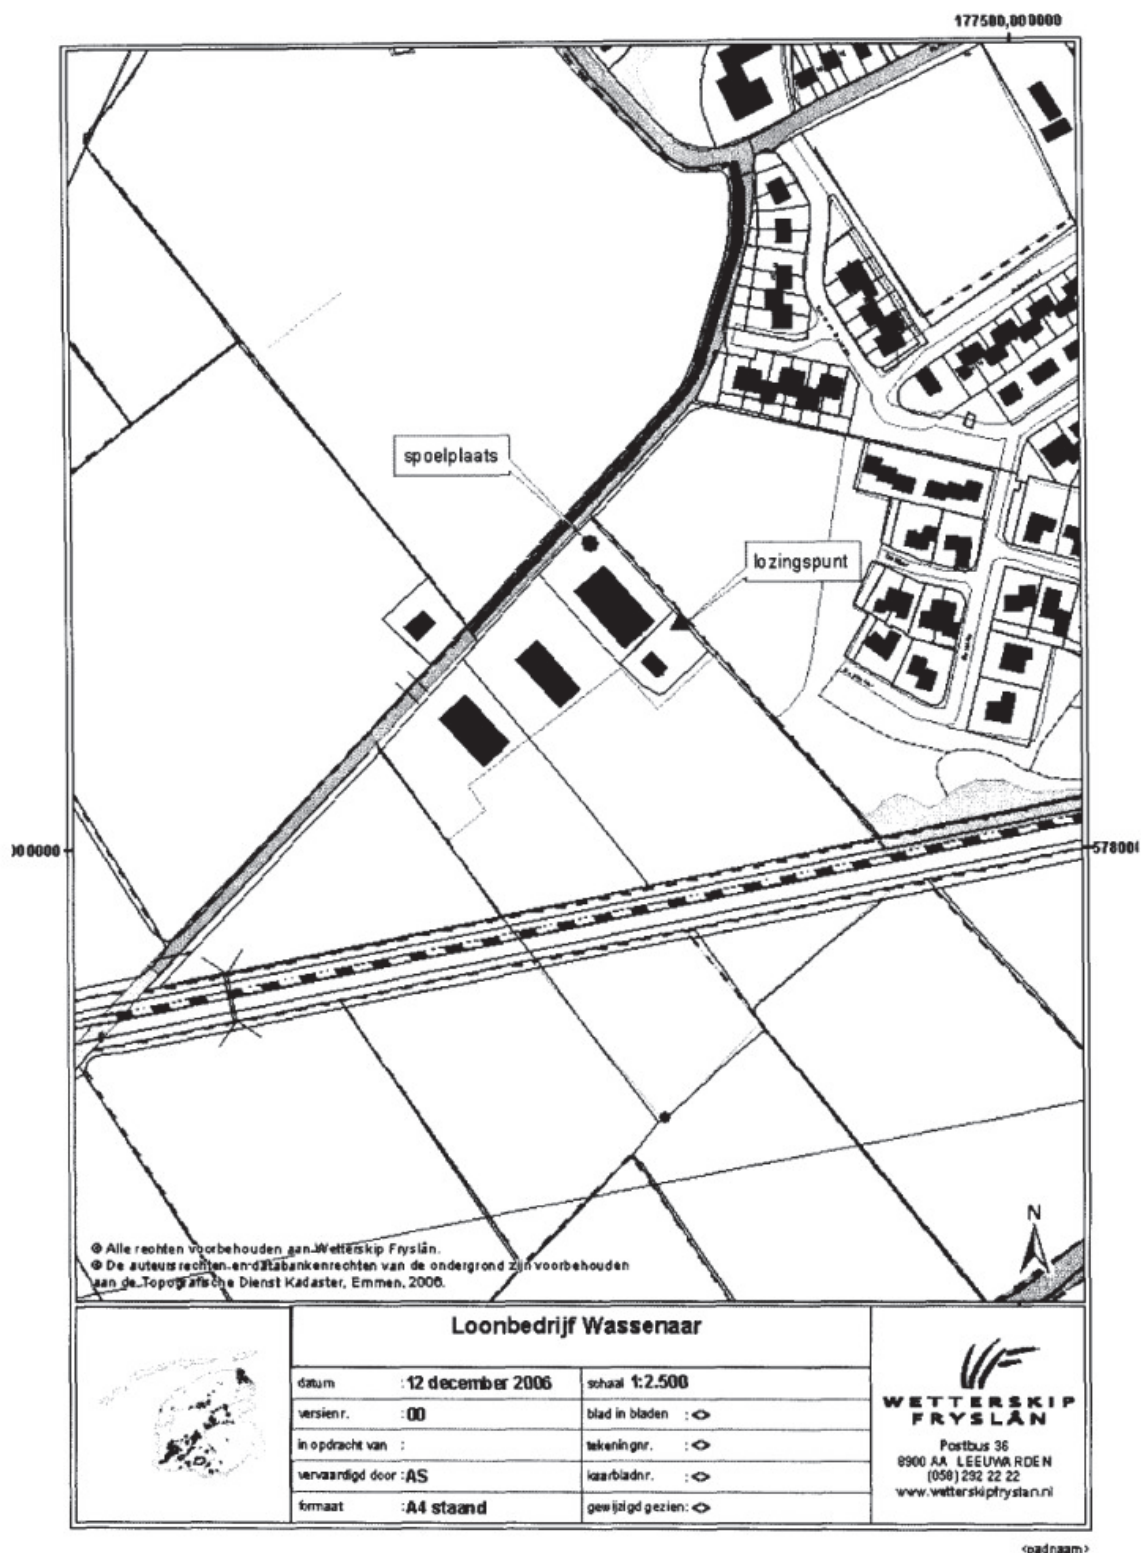



Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Fa. Wassenaar
T.a.v. [redacted]
Buterhoeke 6
9033 WV DEINUM

Leeuwarden, 27 juni 2007

Ons kenmerk: WF2007_24821

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted] -
[redacted]

Objectnummer: 9162
Dossiernummer: 8901

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 25 juni 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Deinum.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 17 augustus 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Menaldumadeel
afd. Milieu
Postbus 3
9036 ZW MENALDUM

Leeuwarden, 27 juni 2007

Ons kenmerk: WF2007_24821

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted] /mevrouw [redacted] -
[redacted]

Objectnummer: 9162
Dossiernummer: 8901

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 25 juni 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Fa. Wassenaar, Buterhoeke 6, 9033 WV Deinum, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Deinum.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 27 juni 2007

Ons kenmerk: WF2007_24821

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted] -
[redacted]

Objectnummer: 9162
Dossiënummer: 8901

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 25 juni 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Fa. Wassenaar, Buterhoeke 6, 9033 WV Deinum, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Deinum.

De vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Fa. Wassenaar, Buterhoeke 6, 9033 WV Deinum een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Deinum.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **6 juli 2007** tot en met **17 augustus 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

- 1 in het gemeentehuis van Menaldumadeel, Sector VROM bij de informatiebalie, Dijksterbuorren 16, te Menaldum, op werkdagen van maandag t/m donderdag van 09.00-12.00 uur en van 13.30 -16.30 uur, op vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur en na telefonische afspraak op donderdagavond van 17.00-20.00;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover en voor overige informatie kunt u contact opnemen met 
 afd. Vergunningverlening en Handhaving, tel. 

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de huis aan huis op woensdag 4 juli 2007.

VERGUNNING

Leeuwarden, 31 januari 2008

Kenmerk: WFN0800145 ✓

Objectnummer: 9348

Dossiernummer: 11461

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf R. Bakker, Wommelserweg 74, 8804 NN Tzum.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 30 augustus 2007 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf R. Bakker, Wommelserweg 74, 8804 NN Tzum, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Wommelserweg 74, te Tzum, op de ten westen van het bedrijf gelegen sloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF.2007_31581

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. Aan Loonbedrijf R. Bakker vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het loonbedrijf aan de Wommelserweg 74 te Tzum, op de ten noordwesten van het bedrijf gelegen sloot;
2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Watergang noord-west zijde, lozingspunt 1	Controlepu(n)t	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van de lozingspunten is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende riolerings-tekening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de/het controlepu(n)t, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controlepu(n)t	minerale olie	< 20 mg/l
Controlepu(n)t	CZV	< 300 mg/l
Controlepu(n)t	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controlepu(n)t worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De/het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de/het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

111-

Voorschrift 4 **(Good Housekeeping)**

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5 **(Logboek)**

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6 **(Beheer en onderhoud)**

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7 **(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)**

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;

111=

3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de cluster Handhaving informatie over de

maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Indien zich calamiteiten voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de cluster Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kan de vergunninghouder dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege het hoofd van de cluster Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

111-

- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
- 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
- 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
- 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
- 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf R. Bakker is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Voor de lozing van afvalwater van deze wasplaats was nog geen Wvo vergunning afgegeven. Daarom heeft het bedrijf op 30 augustus 2007 een Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat naar schatting 80 m³ spoelwater.

Het spoelwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt geloosd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschoon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Woning

Vanuit de woning vindt een lozing plaats van huishoudelijk afvalwater. Het afvalwater wordt behandeld middels een septic tank. Deze afvalwaterstroom is van voor 1997 en wordt derhalve als een

117

bestaande lozing aangemerkt. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient

rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWP) 2001-2004.

111-

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 *Lozing op riolering versus oppervlaktewater*

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 **Beoordeling van de aanvraag**

4.4.1 *Toetsing aan de stand der techniek*

De lozing van de afvalwaterstroom is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf vd. Molen zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 *Logboek*

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 **Overige overwegingen**

4.5.1 *Voorgenomen wijzigingen*

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegd de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

1115

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De ontwerp-beschikking heeft van 1 november 2007 tot en met 13 december 2007 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted] telefoon [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

111-

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;

117


- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

11/5

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:

WVF

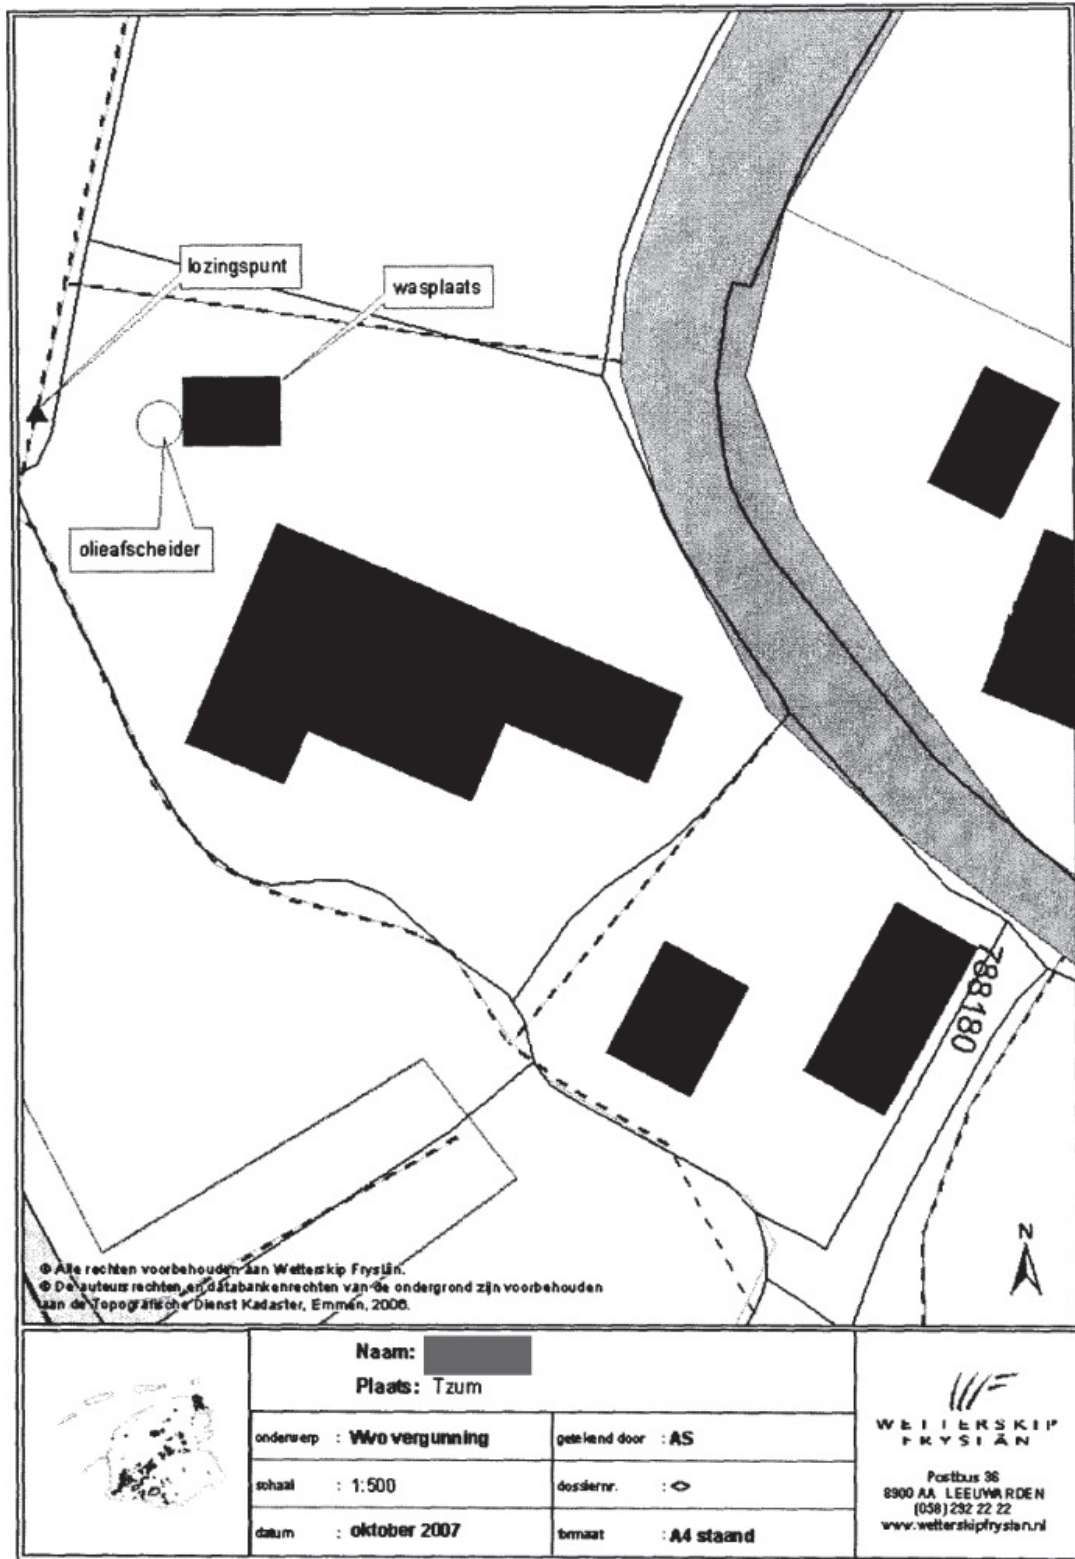

<padnaam>

11/5

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

VERZONDEN 4 FEB. 2008

De heer/Mevrouw 
Wommelserswg 79 
8804 NN TZUM

Leeuwarden, 4 februari 2008

Ons kenmerk: WFN0800145

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: 

Objectnummer: 9348
Dossiernummer: 11461

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw 

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 4 februari 2008 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 27 maart 2008 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door   telefoon 
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, 

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

De heer/Mevrouw [redacted]
Wommelserwg 74
8804 NN TZUM

Leeuwarden, 14 februari 2008

Ons kenmerk: WFN0800145

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 9348
Dossiernummer: 11461

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 4 februari 2008 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 27 maart 2008 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Franekeradeel
Afdeling Milieu
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Leeuwarden, 4 februari 2008

Ons kenmerk: WFN0800145

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen


Bijl.:

Tel: 

Objectnummer: 9348
Dossiernummer: 11461

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 4 februari 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van De heer/Mevrouw  Wommelserwg 79, 8804 NN Tzum, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door   telefoon 
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze 

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 4 februari 2008

Ons kenmerk: WFN0800145

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 9348
Dossiernummer: 11461

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 4 februari 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van De heer/Mevrouw [REDACTED] Wommelserwg 79, 8804 NN Tzum, voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan De heer/Mevrouw [REDACTED] Wommelserwg 74, 8804 NN Tzum een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Wommelserweg 74 te Tzum, op de ten westen van het bedrijf gelegen sloot.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **14 februari 2008** tot en met **27 maart 2008** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur. Bovendien op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur, na telefonische afspraak, tel.: 0517-380438;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [REDACTED] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [REDACTED].

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Franeker courant op woensdag 13 februari 2008.

ARCHIEF

Fieten Olie B.V.
T.a.v. [redacted]
Riegshoogtendijk 124
7913 TB HOLLANDSCHEVELD



WFN1712220

Leeuwarden, 24 mei 2017
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.033111

Ons kenmerk: WFN1706456
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: 2887907

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte [redacted]

Op 24 april 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft in oppervlaktewater brengen van afvalwater, bestaande uit hemelwater en afvalwater van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van een onbemand tankstation aan de Tsjukemarwei te St. Nicolaasga.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 630,25 in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met [redacted] van Cluster Vergunningverlening, tel. [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift aan: [redacted] Westend 11, 8521NP St. Nicolaasga
ContrAll Projectrealisatie BV, t.a.v. [redacted] R. Ossewaarde, Postbus 525, 7300AM Apeldoorn

ARCHIEF

Mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente De Fryske Marren, [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl

**WATERVERGUNNING
EN
BESLUIT ALGEMENE REGELS
INRICHTINGEN MILIEUBEHEER**

Fieten Olie BV

Locatie:

Tankstation Tsjukemarwei te St. Nicolaasga

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 222

Fax: 058-292 670

www.wetterskipfryslan.nl

Watersvergunning Fieten Olie, locatie Tankstation Tsjukemarwei te St. Nicolaasga
WFN1706456

Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Besluit	3
3. Voorschriften	4
4. Overwegingen.....	5
4.1 Algemeen	5
4.2 Beschrijving van de situatie.....	5
4.3 Beleid	6
4.4 Toetsing van de aanvraag	7
5. Conclusie	8
6. Procedure	8
7. Ondertekening.....	8
8. Mededelingen	9
Bijlage 1 Begripsbepalingen	10
Bijlage 2 Situatietekening	11

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 24 mei 2017

Kenmerk: WFN1706456

Objectnummer: 20099

Dossiernummer: WFN.033111

Onderwerp: Watervergunning Tankstation Tsjukemarwei te St. Nicolaasga.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 29 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Fieten Olie BV te Hollandscheveld, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag betreft:

- Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater bestaande uit hemelwater en afvalwater van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van een onbemand tankstation aan de Tsjukemarwei te St. Nicolaasga. Het ontvangende oppervlaktewaterlichaam betreft een schouwwatergang die ten noorden van het tankstation is gelegen.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door ContrAll Projektrealisatie BV, Postbus 525, 7300 AM te Apeldoorn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1701019.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

BESLUIT

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Fieten Olie BV, Riegshoogtendijk, 7913TB te Hollandscheveld te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater bestaande uit afvalwater van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van een onbemand tankstation aan de Tsjukemarwei te St. Nicolaasga;

2. De tekening '*Fieten Olie - Nieuwbouw tankstation, Nieuwe situatie, nieuwbouw tankstation*', van ContrAll, d.d. 08-05-2017, met tekeningnummer 551363, DO-B101, onderdeel uit te laten maken van de vergunning;
3. Aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(Afvalwaterstromen en lozingspunten)

Het in het oppervlaktewaterlichaam brengen van een afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening.

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
Lozingspunt LP 1	Afvalwater bodembeschermende voorziening

Voorschrift 4

(Lozingseisen)

1. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden:

Afvalwater bodembeschermende (voorziening monsternamen bij controleput na zuiveringstechnische voorziening):

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Minerale olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden.
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
4. De afvalwaterstroom dient afzonderlijk bemonsterd te kunnen worden. Daarom dient er een controlevoorziening aanwezig te zijn die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4. Overwegingen

4.1 Algemeen

Fieten Olie BV is eigenaar van het op te richten onbemande tankstation aan de Tsjukemarwei te St. Nicolaasga. Het tankstation is een inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt. De inrichting valt onder bijlage 1 van het activiteitenbesluit en is daarmee een zogenaamde type B inrichting. Voor dergelijke inrichtingen gelden regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De vergunningaanvraag geldt mede als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteiten.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning;
- Situatietekening 'Fieten Olie - Nieuwbouw tankstation, Nieuwe situatie, nieuwbouw tankstation', van ContrAll, d.d. 08-05-2017, met tekeningnummer 551363, DO-B101, welke op 9 mei 2017 als aanvulling op de aanvraag is ontvangen en geregistreerd als WFN1706462.

4.2 Beschrijving van de situatie

Het tankstation is een onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen gelegen aan de Tsjukemarwei te St. Nicolaasga. Het station bevat tankplaatsen voorzien van een bodembeschermende voorziening. Hemelwater dat vrijkomt van deze bodembeschermende voorziening wordt via een olie-benzineafscheider geloosd. Omdat het een onbemand tankstation betreft komt er geen huishoudelijk afvalwater vrij. Het hemelwater afkomstig van daken en schone oppervlakken wordt via een hemelwaterafvoer geloosd op de schouwwatergang, gelegen aan de noordzijde van het tankstation.

In de aanvraag worden 2 soorten afvalwater onderscheiden:

- Licht verontreinigd hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening op de tankplaatsen;
- Hemelwater van daken en verharde oppervlakken.

Het licht verontreinigde hemelwater en het hemelwater van de daken en verharde oppervlakken wordt gescheiden afgevoerd naar en gescheiden geloosd op de schouwwatergang ten noorden van het tankstation.

In de afvoer voor het lozen van licht verontreinigd hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening is er achter de zuiveringstechnische voorziening een controleput aangebracht.

4.3 Beleid

Nationaal Waterplan

In het Nationaal Water Plan 2016 - 2021 (NWP) is aangegeven dat ter bescherming en verbetering van de waterkwaliteit, maatregelen in het preventieve beleid worden ingezet voor zowel puntbronnen als diffuse bronnen. Dit gebeurt met twee elkaar aanvullende beleidskaders:

Kader 1

Een algemeen beleidskader dat van toepassing is voor alle wateren en dat uit twee sporen bestaat: (1a) het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT), en (1b) waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit.

Kader 2

Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek en via een planmatige aanpak op de toestand van waterlichamen richt, ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Naast deze twee sporen wordt ook in het ruimtelijk spoor aandacht gegeven aan de waterkwaliteit, met name bij invulling van het watertoetsproces.

Algemeen beleidskader

Het algemeen beleidskader krijgt invulling in vergunningen en in algemene regels, zoals het Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Waterbesluit en algemene regels voor agrarische activiteiten. Naast de algemene regels die betrekking hebben op lozingen door burgers en bedrijven worden in het brongerichte beleid ook regels gesteld voor de emissies als gevolg van de toe te passen stoffen en materialen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het gewasbeschermingsmiddelenbeleid, het mestbeleid en het besluit bodemkwaliteit.

Toepassing van Best Bestaande Techniek (BBT)

Invulling van het vereiste van toepassing van BBT vindt veelal plaats aan de hand van stand der techniek documenten op Europees (Bref's) of nationaal niveau. Daar waar algemene regels gelden, geven die regels tevens invulling van BBT.

Lokaal beleid

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan van de provincie Friesland en het Waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân (WBP) 2016-2021.

4.4 Toetsing van de aanvraag

Toetsing aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden verleend als die verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Door het verbinden van voorschriften of beperkingen kunnen de doelstellingen van het waterbeheer worden beschermd. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Aan het oppervlaktewaterlichaam waar de stoffen worden gebracht zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

Toetsing aan het Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de type A en B inrichtingen opgeheven. Alleen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort en de inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling.

Voor de regulering van de afvalwaterstromen uit de aanvraag voor deze watervergunning betekent dat het volgende:

- Licht verontreinigd hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening op de tankplaatsen

Voor deze lozing zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

- Hemelwater van daken en verharde oppervlakken.

Voor de lozing van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, gelden de voor deze lozing gestelde eisen uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt onder andere in dat de in de vergunning opgenomen voorschriften voor lozingen **niet** gelden voor deze lozing. In plaats daarvan moet het lozen van hemelwater afkomstig van de dakvlakken van gebouwen voldoen aan de daaraan in artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit gestelde eisen.

5. Conclusie

De aanvraag is niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

6. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- ContrAll Projektrealisatie BV, t.a.v. [REDACTED], Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn

8. Mededelingen

De aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.


Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning WFN1706456 van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
- Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
- lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

Bijlage 2 Situatietekening

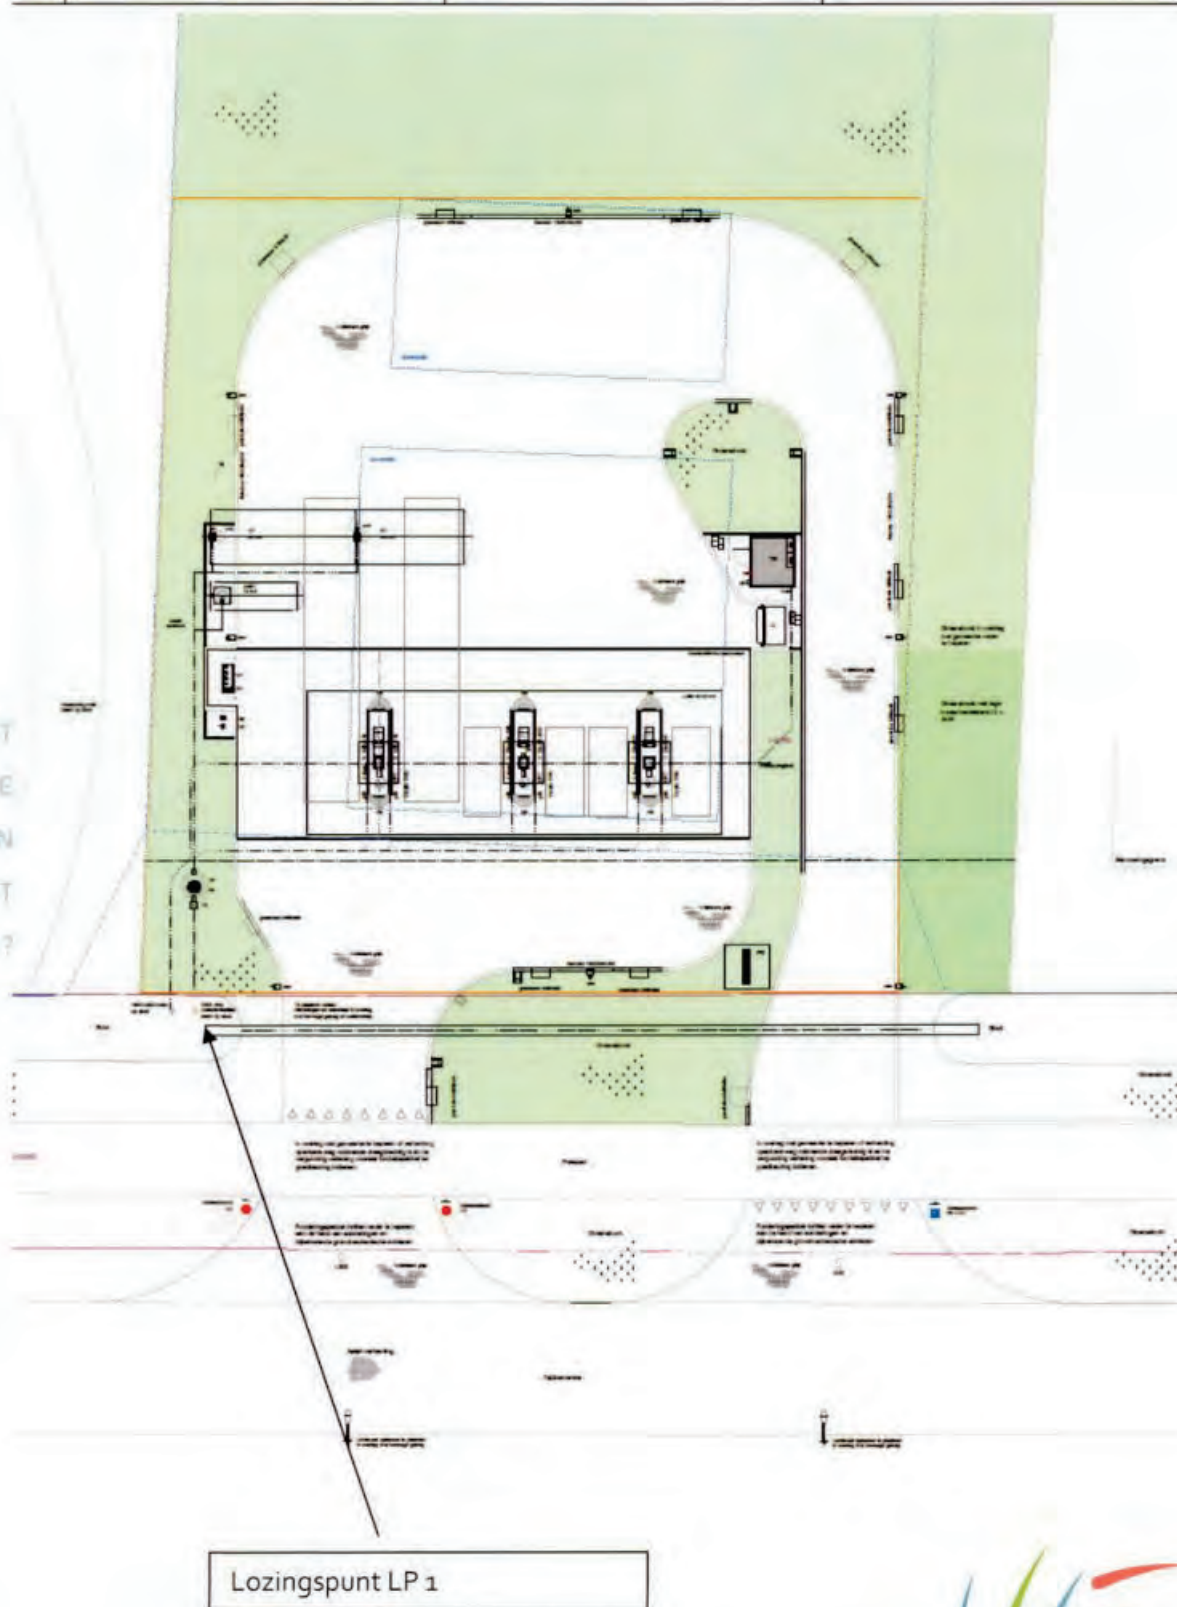

Vergunning

Leeuwarden, 6 december 2006

Kenmerk: WF.2006/19710 ✓

Objectnummer: 236

Op 13 februari 2006 hebben wij van VOF Smilda, Zevenhuisterweg 14, 9311 VB te Nieuw Roden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag is verzorgd door Van der Wiel Infra & Milieu BV, postbus 508, 9200 AM Drachten. De aanvraag betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater afkomstig vanaf het terrein van VOF Smilda (verder Smilda genoemd) aan de Koaibosk 8, 8407 ED Terwispel. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater. Op deze lozingen is de Wvo van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 21 juli tot 1 september ter inzage gelegen. Gedurende de periode van terinzagelegging is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen. Op 21 juli zijn mondeling zienswijzen van de provincie Fryslân ontvangen. De zienswijze betreft de geldigheidstermijn van de vergunning. Bij de het onderdeel 'Beoordeling' is nader ingaan op de ingediende zienswijze.

Buiten de termijn is door Van der Wiel Infra en Milieu, namens Smilda, een zienswijze ingediend. Aangezien deze zienswijze buiten de termijn is ingediend is deze niet ontvankelijk verklaard en niet betrokken bij de besluitvorming. In reactie daarop is door Van der Wiel Infra en Milieu, namens Smilda, op 4 december 2006 aanvullende informatie gestuurd met betrekking tot de lozing van het huishoudelijk afvalwater. Op basis van deze informatie hebben wij ons standpunt ten aanzien van de lozing van huishoudelijk afvalwater herzien. Bij het onderdeel 'Beoordeling' is deze informatie verwerkt.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

De firma Smilda betreft een inrichting voor het herstel, demontage, opslag en handel in voertuigen en onderdelen er van. Voor het lozen van huishoudelijk, bedrijfsafvalwater en regenwater door Smilda wordt een Wvo-vergunning aangevraagd.

Het bedrijf beschikt over een Wvo-vergunning (kenmerk WF.95/21053) verleend op 26 oktober 1995. In verband met diverse wijzigingen in de situatie wordt een nieuwe vergunning aangevraagd. De bestaande vergunning wordt bij het van kracht worden van de nieuwe vergunning ingetrokken.

2. Afvalwatersituatie

Activiteiten en processen

Het perceel Koaibosk 8 te Terwispe is ongeveer 1,5 ha groot. Het bestaat uit een bedrijfswoning/kantoor een werkplaats en een onderdelenloods. Bij het bedrijf zijn 3 personen werkzaam, de bedrijfswoning wordt door vier personen bewoond.

Op het buitenterrein zijn twee vloestofdichte platen aangebracht, één voor gebruik als wasplaats (225 m²) en één als onderdelenopslag (300 m²). Het overige terrein is gedeeltelijk voorzien van halfverharding en gedeeltelijk van asfalt (240 m²).

Te slopen voertuigen worden ontdaan van vloeistoffen, de vloeistoffen worden opgevangen in bakken die vervolgens worden leeggepompt in vaten. Het aftappen van vloeistoffen vindt plaats op de vloestofdichte verharding van de wasplaats.

In de directe omgeving van het terrein zijn geen mogelijkheden om op de riolering aan te sluiten.

Afvalwaterstromen

De aard van deze bedrijfsactiviteiten brengt met zich mee dat milieubelasting vanuit de inrichting eenvoudig kan plaatsvinden. Voor wat betreft het ontstaan van afvalwater zijn de volgende deelstromen te onderscheiden:

- A. huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning op de inrichting. Per jaar wordt deze hoeveelheid geschat op circa 100 m³;
- B. bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats, de buitenopslag van onderdelen en uit de onderdelen loods. De totale hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater bedraagt circa 500 m³ per jaar, waarvan circa 250 m³ bestaat uit regenwater;
- C. Regenwater afkomstig van niet verontreinigd dakoppervlak circa 2.000 m³ per jaar.

Het overige regenwater stroomt oppervlakkig af of infiltreert in de bodem.

Zuiveringstechnische voorzieningen

- A. Huishoudelijk afvalwater wordt via een septictank geloosd op een aan de westzijde van het perceel aanwezige sloot.
- B. Het bedrijfsafvalwater is te verdelen in twee stromen. Het afvalwater uit de onderdelenloods en de wasplaats wordt via een sli vangput en olie-waterscheider met coalescentiefilter en een controleput op oppervlaktewater geloosd. De tweede stroom bestaat uit het afvalwater afkomstig van de buitenopslag van onderdelen. Ook deze afvalwaterstroom wordt via een sli vangput en olie-waterscheider met coalescentiefilter en een controleput op oppervlaktewater geloosd.

WV

- 3 -

3. Beleid

-Algemeen-

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding (NW3 en NW4). Het nationale beleid is in het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en het Integraal Water Beheer Plan (IWBK) toegespitst op de Friese situatie.

-Lozingen-

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Hierbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak voorop. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare dan wel best bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Gedifferentieerd naar stofsoort geldt voor "Zwarte-lijststoffen" in beginsel dat verontreiniging door deze stoffen niet meer mag plaatsvinden. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de best bestaande technieken. Voor de zogenaamde "Overige stoffen" wordt, afhankelijk van de relatieve schadelijkheid gekozen voor de best bestaande of de best uitvoerbare technieken.

Naast dit eerste hoofduitgangspunt is als tweede uitgangspunt van het beleid het "Stand-still"-beginsel opgenomen. Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

Het huishoudelijke afvalwater dient zoveel mogelijk te worden geloosd op de riolering. Dit afvalwater bestaat voornamelijk uit zuurstofbindende stoffen die biologisch goed afbreekbaar zijn. Behandeling in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is voor dit type afvalwater de meest doelmatige wijze van zuiveren.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden. Verontreinigd hemelwater moet, al dan niet gereinigd, geloosd worden op het gemeentelijk vuilwaterriool.

IPPC

Beoordelingskader van de Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC)-richtlijn (96/61/EG). De Europese Commissie heeft een Europese IPPC Richtlijn (Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) opgesteld waaraan bedrijven, uiterlijk 31 oktober 2007, moeten voldoen.

Het bedrijf van Smilda aan de Koaibosk 8 te Terwispel valt niet onder de IPPC-richtlijn.

4. Beoordeling

- A. Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig vanuit het woonhuis. Uit de aanvullende informatie van 4 december 2006 blijkt dat ook het personeel van het bedrijf gebruik van het toilet in de woning maakt. Derhalve wordt deze lozing als particuliere- en niet als bedrijfsmatige lozing van huishoudelijk afvalwater beschouwd. Deze lozing vindt plaats via een bestaande septictank met een inhoud van 2 m³. Voor dergelijke lozingen in het niet-gerioleerde niet-kwetsbare buitengebied hoeft tot 2015 niets extra's gedaan te worden. Daarom worden aan deze lozing geen extra eisen gesteld.

- B. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit twee afzonderlijke stromen met elk eigen zuiveringstechnische voorzieningen. Totaal wordt circa 500 m³ afvalwater geloosd uit de wasplaats, de buitenopslag van onderdelen en de onderdelenloods. Deze afvalwaterstromen worden via slibvangputten en olie-waterscheiders met coalescentiefilter en controleputten geloosd op oppervlaktewater. Ter controle zullen voor beide afvalwaterstromen lozingseisen voor onopgeloste bestanddelen en voor minerale olie opgenomen worden. Gezien het feit dat er op dit moment geen mogelijkheid is om aan te sluiten op de riolering wordt lozing op oppervlaktewater toegestaan. Indien zich deze mogelijkheid in de toekomst voordoet dan dient deze afvalwaterstroom aangesloten te worden op de riolering. In de voorschriften zal een saneringsverplichting worden opgenomen, mocht er in de toekomst wel riolering worden aangelegd.
- C. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van het dakoppervlak, wordt geloosd op oppervlaktewater en voldoet daarmee aan het beleid. Deze stroom wordt in de vergunning verder buiten beschouwing gelaten.

In het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en in het IWBP zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot lozingen geformuleerd. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd.

Ingekomen zienswijze

Op 21 juli is door de provincie Fryslân mondeling een zienswijze ingediend. De zienswijze betreft het gelijk trekken van de geldigheidstermijn van de Wvo-vergunning met de Wm-vergunning welke tot 6 februari 2013 loopt. Verder geeft de provincie Fryslân aan dat reeds bij de start van de vergunningprocedure een advies is gegeven met dezelfde strekking.

Reactie op de zienswijze/advies

Uit artikel 7 lid 5 Wvo en artikel 8.17 Wm volgt dat aan een Wvo-vergunning een beperkte geldigheidsduur kan worden verbonden. In artikel 8.17 lid 1 Wm zijn een aantal situaties genoemd waarin tot het verlenen van een tijdelijke vergunning kan worden overgegaan:

- de inrichting is tijdelijk;
- er is een tijdelijke vergunning aangevraagd;
- indien dat noodzakelijk is in het belang van het ontwikkelen van werkwijzen in de inrichting die minder nadelige gevolgen hebben voor het milieu;
- indien dat noodzakelijk is in verband met het ontwikkelen van een beter inzicht in de gevolgen van de inrichting voor het milieu.

Bovengenoemde situaties zijn voor de onderhavige inrichting niet aan de orde.

In artikel 8.17 lid 2 Wm is aangegeven dat vergunningen voor onder andere inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn worden verwijderd, slechts voor beperkte duur mogen worden verleend. Aangezien artikel 8.17, lid 2 van overeenkomstige toepassing is verklaard op de Wvo, zal ook aan Wvo-vergunningen voor dergelijke inrichtingen een beperkte geldigheidsduur moeten worden verbonden.

Onderhavige inrichting valt onder deze categorie en heeft in 2003 van de provincie Fryslân een Wm vergunning met een geldigheidsduur van 10 jaar ontvangen.

Uit artikel 7b, vijfde lid Wvo volgt dat de geldigheidstermijn van de Wvo-vergunning in het geval van een gecoördineerde behandeling gekoppeld dient te worden aan die van de Wm. In dit geval betreft het een niet gecoördineerde vergunningaanvraag.

Zoals in artikel 8.17 lid 2 is bepaald wordt de onderhavige vergunning voor een beperkte termijn (10 jaar) verleend.

WF

- 5 -

Aangezien het geen gecoördineerde aanvraag betreft, is er geen wettelijk instrument om de geldigheidstermijn van de Wvo gelijk te trekken met die van de Wm.

De zienswijze geeft ons geen aanleiding de geldigheidstermijn, van 10 jaar na het van kracht worden van de vergunning, te wijzigen.

Tijdelijkheid van de vergunning

Volgens artikel 8.17, tweede lid van de Wet milieubeheer mogen vergunningen voor een inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. In verband hiermee is aan deze vergunning een geldigheidstermijn gesteld van 10 jaar.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

- Aan VOF Smilda Zevenhuisterweg 14, 9311 VB te Nieuw Roden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1, juncto lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater via zuiveringstechnische voorzieningen vanaf de locatie Koaibosk 8 te Terwispel op oppervlaktewater.
- De vergunning van 26 oktober 1995 met als kenmerk WF.95/21053 in te trekken.

De bij deze vergunning behorende aanvraag, ontvangen d.d. 13 februari 2006 en de op 5 december 2006 ontvangen aanvullende informatie, maken deel uit van deze vergunning.

De vergunning wordt verleend voor de duur van 10 jaren gerekend vanaf het moment dat de vergunning van kracht wordt.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

1 Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	: VOF Smilda, Zevenhuisterweg 14, 9311 VB NIEUW RODEN
waterkwaliteitsbeheerder	: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Voorzieningen	: Septictank; Olie-waterscheider; Coalescentie-filter; Slibvangput; Controleputten.
---------------	---

- 6 -

2 Algemeen

1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na het van kracht worden van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.

Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en tweede lid bedoelde (schriftelijke) meldingen moeten worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

3 Afvalwaterstromen

Het ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de volgende stromen:

A. huishoudelijk afvalwater vanuit de bedrijfswoning;

B. bedrijfsafvalwater bestaande uit twee stromen. Eén afkomstig van de wasplaats en onderdelenloods en één vanaf de buitenopslag van onderdelen.

Eén en ander in overeenstemming met de bij de aanvraag overlegde beschrijvingen en tekeningen.

4 Voorzieningen

1- Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 3, onder B dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controlepunt te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - De in lid 1 genoemde controlepunt dient zodanig te zijn gesitueerd, dat deze altijd goed bereikbaar en toegankelijk is.

3.- De te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3 onder B dienen via een olie-afscheider met slibvangput en coalescentiefilter overeenkomstig NEN-EN-858 te worden geleid.

5 Goedkeuring

De in voorschrift 4 bedoelde voorzieningen behoeven de goedkeuring door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân en moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten terstond worden opgevolgd.

6 Lozingseisen

1 - De in onderstaande tabel genoemde afvalwaterstromen dienen met de vermelde frequenties te worden gecontroleerd op de aangegeven parameters en te voldoen aan de hierbij horende lozingseisen.

Afvalwaterstroom	Voorzieningen	Parameter	Lozingseisen (willekeurig steekmonster)	Monsters per jaar	loost op
Huishoudelijk afvalwater	Septictank				Oppervlakte water

- 7 -

Bedrijfsafvalwater Als bedoeld in art. 3 onder B.	olie-afscheiders met slibvangputten overeenkomstig NEN-EN-858 en coalescentiefilters	Onopgeloste bestanddelen minerale olie	30 mg/l 20 mg/l	2	Oppervlakte water
---	--	--	------------------------	---	----------------------

2 - De bemonstering en analyses van de in voorschrift 6, lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in bijlage I genoemde analysemethoden.

3 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan de waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aldus besluiten.

4 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen dienen binnen zes weken na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

5 - De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

7 Saneringsverplichting

1 - Indien in de toekomst in de nabijheid van de bedrijfslocatie van Smilda aan de Koaibosk 8 te Terwispel riolering wordt aangelegd, dan dienen de afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3 op de riolering te worden aangesloten.

Verondiepingen of slijkafzettingen in het ontvangende oppervlaktewater die het gevolg zijn van de lozingen dienen op eerste aanzegging door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving te worden verwijderd.

8 Rapportage

Logboek

1 - Vergunninghouder dient een paginagenummerd niet losbladig logboek (op te zetten en) bij te houden waarin tenminste de volgende gegevens zijn vermeld:

- de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (o.a. slib) afkomstig uit de zuiveringstechnische voorzieningen (uit straatkolken, septictank, slibvangput, olieafscheider en coalescentie-filter);
- de datum van schoonmaken van de zuiveringstechnische voorzieningen en afvoer van de afvalstoffen;
- de naam en het adres van het daartoe geëigende verwerkingsbedrijf.

2 - Vergunninghouder dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

3 - Vergunninghouder dient de waterkwaliteitsbeheerder te allen tijde inzage in het logboek te geven.

9 Interne calamiteit

1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

111-

- 8 -

2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

10 Externe calamiteit

1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

11 Overige

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,


mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n) afvalwater

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED].

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

- 10 -

BIJLAGE 1: Monsterneming en Analysemethoden afvalwater behorende bij de beschikking met als kenmerk WF.2006/19710

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden.

Parameter	Analysemethode
monsterneming conservering onopgeloste bestanddelen minerale olie	NEN 6600-1 NEN-EN 5667-3 of Siskb-protocol NEN 6621/6484 NEN-EN-ISO 9377-2

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

VOF Smilda
T.a.v. [redacted]
Zevenhuisterwg 14
9311 VB NIEUW RODEN

Leeuwarden, 11 december 2006
Bijl.:
Dossiënummer: 7149
Objectnummer: 236

Ons kenmerk: WF2006 19710
Tel: [redacted]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 28 november 2006 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag verzorgd door Van der Wiel Infra & Milieu BV, postbus 508 te Drachten, voor het lozen van van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater afkomstig vanaf het terrein van VOF Smilda aan de Koaibosk 8 te Terwispel.

Op 4 december 2006 hebben wij van Van der Wiel Infra & Milieu BV aanvullende informatie ontvangen. Volledigheidshalve treft u hiervan een afschrift aan.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 26 januari 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening.

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Gemeente Opsterland
Afdeling Milieu
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Leeuwarden, 11 december 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7149
Objectnummer: 236

Ons kenmerk: WF2006 19710
Tel: [REDACTED]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 28 november 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Van der Wiel Infra & Milieu BV, postbus 508 te Drachten namens VOF Smilda, Koaibosk 8 te Terwispel voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater.

Op 4 december 2006 hebben wij van Van der Wiel Infra & Milieu BV, namens VOF Smilda, aanvullende informatie ontvangen.

Wij verzoeken u het afschrift van de bijgevoegde aanvullende informatie, een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

[REDACTED]
mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening.

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 11 december 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7149
Objectnummer: 236

Ons kenmerk: WF2006_19710
Tel: [REDACTED]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de Wvo-vergunning van 28 november 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van (Van der Wiel Infra & Milieu BV, postbus 508 te Drachten namens VOF Smilda VOF, Koaibosk 8 te Terwispel voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater.

Op 4 december 2006 hebben wij van Van der Wiel Infra & Milieu BV, namens VOF Smilda, aanvullende informatie ontvangen. Volledigheidshalve treft u hiervan een afschrift aan.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Van der Wiel Infra & Milieu BV.

T.a.v. [redacted]

Postbus 508

9200 AM DRACHTEN

Leeuwarden, 11 december 2006

Bijl.:

Dossiernummer: 7149

Objectnummer: 236

Ons kenmerk: WF2006_19710

Tel: [redacted]

Afdeling Vergunningverlening

Uw kenmerk:

Onderwerp:

Toezening Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving betreffende uw aanvraag namens VOF Smilda, Koaibosk 8 te Terwispel, om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater.

Op 4 december 2006 hebben wij van u namens VOF Smilda aanvullende informatie ontvangen. Volledigheidshalve treft u hiervan een afschrift aan.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan VOF Smilda, Zevenhuisterweg 14, 9311 VB te Nieuw Roden, een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater afkomstig van het terrein van VOF Smilda aan de Koaibosk 8 te Terwispe. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gedurende de periode van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking, zienswijzen in te dienen.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf **15 december 2006** tot en met **26 januari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Opsterland (Afdeling Milieu), Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en buitendien volgens afspraak tel. (0512) 386316;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] telefoon [REDACTED]

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Drachtster Courant op woensdag 13 december 2006.

VERGUNNING

Leeuwarden, 18 januari 2005,

Kenmerk: WF.2005/734 ✓

Objectnummer: 2084

Op 16 februari 2004 hebben wij van de Firma J. en S. Gietema een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van het fouragebedrijf Gietema gevestigd op het perceel Hemdyk 1, 8765 PA te Tjerkwerd. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerpbeschikking heeft van 3 december 2004 tot en met 14 januari 2005 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

Fouragebedrijf Gietema te Tjerkwerd is gesitueerd in het buitengebied van Tjerkwerd. Het fouragebedrijf verzorgt het transport van voorverpakt veevoeder en overige agrarische middelen aan de agrarische sector.

De inrichting bestaat uit;

- a. een tweetal loodsen voor de opslag van veevoeder en overige agrarische middelen;
- b. een verhard terrein;
- c. een spoel-/wasplaats.



De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor bedrijfswagens en het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak en dakoppervlak. De lozing van het gezuiverde bedrijfsafvalwater vindt plaats op de ten zuidoosten van het perceel gelegen watergang.

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats(en)

Het bedrijfsafvalwater bestaat voornamelijk uit spoelwater afkomstig van de wasplaats met een oppervlakte van circa 100 m². Op de wasplaats worden periodiek de bedrijfswagens gereinigd met behulp van een stoomcleaner. De stoomcleaner heeft een capaciteit van ongeveer 780 liter per uur. Het reinigingswater wordt aan de waterleiding onttrokken. De hoeveelheid spoelwater bedraagt jaarlijks ongeveer 80 m³. Er is derhalve sprake van een relatief beperkte lozing.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met aanhangend vuil, modder, zand en olie- en vetresten. De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de bedrijfswagens afgespoten en worden met het spoelwater afgevoerd. Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde slibvangput en olie-afscheider met inspectieput doorlopen. Eén en ander is daarom, conform de aanvraag, in de bij deze vergunning behorende voorschriften vastgesteld. Voor controle op de goede werking van de voorzieningen zijn er effluenteisen in de voorschriften opgenomen.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dak- en (on)verharde oppervlakken afstromende hemelwater zal volgens opgave niet verontreinigd zijn. Daartoe zal het terrein moeten worden schoongehouden. Dit hemelwater stroomt daarom af naar het omliggende terrein of wordt rechtstreeks via hemelwaterafvoerleidingen geloosd.

Het ontvangende oppervlaktewater

Het behandelde afvalwater wordt geloosd op voldoende ruime watervoerende poldersloten die door Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn aangemerkt als niet kwetsbaar.

Beleid met betrekking tot lozingen en conclusie

Het beleid met betrekking tot lozingen is erop gericht om lozingen zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering te laten plaatsvinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften. Bij de onderhavige inrichting is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve vooralsnog niet worden verlangd. Gezien de situatie dat er sprake is van relatief zeer beperkte lozingen met een geringe vuillast in combinatie met het gegeven dat de lozingen van afvalwater plaatsvinden via zeer ruim gedimensioneerde voorzieningen, zullen deze lozingen onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen de gevraagde behandelde lozing van afvalwater op het oppervlaktewater.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Firma J. en S. Gietema, Hemdyk 1, 8765 PA te Tjerkwerd, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats van het aldaar gevestigde fouragebedrijf, op de ten zuidoosten van het perceel gelegen watergangen.

WF

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Firma J. en S. Gietema,
Hemdyk 1, 8765 PA TJERKWERD;
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN;

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
- 3 Op het oppervlaktewater te lozen niet-verontreinigd hemelwater, dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

- 4 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen die ontstaan bij het fouragebedrijf Gietema, gevestigd op het perceel Hemdyk 1, 8765 PA te Tjerkwerd, mogen uitsluitend bestaan uit was- en spoelwater dat ontstaat bij het handmatig, of met behulp van een stoomcleaner, uitwendig reinigen en afspoelen van de bedrijfswagens alsmede hemelwater dat door de wasplaats wordt opvangen.

Eén en ander overeenkomstig de aanvraag d.d. 16 februari 2004, kenmerk WF.2004/1915, met inachtneming van de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Bedrijfsafvalwater

- 5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4, dient achtereenvolgens een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende slibvangput en olie-afscheidingsinstallatie te doorlopen. Deze voorzieningen moeten zijn uitgevoerd, dan wel worden uitgevoerd, en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingseisen van voorschrift 7 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid.
- 2 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
- 3- De in lid 1 en 2 bedoelde voorzieningen dienen te voldoen aan de NEN 7089.

115

- 6 Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van een slibvangput en olie-afscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 7 Ter plaatse van de controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4, aan de navolgende eisen te voldoen:
- a - het afvalwater mag geen grove, vaste en opdrijvende bestanddelen bevatten;
 - b - het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
 - c - het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter;
 - d - het afvalwater mag geen mest- en gierresten bevatten, het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) mag daarom niet meer bedragen dan 750 mg per liter;
 - e - het afvalwater mag geen bestrijdings- en/of ontsmettingsmiddelen bevatten.
- 8 De analyse van de in voorschrift 7 onder b t/m d gegeven parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Beheer en onderhoud

- 9 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering en dimensionering van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overgelegd.
- 10 De in voorschrift 5.1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
- 11 De in voorschrift 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zodanig worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 12 De in voorschrift 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. De slibvangput moet in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld is met bezinksel.
- 13 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân dienen stipt te worden opgevolgd.

Interne calamiteit

- 14 1 - Indien als gevolg van calamiteiten of uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon: 058-292 22 22). Indien calamiteiten zich voordoen buiten kantooruren kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer (telefoon 058-2122422). De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 15 Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

WF

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2005/734

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

Monsterneming	NEN 6600
Conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de laatste editie van de onderstaande analysemethoden:

Parameter	analysemethoden
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de methoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

117

Externe calamiteit

- 16
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
 - 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Wijziging van de situatie

- 17
- Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze


mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan J en S Gietema te Tjerkwerd een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen afvalwater, afkomstig van het fouragebedrijf Gietema gevestigd op het perceel Hemdyk 1 te Tjerkwerd. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 11 februari 2005 tot en met 25 maart 2005 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wûnseradiel, Arumerweg 53 te Witmarsum, op werkdagen van 08.30-12.00 uur en op maandagavond 19.00-22.00 uur. Op de andere middagen kan men terecht na telefonische afspraak;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepsschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] telefoon [redacted]
[redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Bolswarder Nieuwsblad op woensdag 9 februari 2005

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Firma J en S Gietema
Hemdyk 1
8765 PA Tjerkwerd

Leeuwarden, 28 januari 2005
Bijl.:
Dossiernummer: 968

Ons kenmerk: WF.2005/734
Toestel: [REDACTED]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 18 januari 2005 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon (058) 292 2085. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 25 maart 2005 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mw. mr. G. de Jong
hoofd afdeling Vergunningverlening

WETTERSKIP
FRYSLÂN

gemeente Wûnseradiel
afd. Milieu
Postbus 2
8748 ZL WITMARSUM

Leeuwarden, 28 januari 2005
Bijl.:
Dossiënummer: 968

Ons kenmerk: WF.2005/734
Toestel: [REDACTED]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 januari 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Firma J en S Gietema.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
mr. mr. G. de Jong
hoofd afdeling Vergunningverlening

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 28 januari 2005
Bijl.:
Dossiënummer: 968

Ons kenmerk: WF.2005/734
Toestel .. [redacted]

Afdeling Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 januari 2005, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Firma J en S Gietema.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
mw. mr. G. de Jong
hoofd afdeling Vergunningverlening

WATERVERGUNNING

FrieslandCampina Gerkesklooster

Verlaatsterweg 26

te

Gerkesklooster



WFN1413096

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2223

www.wetterskipfryslan.nl

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 21 augustus 2014

Kenmerk: WFN1413096

Objectnummer: 5

Dossiernummer: WFN.026105

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 17 februari 2014 een aanvraag ontvangen van FrieslandCampina, Postbus 1551, 3800 BN te Amersfoort, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam door de lozing van koelwater, surplus condensaat, permeaat en hemelwater, afkomstig van de FrieslandCampina-vestiging aan de Verlaatsterweg 26 te Gerkesklooster.

Op deze lozing is de Waterwet van toepassing. Op grond van artikel 6, lid 2.1 van de Waterwet is het verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij een daartoe strekkende vergunning is verleend. Dit betekent dat voor het lozen van het onderhavige afvalwater op oppervlaktewaterlichaam een vergunning ingevolge de Waterwet nodig is van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1400275.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân het volgende besloten:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan FrieslandCampina, Postbus 1551, 3800 BN te Amersfoort te verlenen. De vergunning betreft het lozen van:
 - koelwater, surplus condensaat, permeaat en hemelwater op de Stroobosser Trekfeart en;
 - hemelwater op de Alde Lauwers, afkomstig van de FrieslandCampina-vestiging aan de Verlaatsterweg 26 te Gerkesklooster.
2. de op 1 maart 2010 aan Friesland Coberco Dairy Foods te Meppel verleende vergunning met kenmerk WFN0915667, in te trekken.

Aan deze vergunning worden de hiernavolgende voorschriften verbonden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : FrieslandCampina, Postbus 1551, 3800 BN te Amersfoort;
waterbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Voorschrift 2

Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 3 Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 3

Afvalwaterstromen en lozingseisen

- 1 Ingevolge deze vergunning mag uitsluitend:
 - a. koelwater, surplus condensaat, permeaat en hemelwater op de Stroobosser Trekfeart en;
 - b. hemelwater op de Alde Lauwers,worden geloosd dat afkomstig is van de FrieslandCampina-vestiging aan de Verlaatsterweg 26 te Gerkesklooster.
- 2 Het te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 1a mag ter plaatse van de in lid 1 van voorschrift 4 bedoelde controlevoorziening, de in tabel 1 genoemde waarden niet overschrijden:

Tabel 1

parameter		maximale waarde
debiet per uur		456 m ³
temperatuur	1 maart tot 1 juni	32°C
	1 juni tot 1 maart	35°C

- 3 In het te lozen surplus condensaat en het te lozen permeaat mogen ter plaatse van de controlevoorzieningen, zoals bedoeld in lid 3 respectievelijk lid 4 van voorschrift 4, de in tabel 2 genoemde waarden niet worden overschreden:

Tabel 2

stof/parameter	maximale waarde
chemisch zuurstofverbruik	60 mg/l ¹⁾
Kjeldahl stikstof	37 kg/dag ²⁾
debiet per jaar	200.000 m ³

- 1) gemeten in een willekeurig genomen steekmonster
2) geldt uitsluitend voor het te lozen permeaat

- 4 Het als koelwater gebruikt grondwater mag ter plaatse van de controlevoorziening, zoals bedoeld in lid 2 van voorschrift 4, de in tabel 3 genoemde waarden niet overschrijden:

Tabel 3

parameter		maximale waarde
chloridevracht per etmaal		1.800 kg
debiet	per jaar	175.000 m ³
	per etmaal	1.500 m ³

Voorschrift 4

Voorzieningen

- 1 Het te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 1a dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.
- 2 Het als koelwater gebruikt grondwater dient te allen tijde separaat te kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.
- 3 Het te lozen surplus condensaat dient te allen tijde separaat te kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.
- 4 Het te lozen permeaat dient te allen tijde separaat te kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.
- 5 De in lid 1, 2, 3 en 4 bedoelde voorzieningen behoeven de goedkeuring van de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 5

Meet- en rapportageverplichting

- 1 Het als koelwater gebruikt grondwater dient door of vanwege de vergunninghouder steekproefsgewijs te worden bemonsterd en te worden geanalyseerd op het chloridegehalte.
- 2 De bemonstering en de analyse zoals bedoeld in lid 1, dient per 25.000 m³ geloosde hoeveelheid als koelwater gebruikt grondwater te worden uitgevoerd.
- 3 De analyseresultaten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken na de bemonstering, toegezonden aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 4 De monsterneming, conservering en analyse dienen te worden uitgevoerd volgens de in de bijlage voorgeschreven methoden.
- 5 Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie kan worden volstaan, kan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek besluiten.
- 6 Vergunninghouder dient het volgende te registreren:
 - a. de temperatuur en het debiet van het te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 1a;
 - b. het debiet van het als koelwater gebruikt grondwater, het surplus condensaat en het permeaat continu te registreren.

- 7 Vergunninghouder dient het CZV-gehalte in zowel het te lozen surplus condensaat als in het te lozen permeaat te monitoren en te registreren door middel van een geïntegreerd bewakingssysteem.
- 8 De wijze van de in lid 6 en lid 7 bedoelde registraties bewaking behoeven de goedkeuring van de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân. De registraties dienen minimaal twee jaar te worden bewaard.

Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

1. De lozingswerken en voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.
2. Alle werkzaamheden en activiteiten op het bedrijfsterrein dienen met een zodanige zorgvuldigheid te worden uitgevoerd, eventueel door het treffen van alle benodigde maatregelen en voorzieningen, dat wordt voorkomen dat het oppervlaktewaterlichaam en de waterbodem wordt verontreinigd.

Voorschrift 7

Calamiteitenregeling

Indien als gevolg van calamiteiten, storingen of bijzondere omstandigheden lozingen plaatsvinden, moet de vergunninghouder terstond maatregelen treffen om de nadelige invloed op het oppervlaktewaterlichaam, voor zover dit niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Indien zich calamiteiten voordoen dient u dit terstond te melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

4. De aanvraag

4.1 Algemeen

De FrieslandCampina-vestiging in Gerkesklooster (hierna FrieslandCampina genoemd) is een productielocatie van de werkmaatschappij FrieslandCampinaCheese van Friesland Foods. Het betreft een inrichting voor de ontvangst en verwerking van melk en wei waarvan kaas en poedervormige zuivelproducten worden geproduceerd en bewaard met bijbehorende voorzieningen. Voor de maximale kaas- en poederproductie is circa 600.000 ton rauwe melk per jaar nodig. Tijdens de kaasproductie komt circa 500.000 ton wei vrij die voor ongeveer de helft door middel van membraanfiltratie wordt geconcentreerd en vervolgens verder ingedikt door middel van indampen.

Op 1 maart 2010 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aan FrieslandCampina een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend met kenmerk WFNog15667. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 vallen de voorschriften uit deze Wvo-vergunning, voor zover die betrekking hebben op het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, onder het regime van de Waterwet. De reden voor het aanvragen van onderhavige vergunning houdt verband met het stikstofgehalte in het permeaat dat op oppervlaktewater wordt geloosd en een hoger etmaaldebiet voor de koelwaterlozing. Thans onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden om in de toekomst deze stroom na behandeling in het proces te gaan hergebruiken.

4.2 Afvalwater

Uit het bedrijf komt een aantal stromen vrij die geen of zeer lage concentraties aan verontreiniging bevatten zodat lozing rechtstreeks op oppervlaktewater kan plaatsvinden. Afvoer van deze stromen op de riolering is ongewenst omdat het rioolstelsel en de communale zuivering onnodig hydraulisch zouden worden belast. Voor de afvoer van de "schone" stromen beschikt het bedrijf over een gescheiden rioolstelsel. Via het schoonwaterriool wordt op een tweetal oppervlaktewateren geloosd, te weten:

1. de Strobosser Trekfeart;
2. de Alde Lauwers.

Ad 1.

Op de Strobosser Trekfeart worden de volgende deelstromen geloosd:

❖ koelwater afkomstig van oppervlaktewater

Voor de koeling van de condensors van de indampers en de koelmachines van de ijswaterinstallatie wordt gebruikt gemaakt van oppervlaktewater. Het koelsysteem is gesloten, d.w.z. dat het koelwater niet in contact kan komen met het product. Het koelwater wordt niet geconditioneerd en is alleen thermisch verontreinigd. Derhalve wijkt de chemische kwaliteit van het geloosde koelwater dan ook niet af van de kwaliteit van het ingenomen koelwater. Het bedrijf vraagt voor deze lozing, tezamen met het surplus condensaat, een debiet aan van 456 m³ per uur.

Zolang de temperatuur van het oppervlaktewater beneden de 18°C blijft, wordt er gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Boven de 18°C wordt aanvullend grondwater ingezet voor de koeling.

❖ koelwater afkomstig van grondwater

Grondwater wordt alleen gebruikt ter aanvulling van de koelcapaciteit als de temperatuur van het oppervlaktewater boven de 18 °C komt. Dit betekent dat dit grondwater, dat een chloridegehalte van ca. 1.200 mg/l heeft, slechts een gedeelte van het jaar (in de warme periode) wordt onttrokken. De lozing van het grondwater blijft ongewijzigd zodat FrieslandCampina dezelfde lozingseisen aanvraagt zoals bedoeld in de vigerende vergunning van 1 maart 2010.

❖ surplus condensaat

Bij het indampen van de melk of wei komt condensaat vrij dat in het bedrijf voor een deel wordt hergebruikt voor de volgende toepassingen:

- ketelvoedingswater voor de stoomketels,
- aanmaken van reinigungsoplossingen,
- voorspoelwater van CIP reiniging,
- warmte-uitwisseling (voorwarmen wei en wrongelwaswater),
- uitwendige reiniging van wanden, vloeren en apparatuur.

De lozing van het overschot aan condensaat, het zogenaamde surplus condensaat, blijft met een debiet van 200.000 m³/jaar ongewijzigd.

❖ permeaat

FrieslandCampina beschikt over voorzieningen voor de veredeling van wei door middel van membraanfiltratie. Hierbij wordt wei over membranen geleid waarbij vocht (permeaat) wordt afgescheiden. Het permeaat wordt thans nog geloosd op de riolering. Het bedrijf is voornemens om deze permeaatstroom na behandeling te gaan hergebruiken in het proces; de overtollige permeaatstroom zal worden afgevoerd naar de Stroobosser Trekfeart.

❖ hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken en de terreinen en is niet verontreinigd. De terreinoppervlakken die mogelijkverwijst verontreinigd kunnen raken zoals de laad- en losplaatsen en de daken van, zijn aangesloten op het gemeenteriool.

Aandachtspunten voor de afvalwaterlozing op de Stroobosser Trekfeart zijn:

- de warmtelozing

Op 14 januari 2014 hebben wij van FrieslandCampina als aanvulling op de vergunningaanvraag het rapport "Beoordeling warmtelozing op oppervlaktewater FrieslandCampina Cheese Gerkesklooster" met kenmerk: 81101 IMD13 001 ontvangen. In dit rapport is de warmtelozing van het koelwater op de Stroobosser Trekfeart volgens de genoemde beoordelingsmethodiek getoetst. Dit betekent dat de lozing en de gevolgen daarvan getoetst zijn aan de volgende criteria:

- a. Mengzone.
- b. Opwarming.

- de stikstoflozing

Uit afvalwateranalyses is gebleken dat het te lozen permeaat stikstof bevat met een concentratie van ongeveer 60 mg N/l. Om deze reden vraagt FrieslandCampina vergunning aan om 37 kg N per dag (624 m³ per dag x 60 mg N/l) te mogen lozen.

In hoofdstuk 6.2.2., "Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)", wordt ingegaan op de conclusies van de koelwatertoets en op de effecten van de stikstoflozing op oppervlaktewater.

Ad.2

Op de Alde Lauwers wordt uitsluitend niet verontreinigd hemelwater geloosd dat afkomstig is van een tweetal straatkolken.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Op 24 november 2004 is door de CIW (Commissie Integraal Waterbeheer = de rechtsopvolger van de CUWVO) een beoordelingsmethodiek opgesteld voor warmtelozingen. Om de effecten van een warmtelozing op het watersysteem te bepalen, wordt in deze beoordelingsmethodiek een koelwaterlozing, een lozing van warmte, getoetst wordt aan de volgende criteria:

- a. Mengzone. Uitgangspunt van de mengzone is dat er geen belemmering optreedt voor de migratie van vissen. In de mengzone hoeft niet te worden voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen, mits deze zone kleiner is dan 25% van de dwarsdoorsnede van de watergang.
- b. Opwarming. De opwarming van het oppervlaktewater mag maximaal 3°C bedragen met een maximumtemperatuur van 28°C.

6.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Bij de beoordeling is getoetst aan de doelstellingen van het waterbeheer zoals verwoord in artikel 2.1 van de Waterwet, aan het NWP en het Waterbeheerplan 2010 – 2015 en is rekening gehouden met het CIW-rapport "Beoordelingsmethodiek warmtelozingen" van 24 november 2004. Dit rapport is aangewezen als BBT-document voor de beoordeling van zowel warmtelozingen onder het Activiteitenbesluit als de Waterwet.

De Stroobosser Trekfeart is een ruim ontvangend oppervlaktewater dat tot de Friese boezem behoort. Het is aangemerkt als een oppervlaktewater dat geen bijzondere bescherming behoeft. In het rapport "Beoordeling warmtelozing op oppervlaktewater FrieslandCampina Cheese Gerkesklooster" is de warmtelozing van het koelwater op de Stroobosser Trekfeart volgens de genoemde beoordelingsmethodiek getoetst. Deze toetsing heeft voor de genoemde criteria tot de volgende resultaten/conclusies geleid:

- Mengzone

Ten gevolge van de warmtelozing bedraagt de mengzone in de huidige lozingssituatie 21,1%. Deze waarde behoort bij een lozingstemperatuur van 35,3°C en een afvalwaterdebiet van 420 m³/uur. FrieslandCampina vraagt echter vergunning aan voor een debiet van:

- 4.000.000 m³/jaar koelwater afkomstig van oppervlaktewater en surplus condensaat, en
- 200.000 m³/jaar permeaat, en
- 175.000 m³/jaar grondwater.

Totaal: 4.375.000 m³/jaar koelwater op De Stroobosser Trekfeart. Het gemiddelde uurdebiet bedraagt 499 m³/uur. Bij dit uurdebiet en een lozingstemperatuur van 35°C is de mengzone 25%.

Het grondwater wordt alleen gebruikt ter aanvulling van de koelcapaciteit als de temperatuur van het oppervlaktewater boven de 18 °C komt. Daarom is er geen sprake van een continue lozing van grondwater. Dit betekent dat wanneer het grondwater wordt toegepast het gemiddelde lozingsdebiet groter is dan 499 m³/uur en dat de mengzone de grenswaarde van 25% kan overschrijden (dit is afhankelijk van de lozingstemperatuur!). Met betrekking tot deze overschrijding verwachten wij dat deze zeer beperkt zal zijn. Bovendien wordt in het CIW-rapport "Beoordelingsmethodiek warmtelozingen" aangegeven dat rekening gehouden mag worden met uitzonderingssituaties waarbij de temperatuur op de rand van de mengzone maximaal 32 °C mag zijn. Rekening houdend met deze uitzonderingssituatie is er feitelijk geen sprake van een overschrijding van de mengzone. Tevens is in voorschrift 3, lid 2 de lozingstemperatuur voor de paaitijd (1 maart tot 1 juni) aangescherpt zodat in ieder geval de mengzone in deze periode niet wordt overschreden.

Gelet op voorschrift 3, op de uitzonderingssituatie en op de beperkte nadelige gevolgen van overschrijding van de mengzone, zijn wij van mening dat er geen belemmering zal optreden voor de migratie van vissen.

- Opwarming

De opwarming van het ontvangende oppervlaktewater zal volgens de methodiek maximaal 1,35°C bedragen en voldoet daarmee aan de norm van maximaal 3°C en een MTR van 28°C.

Met betrekking tot de aanvraag voor het lozen van permeaat met een stikstofconcentratie van 37 kg per dag merken wij het volgende op. Om te bepalen of de stikstoflozing op oppervlaktewater toelaatbaar is hebben we deze getoetst aan de hand van de immissietoets. Met behulp van deze toets wordt de toelaatbaarheid van een stikstoflozing beoordeeld waarbij de te realiseren waterkwaliteitsdoelstellingen centraal staan, namelijk: het op korte termijn realiseren van het MTR (maximaal toelaatbaar risiconiveau) en het realiseren van de streefwaarde op langere termijn. Ook in de KRW is voor het terugdringen van de emissies van verontreinigende stoffen immissietoets als instrument verankerd.

Uit de toets blijkt dat voor het oppervlaktewater een permeaatlozing van maximaal 624 m³ per dag met een stikstofconcentratie van 60 mg/l toelaatbaar is. 60 mg/l is de stikstofconcentratie in het te lozen permeaat die wordt bereikt door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Dit betekent dat de aangevraagde 37 kg (624 m³ x 60 mg/l) aan de immissietoets voldoet en in overeenstemming is met het vigerende waterkwaliteitsbeleid. Derhalve zijn wij van mening dat er voor ons geen aanleiding is om de lozing te weigeren.

Ten aanzien van de hemelwaterlozing op oppervlaktewater merken wij op dat het uitsluitend om schoon hemelwater gaat. Verharde oppervlakken die mogelijk tot verontreinigd hemelwater kunnen leiden, zijn afgekoppeld en lozen op het gemeentelijke rioolstelsel. Hiermee voldoet het bedrijf aan de beleidsuitgangspunten voor hemelwaterlozingen.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Tevens is getoetst aan (beleids)documenten die op deze lozing van toepassing zijn. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van de clustermanager Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 612,-.


9. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. De ontwerpbeschikking heeft van 26 mei tot en met 7 juli 2014 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de periode van terinzagelegging geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

10. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel. 058-292222.

BIJLAGE: methoden voor monsterneming, conservering en analyse
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN1413096

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
chemisch zuurstof verbruik	NEN 6633
kjeldahl stikstof	NEN 6646
temperatuur	NEN 6414

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de methoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

FUMO

T.a.v. de heer/mevrouw [redacted]

J.W. de Visserwei 10

9001 ZE GROU

Leeuwarden, 21 augustus 2014

Bijlage(n): 1

Dossiernr.: WFN.026105

Objectnr.: 5

Ons kenmerk: WFN1400665

Behandelaar: [redacted]

E-mail: [redacted]

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: --

WFN1413096

Onderwerp:

Watervergunning (coördinatie).


Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u de watervergunning voor FrieslandCampina, Postbus 1551, 3800 BN te Amersfoort. De vergunning betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam door de lozing van koelwater, surplus condensaat, permeaat en hemelwater, afkomstig van de FrieslandCampina-vestiging aan de Verlaatsterweg 26 te Gerkesklooster.

Nadat de FUMO de gecoördineerde vergunning heeft gepubliceerd verzoeken wij u een kopie van de kennisgeving en de vergunning te sturen naar Wetterskip Fryslân, t.a.v. [redacted]
Per mail kan ook: [redacted]@witterskipfryslan.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Mailto: [redacted], servicefinancien@witterskipfryslan.nl

ARCHIEF

WATERVERGUNNING

FrieslandCampina Workum

Spoardyk 21

te

Workum



WFN1501246

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2223

www.wetterskipfryslan.nl



W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 6 februari 2015

Kenmerk: WFN1501246 ✓

Objectnummer: 47

Dossiernummer: WFN.027408

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 14 augustus 2014 een aanvraag ontvangen van FrieslandCampina Nederland Holding BV, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort, voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het lozen van koelwater, condensaat, omgekeerde osmosewater, en niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21, 8711 CK Workum. De lozingen vinden plaats op oppervlaktewater. Op grond van artikel 6, lid 2.1 van de Waterwet is het verboden om stoffen in een oppervlaktewaterlichaam te brengen tenzij daartoe een strekkende vergunning is verleend. Dit betekent dat voor het lozen van het onderhavige afvalwater een vergunning ingevolge de Waterwet nodig is van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1401791.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân het volgende besloten:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan FrieslandCampina Nederland Holding BV, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort te verlenen. De vergunning betreft het lozen van koelwater, condensaat, omgekeerde osmosewater, en niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21, 8711 CK Workum, op oppervlaktewater.
2. de op 22 augustus 2008 aan Friesland Foods, Postbus 124 te Meppel verleende vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met kenmerk WFNo810952, in te trekken.

Aan deze vergunning worden de hiernavolgende voorschriften verbonden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- vergunninghouder : FrieslandCampina Nederland Holding BV, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort;
- waterbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Voorschrift 2

Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 3 Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 3

Afvalwaterstromen

- 1 Ingevolge deze vergunning mag uitsluitend koelwater, condensaat en omgekeerde osmose water (condensaat/OO-water) en niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21 te Workum, op de Horsa worden geloosd.
- 2 In de gemengde afvalwaterstroom van koelwater en condensaat/OO-water, moet ter plaatse van de in voorschrift 4, lid 1 bedoelde meetvoorziening de in tabel 1 genoemde parameter voldoen aan de bijbehorende waarden:

tabel 1

parameter	7-daags gemiddelde waarde	
Zuurstof	> 5,0 mg/l	
Kjeldahl-stikstof	< 15 mg/l	
Chemisch zuurstofverbruik	< 45 mg/l	
Debiet	< 1.450.000 m ³ /jaar	< 220 m ³ /uur
Fosfaat	< 1,0 mg/l	
Zuurgraad	6,5 < pH < 9,0	
Temperatuur ^x	< 32°C	

^x gemeten in enig steekmonster

3. In de deelstroom condensaat/OO-water zoals bedoeld in lid 1 van dit voorschrift, moet ter plaatse van de in voorschrift 4, lid 2 bedoelde meetvoorziening de in tabel 2 genoemde parameter voldoen aan de bijbehorende waarden:

tabel 2

parameter	7-daags gemiddelde waarde	
Debiet	< 350.000 m ³ /jaar	< 220 m ³ /uur
Geleidbaarheid	< 100 µS/m	

Voorschrift 4

Voorzieningen

- 1 De te lozen afvalwaterstroom van koelwater en condensaat/OO-water zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 2 dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een volume-proportionele bemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende meetvoorziening te worden geleid.
- 2 Het te lozen condensaat/OO-water dient te allen tijde separaat te kunnen worden onderworpen aan een bemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening te worden geleid.
- 3 De in lid 1 en 2 bedoelde voorzieningen behoeven de goedkeuring van de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 5

Meet- en rapportageverplichting

- 1 - Het afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 2 dient door of vanwege de vergunninghouder volume-proportioneel te worden bemonsterd en te worden geanalyseerd. De analyse, die uitgevoerd wordt in een etmaalmonster, betreft de concentratie van de volgende parameters:
 - chemisch zuurstofverbruik
 - Kjeldahl-stikstof gehalte
 - totaal fosfor
 - zuurgraad
- 2 - De bemonstering en de analyse zoals bedoeld in lid 1, dient eenmaal per kwartaal gedurende een aaneengesloten periode van een week te worden uitgevoerd.
- 3 - De analyseresultaten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken na de bemonstering, toegezonden aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 4 - De monsterneming, conservering en analyse dienen te worden uitgevoerd volgens de in de bijlage voorgeschreven methoden.
- 5 - Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, of met een geringer aantal parameters of stoffen kan worden volstaan, kan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek besluiten.

- 6- De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven goedkeuring van de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 7- Vergunninghouder dient het volgende continu te registreren:
 - a. de temperatuur en het debiet van het te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 3, lid 2;
 - b. de geleidbaarheid en het debiet van de deelstroom condensaat/OO-water.
- 8- De wijze van de in lid 7 bedoelde registraties behoeven de goedkeuring van de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân. De registraties dienen minimaal twee jaar te worden bewaard.

Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

1. De lozingswerken en voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân.
2. Alle werkzaamheden en activiteiten op het bedrijfsterrein dienen met een zodanige zorgvuldigheid te worden uitgevoerd, eventueel door het treffen van alle benodigde maatregelen en voorzieningen, dat wordt voorkomen dat het oppervlaktewaterlichaam en de waterbodem wordt verontreinigd.

Voorschrift 7

Calamiteitenregeling

Indien als gevolg van calamiteiten, storingen of bijzondere omstandigheden lozingen plaatsvinden, moet de vergunninghouder terstond maatregelen treffen om de nadelige invloed op het oppervlaktewaterlichaam, voor zover dit niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Indien zich calamiteiten voordoen dient u dit terstond te melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

4. De aanvraag

4.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van koelwater, condensaat en omgekeerde osmose water, en niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van FrieslandCampina Workum. FrieslandCampina Workum is een productie locatie van FrieslandCampina waarbij de werkmaatschappijen Cheese Butter & Milkpowders, als ook Anker Kaas Workum en FrieslandCampina DOMO actief zijn. Op de locatie vindt productie van kaas, verpakking en veredeling van kaas en het maken van ingrediënten in poedervorm uit wei en of melk plaats. Bij dit productieproces ontstaan diverse afvalwaterstromen die voor een groot deel via de Voorzuivering Zuivelafvalwater Workum op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Workum worden geloosd maar ook voor een deel rechtstreeks op oppervlaktewater worden geloosd. De aanvraag voor onderhavige vergunning betreft de rechtstreekse lozingen op oppervlaktewater, waarvoor op grond van artikel 6, lid 2.1 van de Waterwet een vergunning nodig is.

4.2 Lozingen

De lozingen op oppervlaktewater vinden plaats op de Horsa en bestaan uit de volgende deelstromen:

a. Koelwater

Ten behoeve van de koeling beschikt het bedrijf over een eigen winning van bronwater. Hiervoor is in het kader van de Grondwaterwet een vergunning verleend door Gedeputeerde Staten van Friesland. De toegestane onttrekking bedraagt 1.100.000 m³/jaar. Aan het grondwater dat voor koeldoeleinden wordt gebruikt worden geen stoffen onttrokken of toegevoegd en het koelwater komt niet in contact met het product. De kwaliteit van het te lozen koelwater komt dus overeen met de kwaliteit van het grondwater zoals dit uit de bodem wordt onttrokken. In dit grondwater komt ijzer voor. Er zijn maatregelen genomen om het uitvlokken van ijzer te voorkomen in de processen en op het lozingspunt zijn mogelijkheden om eventuele neerslag van ijzer af te scheiden.

Voor de warmte-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van gesloten warmtewisselaars zodat de kans op verontreiniging van het koelwater met product nihil is.

Het koelwater wordt na gebruik, samen met het overschot aan condensaat en omgekeerde osmose water, rechtstreeks geloosd op Horsa. Zowel de hoeveelheid als de samenstelling van het te lozen koelwater blijft ten opzichte van de vergunde situatie ongewijzigd.

b. Condensaat en omgekeerde osmosewater

Van de circa 700.000 m³ condensaat en water van de omgekeerde osmose (hierna te noemen: condensaat/OO-water) die op jaarbasis bij membraanfiltratie en het indampen van de producten vrijkomt, wordt zoveel mogelijk binnen het bedrijf hergebruikt voor de volgende doeleinden:

- Voorspoelwater voor reiniging;
- Aanmaken van reinigingsvloeistoffen;
- Verwarmen van wrongelwaswater;
- Voorwarmen van melk/wei;
- Reiniging van vloeren;
- Verwarming van productieruimten.

Door dit hergebruik wordt energie en water bespaard.

Uit onderzoek is gebleken dat dit water een extra behandeling nodig heeft om hergebruik mogelijk te maken. Deze behandeling bestaat uit het conditioneren van het condensaat/OO-water teneinde microbiologische groei te voorkomen. Dit in verband met de steeds strenger wordende kwaliteitseisen voor in het productieproces gebruikte water. De behandeling of conditionering van het water wordt uitgevoerd met chloordioxide.

Als gevolg van de productie-uitbreiding in 2012 is er fors meer wei vrijgekomen. Deze werd voorheen ingedikt door toepassing van omgekeerde osmose (membraanfilters) tot een percentage van 10% en daarna op indampers tot 26%. De huidige membraanfilters kunnen tot 26% indikken waardoor meer schoon water wordt teruggewonnen. Omdat de wei ureum bevat en deze component niet tegengehouden wordt door de filters, neemt de ureumconcentratie in het "schone water" toe. Dit schone water wordt hergebruikt in het productieproces en komt uiteindelijk in het afvalwater terecht dat op de Voorzuivering Zuivelafvalwater Workum wordt geloosd.

Het overtollige OO-water wordt, tezamen met het condensaat, rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Het ureum dat door het membraan gaat en in het OO-water terecht komt, bevat stikstof en wordt gemeten als Kjeldahl-stikstof. Deze ureumcomponent verhoogt de stikstofwaarde in het te lozen afvalwater waardoor de vergunde waarde wordt overschreden. Omdat de stikstof niet te beïnvloeden is in het productieproces vraagt FrieslandCampina een wijziging aan van de lozingseis. Deze wijziging betreft een verhoging van de te lozen stikstofconcentratie van 10 mg/l naar 15 mg/l. Het debiet van de lozing blijft ongewijzigd.

Alvorens het condensaat/OO-water op oppervlaktewater wordt geloosd, wordt het gemengd met het koelwater en passeert als gemengde stroom een meetvoorziening. Door op deze lozing een actieve beluchting middels 15 zuurstofschotels toe te passen, wordt het zuurstofgehalte verhoogd tot minimaal 5 mg/l.

c. niet-verontreinigd hemelwater

Het verharde terreinoppervlak bedraagt ongeveer 27.000 m². Hiervan watert ca. 19.500 m² via een aparte afvoerleiding rechtstreeks af op oppervlaktewater. Bij een gemiddelde neerslag van 0.8 m per jaar bedraagt de hoeveelheid geloosd hemelwater ongeveer 16.000 m³ per jaar. Alleen hemelwater dat potentieel vervuild kan raken wordt via het vuilwaterriool afgevoerd.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

5.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Op 24 november 2004 is door de CIW (Commissie Integraal Waterbeheer = de rechtsopvolger van de CUWVO) een beoordelingsmethodiek opgesteld voor warmtelozingen. Om de effecten van een warmtelozing op het watersysteem te bepalen, wordt in deze beoordelingsmethodiek een koelwaterlozing getoetst aan de criteria

mengzone en opwarming. Uitgangspunt van de mengzone is dat er geen belemmering optreedt voor de migratie van vissen. In de mengzone hoeft niet te worden voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen, mits deze zone kleiner is dan 25% van de dwarsdoorsnede van de watergang.

De opwarming van het oppervlaktewater mag maximaal 3°C bedragen met een maximumtemperatuur van 28°C.

Richtlijn Industriële Emissies

De Richtlijn Industriële Emissies is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention Control) met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. De IPPC-richtlijn is van toepassing op installaties waarvan is ingeschat dat deze in omvangrijke mate het milieu belasten (de gpbv-installaties). Met deze richtlijn wordt een vergunningenregime beoogd voor onder andere emissies naar water uit grote industriële installaties, waarbij rekening wordt gehouden met vermindering van afval en energieverbruik (integrale afweging). Een belangrijk element is dat emissiegrenswaarden gebaseerd dienen te zijn op de in de richtlijn gedefinieerde BBT. De BBT is beschreven in referentiedocumenten oftewel BREF's. In de ministeriële regeling (de Mor) is aangegeven met welke BBT-conclusies en informatiedocumenten over BBT bij de besluitvorming rekening moet worden gehouden.

5.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Bij de beoordeling is getoetst aan de doelstellingen van het waterbeheer zoals verwoord in artikel 2.1 van de Waterwet, aan het NWP en het Waterbeheerplan 2010 – 2015 en is rekening gehouden met het CIW-rapport "Beoordelingsmethodiek warmtelozingen" van 24 november 2004.

Ad a. Koelwater

Ten aanzien van het koelwater wordt opgemerkt dat deze lozing niet is gewijzigd en overeenkomt met de vigerende vergunning van 2008. De maatregelen die in deze vergunning zijn voorgeschreven om ijzer te reduceren en zuurstof toe te voegen blijven onverminderd van kracht. Ook met betrekking tot de warmtelozing stellen wij vast dat deze getoetst is aan het vigerende beleid voor warmtelozingen zoals beschreven in het CIW-rapport "Beoordelingsmethodiek warmtelozingen" van 24 november 2004.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de koelwaterlozing voldoet aan de geldende beleidsregels en derhalve kan worden toegestaan.

Ad b. Condensaat en omgekeerde osmosewater

Bij de lozing van condensaat en OO-water is er sprake van een wijziging in de samenstelling ten opzichte van de vergunde lozingssituatie. Als gevolg van de toegenomen hoeveelheid wei is de stikstofconcentratie in deze afvalwaterstroom toegenomen. Immers het debiet van deze lozing is niet toegenomen maar de stikstofvracht wel, wat leidt tot een hogere stikstofconcentratie. Dit betekent dat volgens de aanvraag de concentratie in de gemengde afvalwaterlozing van koelwater en condensaat/OO-water is toegenomen van 10 mgN/l tot 15 mgN/l.

Om de kwaliteit van oppervlaktewater zoveel mogelijk te beschermen is in de KRW het criterium "geen achteruitgang" opgenomen. Nieuwe emissies en uitbreidingen van bestaande emissies moeten getoetst worden aan dit criterium. Voorkomen moet worden dat door de lozing achteruitgang in de toestand van het oppervlaktewater ontstaat. In het waterbeheersplan zijn onder andere de toestand en de waterkwaliteitsdoelen voor oppervlaktewater aangegeven. Voor de Horsa, het ontvangende oppervlaktewater, is in dit plan onder de naam "Goed Ecologisch Potentieel" (GEP) een stikstofconcentratie van 3,8 mgN/l als zomergemiddelde opgenomen. Uit analysegegevens van het dichtstbijzijnde KRW-meetpunt te Parrega, een meetpunt waarop de Horsa afwatert, blijkt dat in de zomerperioden van 2010 tot en met 2013 de maximale grens van 3,8 mg/l niet is overschreden. Op basis van deze analyseresultaten verwachten wij niet dat de aangevraagde stikstof-emissie zal leiden tot een overschrijding van de KRW-grens van 3,8 mgN/l. Dit betekent dat er geen sprake is van een verslechtering van de toestand van het waterlichaam.

Gelet op het voorgaande en op het feit dat het bedrijf in de huidige vergunningssituatie extra kosten moet maken om zich van het afvalwater te ontdoen, zijn wij van oordeel dat de aangevraagde stikstoflozing kan worden toegestaan.

Met betrekking tot de fosfaatlozing is in de aanvraag verzocht om een gehalte van 2,0 mg/l te lozen. Uit de analyseresultaten van het afvalwater na de uitbreiding in 2012 zoals die in hoofdstuk 3 van de aanvraag zijn weergegeven, blijkt dat de maximaal gemeten concentratie 0,36 mgP/l bedraagt. Omdat voor de Horsa een GEP-waarde van 0,25 mgP/l wordt nagestreefd, is het naar onze mening gerechtvaardigd om een maximale norm van 1,0 mgP/l in onderhavige vergunning op te nemen. Op grond van de analyses verwachten wij dat deze norm door het bedrijf goed kan worden nageleefd.

Ad c. Niet-verontreinigd hemelwater

Ten aanzien van de hemelwaterlozing op oppervlaktewater merken wij op dat het uitsluitend om schoon hemelwater gaat. Verharde oppervlakken die mogelijk tot verontreinigd hemelwater kunnen leiden, zijn afgekoppeld en lozen op het gemeentelijke rioolstelsel. Hiermee voldoet het bedrijf aan de beleidsuitgangspunten voor hemelwaterlozingen.

FrieslandCampina Workum behoort tot de in artikel 1 van de IPPC-richtlijn bedoelde categorieën van industriële activiteiten, die in bijlage 1 van de richtlijn zijn genoemd, te weten categorie 6.4c. In de inrichting wordt namelijk meer dan 200 ton melk per dag (gemiddeld) bewerkt of verwerkt.

Een belangrijk onderdeel van de IPPC-richtlijn is het voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT).

De IPPC-activiteiten zijn in het kader van de vergunningverlening van 2008 getoetst aan de BREF-documenten. De aanvraag voor onderhavige vergunning heeft betrekking op een zodanig kleine wijziging in de afvalwaterlozing dat deze geen gevolgen heeft voor de IPPC-toets. Er is derhalve geen aanleiding om aanvullende maatregelen te verlangen op grond van de IPPC-richtlijn.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Tevens is getoetst aan (beleids)documenten die op deze lozing van toepassing zijn. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van de clustermanager Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 612,-.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. De ontwerpbeschikking heeft van 28 november 2014 tot en met 9 januari 2015 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de periode van terinzagelegging geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

9. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ir. P.A.E. van Erkelens,
dijkgraaf.

drs. M.M. van Akkeren RC,
secretaris-directeur.

Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED], telefoon [REDACTED]

Beroep

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel. 058-2922222.

BIJLAGE: methoden voor monsterneming, conservering en analyse
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN1501246

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming	NEN 6600-1
conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
chemisch zuurstof verbruik	NEN 6633
kjeldahl stikstof	NEN 6646
zuurstof	NEN-EN-ISO 1899-1
fosfaat	NEN-EN-ISO 15681-2
zuurgraad	NEN-EN-ISO 10523
temperatuur	NEN 6414

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde methode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de methoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

FrieslandCampina
T.a.v. [redacted]
Postbus 1551
3800 BN AMERSFOORT

ARCHIEF

Leeuwarden, 10 februari 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 47
Dossiernummer: WFN.027408

Ons kenmerk: WFN1501246
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 6 februari 2015 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van koelwater, condensaat, omgekeerde osmosewater, niet verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater, afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21 te Workum.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 24 maart 2015, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota €612,-- legeskosten in rekening worden gebracht.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Gemeente Súdwest Fryslân
afd. Milieu
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

ARCHIEF

Leeuwarden, 10 februari 2015
Bijl.:2
Objectnummer: 47
Dossiënummer: WFN.027408

Ons kenmerk: WFN1501246
Tel: [REDACTED]
Email: adjkstra2@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 6 februari 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van FrieslandCampina, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van koelwater, condensaat, omgekeerde osmosewater, niet verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater, afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21 te Workum.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Watervergunning WFN1501246 FrieslandCampina, lozen bedrijfsafvalwater Spoardyk 21 te Workum

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 6 februari 2015 een watervergunning verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. te Amersfoort, voor het lozen van koelwater, condensaat, omgekeerde osmosewater en niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van FrieslandCampina Workum, Spoardyk 21 te Workum.

De watervergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 12 februari 2015 tot 26 maart 2015 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. de stukken liggen ter inzage in het kantoor aan de Marktstraat 15 te Sneek, tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en na telefonische afspraak (0515) 489000;
2. Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, na telefonische afspraak op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (vrijdags tot 12.30 uur), tel. 058 2922222.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en het adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

ARCHIEF



W A T E R S C H A P F R I E S L A N D

VERGUNNING

Leeuwarden, 18 oktober 1995

Kenmerk: WF.95/5021071 ✓

Objectnummer: 10874

Op 7 juni 1995 hebben wij van de Firma Gebroeders Algra, Huchten 1 te Drachtstercompagnie, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van Loonbedrijf en Kraanverhuur Gebroeders Algra, gevestigd op het perceel Huchten 1 te Drachtstercompagnie. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 8 september 1995 tot en met 6 oktober 1995 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

De onderhavige inrichting bestaat/zal bestaan uit ondermeer:

- a. een tweetal loodsen met ondermeer een werkplaats;
- b. een erf met gedeeltelijke erfverharding;
- c. een spoelplaats met een slibvang- en olie-afscheidingsinstallatie;
- d. een grondwaterpomp met filterinstallatie.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats voor landbouwmachines en tractoren alsmede afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit het landbouwloonannex kraanverhuurbedrijf. Jarenlang heeft de lozing van afvalwater al plaatsgevonden. Er is derhalve sprake van een reeds bestaande lozing.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats. Op de spoelplaats worden periodiek de landbouwmachines en tractoren gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger. De hogedrukreiniger heeft een capaciteit van ongeveer 1000 liter per uur. Voor het spoelwater wordt grondwater gebruikt. Het afvalwater zal verontreinigd kunnen zijn met van het materieel afkomstige vuil zoals zand- en grondeeltjes (met daaraan geadsorbeerde stoffen), olie- en vetresten en wellicht gewasresten. De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en komen deels op het verharde oppervlak terecht en worden deels met het spuitwater afgevoerd. Om zand- en gronddelen, gewasresten en olie- en vetresten uit het afvalwater tegen te houden, doorloopt het afvalwater, alvorens het op de aanwezige afvoertergang wordt geloosd, een gecompartmenteerde slibvanger alsmede een olie-afscheidingsinstallatie. Overeenkomstig de aanbevelingen van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) en het beleid zoals aangegeven in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995 van de provincie Friesland moet lozing van meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden tegengegaan. In de voorschriften zullen wij daarom expliciet vermelden dat lozing van gier- en mest alsmede bestrijdings- en aanverwante middelen niet zal zijn toegestaan. De hoeveelheid spoelwater bedraagt naar schatting ongeveer 50 - 100 m³ per jaar. De hoeveelheid hemelwater die door de spoelplaats wordt opgevangen en afgevoerd, bedraagt ongeveer 0,7 m³ per vierkante meter oppervlak per jaar. De grondwaterpompinstallatie lost periodiek eveneens op de afvoersloot die in verbinding staat met een ten zuiden van het perceel aanwezige bermsloot.

Afvalwater van huishoudelijke aard

Er is op het perceel tevens sprake van een bestaande beperkte lozing van huishoudelijk afvalwater. Het afvalwater doorloopt een aanwezige septictank. Aangezien bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding is die bestaande beperkte lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard zal reguleren, zullen wij in ons besluit aangeven dat deze lozing van huishoudelijk afvalwater te zijner tijd onder de werking van deze landelijke regels zal komen.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dak- en (on)verharde oppervlakken afstromende hemelwater zal volgens opgave niet verontreinigd zijn. Dit hemelwater stroomt daarom af naar/via het omliggende terrein. Dakwater wordt rechtstreeks via hemelwaterafvoerleidingen geloosd.

Beleid met betrekking tot lozingen

Op grond van het beleid, zoals geformuleerd in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995, dienen bestaande lozingen in principe zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering plaats te vinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften. Bij de onderhavige inrichting is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve vooralsnog niet worden verlangd. Gezien het feit dat er sprake is van een bestaand bedrijf met een bestaande lozing, het feit dat de lozing van afvalwater plaatsvindt via voorzieningen, het relatief geringe debiet alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, zal deze lozing onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen deze lozing van afvalwater op het oppervlaktewater.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan de Firma Gebroeders Algra, Huchten 1 te Drachtstercompagnie, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spoelplaats op Loonbedrijf en Kraanverhuur Gebroeders Algra, Huchten 1 te Drachtstercompagnie, op de ten westen van het perceel aanwezige afvoersloot. De vergunning betreft tevens het beperkt lozen van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit de bij het voornoemde loonbedrijf, op de ten zuiden van het perceel aanwezige bermsloot. De vergunning voor het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard vervalt wanneer op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de Algemene Maatregel van Bestuur voor lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in werking treedt en de betreffende lozing door middel van die Algemene Maatregel van Bestuur wordt gereguleerd.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : de Firma Gebroeders Algra, Huchten 1 te Drachtstercompagnie.
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN;
afvalwater van
huishoudelijke aard : afvalwater dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de menselijke
stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
- 3 Op het oppervlaktewater te lozen niet-verontreinigd hemelwater, dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

- 4 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
- 1 - een beperkte lozing tot 5 i.e. van afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van Loonbedrijf en Kraanverhuur Gebroeders Algra op het perceel Huchten 1 te Drachtstercompagnie;
- 2 - bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het uitsluitend ten behoeve van Loonbedrijf en Kraanverhuur Gebroeders Algra op het perceel Huchten 1 te Drachtstercompagnie, handmatig, of met behulp van een (hoge)drukreiniger, uitwendig wassen en afspoelen van ondermeer landbouw-werktuigen en tractoren alsmede hemelwater dat door de spoelplaats wordt opgevangen;
- overeenkomstig de aanvraag d.d. 7 juni 1995, kenmerk WF.95/5021071, met inachtneming van de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Bedrijfsafvalwater

- 5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.2, dient achtereenvolgens een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende slibvangput en olie-afscheidingsinstallatie te doorlopen. Deze voorzieningen moeten zijn uitgevoerd, danwel worden uitgevoerd, en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingseisen van voorschrift 7 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid. Nieuw aan te brengen voorzieningen dienen te voldoen aan en te zijn gedimensioneerd overeenkomstig het gestelde in NEN 7089.
- 2 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
- 3 - Het ingenomen of het geloosde afvalwater dient met een doelmatige en goed functionerende watermeter te worden gemeten.
- 6 Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van een slibvanger en olie-afscheider (met coalescentiefilter) niet nadelig wordt beïnvloed.
- 7 Ter plaatse van de controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.2, aan de navolgende eisen te voldoen:
- a - het afvalwater mag geen grove, vaste en opdrijvende bestanddelen bevatten;
 - b - het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
 - c - het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter;
 - d - het afvalwater mag geen mest- en gierresten bevatten, het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) mag daarom niet meer bedragen dan 200 mg per liter;
 - e - de temperatuur mag niet hoger zijn dan 25 graden Celsius;
 - f - het afvalwater mag geen bestrijdings-, ontsmettings- of aanverwante middelen bevatten;
 - g - het ijzergehalte mag niet meer bedragen dan 5 mg per liter;
 - h - het chloridegehalte mag niet hoger zijn dan 200 mg per liter.
- 8 De analyse van de in voorschrift 7.b, 7.c, 7.d, 7.g en 7.h gegeven parameters moet worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Afvalwater van huishoudelijke aard

- 9 Huishoudelijk afvalwater moet tenminste de aanwezige septictank geheel doorlopen.
- 10 Voorkomen dient te worden, b.v. door het plaatsen van een aan de bovenzijde geopend T-stuk, dat drijfslagen via de in voorschrift 9 genoemde voorziening worden afgevoerd.
- 11 Het afvalwater van huishoudelijke aard mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.

Beheer en onderhoud



- 12 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland te allen tijde kunnen worden overgelegd.
- 13 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
- 14 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 15 De in voorschrift 5 en 9 bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld zijn met bezinksel.
- 16 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland dienen stipt te worden opgevolgd.

Waterbodem

- 17 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van de waterkwaliteitsbeheerder door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Calamiteitenregeling


- 18 Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland dient hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon: 058-2339933). Indien calamiteiten zich voordoen buiten kantooruren kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: 058-2122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 19 Indien dit wordt gewenst dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
- 20 Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanzegging door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan.

Wijziging van de situatie

- 21 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,

 E.H. Togtema,
dijkgraaf.

 mr R.J. van der Kluit,
secretaris.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n).

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Intrekking van de vergunning

Wij wijzen erop dat deze vergunning in ieder geval zal worden ingetrokken wanneer naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder aansluiting op een centraal rioolstelsel mogelijk is.

WF

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.95/5021071

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de onderstaande analysemethode:

parameter	analysemethode
minerale olie	NEN 6675
onopgeloste bestanddelen (zwevende stof)	NEN 6621/6484
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633
ijzer	NEN 6460
chloride	NEN 6651

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van de vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteitsbeheerder bezwaar is aangetekend.



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

Gebr. Algra
Huchten 1
9222 LP DR. COMPAGNIE

Leeuwarden, 25 oktober 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/5021071
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 18 oktober 1995 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon (058)2339618. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.


Wij maken u erop attent, dat u tot en met 15 december 1995 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ook u kunt tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

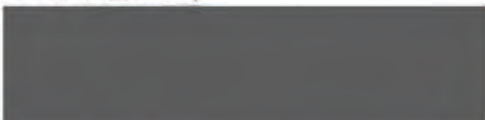

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

gemeente Smallingerland
Postbus 10.000
9200 HA DRACHTEN

Leeuwarden, 25 oktober 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/5021071
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 oktober 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Algra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 25 oktober 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/5021071
Toestel .. [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 oktober 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Algra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
Postbus 30020
9700 RM Groningen

Leeuwarden, 25 oktober 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/5021071
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 oktober 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Algra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

Waterschap Het Koningsdiep
Postbus 20
9244 GB BEESTERZWAAG

Leeuwarden, 25 oktober 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/5021071
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 18 oktober 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Algra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[REDACTED]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland

Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

11-

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan de Firma Gebroeders Algra een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater, afkomstig van loonbedrijf en Kraanverhuur Gebroeders Algra, gevestigd op het perceel Huchten 1 te Drachtstercompagnie op oppervlaktewater.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen van 3 november tot en met 15 december 1995 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Milieuzaken (kamer 1.6) van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur en bovendien buiten kantoor tijden na telefonische afspraak (tel. 0512 581306);
2. in het Waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [REDACTED],
afdeling Vergunningverlening, telefoon [REDACTED].

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Drachtster Courant, op
woensdag 1 november 1995.

VERGUNNING

Leeuwarden, 20 februari 2003

Kenmerk: WF.2002/5763 ✓

Objectnummer: 11036

Op 11 november 2002 hebben wij van [REDACTED] eigenaar van kwekerij Gebroeders Visser V.O.F., Heidereed 1-2, 8408 HD te Lippenhuizen, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. Het betreft een aanvraag voor het lozen van een pot- en containerveld met een gesloten ondergrond. De lozing vindt plaats op de aanwezige watergang, die gelegen is aan de westzijde van het perceel.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerpbeschikking heeft van 17 januari 2003 tot en met 14 februari 2003 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. valt onder de bedrijfstak 'boomkwekerij'. De omschrijving van deze bedrijfstak is "de teelt van winterharde houtige en kruidachtige gewassen met het doel ze in hun geheel te verhandelen". Bij kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. wordt een divers assortiment coniferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten geteeld. Deze teelt vindt plaats op een gesloten pot- en containerveld, hierna te noemen containerveld. Voor het containerveld, de overwinteringskas, foliekas en de erfsituatie is een Wvo-vergunning aangevraagd.

2. Bedrijfssituatie

Het oppervlak van de containervelden bedraagt 5527 m². De containervelden bij kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. hebben een niet waterdoorlatende folie. Deze worden omschreven als "gesloten" velden. Op deze folie vindt teelt van diverse gewassen plaats in potten en containers. Het overtollige gietwater en het regenwater wordt opgevangen in een bassin met een inhoud van 540 m³. De containervelden A3, A4, A5, C1 en C2 lozen rechtstreeks op het gietwaterbassin. De velden A1 en A2 lozen via een tussenbassin ook op het gietwaterbassin. Het opgevangen water wordt (opnieuw) gebruikt als gietwater. Indien water moet worden aangevuld, wordt oppervlaktewater opgepompt.

C1 en C2 ⇒ NIET.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

1115

- 2 -

Indien het bassin vol is kan, onder bepaalde voorwaarden, buiten het bassin om rechtstreeks op oppervlaktewater worden geloosd. Zo kan in natte periodes, buiten het teeltseizoen, rechtstreeks worden geloosd. Gedurende het teeltseizoen, als recentelijk een bespuiting of bemesting heeft plaatsgevonden, moet de eerste 20 m³ per hectare worden opgevangen in het bassin.

Behalve de containervelden zijn bij het bedrijf een foliekas en een glazen kas aanwezig voor overwintering met een totale oppervlakte van 798 m². De bedrijfsgebouwen beslaan een oppervlak van 280 m². Aan de westzijde van de bedrijfsgebouwen is een opslag aanwezig voor potrond.

3. Waterkwaliteitsbeleid

3.1 Algemeen

Het eerste uitgangspunt in het waterkwaliteitsbeleid is gericht op vermindering van de verontreiniging. Om dit te realiseren wordt afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen de directe emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beiden gehanteerd. Bij de directe emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Daarbij dienen afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de te lozen stoffen de volgende technieken te worden toegepast:

- de best bestaande techniek (BBT)

Dit is die techniek waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

- de best uitvoerbare techniek (BUT)

Bij deze techniek wordt rekening gehouden met economische aspecten, dat wil zeggen dat voor een goed renderend bedrijf de grootste reductie wordt verkregen tegen aanvaardbare kosten.

Voor zwarte-lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met behulp van de BBT. Voor de relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

De waterkwaliteitsaanpak wordt toegepast op relatief onschadelijke verontreinigingen. De maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

Het kader van het emissiebeleid voor de periode 1998-2006 is op landelijk niveau vastgelegd in de Vierde Nota waterhuishouding. In deze nota is de hoofddoelstelling van het beleid op langere termijn als volgt omschreven: "Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd".

In de emissieaanpak binnen het milieubeleid als geheel, komt de ketenbenadering steeds meer centraal te staan. De emissiebeperking kan worden vertaald in de volgende getrapte aanpak:

1. Preventie: een goede grondstof, hulpstof en productkeuze, toepassing van schone technologie in het productieproces, bedrijfsvoering of gebruiksfase en procesgeïntegreerde oplossingen.
2. Hergebruik: kringloopsluiting binnen of buiten het productieproces en opwerking ten behoeve van hergebruik.
3. Verwerking: zuivering van afvalwater.

Het tweede uitgangspunt in het waterkwaliteitsbeleid is het "Stand-still-beginsel". Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

3.2 Beleid Wetterskip Fryslân

Tweede waterhuishoudingsplan Fryslân

Op 31 mei 2000 is door Provinciale Staten van Friesland het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân vastgesteld. In dit rapport is onder andere beschreven hoe te kunnen voldoen aan de gewenste waterkwaliteit in 2015. In hoofdstuk 4.3 wordt aandacht besteed aan lozingen afkomstig van diffuse bronnen. De agrarische sector, waaronder boomteelt en vaste plantenteelt, valt onder deze categorie. De instrumenten vergunningverlening en handhaving maken deel uit van de maatregelen.

- 3 -

Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen (IWBP):

Op 19 december 2000 is door de Friese Waterschappen het IWBP vastgesteld. In het IWBP is rekening gehouden met de aanwijzingen die voortvloeien uit de Vierde nota Waterhuishouding (NW4). In het IWBP worden maatregelen gepresenteerd die een gerichte bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde inrichting van de Friese watersystemen. Om de waterkwaliteit te verbeteren worden in hoofdstuk 3.5 (eutrofiëring/vermesting) en 3.6 (emissies in het algemeen) maatregelen genoemd. Vergunningverlening en handhaving maken deel uit van deze maatregelen.

Beleid boomteelt en vaste plantenteelt:

Voor de boomteelt en vaste plantenteelt volgt Wetterskip Fryslân de aanpak zoals deze is beschreven in het CUWVO-rapport "Afwalwaterproblematiek boomteelt en vaste plantenteelt". Er wordt voor containervelden onderscheid gemaakt in de volgende situaties:

- Als geteeld wordt op containervelden geldt een vergunningplicht voor alleen die activiteit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterdoorlatende velden zonder drainage enerzijds en waterdoorlatende velden met drainage en gesloten velden anderzijds.
- Bij teelt op waterdoorlatende gedraineerde velden en gesloten velden moet in principe gietwater en regenwater gerecirculeerd worden. Recirculatie geldt als best bestaande techniek (BBT). Als de aanvrager kan aantonen dat lozing van gewasbeschermingsmiddelen door afspoeling beneden de MTR-waarden blijft kan de recirculatieplicht uitblijven. De aanvrager moet dan eveneens aantonen dat de lozing van stikstof en fosfaat beneden de acceptatiecriteria* blijft door middel van een bemestingsplan.

* Voor acceptatiecriteria van nutriënten wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. De hieronder vermelde getallen worden uitgedrukt in kilogrammen per hectare per jaar.

Nutriënt	Bestaande situatie kg/ha/jaar	Nieuwe situatie kg/ha/jaar
Stikstof	70	35
Fosfaat	10	5

Voor recirculatie van gietwater moet een bassin worden aangelegd. Voor de grootte van het bassin wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een volume van 500 m³ per hectare en voor nieuwe situaties 2000 m³ per hectare.

3.3 Overgangstermijnen en financiën

Voor bestaande bedrijven die gaan recirculeren moet rekening worden gehouden met een investeringstraject van enkele jaren. Ook organisatorische aspecten spelen een rol, waardoor de overstap naar een recirculerend systeem niet in een keer kan worden gemaakt. Voor de overstap wordt rekening gehouden met een overgangstermijn van 2 tot 3 jaar.

Recirculatie van gietwater is, los van de plicht, een kwaliteitsverbetering voor de kweker. De hoeveelheid toe te dienen middelen is beter te controleren en in de hand te houden.

4. Beoordeling kwekerij Gebroeders Visser V.O.F.

De aanbevelingen van het rapport "Afwalwaterproblematiek boomteelt en vaste plantenteelt" en het beleid van Wetterskip Fryslân betekenen voor de gesloten containervelden van kwekerij Gebroeders Visser V.O.F.:

4.1 Meststoffen

Kwekerij Gebroeders Visser V.O.F beperkt de lozing van meststoffen door:

1. Overtollig gietwater en regenwater te recirculeren. Hiertoe is een recirculatiebassin van 540 m³ aangelegd. Dit voldoet aan de eisen voor een bestaande situatie;
2. Gebruik te maken van langzaam werkende meststoffen.

111-

- 4 -

4.2 Gewasbeschermingsmiddelen

Kwekerij Gebroeders Visser V.O.F beperkt de lozing van gewasbeschermingsmiddelen door:

1. Overtollig gietwater en regenwater te recirculeren. Hiertoe is een recirculatiebassin van 540 m³ aangelegd. Dit voldoet aan de eisen voor een bestaande situatie;
2. Restanten spuitvloeistof en het reinigingswater van de spuitapparatuur te verspuiten over het gewas;
3. Gewasbeschermingsmiddelen aan te maken in een daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte bevat geen schrobputjes met een afvoer naar het oppervlaktewater;
4. Handmatig te spuiten met in acht neming van een spuitvrije zone van meer dan 0,5 meter en een aanwezige boswal.

4.3 Voorwaarden voor het recirculatiebassin

Aan het recirculatiebassin zullen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater eisen gesteld worden zoals deze aanbevolen worden in het CUWVO-rapport:

- De inhoud van het bassin voor een bestaande situatie is 500 m³ en voor een nieuwe situatie 2000 m³ per hectare;
- Na een bemesting en/of bestrijding moet de bedrijfsvoering erop gericht zijn, de eerste 20 m³ gietwater per hectare containerveld te allen tijde op te kunnen vangen in het bassin;
- Er mag vanuit het bassin niet direct geloosd worden naar oppervlaktewater. Dit betekent dat het bassin geen overloop mag hebben. Als de capaciteit van het bassin volledig benut is, mag overtollig drainwater buiten het bassin om worden geloosd op oppervlaktewater. De eerste 20 m³ per hectare moet in het bassin kunnen worden opgevangen;
- Een te hoog zoutgehalte is schadelijk voor het gewas. Er mag directe lozing van drainwater op oppervlaktewater plaatsvinden als het zoutgehalte te hoog wordt. Als criterium geldt een natriumgehalte >5 mmol/l, gemeten in het bassin;
- Voor deze lozingen van drainwater buiten het bassin om geldt een registratieplicht met daarin de datum, de hoeveelheid en de natriumgehaltenes.

4.4 Overige lozingen

1. Er wordt geen huishoudelijk afvalwater uit de bedrijfsruimte geloosd..
2. Kassen. Op 1 november 1994 is het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw in werking getreden. Dit besluit is van toepassing op bedrijven die onder glas gewassen telen en waarbij afvalwater op de riolering of op oppervlaktewater wordt geloosd. Ook boomteeltbedrijven die een kas hebben als onderdeel van het bedrijf vallen voor wat betreft afvalwater uit het kasgedeelte onder het Lozingenbesluit.
Bij kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. is een folielkas en een glazen kas aanwezig voor de opslag/overwintering van gewassen. In de kassen vinden echter geen activiteiten plaats waarbij afvalwater vrijkomt of afvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater of riolering. Dit betekent dat het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw in dit geval niet van toepassing is.
3. Erfafspoeling.
Op het erf is een potgrondopslag aanwezig in een kleine sleufsilo. De afstand van de sleufsilo tot het oppervlaktewater is dusdanig dat eventueel percolaatwater in de bodem zal worden geloosd.

4.5 Conclusie

Door de toepassing van langzaam werkende meststoffen, het nemen van driftbeperkende maatregelen en het recirculeren van gietwater voldoet kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. aan de aanbevelingen zoals deze zijn genoemd in het CUWVO-rapport. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat het aquatisch milieu onnodig wordt belast. Wetterskip Fryslân heeft uit het CUWVO-rapport de aanbevelingen overgenomen. Deze aanbevelingen zijn vertaald in de voorschriften in deze beschikking.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan [REDACTED] eigenaar van kwekerij Gebroeders Visser V.O.F., Heidereed 1-2, 8408 HD te Lippenhuizen, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 juncto lid 3 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van kwekerij Gebroeders Visser V.O.F. te Lippenhuizen, kadastraal bekend onder Lippenhuizen, sectie A, nummer 1890-1519, op de aanwezige watergang, die gelegen is aan de westzijde van de containervelden.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	[REDACTED] Heidereed 1-2, 8408 HD Lippenhuizen.
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2
1. Als iemand anders dan de vergunninghouder zelf is aangewezen, om toe te zien op de naleving op deze vergunning, moet de vergunninghouder dit schriftelijk melden binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden. In deze melding moet het adres en het telefoonnummer worden weergegeven van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
 2. Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
 3. De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Bedrijfsafvalwater

- 3
1. Het gietwater en regenwater afkomstig van het containerveld moet worden opgevangen in een bassin met een inhoud van tenminste 500 m³/ha containerveld en worden gebruikt als primaire gietwaterbron.
 2. De opvangvoorziening mag niet zijn voorzien van een overloop naar oppervlaktewater.
 3. Na een bemesting en/of bestrijding moet de bedrijfsvoering erop gericht zijn, dat de eerste 20 m³ gietwater per hectare containerveld te allen tijde kan worden opgevangen in het bassin.
 4. Als de opslagcapaciteit van het bassin volledig benut is mag het overtollige water van het containerveld (drainwater), buiten het bassin om op oppervlaktewater worden geloosd.
 5. Het is toegestaan regenwater en overtollig gietwater, afkomstig van het containerveld, direct op oppervlaktewater te lozen bij een natriumgehalte van 5 mmol/l of meer.

WV

- 6 -

Registratie

- 4
1. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het containerveld moet op overzichtelijke wijze worden geregistreerd onder vermelding van:
 - het gebruikte middel, inclusief toelatingsnummer;
 - de hoeveelheid middel.
 2. Van de lozing van het drainwater genoemd in voorschrift 3, vijfde lid moeten de volgende gegevens op overzichtelijke wijze worden geregistreerd:
 - de hoeveelheid geloosd drainwater;
 - het natriumgehalte;
 - de datum van lozing.
 3. De geregistreerde gegevens en de aankoopbonnen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen moeten gedurende vijf jaar worden bewaard.

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen aan slootkanten

- 5
1. Op het talud mogen gewasbeschermingsmiddelen alleen handmatig en pleksgewijs worden toegepast.
 2. Het spuiten boven een windsnelheid van 5 m/s is niet toegestaan. Dit komt overeen met windkracht 3 in beaufort. De relatie tussen de windkracht en windsterkte is vermeld in bijlage 1 van deze beschikking.
 3. Ter beperking van de drift moeten de volgende aanvullende maatregelen worden genomen:
 - de directe handmatige bespuiting op het perceel mag niet plaatsvinden in een zone van 0,5 meter vanaf de insteek van het talud;
 - het spuiten moet van de sloot af gericht zijn;
 - het gebruik van een spuitgeweer is niet toegestaan.

Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

- 6
- Vanuit de ruimte waar de gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden aangemaakt mag geen lozing naar oppervlaktewater of riolering plaatsvinden.

Melden van wijzigingen

- 7
- Voorgenomen wijzigingen, die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de vergunningaanvraag, moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen van Wetterskip Fryslân.

Interne calamiteit

- 8
1. Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen. De maatregelen moeten de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan te maken.
 2. Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moet van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen moeten strikt worden opgevolgd.
 3. Als het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, moet de vergunninghouder schriftelijk rapport uit brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

1115

- 7 -

Externe calamiteit

- 9 1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
2. Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

ir. S.M. Nijboer,
waarnemend secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)

1 - Tabel windsnelheden.

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

**BIJLAGE 1: Tabel windsnelheden**

behorende bij de beschikking met kenmerk WF 2001/6054.

Relatie windkracht en windsterkte

Windkracht in beaufort	Windsnelheid in m/s	Omschrijving (KNMI)
0	0,0 - 0,2	windstil
1	0,3 - 1,5	zwakke wind
2	1,6 - 3,3	zwakke wind
3	3,4 - 5,4	matige wind
4	5,5 - 7,9	matige wind
5	8,0 - 10,7	vrij krachtige wind
6	10,8 - 13,8	krachtige wind

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gebr. Visser V.O.F.
Heidereed 2
8408 HD Lippenhuizen

Leeuwarden, 24 februari 2003
Bijl.: -

Ons kenmerk: WF.2002/5763
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte gebroeders Visser,,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 20 februari 2003 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 11 april 2003 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Hârlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

gemeente Opsterland
afdeling Milieu
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Leeuwarden, 24 februari 2003
Bijl.: -

Ons kenmerk: WF.2002/5763
Toestel : [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 20 februari 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Visser V.O.F..

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 24 februari 2003
Bijl.: -

Ons kenmerk: WF.2002/5763
Toestel . [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 20 februari 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Visser V.O.F..

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Wetterskip Sevenwolden
Postbus 250
8400 AG GORREDIJK

Leeuwarden, 24 februari 2003
Bijl.: -

Ons kenmerk: WF.2002/5763
Toestel: [REDACTED]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 20 februari 2003, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Gebr. Visser V.O.F..

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

*De Friese waterschappen werken nauw met elkaar samen.
Per 1 januari 2004 zullen zij samen een nieuw waterschap vormen.*

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan Gebr. Visser V.O.F., Heidereed 1-2 te Lippenhuizen een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater van een pot- en containerveld met een gesloten ondergrond. De lozing vindt plaats op de aanwezige watergang, die gelegen is aan de westzijde van het perceel.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 28 februari 2003 tot en met 11 april 2003 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Opsterland (Afdeling Milieu), Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en buitendien volgens afspraak tel. (0512) 386316;
2. in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen, telefoon [redacted].

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Woudklank, op donderdag 27 februari 2003.

Heijmans Infra B.V.

T.a.v. [REDACTED]

Graafsebaan 67

5248 JT ROSMALEN

Leeuwarden, 22 februari 2022

Bijlage: watervergunning

Ons kenmerk: WFRL-395997811-39719-WZ

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vakgroep Vergunningverlening

Uw kenmerk: OLO 6588523

Onderwerp:

Aangepaste watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Op 14 december 2021 hebben wij van u een aanvraag voor een tijdelijke watervergunning ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Centrale As, locaties Dwarsloane en De Falom op een zuiveringstechnisch werk van Wetterskip Fryslân. De afgegeven watervergunning hiervoor ligt vanaf 24 januari 2022 ter inzage.

Op 3 februari 2022 heeft er overleg plaatsgevonden tussen Heijmans, provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân over de afgegeven watervergunning. Tijdens dit overleg is afgesproken om voorschrift 5 lid 2 te laten vervallen en de CO₂-borrelbuis niet toe te passen. De bestaande watervergunning wordt ingetrokken en onderhavige aangepaste watervergunning wordt ter inzage gelegd.

Het nieuwe besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de aangepaste watervergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,

a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Afschrift: [REDACTED] (Heijmans) en [REDACTED] (provinsje Fryslân)
mailto: handhaving ([REDACTED]), [REDACTED]

WATERVERGUNNING

Sanering Centrale As

Locatie:
Dwarsloane en De Falom

Wetterskip Fryslân
Vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 22 februari 2022

Kenmerk: WFRL-395997811-39719-WZ

Objectnummer: 21116

Onderwerp: Watervergunning Heijmans Infra B.V, Centrale As locaties Dwarsloane en De Falom

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V. te Rosmalen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Het betreft een aanvraag voor een tijdelijke watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Centrale As, locaties Dwarsloane en De Falom rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk van Wetterskip Fryslân.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFRL-395997811-39719.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67 te Rosmalen te verlenen voor het op een zuiveringstechnisch werk brengen van afvalwater, afkomstig van de sanering Centrale As;
2. de vergunning te verlenen voor een periode van 15 maanden na inwerkingtreding;
3. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 4 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de vakgroep Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de vakgroep Handhaving.

Voorschrift 3

(ongewone voorvallen)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater dan wel de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater of de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de vakgroep Handhaving in kennis te stellen op telefoonnummer 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen op een zuiveringstechnisch werk

Voorschrift 4

(afvalwaterstroom)

De op een zuiveringstechnisch werk te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de sanering Centrale As, locaties Dwarsloane en De Falom. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via de tijdelijk aangebrachte persleiding op het persgemaal worden gebracht.

Voorschrift 5

(lozingseisen en lozingspunt)

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag maximaal 10 m³ per uur bedragen;
2. De maximale pH waarde hoger dan 10 mag alleen onder voorwaarde dat het influent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Damwoude niet hoger wordt dan pH 9.
3. De pH wordt continue door middel van een schrijvende pH-meter vastgesteld. De pH-registratie moet op het saneringspunt aanwezig zijn en ter inzage liggen voor de milieu-inspecteur van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 6

(controlevoorzieningen)

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 4 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het afvalwater via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de vakgroep Handhaving.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Heijmans Infra B.V. voert in opdracht van de provincie Fryslân saneringswerkzaamheden uit aan de Centrale As. Op de locatie Dwarsloane en De Falom zijn kunstwerken gerealiseerd waarbij gebruik is gemaakt van staalslakken als fundering. Na verloop van tijd is gebleken dat als gevolg van een hoge grondwaterstand en de aanwezige druk, hemelwater zijdelings uittreedt en via de berm en middensrook in het omliggende oppervlaktewater terecht komt. Dit water is licht verontreinigd en heeft een hoge pH-waarde.

Heijmans Infra B.V. heeft beide kunstwerken uitgevoerd en zal de sanering van beide locaties op zich nemen. De sanering bestaat uit het wegpompen van het aanwezige water in de kunstwerken (5.000 m³ voor Damwoude en 10.000/15.000 m³ voor de Falom). Tevens wordt het asfalt op de 4-baans weg en de op- en afritten verwijderd. Vervolgens worden de staalslakken aan de bovenzijde afgedekt met folie en wordt opnieuw asfalt aangebracht op de wegen. Op deze wijze wordt voorkomen dat hemelwater in contact komt met de aanwezige staalslakken.

De onderhavige lozing valt onder de vergunningplicht als bedoeld in de Waterwet.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Heijmans Infra B.V. vraagt een tijdelijke vergunning aan voor het lozen van afvalwater afkomstig van saneringswerkzaamheden aan de Centrale As, locaties Dwarsloane en de Falom. De lozing van afvalwater vindt rechtstreeks plaats op een zuiveringstechnisch werk van Wetterskip Fryslân. Het betreft een beperkte lozing van in totaal 5.000 m³ voor de Dwarsloane te Damwoude en ongeveer 10.000 m³ tot 15.000 m³ voor de Falom in de periode van januari 2022 tot en met ongeveer januari 2023.

Op de locaties Dwarsloane en de Falom zal het verontreinigde water worden onttrokken door middel van onttrekkingsbuizen. De hoeveelheid water zal

variëren tussen de 3 en 10 m³/uur. De onttrekkingsbuizen worden in een fijnmazig filter geplaatst en het water wordt verpompt naar een container met een inhoud van circa 30 m³. In deze container kan het nog aanwezige zand bezinken. Aan de bovenzijde van deze container wordt een buis aangebracht die in verbinding staat met een tweede container van circa 30 m³. Vervolgens wordt het water uit de tweede container via een private persleiding op het zuiveringstechnisch werk (gemaal) van Wetterskip Fryslân geloosd en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Damwoude. Het gemaal is gesitueerd aan de Dwarsloane te Damwoude.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door water systemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor het brengen van stoffen op een zuiveringstechnisch werk

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van “geen achteruitgang” voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Door Heijmans Infra B.V. worden saneringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Centrale As. De lozing van afvalwater afkomstig van deze werkzaamheden vindt rechtstreeks plaats op een zuiveringstechnisch werk van Wetterskip Fryslân. Al het afvalwater wordt na behandeling in de aanwezige zuiveringstechnische voorzieningen getransporteerd naar de rioolwaterzuiverings-installatie te Damwoude. Lozing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Damwoude vindt plaats op de Nije Feart.

Het te lozen afvalwater is licht verontreinigd met onder andere een aantal zware metalen en de pH is verhoogd. De verontreiniging van zware metalen is dusdanig klein dat hiervoor geen lozingseisen op te hoeven worden genomen in de vergunning. De rioolwaterzuiveringinstallatie te Damwoude zal deze

verontreinigingen zuiveren. Daarnaast kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie de afvalwaterstroom zowel hydraulisch als biologisch goed verwerken.

Gezien het beperkte debiet, de te verwachten verontreiniging van het afvalwater, alsmede de beperkte tijdsduur zal deze lozing geen waterkwaliteitsproblemen opleveren of de doelmatigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie schaden.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]
[REDACTED].

8. Ondertekening

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening



Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1

Locatie lozingspunt persgemaal Wetterskip Fryslân

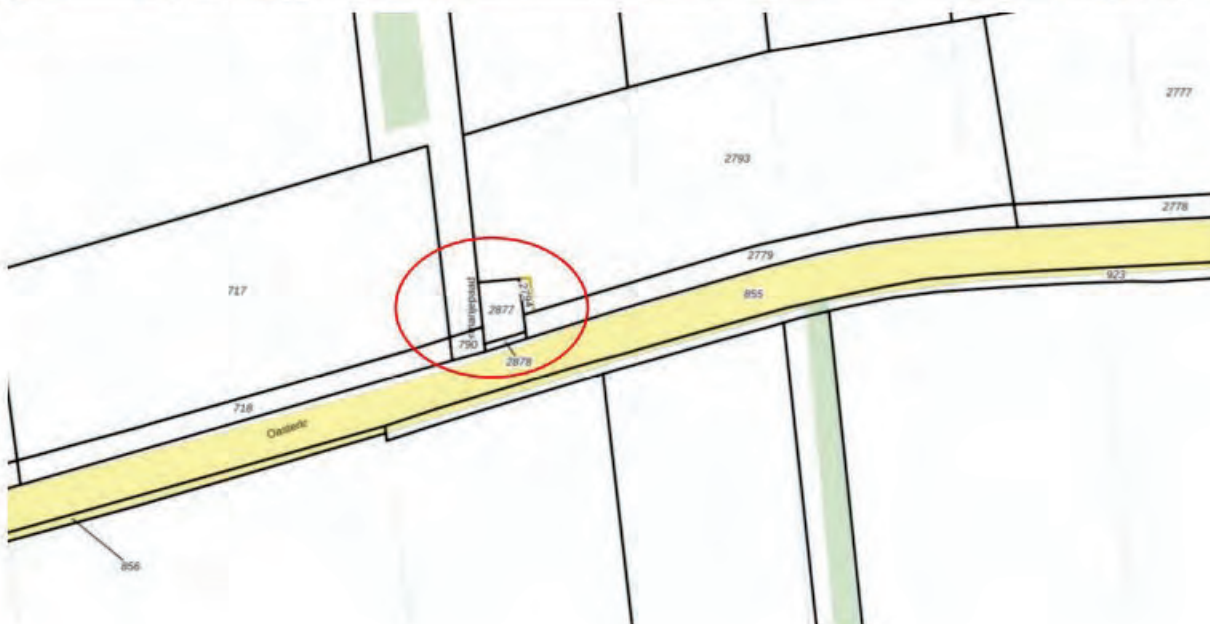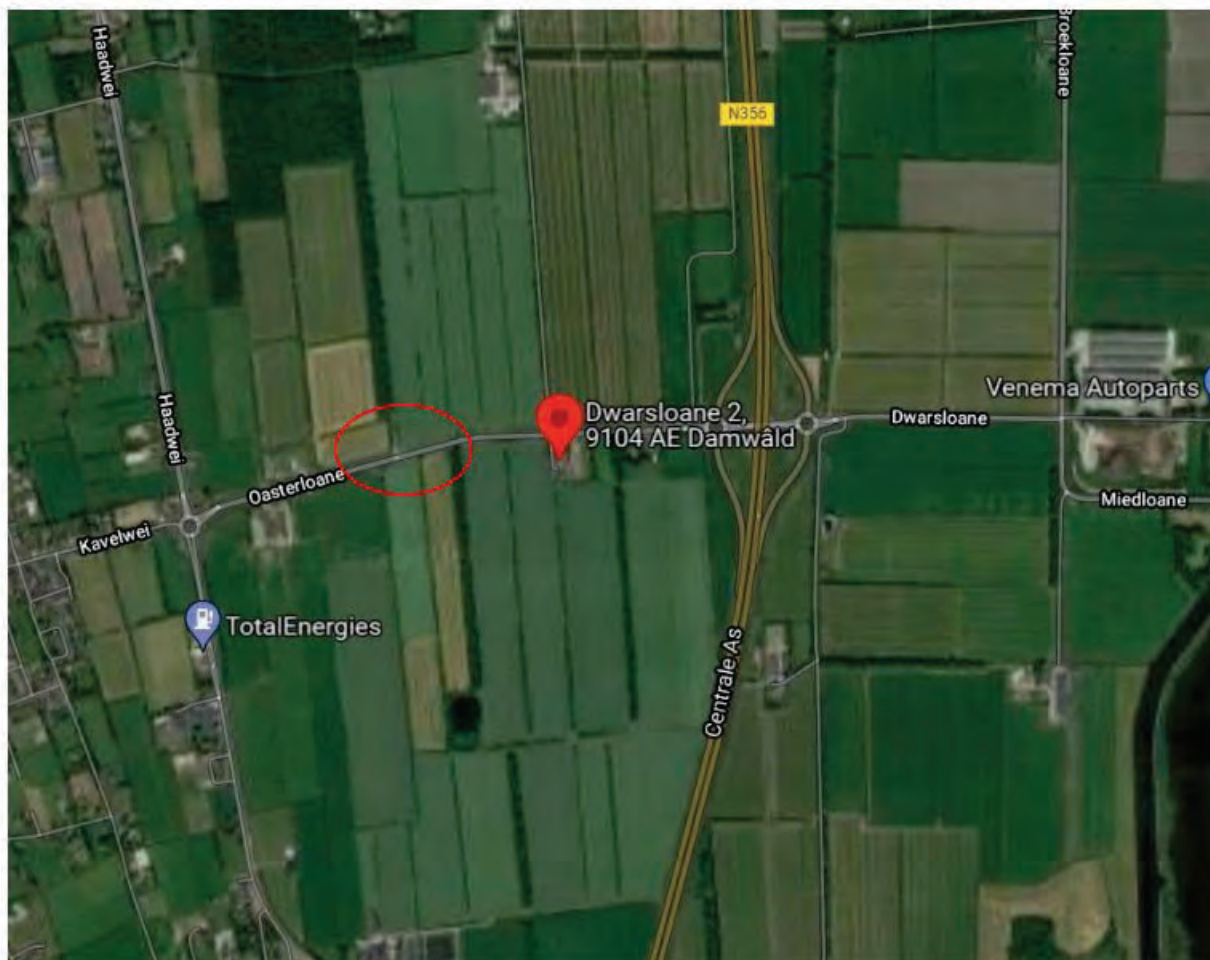

Heijmans Infra B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Graafsebaan 67
5248 JT ROSMALEN

Leeuwarden, 24 oktober 2022
Bijlage(n): -
Uw referentie: 061022-G100619-FTH-06

Ons kenmerk: WF-200443
Behandelaar: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Vakgroep Vergunningverlening
Email: zaken@weterskipfryslan.nl
OLO nummer:

Onderwerp: verlenging watervergunning Heijmans Infra B.V., saneringswerkzaamheden Centrale As.

Geachte [REDACTED]

Op 6 oktober heeft u per mail een verzoek ingediend om de geldigheidsduur van de op 22 februari 2022 afgegeven watervergunning met kenmerk WFRL-395997811-39719-WZ te verlengen.

Heijmans Infra B.V. voert in opdracht van de provincie Fryslân saneringswerkzaamheden uit aan de Centrale As op de locaties Dwarsloane en De Falom. Op de locatie Dwarsloane is in het voorjaar 2022 gestart met de saneringswerkzaamheden. Echter andere werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door een langere voorbereidingstijd en door de uitvoering van de werkzaamheden te verdelen in verschillende en meerdere fases.

Om alle saneringswerkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft u ons verzocht om de geldigheidsduur van de watervergunning met één jaar te verlengen tot 23 mei 2024. Bij de saneringswerkzaamheden aan de Centrale As komt een lozing van afvalwater vrij. Deze lozing vindt rechtstreeks plaats op een zuiveringstechnisch werk van Wetterskip Fryslân. Al het afvalwater wordt na behandeling in de aanwezige zuiveringstechnische voorzieningen getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Damwoude. Het verlengen van de vergunning houdt dan ook in dat de lozing van afvalwater een jaar langer zal plaatsvinden.

Het beperkte debiet en de verontreiniging van het afvalwater kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie hydraulisch als biologisch goed verwerken.

De verlenging van de watervergunning zal naar onzes inziens geen waterkwaliteitsproblemen opleveren of de doelmatigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie schaden.

Middels deze brief verlengen wij de geldigheidsduur van bovengenoemde watervergunning met één jaar. U dient het genomen besluit van de watervergunning met kenmerk WFRL-395997811-39719-WV hiermee als volgt te lezen:

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67 te Rosmalen te verlenen voor het op een zuiveringstechnisch werk brengen van afvalwater, afkomstig van de sanering Centrale As;
2. de vergunning te verlenen tot 23 mei 2024;
3. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 4 van deze vergunning.

Wij adviseren u deze brief bij de verleende vergunning toe te voegen om de rechtsgeldigheid van de watervergunning te waarborgen. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening, tel. [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

Bezwaarschriftprocedure

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

Jachtwerf De Lier
Lier 2
8469 AE NIEUWEBRUG

Leeuwarden, 9 januari 2009
Bijlage(n):
Dossiernummer: 6050
Objectnummer: 4606

Ons kenmerk: WFN0817895 ✓
Tel: [REDACTED]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: -

Onderwerp:

Aanpassen Wvo-vergunning c.q. maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit.

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in veel gevallen opgeheven.

Op 14 oktober 1996 heeft u van ons een vergunning met kenmerk WF.96/2396 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De vergunning heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater.

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit met bijbehorende Ministeriële Regeling. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is, in het kader van het overgangsrecht, de bestaande vergunning automatisch omgezet in een zogenaamd "maatwerkvoorschrift". Omdat veel van de oude vergunningvoorschriften nu met algemene regels zijn geregeld, ligt het voor de hand deze in zijn geheel in te trekken en een beperkt aantal maatwerkvoorschriften op te leggen.

In uw situatie betekent dit dat er maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling van het afvalwater en het lozingspunt.

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De vergunning met kenmerk WF.96/2396, thans maatwerkvoorschrift vanwege het overgangsrecht, in te trekken;
2. Aan de lozingsactiviteit de volgende maatwerkvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschriften:

1. Artikel 2.2 lid 3 van toepassing te verklaren op deze lozing;
2. Het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN-EN-ISO 9377-2);
3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 100 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN 6499);
4. Het lozingspunt te bepalen op de ten noordwesten van het bedrijf gelegen watergang (zijtak van de Heeresloot) ter plaatse van De Lier 2 te Nieuwebrug. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=188.428, Y=555.975.
5. Het afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Slot

Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op deze lozing van toepassing kunnen zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Jachtwerf De Lier
Lier 2
8469 AE Nieuwebrug

Leeuwarden, 9 januari 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 4606
Dossiernummer: 6050

Ons kenmerk: WFN0817895

Tel: [redacted]
[redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving, ingevolge het activiteitenbesluit.

De beschikking is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0817895 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens de [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Skarsterlân
afd. Milieu
Postbus 101
8500 AC Joure

Leeuwarden, 9 januari 2009

Ons kenmerk: WFN0817895

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Tel: [redacted]
[redacted]

Objectnummer: 4606
Dossiernummer: 6050

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van ons besluit en de kennisgeving van de Jachtwerf De Lier Lier 2, 8469 AE Nieuwebrug, ingevolge het activiteitenbesluit.

De beschikking is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0817895 te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van het besluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld, ter visie te leggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt bekend, dat zij bij besluit van 9 januari 2009 een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 lid 3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) heeft verleend aan Jachtwerf De Lier, Lier 2 8469 AE te Nieuwebrug. Het besluit heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. In het besluit zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van **23 januari 2009 tot en met 6 maart 2009** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wymbritseradiel, Stadslaan 75 te IJlst, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en bovendien op dinsdagen van 13.30-16.00 uur;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted], afd. Vergunningverlening en Handhaving, [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd, op 21 januari 2009.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Firma Sijsma & Zn.
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins

Leeuwarden, 7 april 2009
Bijlage(n):
Dossiernummers: 8104, 13465
Objectnummer: 15046

Ons kenmerk: WEN0904564 ✓
Tel: [redacted]

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Reactie op melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) met maatwerkvoorschrift

Geachte [redacted]

Inleiding

Op 23 maart 2009 hebben [redacted] van uw bedrijf en [redacted] van ons waterschap gesproken over de lozing van het bedrijfsafvalwater van uw bedrijf Sijsma Groep aan de Rijksstraatweg 7 in Zweins. Dit naar aanleiding van uw op 10 februari 2009 ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit.

De melding heeft betrekking op een lozing van:

1. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van het kantoor;
2. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de werkplaats en de kantine;
3. bedrijfsafvalwater de tankplaats;
4. bedrijfsafvalwater van de wasplaats.

De melding is bij ons ingeschreven onder nummer WFN0901761. Op de lozingen is het Activiteitenbesluit van toepassing.

Beschrijving van de situatie

Huishoudelijk afvalwater

Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard afkomstig van het kantoor wordt via een septictank van 12 m³ geloosd op de nabij gelegen poldersloot. De omvang is geschat op 3 inwonerequivalenten. Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard afkomstig van de werkplaats en kantine wordt via een septictank van 6 m³ geloosd op de nabij gelegen poldersloot. De omvang is geschat op 1,5 inwonerequivalenten.

De poldersloot waarop geloosd wordt is gelegen in het niet vrij afstromend gebied en is door Gedeputeerde Staten aangemerkt als niet kwetsbaar. De afstand van de bedrijfsgebouwen tot aan de gemeentelijke riolering bedraagt meer dan 40 meter.



Bedrijfsafvalwater tankplaats

Het bedrijfsafvalwater van de tankplaats wordt via een olie- en slibafscheider geloosd op de nabijgelegen poldersloot.

Bedrijfsafvalwater wasplaats

Het bedrijfsafvalwater van de wasplaats wordt via een slib-, olieafscheider én een septictank van 6 m³ (gebruikt voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater uit de werkplaats en de kantine) geloosd op de nabijgelegen poldersloot.

Activiteitenbesluit

Huishoudelijk afvalwater

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat een lozing van huishoudelijke aard, afkomstig van een inrichting, door artikel 3.4 en 3.5 "Lozen van huishoudelijk afvalwater" wordt geregeld. Omdat het in de onderhavige situatie een beperkte lozing van bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard betreft én de lozingen plaatsvinden via septictanks als bedoeld in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is artikel 3.5 lid 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Artikel 3.5. lid 3 luidt als volgt:

Het eerste lid is niet van toepassing op een lozing van huishoudelijk afvalwater van minder dan 6 inwonerequivalenten indien het afvalwater is geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan de bij ministeriële regeling bepaalde eisen.

In uw geval wordt het waswater van de wasplaats geloosd via de septictank. Om te kunnen voldoen aan het Activiteitenbesluit moet de aansluiting van de afvoer van het waswater worden afgekoppeld van de septictank en direct naar het oppervlaktewater worden gebracht. Dit dient te gebeuren binnen 1 maand na dagtekening van deze brief. Na deze termijn zullen wij dit controleren.

Bedrijfsafvalwater tank- en wasplaats

In het Activiteitenbesluit is het lozen van bedrijfsafvalwater van een tank- en een wasplaats op de gemeentelijke riolering, afkomstig van een inrichting, geregeld. Voor een tankplaats door artikel 3.23 en voor een wasplaats door artikel 3.24. Omdat het in de onderhavige situatie lozingen op oppervlaktewater betreft stellen wij met maatwerkvoorschriften eisen aan de lozingen.

Overweging

Beoordeling lozingen

Naar ons oordeel verzet het belang van het milieu zich niet tegen het lozen van het huishoudelijk afvalwater van bedrijfsmatige aard en het bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats. De lozing van het huishoudelijke afvalwater is gereguleerd in artikel 3.5 lid 3. De lozing van het bedrijfsafvalwater van de tank- en de wasplaats is niet gereguleerd in het Activiteitenbesluit, derhalve stellen wij met maatwerkvoorschriften voorwaarden aan deze lozingen. Onder het stellen van maatwerkvoorschriften is het mogelijk dat het bedrijfsafvalwater van de wasplaats en de tankplaats op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Zuiveringstechnische voorzieningen tank- en wasplaats

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren. Nieuwe afscheiders moeten vanaf 1 september 2006 voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2. Als het een bestaande situatie is, is een afscheider volgens NEN 7089 voldoende.

Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van (middel-) hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen.

Maatwerkvoorschriften

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater van de tankplaats, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l

2. In het te lozen bedrijfsafvalwater van de wasplaats, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

3. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in maatwerkvoorschrift 1 en 2 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
4. De in maatwerkvoorschrift 3 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
5. De uitvoering van de in maatwerkvoorschrift 3 bedoelde controleput dient de schriftelijke goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.
6. Het te lozen afvalwater als bedoeld in maatwerkvoorschriften 1 en 2 moet ter plaatse van de controleput door de vergunninghouder door meting en bemonstering worden gecontroleerd.

Slot

Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord. Wij wijzen u erop dat naast artikel 3.5 lid 3, 3.23 en 3.24 ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op de lozing van toepassing zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met de [REDACTED] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [REDACTED]

me [REDACTED]
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

MEDEDELINGEN

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift, kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de cluster Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

i.a.a.:

Visser BV bouwkundig onderhoudsburo

T.a.v. [REDACTED]

Castorweg 13

8913 BE LEEUWARDEN

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Firma Sijtsma & Zn
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins

Leeuwarden, 14 april 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 15048
Dossiënummer: 13465

Ons kenmerk: WFN0904564

Tel: [redacted]
[redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving betreffende uw melding van 10 februari 2009, ingevolge het activiteitenbesluit.

De melding is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0904564 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Franekeradeel
afd. Milieu
Postbus 58
8800 AB Franeker

Leeuwarden, 14 april 2009

Ons kenmerk: WFN0904564

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Tel: [redacted]
[redacted]

Objectnummer: 15048
Dossiënummer: 13465

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van ons besluit en de kennisgeving betreffende de melding van de Frima Sijsma & Zn te Zweins, ingevolge het activiteitenbesluit.

De melding is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted].
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0904564 te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de melding en het besluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld, ter visie te leggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Visser BV bouwkundig onderhoudsburo
T.a.v. [redacted]
Castorweg 13
8913 BE Leeuwarden

Leeuwarden, 14 april 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 15048
Dossiënummer: 13465

Ons kenmerk: WFN0904564

Tel: [redacted]
[redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving betreffende de melding van de Frima Sijsma & Zn te Zweins, ingevolge het activiteitenbesluit.

De melding is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted].
[redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0904564 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft een melding ontvangen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van de Firma Sijsma en Zn te Zweins voor het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard afkomstig van de werkplaats en kantine via een septictank van 6m3 geloosd op de nabij gelegen poldersloot. In de reactie op de melding zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 24 april 2009 tot en met 5 juni 2009 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur. Bovendien op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur, na telefonische afspraak, tel.: 0517-380438;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted], afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Franeker courant, op woensdag 22 april 2009.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

VERGUNNING

Leeuwarden, 20 februari 2007

Kenmerk: WFN0719332 ✓

Objectnummer: 4925

Dossiernummer: 9009

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf De Jong VOF, Nr. 17, 8528 DT Dijken.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Dijken.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 9 oktober 2006 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf de Jong VOF, Nr. 17, 8528 DT Dijken, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan Nr. 17 te Dijken op de ten noorden van het bedrijf gelegen poldersloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF200616003.

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan Loonbedrijf K. Spoelstra bij besluit van 31 juli 1996, kenmerk WF.95/5023352 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. Aan Loonbedrijf de Jong VOF vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het loonbedrijf aan Nr. 17 te Dijken op de ten noorden van het bedrijf gelegen poldersloot;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
1. poldersloot noordzijde	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende rioleringskening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de afdeling Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de afdeling Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de afdeling Handhaving informatie over de

1115

maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Indien zich ongewone voorvallen voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de afdeling Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de afdeling Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

111-

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf de Jong VOF is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Enkele jaren geleden heeft de Jong het loonbedrijf overgenomen van [REDACTED] en kan derhalve als rechtsopvolger aangemerkt worden. Het bedrijf heeft bij besluit van 31 juli 1996, kenmerk WF.95/5023352, vergunning gekregen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In verband met nieuw beleid, wijzigingen in de wetgeving e.o. veranderde werkzaamheden, is er een nieuwe aanvraag ingediend. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren. Daarom heeft het bedrijf op 9 oktober 2006 een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat naar schatting tussen de 80 en 100 m³ spoelwater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt afgevoerd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken schoon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Woning

Vanuit de woning vindt ook een lozing van huishoudelijk afvalwater plaats. De omvang van deze lozing is naar schatting 170 m³ op jaarbasis. Deze afvalwaterstroom is van voor 1997 en wordt derhalve aangemerkt als een bestaande lozing. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of

115

een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

115

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf De Jong VOF zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben, zoals bepaald in de Awb, van 17 november 2006 tot en met 29 december 2006 op de volgende plaatsen ter inzage gelegd:

- Stadkantoor van de Gemeente Skarsterlân, Heremastate 1 te Joure
- Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

111-

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,


ing. J. Koops,
waarnemend hoofd afdeling Watersysteembeheer.

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij 

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

115

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-liststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-liststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-liststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;



Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:

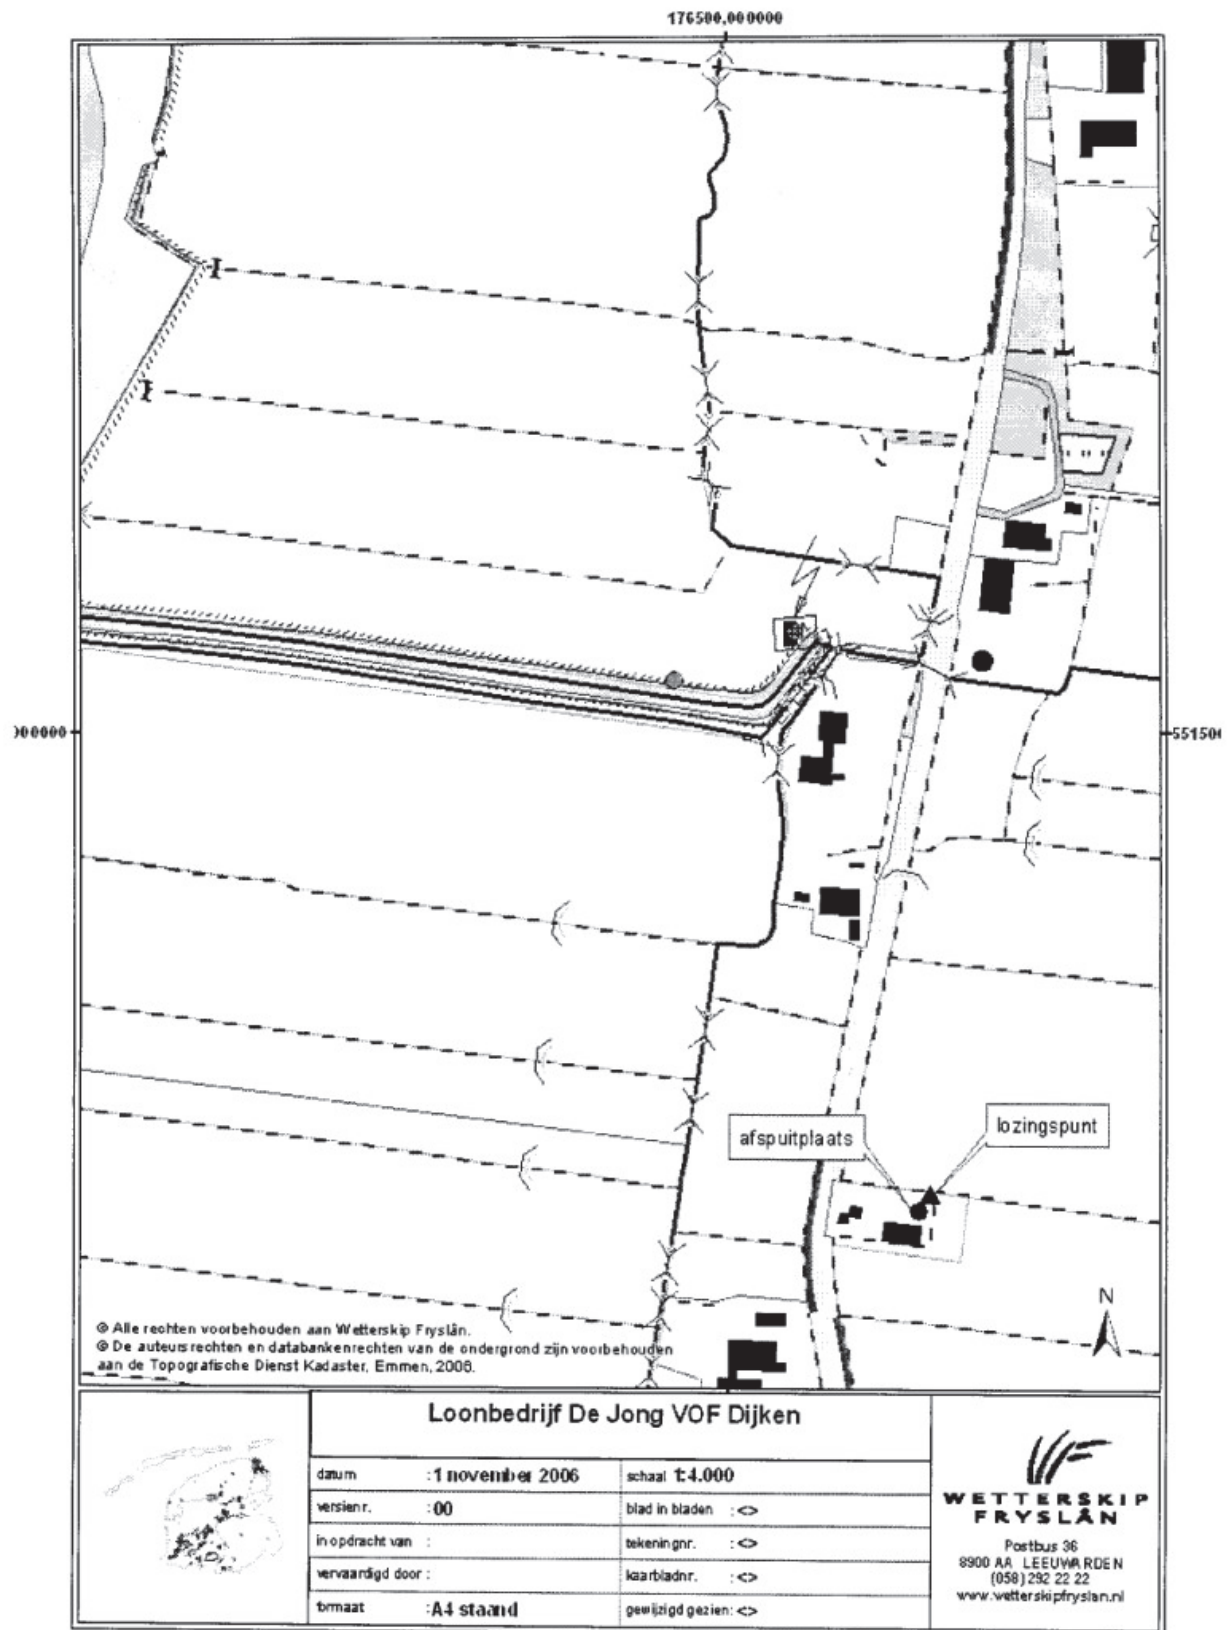

<padnaam>

117

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.



W E T T E R S K I P A R C H I E F
F R Y S L Â N

Loonbedrijf De Jong VOF
Nr 17
8528 DT Dijken

Leeuwarden, 22 februari 2007
Bijl.: 2
Dossiernummer: 9009
Objectnummer: 4925

Ons kenmerk: WF200719332
Toestel: [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 20 februari 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Dijken.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 13 april 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
dhr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



Gemeente Skarsterlân
afd. Milieu
Postbus 101
8500 AC Joure

Leeuwarden, 22 februari 2007
Bijl.: 2
Dossiernummer: 9009
Objectnummer: 4925

Ons kenmerk: WF200719332
Toestel

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 20 februari 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf De Jong VOF, Nr 17, 8528 DT Dijken voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Dijken.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze.

dnr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 22 februari 2007
Bijl.: 2
Dossiernummer: 9009
Objectnummer: 4925

Ons kenmerk: WF200719332
Toeste [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district Zuidwest
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de Wvo-vergunning van 20 februari 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf De Jong VOF, Nr 17, 8528 DT Dijken voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Dijken.

De vergunning is verleend door [REDACTED] wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
dhr. J. Koops,
wnd. hoofd afdeling Watersysteembeheer.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan Loonbedrijf De Jong VOF, Nr 17, 8528 DT Dijken een vergunning te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen afvalwater op een poldersloot te Dijken.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gedurende de periode van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking, zienswijzen in te dienen.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **2 maart 2007** tot en met **13 april 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 centrale balie op maandag van 13.30 - 20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.00 uur op vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover en voor overige informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd op 28 februari 2007 .

VERGUNNING

Leeuwarden, 13 december 2006

Kenmerk: WFN.2006/21502 ✓

Objectnummer: 9353
Dossiernummer: 8670

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf Tolsma, Wommelserweg 71 A, 8804 NM Tzum.

Vergunning voor het lozen van afvalwater op een poldersloot te Tzum.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Rioleringskening
 3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 23 augustus 2006 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf Tolsma, Wommelserweg 71 A 8804 NM Tzum, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Wommelserweg 71 A in Tzum op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN0614012.

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan Loonbedrijf Tolsma bij besluit van 29 mei 1996, kenmerk WF.96/215 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. Aan Loonbedrijf Tolsma vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het loonbedrijf aan de Wommelserweg 71 A te Tzum op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften**Voorschrift 1.****(Soorten afvalwaterstromen)**

1. Het (indirect) op de poldersloot te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
1. poldersloot zuidwestzijde lozingspunt 1	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op bijlage 2 en op de bij de aanvraag ingediende riolerings-tekening.

Voorschrift 2.**(lozingseisen/zuiveringsvoorzieningen)**

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van de controleput, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3**(Controlevoorzieningen)**

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de afdeling Handhaving.



Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de afdeling Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de afdeling Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Indien zich calamiteiten voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de afdeling Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de afdeling Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

111-

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loonbedrijf Tolsma is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Het bedrijf heeft bij besluit van 29 mei 1996, kenmerk WF.96/215, vergunning gekregen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In verband met nieuw beleid, wijzigingen in de wetgeving e.o. veranderde werkzaamheden, is er een nieuwe aanvraag ingediend. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren. Daarom heeft het bedrijf op 28 augustus 2006 een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstromen:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit twee stromen:

- Spoelwater verontreinigd met olie/vet/modderresten, afkomstig van de 1^e afsputplaats met een vloestofdichte vloer.
- Spoelwater verontreinigd met grasresten en gier/mestresten, afkomstig van de tweede afsputplaats met vloestofdichte vloer.

Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Tolsma heeft twee spuitplaatsen ingericht. De eerste spuitplaats voor het uitwendig reinigen van materieel, waarbij olie-/vet-/modderresten vrijkomen en een tweede spuitplaats, speciaal voor materieel waarbij veel organische stoffen zoals gras-/gier-/mestresten vrijkomen.

Afsputplaats 1

Het spoelwater van de eerste afsputplaats wordt door een zandvanggoot /bezinkput geleid en vervolgens door een olieafscheider om vervolgens op het oppervlaktewater te worden geloosd. Jaarlijks komt naar schatting 150 m³ spoelwater vrij. Het lozingspunt bevindt zich op de sloot ten zuidwesten van het bedrijf (zie ook de bij de aanvraag ingediende tekening)

Afsputplaats 2

Het spoelwater van de tweede afsputplaats wordt opgevangen in een bestaande gierkelder. Dit spoelwater bestaat uit veel organische verontreiniging zoals grasresten en gier-/mestresten. Dit soort spoelwater heeft een hoge BZV waarde (BZV=biochemisch zuurstof verbruik). De gierkelder wordt periodiek gelegeerd en uitgereden op landbouwgrond. Omdat er geen lozing van uit de gierkelder naar oppervlaktewater plaatsvindt, wordt deze afvalwaterstroom buiten de werking van deze vergunning gehouden.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de poldersloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

115

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Werkplaats

Vanuit de werkplaats vindt ook een lozing van huishoudelijk afvalwater plaats. De omvang van deze lozing is naar schatting 25 m³ op jaarbasis. Deze afvalwaterstroom is van voor 1997 en wordt derhalve aangemerkt als een bestaande lozing. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 *Beleid (algemeen)*

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaantvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Tolsma zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben, zoals bepaald in de Awb, van 27 oktober 2006 tot en met 8 december 2006 op de volgende plaatsen ter inzage gelegen:

- Gemeentekantoor van Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker,
- Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden.

115

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,


ing. J. Koops,
waarnemend hoofd afdeling Watersysteembeheer.

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij 

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

115

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole mogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

WVF

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:

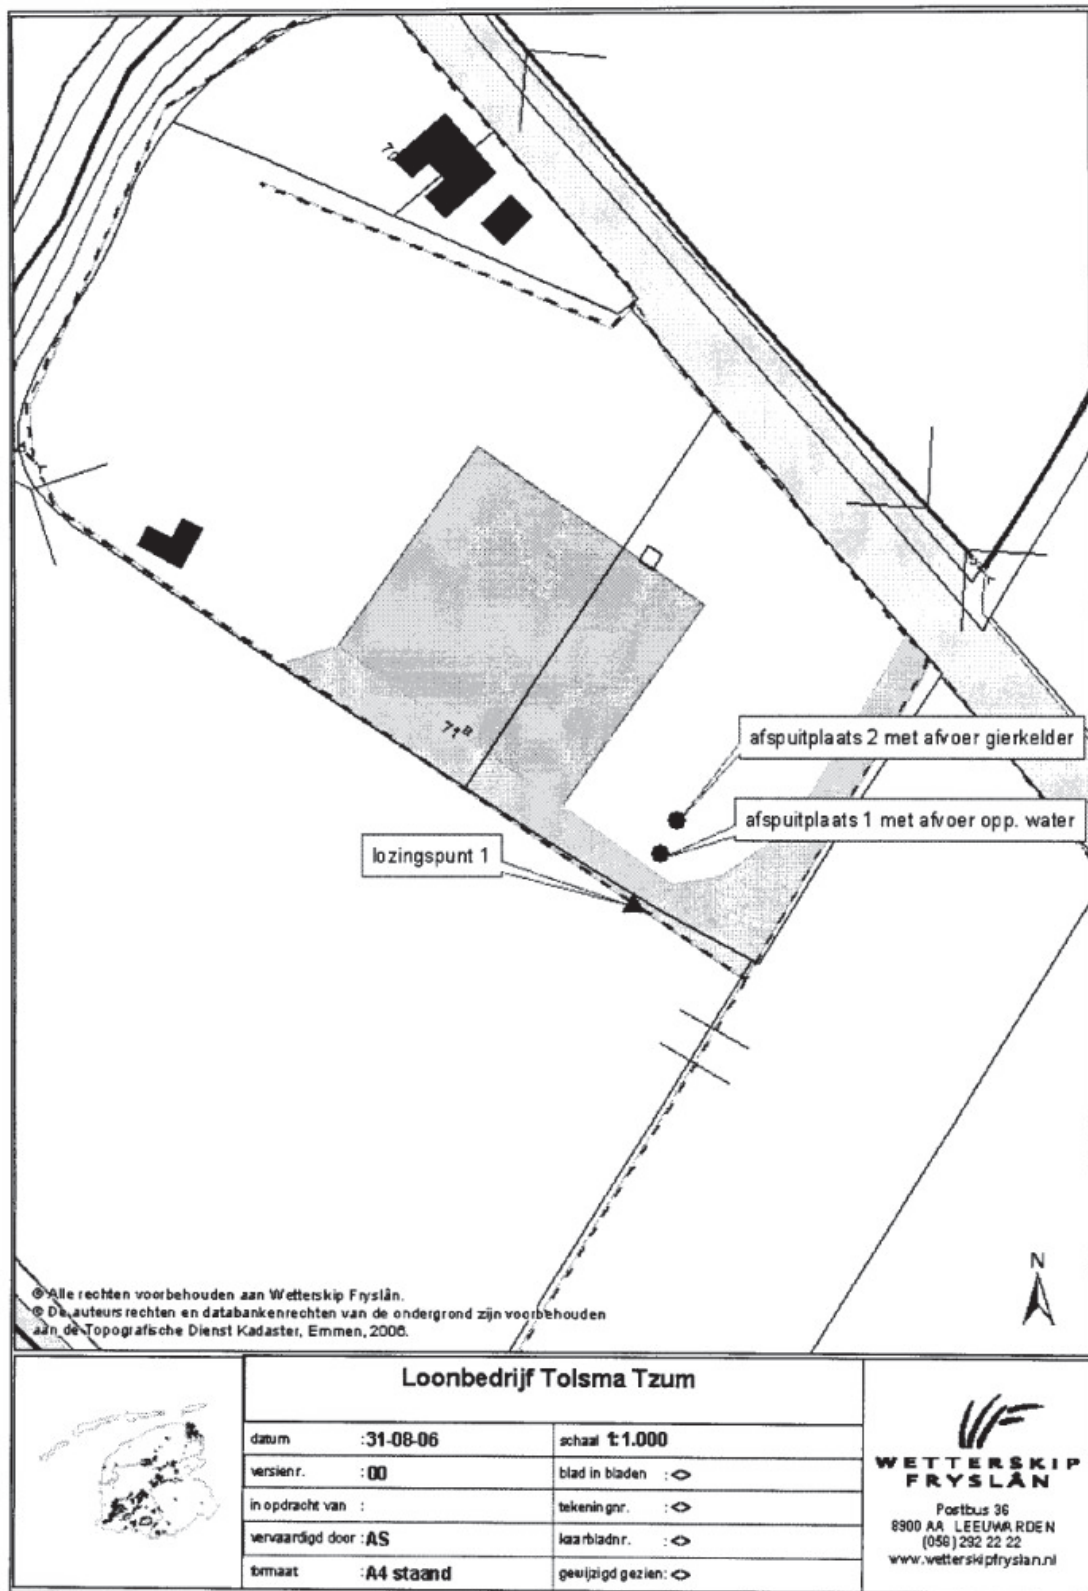

<padnaam>

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Gemeente Franekeradeel
afd. Milieu
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Leeuwarden, 18 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21502

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidwest
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Toestel

Dossiernummer: 8670
Objectnummer: 9353

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 13 december 2006 en de kennisgeving betreffende de ingeschreven aanvraag van Loonbedrijf J. Tolsma, Wommelserweg 71 8804 NM te Tzum voor het lozen van afvalwater op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot.

De vergunning is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED]
[REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21502 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
J. Koops,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidwest.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 18 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21502

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidwest
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2


Toestel 

Dossiernummer: 8670
Objectnummer: 9353

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 13 december 2006 en de kennisgeving betreffende de ingeschreven aanvraag van Loonbedrijf J. Tolsma, Wommelserweg 71 8804 NM te Tzum voor het lozen van afvalwater op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot.

De vergunning is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door  . U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21502 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



J. Koops,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidwest.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Loonbedrijf J. Tolsma
T.a.v. [REDACTED]
Wommelserwg 71
8804 NM Tzum

Leeuwarden, 18 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21502

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidwest
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Toestel [REDACTED]

Dossiernummer: 8670
Objectnummer: 9353

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 13 december 2006, alsmede van de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater, afkomstig van uw bedrijf, gelegen aan de Wommelseweg 71a te Tzum, op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 13 februari 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21502 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
J. Koops,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidwest.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loonbedrijf J. Tolsma Wommelserweg 71 8804 NM Tzum een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Wommelseweg 71a te Tzum op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf **2 januari 2007** tot en met **13 februari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur. Bovendien op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur, na telefonische afspraak, tel.: 0517-380438;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Franeker courant op woensdag 27 december 2006.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loonbedrijf J. Tolsma, Wommelseweg 71 8804 NM Tzum een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het loonbedrijf, gelegen aan de Wommelseweg 71a te Tzum op de ten zuidwesten van het bedrijf gelegen poldersloot.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen **vanaf 2 januari 2007 tot en met 13 februari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker, op werkdagen van 09.00-12.00 uur. Bovendien op woensdagmiddag van 14.00-18.00 uur, na telefonische afspraak, tel. 0517 - 380 438;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30-17.00 uur. De stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur



Telefoon 058-292 22 22 - www.wetterskipfryslan.nl

VER 889

VERGUNNING

Leeuwarden, 16 april 2007

Kenmerk: WFN0724228 ✓

Objectnummer: 11866

Onderwerp: Lozingsvergunning Vennootschap onder firma (VOF) Loonbedrijf Van Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD Ferwoude.

Vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.3 Beleid
 - 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
 1. Begrippenlijst
 2. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 18 december 2006 een aanvraag ontvangen van VOF Loonbedrijf Van Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD Ferwoude, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:

- het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spoelplaats van het loonbedrijf, gelegen aan Scharnebuursterweg 21 te Ferwoude op de Yskeboerenvaart.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN200621631.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WF

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De aan Loonbedrijf Van Kalsbeek bij besluit van 18 oktober 2001, kenmerk WF2001/6903 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, in te trekken;
2. Aan VOF Loonbedrijf Van Kalsbeek een vergunning te verlenen voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats van het loonbedrijf aan de Scharnebuursterweg 21 te Ferwoude op de Yskeboerenvaart;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Soorten afvalwaterstromen

1. Het (indirect) op de Yskeboerenvaart te lozen bedrijfsafvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstroom met bijbehorend lozingspunt en meetpunt:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Yskeboerenvaart	Controlepu(n)t	Afvalwater afkomstig van de spoelplaats

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende rioleringskening.

Voorschrift 2

Lozingseisen

Het te lozen bedrijfsafvalwater dient een olieafscheider te doorlopen alvorens het wordt geloosd op oppervlaktewater. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van het controlepu(n)t, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in het onderstaande tabel vermeldt staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controlepu(n)t	minerale olie	< 20 mg/l
Controlepu(n)t	CZV	< 300 mg/l
Controlepu(n)t	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

Controlevoorzieningen

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controlepu(n)t worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

- 
2. Het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
 3. De uitvoering van het in lid 1 bedoelde controlepu(n)t dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 4

Good Housekeeping

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

Logboek

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân in kennis te stellen tel. 058 - 2922222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 - 2122422. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân



informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning

Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 9

Contactpersoon

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân met de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

- 4.1 Algemeen
 - 4.1.1 Bestaand bedrijf
- 4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
 - 4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
 - 4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
 - 4.2.1.2 Hemelwater
 - 4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
 - 4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
- 4.3 Beleid
 - 4.3.1 Beleid (algemeen)
 - 4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
- 4.4 Beoordeling van de aanvraag
 - 4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
 - 4.4.2 Logboek
- 4.5 Overige overwegingen
 - 4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
 - 4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

VOF Loonbedrijf Van Kalsbeek is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerk, grondverzet activiteiten en daarnaast met grind en zandhandel.

Het loonbedrijf heeft bij besluit van 18 oktober 2001, kenmerk WF2001/6903, vergunning gekregen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het aldaar gevestigde landbouwloonbedrijf. In verband met nieuw beleid, wijzigingen in de wetgeving is er een nieuwe aanvraag ingediend. De wijzigingen zijn van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te actualiseren. Daarom heeft het bedrijf op 18 december 2006 een nieuwe Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van de spoelplaats met een vloestofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren, vrachtwagens en machines. Jaarlijks ontstaat erbij de afspoelplaats van het loonbedrijf naar schatting ongeveer 150 m³ aan spoelwater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met materieel afkomstig van vrachtwagens, tractoren, landbouwmachines zoals aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden van de vrachtwagens, tractoren en landbouwmachines afgespoten en vervolgens worden de verontreinigingen zoals zand en grond opgevangen in een opvanggoot. De overige verontreinigingen worden door de olie- bezinkselafscheider verwijderd. Het overgebleven spoelwater wordt op de Yskeboerenvaart geloosd.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de nabij gelegen sloten. Indien de verharde terreinoppervlakken schoon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Kantoor

Vanuit het kantoor vindt er ook een lozing van huishoudelijk afvalwater plaats. Deze categorie afvalwater wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorziening

Bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of

111-
een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van schoonmaakmiddelen in combinatie met hogedrukreinigers.

Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

111-

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Van Kalsbeek zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning, overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.

Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingstermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

111-

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de aard en omvang van het te lozen bedrijfsafvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
na 

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Mededelingen

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

111-

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm);
- b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen, in casus Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
- c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
- d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
- e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole-mogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
- f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
- g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
- h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
- j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters) het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
- k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
- l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
- m. *ISO*: International Standard Organisation;
- n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
- o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
- p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten-oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
- s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

11/5

Bijlage 2, Analysemethode(n)/monsterneming behorende bij de vergunning WFN0724228.

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering conservering van watermonsters	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

VOF Loonbedrijf van Kalsbeek
T.a. [REDACTED]
Scharnebuursterweg 21
8761 PD FERWOUDE

Leeuwarden, 24 april 2007

Ons kenmerk: WF2007_24228

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 11866
Dossiernummer: 9512

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 16 april 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 13 juni 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan VOF Loonbedrijf Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD te Ferwoude een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **2 mei 2007** tot en met **13 juni 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wûnseradiel, Arumerweg 53 te Witmarsum, op werkdagen van 08.30-12.00 uur en op maandagavond 19.00-22.00 uur. Op de andere middagen kan men terecht na telefonische afspraak;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover en voor overige informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED], afd. Vergunningverlening en Handhaving, [REDACTED]

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Friso op dinsdag 1 mei 2007.

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Gemeente Wûnseradiel
Afdeling Milieu
Postbus 2
8748 ZL WITMARSUM

Leeuwarden, 24 april 2007

Ons kenmerk: WF2007_24228

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: (051) 222 2222

Objectnummer: 11866
Dossiënummer: 9512

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 16 april 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van VOF Loonbedrijf van Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD Ferwoude, voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 24 april 2007

Ons kenmerk: WF2007_24228

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: 

Objectnummer: 11866
Dossiernummer: 9512

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 16 april 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van VOF Loonbedrijf van Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD Ferwoude, voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

De vergunning wordt behandeld door 
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan VOF Loonbedrijf Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD te Ferwoude een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **2 mei 2007** tot en met **13 juni 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wûnseradiel, Arumerweg 53 te Witmarsum, op werkdagen van 08.30-12.00 uur en op maandagavond 19.00-22.00 uur. Op de andere middagen kan men terecht na telefonische afspraak;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover en voor overige informatie kunt u contact opnemen met 
 afd. Vergunningverlening en Handhaving 

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Friso op dinsdag 1 mei 2007.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân is voornemens om ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** een vergunning te verlenen aan:

1. VOF Loonbedrijf Van Kalsbeek, Scharnebuursterweg 21, 8761 PD Ferwoude voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats op de Yskeboerenvaart te Ferwoude.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]

2. [REDACTED]

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]

De ontwerp beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf **2 maart 2007** tot en met **13 april 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

- ad. 1. in het gemeentehuis van Wûnseradiel, Arumerweg 53 te Witmarsum, op werkdagen van 08.30-12.00 uur en op maandagavond 19.00-22.00 uur. Op de andere middagen kan men terecht na telefonische afspraak;
- ad. 2. in het gemeentehuis van Wymbritseradiel, Stadslaan 75 te IJlst, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en bovendien op dinsdagen van 13.30-16.00 uur;

In het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur. het districtskantoor, District Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure op werkdagen van 8.30-16.30 uur.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Diegene die een zienswijze inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief vragen dat zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt.

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan [REDACTED]

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gedurende de periode van de ter inzagelegging van de ontwerpbeschikking, zienswijzen in te dienen.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **2 maart 2007** tot en met **13 april 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 centrale balie op maandag van 13.30 - 20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.00 uur op vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Zuidwest, Edisonweg 3 te Joure. Hiervoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover en voor overige informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]