

VERGUNNING

Leeuwarden, 12 december 2006

Kenmerk: WF.2006/21482 ✓

Objectnummer: 14352

Dossiernummer: 7908

Op 17 juli 2006 hebben wij van Vitens, Postbus 400, 8901 BE te Leeuwarden, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtgade, Hoofdweg 213 te Oldeholtgade. De lozingen vinden plaats op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen watergang. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing. De aanvraag met nummer WF.2006-12403 is onderdeel van de vergunning.

In deze procedure wordt de bestaande vergunning van provincie Fryslân verleend op 11 maart 1991 met kenmerk WM.90/53116/403 - voor het lozen van spoelwater op oppervlaktewater - en bijbehorende melding 8.19 Wet milieubeheer van 15 juli 2003 met kenmerk WF2003/3661 op het moment van het van kracht worden van de huidige, aangevraagde vergunning in zijn geheel ingetrokken.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 27 oktober 2006 tot en met 8 december 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Vergunning drinkwaterproductiebedrijf Oldeholtgade



Het pompstation Oldeholtspade is één van de stations van Vitens waar drinkwater wordt bereid uit grondwater. Na de grondwaterwinning doorloopt het water de processtappen voorzuivering, ontzuring, ontharding, nafiltratie en ontkleuring, waarna het geschikt is als drinkwater. Bij het bereidingsproces ontstaan diverse afvalwaterstromen die geloosd worden op oppervlaktewater. Ten gevolge van deze lozingen worden verontreinigingen in het oppervlaktewater gebracht. Op grond van artikel 1, eerste lid van de Wvo betekent dit dat voor deze lozingen een vergunning nodig is.

Vitens heeft momenteel een vergunning voor deze lozingen. Gezien de wijziging in de procesvoering (spoelwaterhergebruik) en het feit dat de vigerende vergunning van 1991 dateert, is besloten een nieuwe vergunning aan te vragen.

2. Afvalwaterstromen

De afvalwaterstromen afkomstig van het pompstation zijn te onderscheiden in:

a. huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een verzameltank per as afgevoerd naar de rwzi Wolvega. Gemeente Weststellingwerf heeft aangegeven dat er in 2006 een aansluiting op de riolering gerealiseerd wordt.

b. spoelwater

Spoelwater komt vrij bij het periodiek spoelen van de voor- en nafilts. Het spoelwater wordt via een grindvang opgevangen in de spoelwaterbuffer waarna het grootste gedeelte (circa 80%) via membranen geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. Het behandelde spoelwater wordt naar de nafilts gevoerd. De reststroom wordt afgevoerd naar de spoelwatersilo. De waterfractie uit de spoelwatersilo stort over naar de vijf spoelwatervijvers aan de noordzijde van het terrein. Deze zijn via overstorten onderling in serie met elkaar verbonden. Vanuit de laatste spoelwatervijver is een overstort naar de vijvers aan de westzijde van het terrein. Vanuit vijver 2 (nabij de dienstwoning) wordt geloosd op een sloot die langs de zuidoostgrens van de inrichting stroomt. In vijver 1 is een overstort die alleen overloopt bij hoog water. Indien nodig wordt polyelectrolyet toegevoegd. Dit is geen milieugevaarlijke stof en heeft als functie de aanwezige ijzerdeeltjes sneller en beter te laten bezinken in de spoelwatersilo. Het spoelwaterslib wordt na bezinking in de spoelwatersilo per as afgevoerd.

Periodiek worden de membranen gereinigd met een verdunde concentratie citroenzuur en chloorbleekloog. Gezien de hoge verdunningsfactor en de afbraak van actieve stoffen gedurende de reiniging, komen deze stoffen niet in het oppervlaktewater.

Om de circa 5 jaar wordt het filtermateriaal van de voor- en nafilts vervangen om de kwaliteit van de filters op peil te houden. Het nieuwe filtermateriaal moet 6-8 weken ingewerkt worden met water. Het inwerkwater wordt via de spoelwatervijvers geloosd. Gemiddeld zal er per jaar 150.000 m³ spoelwater geloosd worden.

Bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan het voorkomen dat de spoelwaterhergebruikinstallatie voor langere of kortere periode uit bedrijf wordt genomen. In dit geval wordt de totale hoeveelheid spoelwater geloosd (circa 1000 m³/etmaal).

c. regeneraat concentraat

Bij de processtap ontkleuring komt spoelwater en regeneraat vrij. Het spoelwater komt uit in de spoelwaterbuffer. Ter minimalisering van het volume aan regeneraat wordt het regeneraat ingedikt middels een membraanfiltratie-installatie. Het concentraat wordt opgeslagen in een betonnen put, waarna het op afroep per as wordt afgevoerd naar de rwzi Harlingen. Het permeaat wordt gebufferd in de permeaatbuffer. Het zoutgehalte van dit permeaat is nagenoeg gelijk aan het zoutgehalte van de zoutoplossing voor regeneratie van de hars, waardoor het permeaat als zodanig kan worden hergebruikt.

d. lekwater



Ten behoeve van de ontharding van het drinkwater komen mogelijk geringe lekvloeistoffen van de natronloogdosering, ijzerchloridedosering en het waswater van het entzand uit in de spoelwaterbuffer. Het gaat hier naar schatting om de volgende hoeveelheden:

Lekstroom	Kwantiteit	Samenstelling	Lozingspunt
Waswater entzand	Circa 50-70 m ³ /j	pH $\pm$ 10	Spoelwaterbuffer
Loogdosering ontharding	Circa 200 l/j	Ph > 12	Spoelwaterbuffer
Ijzerchloride dosering	Circa 200l/j	pH <2	Spoelwaterbuffer

Door de grote hoeveelheden spoelwater die eveneens in de spoelwaterbuffer terechtkomen is door buffering de invloed van deze lekstromen nihil.

e. hemelwater

Het afstromende (niet-verontreinigd) hemelwater van het oppervlak van het terrein wordt via de hemelwaterput in vijver 1 geloosd.

3. Waterkwaliteitsbeleid

Het waterkwaliteitsbeleid van Wetterskip Fryslân is gebaseerd op twee uitgangspunten, namelijk:

- het verminderen van de verontreiniging;
- het standstill-beginsel.

Onder het "stand-still beginsel" wordt verstaan dat de lozing van zwarte-lijst stoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân niet mag toenemen. Voor de overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Het uitgangspunt "vermindering van verontreiniging" betekent dat voor bijna alle te lozen stoffen, onafhankelijk van de kwaliteit van het oppervlaktewater, een reductie wordt verlangd. Daarbij dienen afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de te lozen stoffen de volgende technieken te worden toegepast:

- de best bestaande techniek (BBT)

Dit is die techniek waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

- de best uitvoerbare techniek (BUT)

Bij deze techniek wordt rekening gehouden met economische aspecten, dat wil zeggen dat voor een goed renderend bedrijf de grootste reductie wordt verkregen tegen aanvaardbare kosten.

Voor zwarte-lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met behulp van de BBT. Voor de relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden.

4. Beoordeling

Voor deze stromen geldt de waterkwaliteitsaanpak. Gelet op de aard en samenstelling van de spoelwaterlozing zijn wij van mening dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet significant wordt beïnvloed.

Er is geen sprake van een lozing van huishoudelijk afvalwater.

Ten aanzien van de lozing van hemelwater zijn wij van oordeel dat deze lozing aan de beleidsuitgangspunten voldoet en geen waterkwaliteitsproblemen zal opleveren. Derhalve zijn hiervoor geen lozingseisen opgenomen.



Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater in voldoende mate kan worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van de hiernavolgende voorschriften. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer hebben wij derhalve geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

1. aan Vitens, Postbus 400, 8901 BE te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtgade, Hoofdweg 213 te Oldeholtgade. De lozingen vinden plaats op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen watergang;
2. de vergunning van provincie Fryslân van 11 maart 1991, kenmerk WM.90/53116/403, voor het lozen van spoelwater op oppervlaktewater en bijbehorende melding 8.19 Wet milieubeheer van 15 juli 2003, kenmerk WF2003/3661, in te trekken.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	Vitens, Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden;
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
- 3 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten

Vergunning drinkwaterproductiebedrijf Oldeholtgade



schriftelijk aan het hoofd van de afdeling Watersysteembeheer van het district Zuidoost van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Lozingseisen

- 4 Het afvalwater dat ingevolge deze vergunning op de ten zuidoosten van pompstation Oldeholtgade gelegen watergang wordt geloosd, mag uitsluitend bestaan uit:
- a. spoelwater, afkomstig van het schoonspoelen van de filters;
 - b. inwerkwater, afkomstig van het inwerken van de filters;
 - c. lekwater, afkomstig van het drinkwaterbereidingsproces;
- 5 1 - Het te lozen spoelwater dient ter plaatse van de in voorschrift 6 genoemde bemonsteringspunt aan de volgende eis te voldoen:
- het ijzergehalte mag niet meer dan 5 mg/l bedragen;

Maatregelen en voorzieningen

- 6 1 - Het bemonsteringspunt voor het spoelwater is gesitueerd ter plaatse van de uitstroom in de sloot boven de waterspiegel.
- 2 - Het in het vorige lid bedoelde bemonsteringspunt moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Beheer en onderhoud

- 7 1 - De bemonsteringspunten moeten ten behoeve van de inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
- 2 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering enz. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.

Monsterneming

- 1- Van het afvalwater als bedoeld in voorschrift 4 onder a. dient éénmaal per jaar door of namens de vergunninghouder het ijzergehalte te worden bepaald.
- 2- De in lid 1 genoemde monsterneming en analyse moeten worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde methodiek.
- 3 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom dienen binnen 1 maand na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

Interne calamiteit

- 9
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058 – 292 2222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058 – 212 2422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 10
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
- 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

J. de Vries,
hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Zuidoost.

7

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted] telefoon [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

BIJLAGE 1: ANALYSEMETHODEN

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/21482

De in deze beschikking genoemde monsterneming dient te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methode:

monsterneming

NEN 6600-1

De in deze beschikking genoemde parameter dient te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethode:

parameter	Analysemethode
ijzer	NEN 6460

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Vitens Fryslân N.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 400
8901 BE Leeuwarden

Leeuwarden, 12 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21482

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Toestel [redacted]

Dossiernummer: 7908

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 12 december 2006, alsmede van de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtgade, Hoofdweg 213 te Oldeholtgade

Wij maken u erop attent dat u tot en met (einde beroepstermijn) tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21482 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
[redacted]

Hoofd afdeling watersysteembeheer district Zuidoost.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

Gemeente Weststellingwerf
afd. Milieu
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Leeuwarden, 12 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21482

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Toestel

Dossiernummer: 7908

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van de vergunning van 12 december 2006, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Vitens Fryslân N.V. Postbus 400 8901 BE Leeuwarden voor het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtpade, Hoofdweg 213 te Oldeholtpade.

De vergunning is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21482 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
J. de Vries,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidoost.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 12 december 2006

Ons kenmerk: WF2006_21482

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Toestel

Dossiernummer: 7908

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 12 december 2006, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Vitens Fryslân N.V. Postbus 400 8901 BE Leeuwarden voor het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtgade, Hoofdweg 213 te Oldeholtgade.

De vergunning is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WF2006_21482 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]
Hoofd afdeling watersysteembeheer district Zuidoost.

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens Fryslân N.V. Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van spoel-, inwerk- en lekwater afkomstig van pompstation Oldeholtgade, Hoofdweg 213 Oldeholtgade. De lozing vindt plaats op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen watergang. Tevens wordt de bestaande vergunning verleend op 11 maart 1991 en de bijbehorende melding 8.19 Wmb van 15 juli 2003 bij het van kracht worden van deze vergunning in zijn geheel ingetrokken.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf **22 december 2006** tot en met **2 februari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Weststellingwerf, afdeling Leefomgeving, Griffioenperk 1 te Wolvega, op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur en 's middags vanaf 13.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] telefoon [REDACTED]

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Koerier op 20 december 2006.

VERGUNNING

Leeuwarden, 23 oktober 1998

Kenmerk: WF.98/1984

Objectnummer: 787

Op 14 april 1998 hebben wij van Waterleiding Friesland NV., Postbus 400 te Leeuwarden, een aanvraag tot wijziging/actualisatie van een vergunning (bij ons bekend onder kenmerk: Provincie Fryslân, Afd. 4, no. 19.926) ontvangen. Deze aanvraag betreft het lozen van spoelwater, afkomstig van het Pompstation Noardburgum gelegen aan de Rijksstraatweg 28 te Noardburgum. De lozing vindt plaats via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers op een nabij gelegen sloot.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de provincie Friesland voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 7 september 1998 tot en met 5 oktober 1998 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van ter inzage legging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

De bedrijfsactiviteit van het Pompstation Noardburgum van Waterleiding Friesland is het bereiden van drinkwater uit grondwater. Het karakter van de procesvoering van de primaire drinkwaterproductie is ten opzichte van de destijds verleende vergunning niet veranderd.

Voor de bereiding van drinkwater wordt grondwater opgepompt. Dit grondwater wordt gezuiverd. Het zuiveringsproces verloopt via de volgende stappen: beluchting, voorfiltratie, beluchting en nafiltratie.

2. Lozingssituatie

In het zuiveringsproces vinden de voor- en nafiltraties plaats met behulp van grindfilters en zandfilters. Periodiek worden deze grind/zandfilters schoongespoeld. Na het spoelen bevat het spoelwater, afkomstig van de grindfilters neergeslagen ijzervlokken in de vorm van ijzerslib.

115

Het spoelwater, afkomstig van de zandfilters bevat grotendeels kalkslib. Het spoelwater met ijzerslib of kalkslib wordt naar twee afzonderlijke slibbuffers geleid waar het aanwezige ijzerslib of kalkslib kan bezinken. Na bezinking zal het "schonere" spoelwater via een aantal bezinkvijvers geloosd worden op de nabij gelegen sloot. De bezonken slibfractie vanuit de twee slibbuffers wordt behandeld in de mobiele slibontwateringsinstallatie en geschikt gemaakt voor hergebruik. Het vrijkomende water van de slibontwateringsinstallatie zal worden teruggevoerd naar de twee slibbuffers en via de bezinkvijvers eveneens geloosd worden op de nabij gelegen sloot.

3. Wijziging ten opzichte van de huidige vergunning

Door de vergunningplicht kunnen bedrijven hun afvalwaterlozing niet onbeperkt laten toenemen in omvang of in samenstelling als gevolg van bijvoorbeeld productiewijzigingen. Toename in productieomvang of wijziging van zuiveringstechnieken betekent een nieuwe situatie. Voor deze nieuwe situatie moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd.

Deze nieuwe aanvraag voor een vergunning is t.o.v. de vigerende vergunning gewijzigd als gevolg van de uitbreiding van de inrichting met de mobiele slibontwateringsinstallatie en bijbehorende voorzieningen. Bovendien zal het drinkwaterslib van de andere bedrijven van Waterleiding Friesland eveneens door deze mobiele slibontwateringsinstallatie worden behandeld. Door deze uitbreiding is de afvalwaterlozing in omvang en samenstelling veranderd.

4. Beleid.

a. Beleid algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem.

b. Beleid t.a.v. lozingen

Voor het beleid ten aanzien van lozingen naar water geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Naast dit brongerichte spoor spelen waterkwaliteitsaspecten een belangrijke rol in het beleid.

Bij het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" wordt onderscheid gemaakt tussen twee sporen: de "emissieaanpak en de "waterkwaliteitsaanpak". In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" in, dat verontreiniging ongeacht stofsoort, zoveel mogelijk aan de bron wordt beperkt.

De waterkwaliteitsaspecten komen tot uitdrukking in het stand still beginsel. Het stand still beginsel is nader uitgewerkt voor de zwarte lijststoffen en de overige stoffen:

- a. emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen;
- b. voor wat betreft de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer wordt gelet op het soort stoffen die door de vergunninghouder worden geloosd is het vermelde onder b, dat het ontvangende oppervlaktewater door de voorgenomen lozing niet significant mag verslechteren, van belang.

115

c. Beleid t.a.v. deze lozing

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Derde Nota Waterhuishouding. Voor de provincie Friesland is dit nader uitgewerkt in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995 en het Waterhuishoudingsplan 1991-1995.

Bij de lozing van spoelwater worden stoffen geloosd die van nature in het grondwater voorkomen, zoals ijzer. In het waterkwaliteitsbeleid worden dit de "overige stoffen" genoemd. Voor deze stoffen is het niet nodig dat beoordeeld wordt in hoeverre maatregelen getroffen kunnen worden om aan de bron de verontreiniging te beperken (bronaanpak). Wel wordt getoetst aan de gevolgen van deze lozingen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater (waterkwaliteitsaanpak). Dit houdt in dat de maatregelen ter beperking van de gevolgen van de lozing primair afhankelijk zijn van de waterkwaliteitsdoelstelling die op het ontvangende oppervlaktewater van toepassing is.

Ijzer kan in oppervlaktewater voorkomen als opgeloste vorm (Fe^{2+}), als in onopgeloste vorm (Fe^{3+}). In onopgeloste vorm komen ze voor als ijzervlokken die neerslaat op bodem en waterplanten en op kieuwen van vissen. Zo'n neerslag is veelal nadelig voor de ontwikkeling van levensgemeenschappen. Voorwaarde voor de onopgeloste vorm is een grote hoeveelheid aan ijzer en een hoog zuurstofgehalte. De conclusie is dat een verhoogd hoeveelheid ijzer wel nadelige consequenties voor het ontvangende oppervlaktewater kan hebben.

Landelijk gezien, is een eis van 5 mg/l aan ijzer in het bedrijfsafvalwater gebruikelijk en met uitvoering van de "best uitvoerbare technieken" goed haalbaar. Bovendien is gebleken dat een hoeveelheid > 5 mg/l aan ijzer in afvalwater een zichtprobleem in het oppervlaktewater veroorzaakt.

Standpunt van Wetterskip Fryslân t.a.v. deze lozing

Door de vergunninghouder zijn in de aanvraag processen aangegeven, die aanleiding geven tot het ontstaan van ijzerhoudend spoelwater, alsmede de voorzieningen, teneinde de emissie van ijzer in het te lozen spoelwater zoveel mogelijk tegen te gaan. Het spoelwater wordt voordat het wordt geloosd via slibbuffers over bezinkvijvers geleid. Hierdoor kan het ijzerslib bezinken. Door het Waterleiding Friesland zijn analyses verricht naar het ijzergehalte van het te lozen spoelwater. De concentratie ligt gemiddeld onder de landelijke eis van 5 mg/l. aan ijzer.

Door het treffen van voorzieningen is het mogelijk te voorkomen dat onderhavige inrichting het aquatische milieu onnodig belast. In het waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 van de provincie Friesland is het (vergunningen)beleid met betrekking tot lozingen uitgebreid beschreven. Toetsing aan dit Waterkwaliteitsplan wijst uit dat genoemde lozingen binnen de uitgangspunten van het beleid vallen. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende worden beschermd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet milieubeheer, besloten aan Waterleiding Friesland N.V., Postbus 400 te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van spoelwater, afkomstig van het Pompstation Noardburgum, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie A, nummers: 4093, 3256, 3255, 2681, 3107, 3108, 3109, 1902, 1903, 1904, 2682, 3258, 4155, 4139, 3355 en 3413 en sectie I de nummers: 666, 670, 671, 672, 677, 701, 866 en 874, via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers op een nabij gelegen sloot.



Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Waterleiding Friesland N.V., Postbus 400 te Leeuwarden.
waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstroom

- 3 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit spoelwater, afkomstig van het Pompstation Noardburgum gelegen aan Rijksweg 28 te Noard-Burgum, via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers op een nabij gelegen sloot.

Lozingseisen

- 4 1 - Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschriften 3 mag een hoeveelheid van maximaal 2300 m³/etmaal en een hoeveelheid van 0,84 miljoen m³/jaar niet overschrijden.
- 2 - In het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 gemeten ter plaatse van het lozingspunt in een representatief genomen steekmonster mag:
- het gehalte aan ijzer mag niet meer bedragen dan 5 mg/l;

111-

Lozingssituatie

- 5 Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient alvorens lozing een slibbuffer en tenminste twee in serie geschakelde bezinkvijvers te passeren.

Controle

- 6 1 – Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient om de 6 maanden door een door de waterkwaliteitsbeheerder erkend laboratorium te worden gecontroleerd.
- 2 - De in lid 1 genoemde controle betreft de concentratie van een representatief steekmonster van de in voorschrift 4, lid 2 genoemde parameter.

Meet- en bemonsteringsvoorzieningen

- 7 1 - Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Het spoelwater dient via een controlepunt + debiet/watermeter te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2 - Het in voorschrift 7, lid 1 bedoelde controlepunt dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Beheer en onderhoud

- 8 Het lozingswerk dient in goede staat van onderhoud te zijn zulks ter beoordeling van het hoofd van de Afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Waterbodenvoorschrift

- 9 Verondiepingen, slijkfazettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar oordeel van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân uit oogpunt van waterkwaliteit ontoelaatbaar zijn dienen op eerste aanzegging en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Interne calamiteit

- 10 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

117

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 11 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

H. Togtema,
wethouder.

S. P.L. Polhuis,
secretaris-directeur.

11/5

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WF

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.98/1984

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
ijzergehalte	NEN 6460

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

N.V. Waterleiding Friesland
Postbus 400
8901 BE LEEUWARDEN

soedms 20140
89000001 leeuwarden
wvwpak-nrwl 52
wvwtom 088 087 10 J
wvwpak 1018 192 A 2

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : 
ISVUPno. : 787
Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 14 oktober 1998 betreffende uw onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksstraatweg 28/Ritskebos te Noardburgum. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,


er,

r.


De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu,
Postbus 30020,
9700 RM GRONINGEN.

postbus 30020
9700 RM Leeuwarden
telefoon (0511) 49 71
telefax (0511) 49 71 25

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),

Afdeling : Milieuvergunningen

Toestel : 

ISVUPno. : 787

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 14 oktober 1998 betreffende de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van de N.V. Waterleiding Friesland om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksstraatweg 28/Ritskebos te Noardburgum. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



Directie Noord, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 30032
9700 RM GRONINGEN

postbus 40/20
8900 huc leeuwarden
Tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 24 25
fax: (058) 292 31 15

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : [REDACTED]

ISVUPno. : 787

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 14 oktober 1998 betreffende de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van de N.V. Waterleiding Friesland om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksstraatweg 28/Ritskebos te Noardburgum. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens delen wij u mede, dat het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân een beschikking heeft verleend op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
[REDACTED]
[REDACTED]

Het Wetterskip Fryslân
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

provinsje Fryslân
8900 AA Leeuwarden
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),

Afdeling : Milieuvergunningen

Toestel : [REDACTED]

ISVUPno. : 787

Onderwerp : Toezending beschikkingen
ingevolge Wm en Wvo.

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze beschikking van 14 oktober 1998 betreffende de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van de N.V. Waterleiding Friesland om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksstraatweg 28/Ritskebos te Noardburgum. Omdat de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning zenden wij u hierbij een gewaarmerkt exemplaar van de aanvraag retour.

Tevens zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,


[REDACTED]

[REDACTED]

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

postbus 20120
5900 LM Leeuwarden
postbus 101
00000 0000 0000 0000
00000 0000 0000 0000

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : 


ISVUPno. : 787
Onderwerp : Toezending Wvo-beschikking.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend naar aanleiding van de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van de N.V. Waterleiding Friesland om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksweg 28/Ritskebos te Noardburgum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Tenslotte zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroep-schrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.


Gedeputeerde Staten van Fryslân,

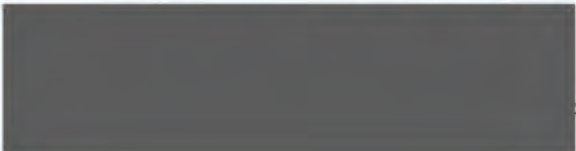


Wetterskip Lauwerswâlden
Postbus 93
9285 ZW BUITENPOST

postbus 20140
3900 LM Leeuwarden
telefoon (0511) 292 18 19
telefax (0511) 292 18 14

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : 

ISVUPno. : 787
Onderwerp : Toezending Wvo-beschikking.

Hierbij delen wij u mede, dat wij een beschikking hebben verleend naar aanleiding van de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van de N.V. Waterleiding Friesland om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor de produktie- en distributie-inrichting van drinkwater aan de Rijksstraatweg 28/Ritskebos te Noardburgum.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Tenslotte zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroep-schrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tytsjerksteradiel
Postbus 3
9250 AA BURGUM

postbus 50120
8900 DB LEEUWARDEN
overboordmarkt 52
telefoon: 0581 292 594 (5)
telefax: 0581 292 51 (5)

Leeuwarden , 29 oktober 1998

Ons kenmerk : MO/98-39715 B1 (Wm),
WF.98/1984 (Wvo),

Afdeling : Milieuvergunningen

Toestel : 


ISVUPno. : 787

Onderwerp : Toezending beschikkingen ingevolge Wm en Wvo.


Hierbij zenden wij u exemplaren van onze beschikking van 14 oktober 1998 betreffende de onder bovenvermeld registratienummer ingeschreven aanvraag van Waterleiding Friesland N.V. om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), voor het drinkwaterpompstation aan de Rijkssstraatweg 28 te Noardburgum. In dit pompstation wordt het ter plaatse en in het "Ritskebos" aan de bodem onttrokken grondwater gezuiverd en onthard, waarna het als drinkwater in reinwaterkelders wordt opgeslagen. Vanuit de reinwaterkelders zal het door distributiepompen aan de verbruikers worden geleverd. Het bij de zuivering vrijkomende drinkwaterslib zal middels een mobiele ontwateringsinstallatie ingedikt worden, waarna het voor hergebruik kan worden afgevoerd. Tevens wordt zuiveringsslib van buiten de inrichting afkomstig (andere pompstations van WLF) door deze mobiele installatie ontwaterd.

Tevens zenden wij u, namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, exemplaren van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting.

Voorts zenden wij u exemplaren van de kennisgeving. Voor informatie over o.a. de termijn van terinzagelegging en het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij verzoeken u exemplaren van de beschikkingen, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen. Tevens verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

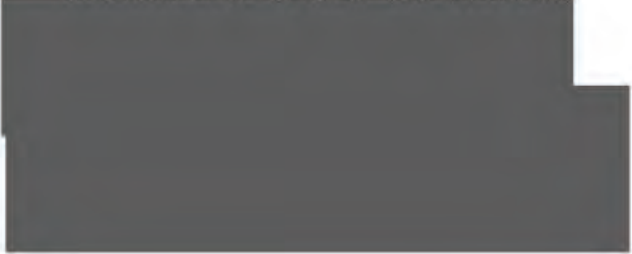

postbus 20320
8300 LM Leeuwarden
telefoon: 0581 292 44 25
telefax: 0581 292 44 25

AAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS

VAN DEZE WONING/DIT BEDRIJF.

Leeuwarden , 30 oktober 1998.

Ons kenmerk : MO/98-39715 (Wm),
WF-98/1984 (Wvo),

Afdeling : Milieuvergunningen

Toestel : [REDACTED]

ISVUPno. : 787

Bijlage : kennisgeving

Onderwerp : vergunningen Wet milieubeheer en Wet
verontreiniging oppervlaktewateren

Mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van ingediende aanvragen zijn aan de N.V. Waterleiding Friesland vergunningen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Het gaat om activiteiten in de omgeving van uw woning/bedrijf. Dat is voor ons de aanleiding om u op deze wijze te informeren. Om welke activiteiten het gaat kunt u lezen in de bijgevoegde kennisgeving. Voorts is daarin aangegeven waar en wanneer u de beschikking en de overige stukken kunt inzien en op welke wijze beroep ingesteld kan worden.

Voor nadere informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de personen welke aan de onderzijde van de kennisgeving staan vermeld. Veelal zijn de medewerkers van de afdelingen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur, alsmede tussen 14.00 en 16.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

KENNISGEVING BESCHIKKINGEN WM EN WVO POMPSTATION NOORDBERGUM

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan de N.V. Waterleiding Friesland een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. De vergunning betreft het drinkwaterpompstation aan de Rijksweg 28 te Noardburgum. In dit pompstation wordt het ter plaatse en in het "Ritskebos" aan de bodem onttrokken grondwater gezuiverd en onthard, waarna het als drinkwater in reinwaterkelders wordt opgeslagen. Vanuit de reinwaterkelders zal het door distributiepompen aan de verbruikers worden geleverd. Het bij de zuivering vrijkomende drinkwaterslib zal middels een mobiele ontwateringsinstallatie ingedikt worden, waarna het voor hergebruik kan worden afgevoerd. Tevens wordt zuiveringsslib van buiten de inrichting afkomstig (andere pompstations van WLF) door deze mobiele installatie ontwaterd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De Wm-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van spoelwater, afkomstig van bovengenoemde inrichting. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien!

U kunt de vergunningen, de aanvragen, en de daarbij behorende stukken inzien van 2 november tot en met 14 december 1998:

1. in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, bij de afd. Milieu & Beheer, sectie Milieu (kamer 82) op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (telefoon (0511)460970) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
2. in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 071, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer 058-2925128);
3. in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afd. voorlichting) op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Beroep instellen:

Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
 - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;
 - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht;
 - de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen
- binnen zes weken, met ingang van 3 november 1998, beroep kan/kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over.

De beschikkingen worden pas van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking waar het verzoek betrekking op heeft niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) de gronden van het beroep.

Informatie:

Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met [redacted], afdeling Milieuvergunningen, telefoonnummer [redacted].

Indien het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met [redacted] van het Wetterskip Fryslân, telefoon [redacted].

T.a.v. [redacted]:

te plaatsen in: de Actief woensdag 28 oktober 1998.
de Staatscourant dinsdag 27 oktober 1998.

WIJZIGINGSBESLUIT

Leeuwarden, 27 augustus 2010

Kenmerk: WFN1011622 ✓

Objectnummer: 787

Dossiernummer: 16473



Op 22 december 2009 hebben wij, per post, van Vitens N.V., Posbus 1090, 8200 BB in Lelystad een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het betreft de vergunning van 23 oktober 1998, kenmerk WF.98/1984, voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijksstraatweg 28, 9257 DT in Noardburgum. De te wijzigen vergunning is verleend aan de rechtsvoorganger van Vitens N.V.: Waterleiding Friesland NV in Leeuwarden.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 15 juli 2010 tot en met 26 augustus 2010 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

De onderhavige aanvraag van Vitens bevat een beschrijving van een wijziging van de op 23 oktober 1998 verleende vergunning met kenmerk WF.98/1984. Vitens geeft aan onderzoek te willen doen naar drinkwatertechnologieën. Hierbij komt afvalwater vrij. Op 26 mei 2010 hebben wij een aanvulling op de aanvraag per e-mail ontvangen.

In de vergunningaanvraag van 14 april 1998 is het zuiveringsproces en de lozingssituatie van het Pompstation Noardburgum beschreven en in de vergunning van 23 oktober 1998 is inhoudelijk op dit proces en deze situatie ingegaan. In 2009 is de vergunning gewijzigd vanwege het lozen van "inwerkwater" van een omgekeerd osmose installatie op oppervlaktewater. Bij het van kracht worden van onderhavige wijzigingsvergunning blijven de in 1998 verleende Wvo-vergunning en de wijzigingsvergunning verleend in 2009 tevens van kracht.

2. Voorgenomen wijziging

Op het terrein van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum wordt een hal gebouwd waarin verschillende installaties met diverse zuiveringstechnieken zoals membraaninstallaties en filtratie-installaties zijn opgesteld. Het afvalwater zal op oppervlaktewater en de gemeentelijke riolering worden geloosd. Voor de aanvoer van oppervlaktewater dient een 3 kilometer lange leiding van het Bergumermeer naar de locatie in Noardburgum. Deze leiding zal periodiek gereinigd moeten worden, hierbij komt afvalwater vrij.

In de onderstaande tabel is beschreven wat de bron van het afvalwater is en waarin het afvalwater wordt geloosd.

	Bron	Afvalwaterstroom	Zuiveringstechniek	Debiet	Lozingspunt
1a.	(Zout)grondwater, ijzerhoudend spoelwater, ander oppervlaktewater dan Bergumermeerwater	Permeaat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Max. 15 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
1b.	(Zout)grondwater, ijzerhoudend spoelwater, ander oppervlaktewater dan Bergumermeerwater	Concentraat en ijzerhoudend spoelwater	Via slibsilos en in serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 10 m ³ /u en max. 15 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
2a.	Bergumermeerwater	Permeaat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 15 m ³ /u en max. 56 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
2b.	Bergumermeerwater	Concentraat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 5 en max. 24 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
3.	Bergumermeerwater	Spuiwater innameleiding Bergumermeerwater	Altijd via voorziening om mossels af te vangen. Daarna via in serie geschakelde spoelwatervijvers	70 m ³ /keer	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
4.	Leidingwater	Huishoudelijk afvalwater	n.v.t.	0,1 m ³ /dag	Gemeentelijke riolering
5.	Leidingwater	Reinigingswater zuiveringstechnische installaties met chemicaliën	Buffertank van 10 m ³	Gem. 1 m ³ /u en max. 5 m ³ /u	Gemeentelijke riolering
6.	Leidingwater	Reinigingswater zuiveringstechnische installaties zonder chemicaliën (terugspoelwater)	Via slibsilos en in serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 1 à 2 m ³ /u en max 5 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt

111-

Voor de lozingen op de gemeentelijke riolering is de gemeente Tytsjerksteradiel het bevoegde gezag. Deze lozingen worden daarom niet in deze wijzigingsvergunning gereguleerd. De lozing op het Bergumermeer is een nieuwe lozing en wordt met onderhavig (ontwerp)wijzigingsbesluit gereguleerd.

3. Beschrijving van de effecten van de lozing

Het spuiwater van de innameleiding op het Bergumermeer wordt op de spoelwatervijvers geloosd. Voor lozing wordt het spuiwater behandeld met een voorziening voor afvang van driehoeksmossels en andere organismen die zich aan de binnenzijde van de leiding hebben gehecht. De voorziening om spuiwater van de Bergumermeerleiding te laten bezinken heeft een capaciteit van 70 m³. In combinatie met het volume van de spoelwatervijvers, is de verwachting dat het spoelwater aan de norm van 50 mg/l voor onopgeloste bestanddelen zal voldoen.

Het afvalwater (concentraat) dat vrij komt bij de behandeling van grondwater, spoelwater of ander oppervlaktewater dan Bergumermeerwater wordt voorgezuiverd in een slibsil, waarna het via de spoelwatervijvers op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het afvalwater met Bergumermeerwater als bron en het permeaat wordt alleen behandeld in de spoelwatervijvers. De spoelwatervijvers zijn berekend op een capaciteit van 2.300 m³/etmaal. Met een spoelwater- hergebruik installatie is de hoeveelheid spoelwater 85% verminderd. Hierdoor is de capaciteit van de spoelwatervijvers voldoende om het extra aanbod van afvalwater te ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het behalen van de norm voor ijzer die in de vergunning is gesteld.

4. Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Integrale Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWBP) 2001-2004 van Wetterskip Fryslân en het Waterhuishoudingsplan Fryslân 2004-2008 van de provincie Fryslân.

Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen: vermindering van de verontreiniging en het stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik.

Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

WF

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

5. Standpunt ten aanzien van de wijzigingen

Gelet op de aard, de samenstelling en debiet van de te lozen afvalwaterstromen is het verwerken daarvan via de bestaande zuiveringstechnische voorzieningen acceptabel. De verwerking van het spuiwater, na voorbezinking, al dan niet via de bestaande zuiveringstechnische voorzieningen, is eveneens acceptabel.

6. Voorschriften

Door de lozing van de waterstromen die vrijkomen door het onderzoek naar drinkwaterbereidingstechnologieën, moet voorschrift 3 van de vigerende vergunning worden aangepast. Voor het overige blijven de voorschriften van de Wvo-vergunning van 23 oktober 1998 onverkort van kracht. Omdat dit het 2^e wijzigingsbesluit is, is artikel 3 in zijn geheel aangepast. De tabel uit de overwegingen onder 2 is opgenomen, hieraan is de bestaande afvalwaterstroom toegevoegd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Vitens N.V., Postbus 1090, 8200 BB in Lelystad, de rechtsopvolger van Waterleiding Friesland NV, Postbus 400 in Leeuwarden, de verleende vergunning van 23 oktober 1998 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met kenmerk WF.98/1984 aan te passen. Dit betekent dat voorschrift 3 wordt gewijzigd:

Afvalwaterstroom

3. Ingevolge deze vergunning mogen de volgende afvalwaterstromen tot de maximaal gestelde hoeveelheden en via de genoemde lozingspunten op oppervlaktewater worden gebracht:

Ontwerp-wijzigingsbesluit Vitens Noardburgum, gemeente Tytsjerksteradiel

111-

	Bron	Afvalwaterstroom	Zuiveringstechniek	Debiet	Lozingspunt
1.	IJzerhoudend grondwater	Spoelwater	Via slibsilo en in serie geschakelde spoelwatervijvers	Max. 2.300 m ³ /etmaal en max. 840.000 m ³ /jaar	Oppervlaktewater, te weten een nabij gelegen sloot
2a.	(Zout)grondwater, ijzerhoudend spoelwater, ander oppervlaktewater dan Bergumermeerwater	Permeaat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Max. 15 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
2b.	(Zout)grondwater, ijzerhoudend spoelwater, ander oppervlaktewater dan Bergumermeerwater	Concentraat en ijzerhoudend spoelwater	Via slibsilo en in serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 10 m ³ /u en max. 15 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
3a.	Bergumermeerwater	Permeaat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 15 m ³ /u en max. 56 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
3b.	Bergumermeerwater	Concentraat	In serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 5 en max. 24 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
4.	Bergumermeerwater	Spuiwater innameleiding Bergumermeerwater	Altijd via voorziening om mossels af te vangen (een bezinkvoorziening van 70 m ³). Daarna via in serie geschakelde spoelwatervijvers	70 m ³ /keer	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt
5.	Leidingwater	Huishoudelijk afvalwater	n.v.t.	0,1 m ³ /dag	Gemeentelijke riolering
6.	Leidingwater	Reinigingswater zuiveringstechnische installaties met chemicaliën	Buffertank van 10 m ³	Gem. 1 m ³ /u en max. 5 m ³ /u	Gemeentelijke riolering
7.	Leidingwater	Reinigingswater zuiveringstechnische installaties zonder chemicaliën (terugspoelwater)	Via slibsilo en in serie geschakelde spoelwatervijvers	Gem. 1 à 2 m ³ /u en max 5 m ³ /u	Oppervlaktewater, bestaand lozingspunt

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Namens deze



erlening en Handhaving
ardburgum, gemeente Tytsjerksteradiel

111-

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Vitens Fryslân N.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 1090
8200 BB LELYSTAD

Leeuwarden, 27 augustus 2010

Ons kenmerk: WFN1011622

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 787
Dossiernummer: 16473

Onderwerp:
toezending wijzigingsvergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 27 augustus 2010 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijkstraatweg 28 te Noardburgum.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 20 oktober 2010 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Staatstoezicht op de mijnen
T.a.v. [redacted]
Postbus 24037

Leeuwarden, 27 augustus 2010

Ons kenmerk: WFN1011622

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 787
Dossiernummer: 16473

Onderwerp:
toezending wijzigingsvergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de watervergunning van 27 augustus 2010 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V., Postbus 1090, 8200 BB Lelystad, voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijkstraatweg 28 te Noardburgum.

De vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
mevrouw [redacted]g,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Gemeente Tytsjerksteradiel
Afdeling Milieu
Postbus 3
9250 AA BURGUM

Leeuwarden, 27 augustus 2010

Ons kenmerk: WFN1011622

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 787
Dossiernummer: 16473

Onderwerp:
toezending wijzigingsvergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 27 augustus 2010 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V., Postbus 1090, 8200 BB Lelystad, voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijkstraatweg 28 te Noardburgum.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 27 augustus 2010

Ons kenmerk: WFN1011622

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED] / [REDACTED]

Objectnummer: 787
Dossiernummer: 16473

Onderwerp:
toezending wijzigingsvergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de watervergunning van 27 augustus 2010 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V., Postbus 1090, 8200 BB Lelystad, voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijkstraatweg 28 te Noardburgum.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw [REDACTED] Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens Fryslân N.V., Postbus 1090, 8200 BB te Lelystad een **wijzigingsvergunning** te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het lozen van afvalwater afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Noardburgum, Rijksweg 28 te Noardburgum. De lozing vindt plaats op het Bergumerrmeer.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **8 september 2010** tot en met **20 oktober 2010** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, kamer 82, Raadhuisweg 7 te Burgum op werkdagen van 8.30-12.00 uur. Bovendien op verzoek, tel. (0511) 466332, kunnen de stukken op maandag van 17.00-20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepsschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [REDACTED], afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [REDACTED]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Actief op woensdag 8 september 2010.

Vitens NV
T.a.v. [redacted]
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE



Leeuwarden: 15 december 2016
Bijlage(n): -
Objectnummer: 787

Ons kenmerk: WFN1617683 ✓
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
reactie op melding Activiteitenbesluit drinkwaterproductie locatie Noordbergum.

Geachte heer [redacted],

Op 25 november 2016 hebben wij van u een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). De melding betreft het plaatsen van een membraaninstallatie en het verwijderen van de decarbonisatie-installatie. De melding is bij ons ingeschreven onder kenmerk WFN1616723.

Op de locatie te Noordbergum wordt door Vitens drinkwater onttrokken. Jaarlijks wordt hier circa 7 miljoen m³ drinkwater gewonnen, daarnaast wordt water van Garyp en Nij Beets op deze locatie gezuiverd. Het water van Noordbergum wordt onthard met pelletreactoren. Voor de ontharding wordt kalkmelk als base gebruikt. Voor de aanmaak van kalkmelk is bicarbonaatvrij water nodig. Vitens heeft onlangs besloten om de huidige decarbonisatie installatie te vervangen door een Reverse Osmosis (RO) membraan installatie zonder chemicaliënverbruik. Deze nieuwe installatie moet voldoende demi water kunnen produceren om het proces voor het aanmaken van kalkmelk van water te voorzien.

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen. Deze voorschriften staan in paragraaf 3.1.8, artikel 3.6f. Onderhavige melding gaat over het vervangen van de decarbonisatie-installatie door een RO-membraaninstallatie. Deze wijziging valt daarmee niet onder het Activiteitenbesluit, maar betreft een wijziging in het bestaande bedrijfsproces zoals die staat beschreven in de bestaande watervergunning met kenmerk WF98/19840. In de melding is daarnaast aangegeven dat er door deze wijziging geen nieuwe afvalwaterstroom zal ontstaan. De voornoemde wijziging leidt daarmee niet tot een aanpassing van de vigerende watervergunning.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED]
van de cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,



Jong,
rgunningverlening.



Vitens N.V.
T.a.v. [redacted]
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

ARCHIEF

Leeuwarden, 31 maart 2017
Bijl.: Locatiekaart
Objectnummer: 787
Dossiernummer: WFN.032974

Ons kenmerk: WFN1703559
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: 2805308

Onderwerp:
Watervergunning

Geachte [redacted]

Op 7 maart 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de vergunning van 23 oktober 1998 met kenmerk WF.98/1984, gewijzigd op 27 augustus 2010 met kenmerk WFN1011622, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Het verzoek tot wijziging betreft de toename van de hoeveelheid spoelwater en het lozen van chloride houdend spoelwater en concentraat bij pompstation Noardburgum aan de Rijkstraatweg 28, 9257 DT te Noardburgum.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit, of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 630,25 legeskosten in rekening worden gebracht. Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen activiteiten andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met [redacted]

██████████ van Cluster Vergunningverlening, telefoon ██████████ U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN1703559 te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente Tytsjerksteradiel, toezichhouder ██████████

**WIJZIGING VERGUNNING WATERWET
Van VITENS N.V.**

Leeuwarden, 31 maart 2017

Kenmerk: WFN1703559

Objectnummer: 787

Dossiernummer: WFN.032974

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 7 maart 2017 van Vitens N.V., Oude Veerweg 1, 8019 BE te Zwolle een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de vergunning van 23 oktober 1998 met kenmerk WF.98/1984, gewijzigd op 27 augustus 2010 met kenmerk WFN1011622, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet, voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Het verzoek tot wijziging betreft de toename van de hoeveelheid spoelwater en het lozen van chloridehoudend spoelwater en concentraat bij pompstation Noardburgum aan de Rijsstraatweg 28, 9257 DT te Noardburgum. Het verzoek hebben wij geregistreerd onder kenmerk WFO17000708.

2. Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

3. Overwegingen

Bij de beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen:

Algemeen

Het verzoek van Vitens N.V. bevat een beschrijving van de aangevraagde wijziging van de op 23 oktober 1998 verleende en op 27 augustus 2010 gewijzigde vergunning. Vitens is voornemens om de productiecapaciteit van het pompstation Noardburgum aan de Rijsstraatweg 28 te Noardburgum met behulp van membraanfiltratie uit te breiden met 2 miljoen m³ water.

Gevolgen van de wijziging

De uitbreiding van de productiecapaciteit heeft tot gevolg dat:

- de maximum hoeveelheid spoelwater, bestaande uit 35 m³/uur regulier spoelwater en 60 m³/uur concentraat zal toenemen, dat via de spoelwatervijvers, een watergang op eigen terrein en via een duiker Ø300 mm op een schouwwatergang wordt geloosd. Volgens de aanvraag zal de te lozen hoeveelheid spoelwater en concentraat de vergunde maximale hoeveelheid van 2.300 m³/etmaal en 840.000 m³/jaar, niet overschrijden.

- om aan de in de vigerende vergunning opgenomen lozingseis voor ijzer van 5 mg/l te kunnen voldoen zal het concentraat uit de membraanfiltratie (60m³/uur) worden behandeld door een beluchting en een lamellenseparator met een ijzerchloride dosering. Hierdoor zal de chlorideconcentratie van dit op de spoelwatervijvers te lozen concentraat toenemen tot maximaal 430 mg/l. Op de spoelwatervijvers wordt eveneens het regulier spoelwater geloosd, dat een chlorideconcentratie heeft van maximaal 110 mg/l. de chlorideconcentratie in het, vanuit de spoelwatervijvers, via een 2 x 315 mm uitstroomvoorziening, op oppervlaktewater te lozen gemengde reguliere spoelwater en concentraat heeft ter plaatse van het lozingspunt een concentratie van maximaal 335 mg/l. Mogelijk dat deze concentratie in de toekomst kan toenemen tot 400 mg/l. Vitens N.V. verzoekt om een maximale lozingsconcentratie voor chloride op oppervlaktewater te vergunnen van 400 mg/l. In de vigerende vergunning is geen lozingsnorm voor chloride opgenomen.

Beoordeling lozing

Op de lozing van chloride is de immissietoets van toepassing. Het te lozen afvalwater vanuit de spoelwatervijvers wordt geloosd vanuit een watergang in eigen beheer op hoofdwatgang OAF-L4331. De stroomsnelheid in deze watergang bedraagt direct na de stuw maximaal 0,125 m/s. Het dwarsprofiel na de stuw bedraagt circa 3 m². Het afvoerdebiet is circa 0,4 m³/s. Voor de lozingslocatie en de locatie van de stuw wordt verwezen naar bijlage A.

De chlorideconcentratie in het oppervlaktewater in de omgeving van Burgum is variabel, maar bedraagt gemiddeld 100 mg/l.

Als MTR-waarde voor chloride is uitgegaan van 200 mg/l, de norm voor zoet oppervlaktewater.

Rekening houdend met bovengenoemde gegevens volgt uit het uitvoeren van de immissietoets, dat de lozing van chloridehoudend spoelwater met een chloride gehalte van 400 mg/l bij een achtergrondwaarde van het ontvangende oppervlaktewater voor chloride van 100 mg/l zal leiden tot een verhoging van het chloridegehalte, maar niet tot een onaanvaardbare chlorideverontreiniging van het oppervlaktewater, mits Vitens N.V. zich houdt aan de in de aanvraag beschreven wijze van lozing en aan de vergunningvoorschriften.

4. Conclusie

Een vergunning kan worden gewijzigd indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met de doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

Door het in een voorschrift opnemen van een maximale chloride concentratie van 400 mg/l wordt gewaarborgd dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen om de vergunning te wijzigen.

5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân:

- het volgende voorschrift aan de vergunning van 23 oktober 1998 met kenmerk WF.98/1984, gewijzigd op 27 augustus 2010 met kenmerk WFN1011622, toe te voegen:
 - In het te lozen reguliere spoelwater en concentraat, afkomstig van de spoelwatervijvers, mag, gemeten op het lozingspunt L1, in elk representatief genomen steekmonster, het chloridegehalte niet meer bedragen dan 400 mg/l.
- Bijlage A deel uit te laten maken van de vergunning.
- De overige voorschriften van de vergunning van 23 oktober 1998 met kenmerk WF.98/1984, gewijzigd op 27 augustus 2010 met kenmerk WFN1011622, onverkort van toepassing te laten.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

na

m
cl

ingverlening.

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.


Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 292222.

Bijlage A: Locatiekaart

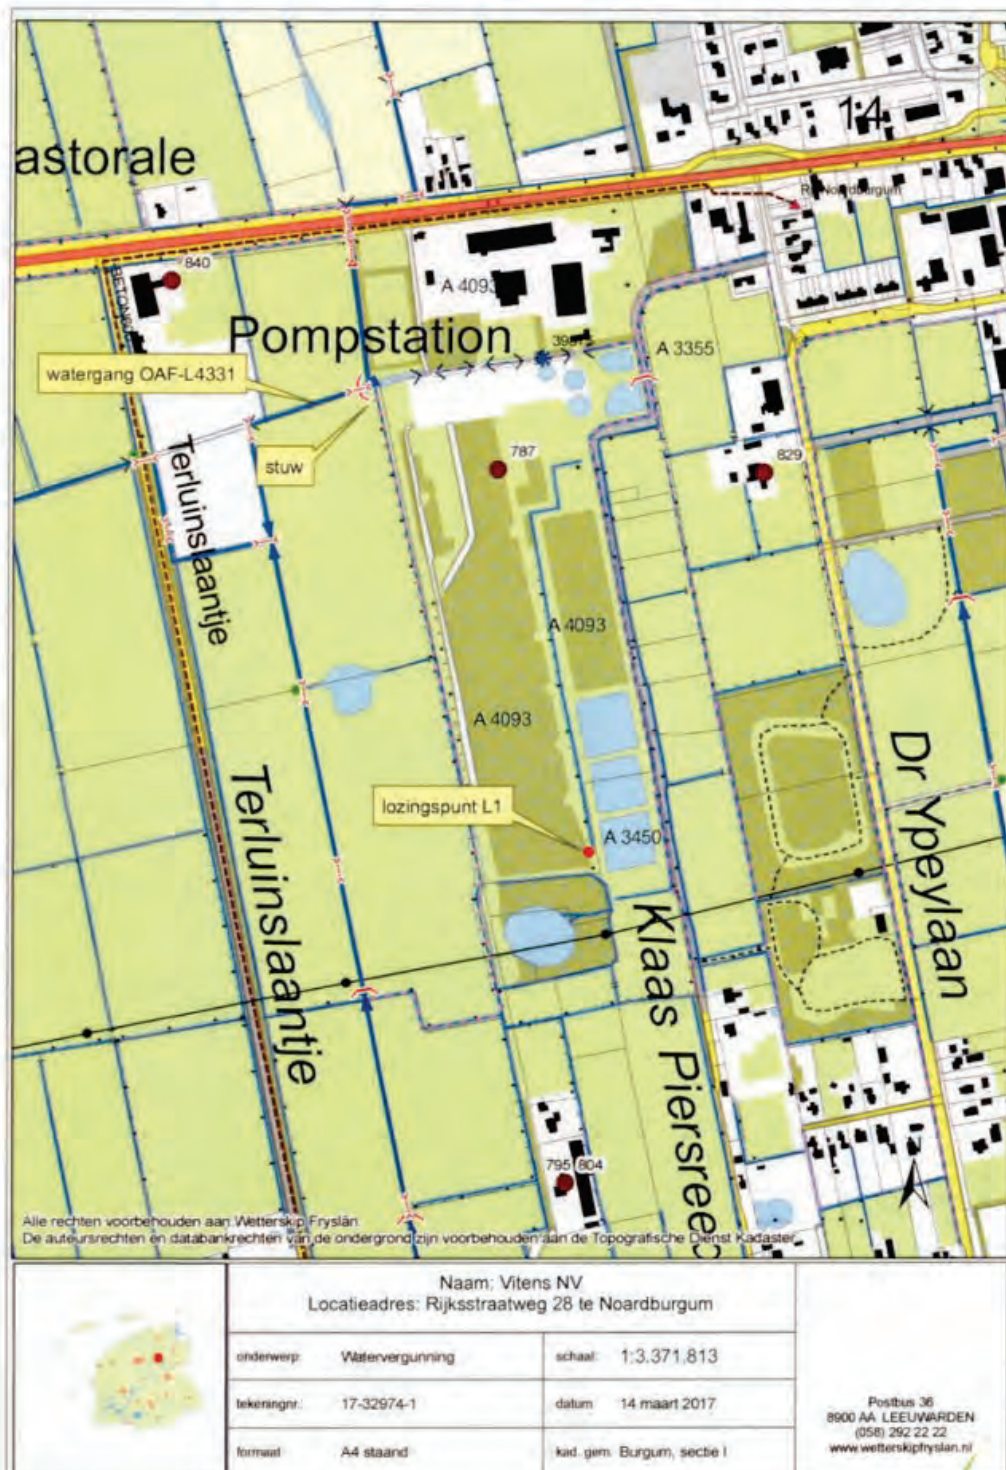

Watervergunning WFN1703559 betreft toename van de hoeveelheid spoelwater en het lozen van chloridehoudend spoelwater en concentraat bij pompstation Noardburgum .

•Op 31 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan Vitens NV, Zwolle, betreft de toename van de hoeveelheid spoelwater en het lozen van chloride houdend spoelwater en concentraat bij pompstation Noardburgum aan de Rijksstraatweg 28, 9257 DT te Noardburgum.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 4 april 2017 tot 16 mei 2017 ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op telefonische afspraak, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl

Bezwaar

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

Vitens N.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 1205

8001 BE ZWOLLE

Leeuwarden, 23 mei 2017

Bijl.: -

Objectnummer: 787

Dossiernummer: WFN.033334

Ons kenmerk: WFN1707323

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: Aw4ag227c9t

Onderwerp:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Geachte [REDACTED]

Op 4 mei 2017 hebben wij van u een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). De melding is bij ons ingeschreven onder nummer WFN1706096.

Beschrijving van de situatie

De melding heeft betrekking op het plaatsen van drie membraanstraten met bijkomende werkzaamheden. In de melding is geen sprake van nieuwe lozingen of uitbreiding van bestaande lozingen van afvalwater.

Slot

Aangezien de melding geen nieuwe lozingen of uitbreiding van bestaande lozingen bevat, nemen wij deze ter kennisgeving aan.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de cluster Vergunningverlening, telefoon [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Vitens NV
T.a.v. [REDACTED]
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

Leeuwarden, 12 februari 2019
Bijlage(n): -
Dossiernummer: WFN.036620
Objectnummer: 787

Ons kenmerk: WFN1901851
Tel: [REDACTED]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Reactie op melding Activiteitenbesluit

Geachte [REDACTED]

Op 30 januari 2019 hebben wij van u namens Vitens NV een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding heeft betrekking op het lozen van koelwater uit een proefinstallatie binnen de inrichting van Vitens gelegen aan de Rijksstraatweg 28 te Noardburgum. Op deze lozing is het Activiteitenbesluit van toepassing.

Algemeen

Vitens is voornemens om binnen de drinkwaterproductielocatie Noardburgum een proefinstallatie (Liquicell) in gebruik te nemen. De proefinstallatie wordt toegepast om methaan uit het grondwater te halen. Bij de proef zal drinkwater worden gebruikt om de installatie te koelen. Het koelwater zal daarna worden geloosd op het ten westen van de inrichting gelegen oppervlaktewater.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat een lozing van koelwater, afkomstig van een inrichting, door artikel 3.6 "Lozen van koelwater" wordt geregeld. In dit artikel is geregeld dat een koelwaterlozing met een warmtevracht van 50.000 kilojoule of minder per seconde (50MW) onder de algemene regels van het besluit valt.

Beoordeling en conclusie

In de onderhavige situatie gaat het om een beperkte lozing van koelwater. Tijdens werkuren (8 uren per dag) zal er circa 1 m³ per dag worden geloosd. Het koelwater heeft een temperatuur tussen de 17 en 22 °C. Het koelwater heeft drinkwater kwaliteit en bij de proef worden geen chemicaliën gebruikt. Uit berekeningen is gebleken dat de warmtevracht van de koelwaterlozing minder dan 10 Kilojoule per seconde bedraagt. De lozing valt daarmee onder het gestelde van het Activiteitenbesluit.

Slot

Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord. Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op de lozing van toepassing kunnen zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
namens deze,

[REDACTED]

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Vitens N.V.
T.a.v. [REDACTED]
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

Leeuwarden, 28 mei 2021
Bijlage: watervergunning

Ons kenmerk: WFRL-395997811-8981-V ✓
Tel: [REDACTED]

Vakgroep Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Objectnummer: 787

Onderwerp: Wijziging watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Op 3 februari 2021 hebben wij van u een wijzigingsaanvraag ontvangen voor het brengen van stoffen afkomstig van de drinkwaterproductielocatie Noardburgum, gelegen aan de Rijksstraatweg 28 in Noardburgum op een oppervlaktewaterlichaam.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 1319,50 legeskosten in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
ing. H. Siebold,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, B. Meinsma

WATERVERGUNNING

Drinkwaterproductielocatie Vitens

Locatie Noardburgum

Rijksstraatweg 28

9257 DT

te

Noardburgum

Wetterskip Fryslân

Vakgroep Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

www.wetterskipfryslan.nl



WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 28 mei 2021
Kenmerk: WFRL-395997811-8981-V
Objectnummer: 787

Onderwerp: Wijziging watervergunning drinkwaterproductielocatie Noardburgum.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 3 februari 2021 een wijzigingsaanvraag ontvangen van Vitens N.V. te Zwolle om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft een wijziging van de vigerende vergunning voor het brengen van stoffen afkomstig van de drinkwaterproductielocatie Noardburgum, gelegen aan de Rijksstraatweg 28 in Noardburgum op een oppervlaktewaterlichaam.

De wijzigingsaanvraag is geregistreerd onder nummer WFRL-395997811-8981. Op 6 en 21 april 2021 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.

2. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Vitens is een waterleidingbedrijf dat zowel zakelijke als particuliere klanten voorziet van kraanwater via een uitgebreid distributienetwerk en drinkwaterproductielocaties. De locatie aan de Rijksstraatweg 28 te Noardburgum betreft een drinkwaterproductielocatie. Op de nabij gelegen locaties Ritskebos, Garijp en Nijbeets wordt het grondwater gewonnen. Na transport wordt het opgepompte grondwater binnen de inrichting vervolgens gezuiverd tot drinkwater kwaliteit.

Vitens is voornemens een pompput te realiseren en een effluent leiding aan te leggen met lozing op de Kuikhornstervaart. Een deel van het spoelwater uit de spoelvijvers kan vervolgens worden geloosd op de Kuikhornstervaart. Daarnaast heeft Vitens de afgelopen jaren af en toe problemen gehad om te voldoen aan de lozingseis voor chloride en het debiet.

Op 23 oktober 1998 is aan onderhavige inrichting een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (per 22 december 2009 van rechtswege een watervergunning) met kenmerk WF.98/1984 verleend. In de voornoemde vergunning van het bedrijf zijn onder andere het bedrijfsproces, de zuiveringstechnische voorzieningen en de lozingssituatie beschreven. Vitens heeft in de jaren 2009, 2010 en 2017 wijzigingsaanvragen ingediend voor enerzijds het uitbreiden van de afvalwaterstromen en anderzijds de toename van deze afvalwaterstromen. Bij het van kracht worden van deze beschikking blijven de voornoemde verleende watervergunningen voor het overige onverkort van kracht.

3.2 Voorgenomen wijziging

In de onderhavige aanvraag doet Vitens het verzoek tot een drietal wijzigingen.

Bestaande lozingseis voor chloride omzetten van concentratie eis naar vracht eis

Vitens heeft de afgelopen jaren af en toe problemen gehad om te voldoen aan de lozingseis voor chloride. In de wijzigingsvergunning van 31 maart 2017 met kenmerk WFN1703559 staat aangegeven dat de concentratie aan chloride de waarde van 400 mg per liter niet mag overschrijden. Echter in droge zomer periodes worden er waarden tot maximaal 600 mg per liter gemeten. Mede door duurzaamheidsmaatregelen wordt het reguliere spoelwater meer hergebruikt en vindt er op die wijze minder verdunning plaats. Door het lozen van minder water neemt echter de concentratie aan chloride in dit water wel toe. Om eventuele fluctuaties beter op te kunnen vangen heeft Vitens het verzoek gedaan om de bestaande concentratie-eis om te zetten naar een vracht-eis.

Nieuw lozingspunt realiseren op de Kuikhornstervaart

Sinds een aantal jaren is Vitens al in overleg met Wetterskip Fryslân om het bestaande lozingspunt te verleggen naar een groter ontvangend oppervlaktewater. De bestaande belasting is te groot voor de huidige omliggende watergangen. Na onderzoek is gebleken dat een lozing op de Kuikhornstervaart kan worden gerealiseerd. De Kuikhornstervaart is een groter oppervlaktewaterlichaam dan het bestaande oppervlaktewater waarop wordt geloosd en biedt tevens meer doorspoel mogelijkheden.

Verhoging debiet

Op de drinkwaterproductielocatie Noardburgum wordt het drinkwater gezuiverd met filters. Deze filters raken langzaam vervuild en moeten daarom vaker worden gespoeld. Begin 2021 is Vitens gestart om de filters niet meer op tijd maar op doorgestroomd volume te spoelen. Hierdoor worden de filters vaker gespoeld en komt er meer spoelwater vrij. Uit de prognose van Vitens voor de komende jaren is gebleken dat het huidige debiet van 840.000 m³ per jaar niet toereikend is. Het bedrijf heeft aangegeven dat de prognose is dat het bedrijf op jaarbasis 60.000 m³ meer zal gaan lozen.

In de huidige situatie mag het te lozen spoelwater een hoeveelheid van 2300 m³ per etmaal en een hoeveelheid van 840.000 m³ per jaar niet overschrijden. Aangezien de prognose aangeeft dat Vitens meer zal gaan lozen dan de huidige lozingseis, doet het bedrijf het verzoek om deze lozingseis te verruimen naar 1.000.000 m³ per jaar. Het betreft echter een tijdelijke verruiming, want het bedrijf is voornemens om in 2025/2026 nieuwbouw te realiseren en daarna is de verwachting dat er minder spoelwater wordt geloosd.

4. Toetsing van de aanvraag

4.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beleid

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. Het beleid van de waterbeheerders is geformuleerd in het Nationaal Waterplan. Het nationale beleid is in het Waterbeheerplan 2016-2021 toegespitst op de Friese situatie.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Sinds augustus 2002 geldt voor de beoordeling van stoffen en mengsels de "Algemene Beoordelings Methodiek" (ABM). In maart 2016 is de ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd. De methodiek stelt bedrijven en waterkwaliteitsbeheerders in staat om op een eenduidige wijze de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels te benoemen.

Daarnaast volgt uit de methodiek welke saneringsinspanning voor de betreffende stof of het mengsel moet worden getroffen. Daartoe zijn vier saneringsinspanningen te onderscheiden, namelijk:

- saneringsinspanning Z: Saneren door toepassing van de meest vergaande best bestaande technieken. In beginsel moet gestreefd worden naar een nullozing middels een cyclische aanpak bestaande uit bronaanpak, minimalisatie en continu verbeteren.
- saneringsinspanning A: saneren door toepassing van de best bestaande technieken. Dit zijn die technieken, waarmee tegen hogere kosten dan die welke verbonden zijn aan de best uitvoerbare technieken, een nog grotere reductie wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- saneringsinspanning B: saneren door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Dit zijn die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, d.w.z. uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- saneringsinspanning C: saneren door toepassing van de waterkwaliteitsaanpak. Deze aanpak is van toepassing op relatief onschadelijke verontreinigingen; de maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

De algemene beoordelingssystematiek is toepasbaar voor alle stoffen en mengsels, ongeacht de bedrijfstak waar zij worden ingezet. Voor deze methodiek geldt dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de milieu-informatie van stoffen aan het bevoegd gezag bij de aanvrager/vergunninghouder ligt. Indien de vereiste gegevens ontbreken wordt een worst-case benadering gehanteerd.

4.3 Standpunt ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen

In de vigerende watervergunning van 23 oktober 1998 met kenmerk WF.98/1984 zijn alle processen en activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting reeds beschreven en beoordeeld. In die vergunning zijn daarnaast lozingseisen opgenomen voor het te lozen afvalwater dat via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers op het oppervlaktewater wordt geloosd. Daarnaast is in de wijzigingsvergunning van 31 maart 2017 met kenmerk WFN1703559 een aanvullende lozingseis voor chloride opgenomen.

In de onderhavige aanvraag met kenmerk WFRL-395997811-8981 vraagt Vitens aangepaste lozingseisen aan voor chloride en het te lozen debiet. Tevens wil Vitens een tweede lozingspunt realiseren.

Bestaande lozingseis voor chloride om zetten van concentratie eis naar vracht eis

Binnen de inrichting van Vitens komt chloridehoudend spoelwater en concentraat vrij vanuit het bedrijfsproces. Het spoelwater en concentraat wordt via de in serie geschakelde bezinkvijvers, een watergang op eigen terrein en via een duiker op een schouwwatergang geloosd. Uit de analyseresultaten van de afgelopen jaren is gebleken dat Vitens gemiddeld tussen de 250 mg/l en 570 mg/l chloride loost. Vooral in droge zomer periodes worden er verhoogde waarden gemeten en vindt er overschrijding plaats van de lozingseis. Daarnaast wordt, door duurzaamheidsmaatregelen, het reguliere spoelwater meer hergebruikt en vindt er op die wijze minder verdunning plaats. Door het lozen van minder water neemt de concentratie aan chloride in dit water toe. Om voornoemde fluctuaties beter op te kunnen vangen heeft het bedrijf het verzoek gedaan om de bestaande concentratie-eis om te zetten naar een vrachteis.

In de vigerende vergunning is een chloride-eis opgenomen van 400 mg/l. Uit de destijds uitgevoerde immissietoets is gebleken dat de bestaande lozing niet zal leiden tot het overschrijden van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor chloride in de nabij gelegen watergang. De genoemde wijziging van de lozingseis van chloride van concentratie-eis naar vrachteis zal, wanneer het wordt uitgevoerd conform het verzoek in de aanvraag, niet leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit ter plaatse. In de droge zomerperiode heeft Vitens te maken met hogere chloride-waarden. Om deze reden zal de nieuwe vrachteis dan ook worden opgenomen met een gemiddelde waarde en een maximale waarde. De maximale vrachteis geldt alleen voor de periode van 1 mei tot 1 oktober. In de voorschriften zal een vrachteis voor chloride worden opgenomen van gemiddeld 1000 kg per etmaal en van maximaal 1425 kg per etmaal (geldend in de periode 1 mei tot 1 oktober). Deze eis geeft het bedrijf de mogelijkheid om eventuele verhogingen op te vangen en zodoende voldoende ruimte om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Gelet op het voorgaande kunnen wij de aanpassing van de lozingseis voor chloride naar een vrachteis honoreren en zal het voorschrift worden aangepast.

Nieuw lozingspunt realiseren op de Kuikhornstervaart

Vitens is voornemens om het bestaande lozingspunt te ontlasten door een nieuwe (tweede) leiding naar een groter ontvangend oppervlaktewater aan te leggen. Na onderzoek is gebleken dat een lozing op de nabij gelegen Kuikhornstervaart kan worden gerealiseerd. De Kuikhornstervaart is een ruim ontvangend oppervlaktewater en maakt onderdeel uit van de Friese boezem. Ter plaatse van de uitstroomvoorziening is een redelijk constante doorstroming. De chloride-concentratie in de Kuikhornstervaart fluctueert weinig, en daarnaast biedt dit oppervlaktewaterlichaam meer doorspoel mogelijkheden.

De lozing van spoelwater en concentraat wordt ook in de nieuwe situatie via de in serie geschakelde bezinkvijvers geloosd op een watergang op eigen terrein. Vervolgens wordt het water via een pompput en leiding getransporteerd naar de Kuikhornstervaart. De bestaande meet- en bemonsteringsvoorzieningen blijven gehandhaafd. Echter middels het aanleggen van een tweede debietmeter zal het water naar de Kuikhornstervaart afzonderlijk worden gemeten. De aanleg van de leiding met uitstroomvoorziening op de Kuikhornstervaart zorgt naar onze mening voor een betere verdeling van het te lozen chloridehoudend afvalwater op het aanwezige oppervlaktewater. De voorschriften 3 en 7 zullen hierop worden aangepast.

De aanleg van de leiding en de uitstroomvoorziening is reeds geregeld met een watervergunning.

Debiet

Vitens heeft in de onderhavige aanvraag aangegeven dat uit de prognoses voor de komende jaren is gebleken dat het huidige debiet van 840.000 m³ per jaar niet toereikend is. In de huidige situatie mag het te lozen spoelwater een hoeveelheid van 2300 m³ per etmaal en een hoeveelheid van 840.000 m³ per jaar niet overschrijden. Aangezien de prognose aangeeft dat Vitens meer zal gaan lozen dan de huidige lozingseis, vraagt het bedrijf aan om deze lozingseis te verruimen naar 2500 m³ per etmaal en 1.000.000 m³ per jaar.

In de vigerende vergunning wordt al het afvalwater geloosd op het nabij gelegen oppervlaktewater. In de nieuwe situatie zal het te lozen afvalwater worden verdeeld over twee lozingspunten, te weten het nabij gelegen oppervlaktewater (45 m³ per uur) en op de Kuikhornstervaart (60 m³ per uur). Door de afname op de nabij gelegen watergang en de nieuwe lozing op de Kuikhornstervaart ontstaat er een betere verdeling in de belasting van het oppervlaktewater. De aangevraagde verruiming is minimaal en van tijdelijke aard. Naar aanleiding van het voorgaande kunnen wij aan het afvalwater dat via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers wordt geloosd op het nabij gelegen oppervlaktewater en de Kuikhornstervaart in deze beschikking een nieuwe eis voor het debiet opnemen. In de voorschriften zal het nieuwe debiet worden vastgelegd.

Toetsing aan de beste beschikbare technieken (BBT)

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Voorafgaand aan lozing op de Kuikhornstervaart en het omliggende oppervlaktewater doorloopt het spoelwater en concentraat de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is qua capaciteit en zuiveringsrendement afgestemd op het te lozen afvalwater vanuit de inrichting. Het zelf zuiveren van afvalwater van dien aard door middel van een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt aangemerkt als de best beschikbare techniek.

Immissietoets

Voor de lozing naar een oppervlaktewaterlichaam is de immissietoets uitgewerkt in het CIW-rapport "Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets". Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het stand-still-beginsele. Bij bestaande lozingen kunnen aanvullende eisen bovenop BBT alleen op grond van de immissietoets worden voorgeschreven als de gewenste toestandseis bedoeld in het Waterbeheerplan 2016-2021 in het ontvangende oppervlaktewaterlichaam wordt overschreden.

De lozing van Vitens vindt plaats op een nabij gelegen watergang en de Kuikhornstervaart. De Kuikhornstervaart is in het kader van de Kaderrichtlijn water aangemerkt als een groot diep kanaal dat onderdeel uitmaakt van de Friese Boezem. In de Kuikhornstervaart vindt veel scheepvaart plaats van onder andere de beroepsvaart, grote schepen en intensieve recreatie vaart.

Er is vastgesteld dat de Kuikhornstervaart voldoet aan de gewenste waterkwaliteitsdoelstelling. De algemeen fysisch chemische toestand is in de huidige situatie goed. Daarentegen is de biologische toestand matig, de vele scheepvaart is ongunstig voor de ontwikkeling van de (oever)vegetatie.

Uit de uitgevoerde immissietoets blijkt dat bij reguliere bedrijfsvoering de lozing afkomstig van Vitens op de Kuikhornstervaart zal leiden tot een lichte verhoging van het chloride gehalte in de Kuikhornstervaart. Echter deze lichte verhoging zorgt niet voor een verslechtering van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Aanvullende eisen hoeven dan ook niet in deze vergunning te worden opgenomen.

Beoordeling hulpstoffen

De ABM deelt voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de te lozen stoffen en preparaten in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de methodiek aan in welke mate emissie-beperkende maatregelen bij een bepaalde stof, gezien de eigenschappen, wenselijk zijn. Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en een aanbeveling voor de saneringsinspanning.

Binnen de inrichting van Vitens worden verschillende hulpstoffen toegepast. Deze stoffen zijn in de afgelopen jaren elk afzonderlijk getoetst aan de "Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)" en beoordeeld volgens het CIW-rapport "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water". Het gebruik van deze middelen is akkoord.

In de voorschriften is de verplichting opgenomen om nieuwe stoffen en preparaten te toetsen aan de algemene beoordelingsmethodiek.

5. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen worden de voorschriften 3, 4 en 7 gewijzigd en het voorschrift 12 is aan de vergunning toegevoegd.

6. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 1319,50.

7. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân de gevraagde wijzigingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Vitens N.V., Oude Veerweg 1, 8019 BE te Zwolle te verlenen.

Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voorschriften

Voorschrift 3 Afvalwaterstroom

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit spoelwater en concentraat, afkomstig van de drinkwaterproductielocatie Noardburgum gelegen aan de Rijkssstraatweg 28 te Noardburgum, via een slibbuffer en een aantal in serie geschakelde bezinkvijvers deels op de nabij gelegen sloot en deels op de Kuikhornstervaart.

Voorschrift 4 Lozingseisen

1 - Het te lozen spoelwater en concentraat als bedoeld in voorschrift 3 mag een hoeveelheid van maximaal 2500 m³/etmaal en een hoeveelheid van 1.000.000 m³/jaar niet overschrijden.

2 - In het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 gemeten ter plaatse van het lozingspunt in een representatief genomen steekmonster mag het gehalte aan ijzer niet meer bedragen dan 5 mg/l.

3 - In het te lozen reguliere spoelwater en concentraat, afkomstig van de spoelwatervijvers, mag, gemeten op het lozingspunt L1, in elk representatief genomen steekmonster, de chloridevracht niet meer bedragen dan 1000 kg per etmaal.

4 - In het te lozen reguliere spoelwater en concentraat, afkomstig van de spoelwatervijvers, mag, gemeten op het lozingspunt L1, in elke representatief genomen steekmonster, in de periode van 1 mei tot 1 oktober, de chloridevracht niet meer bedragen dan 1425 kg per etmaal.

Voorschrift 7 Meet- en bemonsteringsvoorzieningen

1 - Het te lozen spoelwater als bedoeld in voorschrift 3 dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Het spoelwater dient via een controlepunt en debietmeter te worden geleid. Het controlepunt en de debietmeter dienen geschikt te zijn voor bemonsteringsdoeleinden, waarbij de debietmeter de afvalwaterstroom naar de nabij gelegen sloot en de Kuikhornstervaart afzonderlijk van elkaar meet en registreert.

2 - Het in voorschrift 7, lid 1 bedoelde controlepunt dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Voorschrift 12 Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

1 - Indien de vergunninghouder voornemens is om stoffen en mengsels te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die mogelijk in het afvalwater kunnen geraken, dan toetst de vergunninghouder deze stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM) zoals bedoeld in de overwegingen.

2 - De in lid 1 bedoelde stoffen en mengsels mogen zonder toestemming vooraf worden geloosd wanneer dit volgens de ABM is toegestaan (saneringsinspanning C). Van deze stoffen en mengsels moet jaarlijks, voor 1 april, een overzicht van deze milieugegevens alsmede het resultaat van de beoordeling volgens de ABM worden toegezonden aan de vakgroepleider van de vakgroep Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.

3 - Wanneer een stof of mengsel niet aan de voorwaarden voldoet om zonder toestemming vooraf te mogen worden geloosd (saneringsinspanning Z, A of B), kan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzocht om de stof/mengsel te toetsen. Een verzoek daartoe dient minimaal een maand voorafgaand aan het gebruik van de stof/mengsel te worden gericht aan de vakgroepleider van de vakgroep Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-292222.

BESCHIKKING

Leeuwarden, 8 december 2006

Kenmerk: WF.2006/20650 ~

Objectnummer: 762

Dossiernummer: 7907

Op 11 mei 2006 hebben wij van Vitens, Snekertrekweg 61, 8912 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van spoel- en inwerkwater op oppervlaktewater, afkomstig vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling. De lozing vindt plaats op de watergang aan de zuidkant van het bedrijfsterrein. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing. Op 21 augustus 2006 is aanvullende informatie ontvangen.

In deze procedure wordt de bestaande vergunning (kenmerk WF.95/7747) van Waterschap Friesland (de rechtsvoorganger van Wetterskip Fryslân), op het moment van het van kracht worden van onderhavige vergunning ingetrokken.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 12 oktober 2006 tot en met 23 november 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

De bedrijfsactiviteit van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling bestaat uit het produceren en distribueren van drinkwater op het westelijke deel van het eiland Terschelling. Sinds de zomer van 2005 wordt in het productieproces, naast conventionele zuivering via filters, gebruik gemaakt van membraanunits voor de zuivering van het grondwater. Door deze wijziging in het productieproces komt er minder water vrij bij het spoelen van de filters c.q. wordt er minder spoelwater op het oppervlaktewater geloosd. Het afvalwater van de membraaninstallatie (concentraat) wordt niet op oppervlaktewater geloosd.

Daarnaast wordt een andere, hogere, norm voor ijzer aangevraagd dan in de vergunning met kenmerk WF.95/7747 is opgenomen.

Beschikking Vitens West-Terschelling, gemeente Terschelling

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



2. Afvalwaterstromen

Bij het productieproces komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. Spoelwater;
2. Inwerkwater;
3. Concentraat membraanfiltratie;
4. Huishoudelijk afvalwater.

Op deze afvalwaterstromen wordt puntsgewijs nader ingegaan.

Ad. 1.

Voor de conventionele behandeling van het grondwater zijn 2 snelfilters aanwezig. In de filters wordt het grondwater belucht, hierdoor oxideert het ijzer, de ontstane ijzerdeeltjes slaan neer op de filters. Om dichtslibben van de filters te voorkomen moeten de filters periodiek gespoeld worden. Bij het spoelen van de filters komen de ijzerdeeltjes los, deze worden met het spoelwater afgevoerd. De spoelfrequentie en de spoelhoeveelheden zijn afhankelijk van de vraag naar drinkwater. Deze is in de zomer groter als gevolg van het toerisme. In de winter worden de filters één maal in de twee weken en in de zomer één maal per 5 dagen gespoeld.

Het spoelwater wordt in een spoelwatervijver gebracht. De inhoud van de spoelwatervijver is 230 m³ en bevat geen compartimenten. Per keer (spoelbeurt) wordt 20 – 40 m³ spoelwater in de vijver geloosd. De spoelwatervijver is voorzien van een in hoogte beweegbare overloop. Voor een spoelbeurt wordt de vijver tot een bepaald niveau geleegd, het "bezonken" spoelwater wordt zo geloosd op oppervlaktewater. Na de lozing wordt de overloop teruggebracht naar de hoogste stand, zo ontstaat er voldoende volume in de vijver om het spoelwater te kunnen bergen. In de zomer is de bezinktijd maximaal 5 dagen en in de winter maximaal 14 dagen.

Er wordt geloosd op een veelal droge sloot. De sloot watert af op het meertje met de naam "Doodemanskisten". Het geloosde water bevat volgens de analyseresultaten bij de vergunningaanvraag 2,8 tot 4,0 mg/l ijzer. Het gaat om ca. 2.500 m³ spoelwater per jaar.

Bij de bereiding van het drinkwater op Terschelling met het conventionele systeem, via filtratiestappen, worden geen chemicaliën of hulpstoffen toegevoegd aan het opgepompte grondwater.

Ad. 2.

Tijdens het inwerken van filters komt inwerkwater vrij. Gedurende een bepaalde periode wordt er leidingwater over de filters gevoerd. Tijdens het inwerken worden geen verontreinigende stoffen toegevoegd. Het inwerkwater wordt via de spoelwatervijver geloosd. Maximaal wordt er bij het inwerken 2.000 m³/jaar schoon water geloosd via de spoelwatervijver.

Ad. 3.

Dit water wordt op de gemeentelijke riolering geloosd, het gaat om ca. 21.000 m³/jr.

Ad. 4.

Dit water wordt op de gemeentelijke riolering geloosd, het gaat om ca. 30 m³/jr.

3. Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWBP) 2001-2004.



Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen:

- vermindering van de verontreiniging
- stand-still beginsel

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

6. Beoordeling

Het te lozen water kan te hoge gehalten aan ijzer en onopgeloste bestanddelen bevatten. Deze parameters worden met onderhavige beschikking genormeerd. Doordat het ijzergehalte in het te lozen afvalwater een voldoende sterke relatie heeft met het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, wordt hiervoor geen aparte norm opgenomen.

IJzer

De gemeten gehalten aan ijzer variëren van 2,8 tot 4 mg per liter. Het gehalte aan ijzer is niet hoger dan de landelijke grenswaarde van 5 mg per liter.

- 4 -

Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater in voldoende mate kan worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van de hiernavolgende voorschriften. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

1. aan Vitens, Snekertrekweg 61, 8912 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen spoel- en inwerkwater, vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling.
2. In te trekken de bij besluit van 5 juli 1995 door Waterschap Friesland verleende vergunning, met kenmerk WF.95/7747 voor het lozen van spoel- en inwerkwater, vanuit de spoelwatervijver van het pompstation Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghoudster:	Vitens, Snekertrekweg 61, 8912 AA LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder:	het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghoudster is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghoudster meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door vergunninghoudster is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstroom

- 3 Het als gevolg van deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit spoel- en inwerkwater afkomstig uit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling, op de watergang gelegen aan de zuidkant van het bedrijfsterrein.

Beschikking Vitens West-Terschelling, gemeente Terschelling



Eén ander in overeenstemming met de aanvraag met het kenmerk WF.2006/13887 en met in achtname van de in de vergunning opgenomen voorschriften.

Voorzieningen

- 4 Er moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat aan de lozingseisen van voorschrift 6.1 kan worden voldaan.

Metten en bemonsteren

- 5 1- Het te lozen afvalwater moet altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controlepunt te worden geleid dat geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2- Het in lid 1 bedoelde controlepunt moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 6 1- het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 3 moet in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Lozingseis
IJzer	maximaal 5 mg/l

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 1 genoemde analysemethoden.

Controle

- 7 1- Het spoelwater dient om de 6 maanden gedurende de periode van de lozing te worden gecontroleerd.
- 2- De in lid 1 genoemde controle betreft de concentratie van de in artikel 6, lid 1 opgenomen parameters.
- 3- De meet- en controleresultaten met betrekking tot deze lozing dienen binnen 1 maand na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

Interne calamiteit

- 8 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

Beschikking Vitens West-Terschelling, gemeente Terschelling

WV

- 6 -

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- evenals de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Overige

- 9 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling watersysteembeheer, district Noord

BIJLAGE(N)

Bijlage 1: Analysemethode(n)

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij .

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepsschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepsschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Beschikking Vitens West-Terschelling, gemeente Terschelling



- 7 -

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/20650

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	(analyse)methode
monsterneming conservering	NEN 6600 NEN-ISO 5667-3
ijzer	NEN 6966

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Vitens Fryslân N.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 400
8901 BE Leeuwarden

Leeuwarden, 12 december 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7907
Objectnummer: 762

Ons kenmerk: WF2006/20650
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning

Geachte mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 8 december 2006 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van spoel- en inwerkwater op oppervlaktewater afkomstig vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 1 februari 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning is verleend door de heer H.W. Baas, telefoon (058) 292 2634. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de Wvo-vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Terschelling
afd. Milieu
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling

Leeuwarden, 12 december 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7907
Objectnummer: 762

Ons kenmerk: WF2006/20650
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending exemplaren Wvo-vergunning

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 8 december 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V. te Leeuwarden, voor het lozen van spoel- en inwerkwater op oppervlaktewater afkomstig vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning is verleend door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de Wvo-vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
[redacted]

drs. P.D. Schaarsma,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 12 december 2006
Bijl.:
Dossiënummer: 7907
Objectnummer: 762

Ons kenmerk: WF2006/20650
Tel: [REDACTED]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending exemplaar Wvo-vergunning

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt een exemplaar van de Wvo-vergunning van 8 december 2006 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V. te Leeuwarden, voor het lozen van spoel- en inwerkwater op oppervlaktewater afkomstig vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling.

De vergunning is verleend door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de Wvo-vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.



KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens N.V. te Leeuwarden een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen op oppervlaktewater van spoel- en inwerkwater, afkomstig vanuit de spoelwatervijver van het drinkwaterproductiebedrijf West-Terschelling aan de Sportlaan 3 te West-Terschelling. De lozing vindt plaats op de watergang aan de zuidkant van het bedrijfsterrein.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf **21 december 2006 t/m 1 februari 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Terschelling, Burg. van Heusdenweg 10a te West Terschelling, van maandag t/m donderdag van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, op vrijdag van 09.00-12.00 uur en bovendien op donderdagavonden van 19.00-22.00 uur na afspraak;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] afdeling Watersysteembeheer, tel. [REDACTED].

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Harlinger Courant op dinsdag 19 december 2006

VERGUNNING

Leeuwarden, 11 januari 2008

Kenmerk: WFN08.00468

Objectnummer: 762

Dossiënummer: 11183

Op 19 juli 2007 hebben wij van Vitens, Snekertrekweg 61, 8912 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling. De lozing vindt plaats via de private riolering rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling. Op deze lozing is de Wvo van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerpbesikking heeft van 8 november 2007 tot en met 20 december 2007 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Vitens heeft op Terschelling een drinkwaterbedrijf voor de productie van drinkwater. Binnen het bedrijf wordt grondwater ingenomen van verschillende kwaliteit. Om de gewenste drinkwaterkwaliteit te produceren wordt nanofiltratie als zuiveringstechniek toegepast. Bij de productie van drinkwater ontstaat concentraat dat vooralsnog wordt geloosd via de gemeentelijke riolering. Vitens is echter voornemens deze lozing via een private leiding rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling te lozen.

Voor de lozing van het afvalwater afkomstig van de bereiding van drinkwater via de private riolering rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling is een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig als bedoeld in artikel 1 lid 2.

Vitens beschikt voor de lozing van spoelwater en inwerkwater op oppervlaktewater afkomstig van het drinkwaterbedrijf over een Wvo-vergunning met kenmerk WF.2006/20650. Voor de lozing rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft Vitens nog geen Wvo-vergunning. Daarom heeft Vitens op 19 juli 2007 een aanvraag ingediend. Voor de fysieke aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling dient een afzonderlijke overeenkomst te worden afgesloten. Dit valt buiten het regime van de Wvo. Bij het van kracht worden van deze vergunning blijft de in 2006 verleende Wvo-vergunning met kenmerk WF.2006.20650 tevens van kracht.

111-

2. Afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van concentraat inclusief reinigingswater afkomstig van de membranen. Het ingenomen grondwater wordt gezuiverd door middel van een nanomembraanfiltratie. Bij toepassing van deze zuiveringstechniek ontstaat een reststroom aan concentraat. Het concentraat bevat de verontreinigingen uit het grondwater in geconcentreerde vorm. Daarnaast is het een relatieve schone afvalwaterstroom met een laag gehalte aan BZV. Per jaar wordt circa 21.000 m³ concentraat (inclusief reinigingswater) geloosd via de private persleiding rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling.

Eenmaal per jaar wordt de membraaninstallatie gereinigd met een zuuroplossing Perma Clean 77 en base oplossing Perma Clean 33. Perma Clean 77 verwijdert de ijzeraanslag en Perma Clean 33 verwijdert ijzeroxide/hydroxide, calciumcarbonaat en organische substanties in de membranen. Jaarlijks wordt circa 150kg Perma Clean 77 en 100 kg Perma Clean 33 gebruikt.

3. Beleid

- Algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationale Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem.

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Hierbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak voorop. Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare dan wel best bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Gedifferentieerd naar stofsoort geldt voor "Zwarte-lijststoffen" in beginsel dat verontreiniging door deze stoffen niet meer mag plaatsvinden. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de best bestaande technieken. Voor de zogenaamde "Overige stoffen" wordt, afhankelijk van de relatieve schadelijkheid gekozen voor de best bestaande of de best uitvoerbare technieken.

Naast dit eerste hoofduitgangspunt is als tweede uitgangspunt van het beleid het "Stand-still"-beginsel opgenomen. Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

- Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Sinds augustus 2002 geldt voor de beoordeling van stoffen en preparaten de "Algemene Beoordelings Methodiek" (ABM). Deze methodiek stelt de bedrijven en waterkwaliteitsbeheerders in staat om op een eenduidige wijze de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten te benoemen.

Daarnaast volgt uit de methodiek welke saneringsinspanning voor de betreffende stof of het preparaat moet worden getroffen. Daartoe zijn een drietal saneringsinspanningen te onderscheiden, namelijk:

- saneringsinspanning A: saneren door toepassing van de best bestaande technieken. Dit zijn die technieken, waarmee tegen hogere kosten dan die welke verbonden zijn aan de best uitvoerbare technieken, een nog grotere reductie wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- saneringsinspanning B: saneren door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Dit zijn die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, d.w.z. uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- saneringsinspanning C: saneren door toepassing van de waterkwaliteitsaanpak.
- Deze aanpak is van toepassing op relatief onschadelijke verontreinigingen; de maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

117-

De algemene beoordelingssystematiek is toepasbaar voor alle stoffen en preparaten, ongeacht de bedrijfstak waar zij worden ingezet. Voor deze methodiek geldt dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de milieu-informatie van stoffen aan het bevoegd gezag bij de aanvrager/vergunninghouder ligt. Indien de vereiste gegevens ontbreken wordt een worst-case benadering gehanteerd.

4. Beoordeling

Het concentraat afkomstig van de membranen wordt via de private persleiding rechtstreeks geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling. Om de doelmatigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te waarborgen zullen wij in deze beschikking voorschriften opnemen. Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met de samenstelling van het te lozen afvalwater en de getroffen maatregelen om verontreinigingen tegen te gaan. Door de geringe verontreiniging van het afvalwater en het beperkte debiet zullen in de voorschriften geen lozingseisen en geen bemonsteringsverplichting worden opgenomen.

De door Vitens toegevoegde reinigingsmiddelen zijn getoetst aan de ABM. De ABM deelt voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de te lozen stoffen en preparaten in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende maatregelen bij een bepaalde stof, gezien de eigenschappen, wenselijk zijn. Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en een suggestie voor de saneringsinspanning. De verplichting dat met ingang van 1 augustus 2002 wijzigingen in gebruik van de toegepaste grond- en hulpstoffen en andere chemicaliën en/of middelen die mogelijk in het afvalwater terechtkomen, de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder behoeven is vastgelegd in voorschrift 6. Uit de overlegde informatie blijkt dat de toegepaste stoffen in saneringsklasse B vallen en het gebruik van deze middelen akkoord is.

Door het nemen van maatregelen is het mogelijk te voorkomen dat onderhavige inrichting het aquatisch milieu onnodig belast. In het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân en in het IWBP zijn de uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot lozingen geformuleerd. Toetsing van onderhavige lozingssituatie aan deze plannen, wijst uit dat de genoemde lozing binnen de uitgangspunten van het beleid valt. Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstroom wordt vastgelegd, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringinrichting voldoende worden beschermd.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten aan Vitens, Sneekertrekweg 61, 8912 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling, kadastrale aanduiding Terschelling, sectie E, nummer 1052 en 1240 via een private persleiding rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

11/5

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder : Vitens,
Snekertrekweg 61, 8912 AA LEEUWARDEN.

waterkwaliteitsbeheerder : het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het clusterhoofd Handhaving.

Afvalwaterstroom

- 3 De ingevolge deze vergunning via de private persleiding rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling te lozen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit concentraat inclusief reinigingswater afkomstig van de membranen van het Drinkwaterbedrijf Terschelling.
- Eén en ander overeenkomstig de bij de aanvraag met kenmerk WFN07.29999 overlegde beschrijvingen en tekeningen.

Voorzieningen

- 4 1 - De afvalwaterstroom als bedoeld in artikel 3 dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controlevoorziening te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2 - De in lid 1 bedoelde voorziening behoeft de goedkeuring van het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân

Beheer en onderhoud

- 5 De in voorschrift 4 bedoelde voorziening moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

111-

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

- 6
- 1 - Indien de vergunninghouder voornemens is om stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die mogelijk in het afvalwater kunnen geraken, dan toetst de vergunninghouder deze stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM) zoals bedoeld in de overwegingen.
- 2 - De in lid 1 bedoelde stoffen en preparaten mogen zonder toestemming vooraf worden geloosd wanneer dit volgens de ABM is toegestaan (saneringsinspanning C). Van deze stoffen en preparaten moet jaarlijks, voor 1 april, een overzicht van deze milieugegevens alsmede het resultaat van de beoordeling volgens de ABM (zie bijlage 2) worden toegezonden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.
- 3 - Wanneer een stof of preparaat niet aan de voorwaarden voldoet om zonder toestemming vooraf te mogen worden geloosd (saneringsinspanning A of B), kan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzocht om de stof/preparaat te toetsen. Een verzoek daartoe dient minimaal een maand voorafgaand aan het gebruik van de stof/preparaat te worden gericht aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.

Interne calamiteit

- 7
- 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozingen op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-292 22 22). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-212 24 22). De door of namens het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 8
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het clusterhoofd Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
- 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Overige

- 9
- Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân een werk aan te sluiten of te doen

11/5

aansluiten op het werk ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend.

- 10 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

Mevrouw
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

11/5

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

117

BIJLAGE 1: Monsterneming

behorende bij de beschikking met kenmerk WFN08.00468

De in deze beschikking genoemde monsterneming en conservering dienen te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methoden:

monsterneming
conservering

NEN 6600
NEN-EN-ISO 5667-3 of SIKB-protocol 3001

1115

BIJLAGE 2: Benodigde gegevens ten behoeve van ABM- stoffen beoordeling
behorende bij de ontwerp-beschikking met kenmerk WFN.08.00468

De hieronder te vermelden stofgegevens dienen door vergunninghouder te worden verstrekt aan het waterschap (het betreft informatie die door de leveranciers/handelaren verstrekt dient te worden aan de gebruikers / vergunninghouders):

Een volledige data-set voor de beoordeling van stoffen en preparaten omvat antwoorden op onderstaande vragen plus het resultaat van de beoordeling.

Stoffen:

Is de stof carcinogeen (R-45), voor zover bekend?

Is de stof mutageen (R-46), voor zover bekend?

Wat is de acute toxiciteit voor waterorganismen (LC50), bij voorkeur voor vier trofische niveaus, maar in ieder geval voor kreeftachtigen of vissen?

Hoe is de biologische afbreekbaarheid?

Wat is de $\log P_{ow}$? (de logaritme van de verdelingscoëfficiënt over de fasen n-octanol en water)

Wat is de Bio Concentratie Factor (BCF)? (dit is facultatief)

Hoe is de oplosbaarheid in water als toxiciteit voor waterorganismen niet te bepalen is?

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de uitkomst van de ABM worden gegeven, en tevens de exacte samenstelling van het preparaat en de stofgegevens per component.

Als een producent alleen een basis-set informatie over stoffen of de samenstelling van een preparaat wil verstrekken, moet in ieder geval de beoordeling van de stof of het preparaat conform de ABM worden uitgevoerd.

Stoffen:

Indien de producent/leverancier de beoordeling van de stof uitvoert en alleen een basis-set gegevens verstrekt, dan kan in principe worden volstaan met:

De aanduiding waterbezwaarlijkheid,

De plaats waar het stofdossier voor het bevoegd gezag /controleerende instantie ter inzage ligt.

Het bevoegd gezag zal dan echter bij de immissietoets (de beoordeling van de restlozing na toepassen van bbt/but) een worst-case benadering hanteren; het zal uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Er wordt dan verondersteld dat de stof een acute toxiciteit voor waterorganismen heeft van < 1 mg/l en bovendien moeilijk afbreekbaar is. Mocht dit leiden tot aanvullende saneringsmaatregelen bij de gebruiker, dan kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de volgende basis-set aan de gebruikers worden verstrekt:

Het resultaat van de beoordeling van het preparaat volgens de ABM;

De componenten met de aanduiding waterbezwaarlijkheid: zwarte-lijststof, kan erfelijke schade veroorzaken en/of kan kanker veroorzaken, en de globale hoeveelheid van die componenten in het preparaat;

De componenten met saneringsinspanning A, en de globale hoeveelheid van die component in het preparaat;

De plaats waar het productdossier voor het bevoegd gezag /de controleerende instantie ter inzage ligt;

De exacte samenstelling van het preparaat blijft alleen bekend bij de producent of leverancier;

Het bevoegd gezag zal dan bij de immissietoets van het preparaat uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Ook hier kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

VERZONDEN 11 JAN. 2008

Vitens Fryslân N.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 400

8901 BE LEEUWARDEN

Leeuwarden, 11 januari 2008

Ons kenmerk: WFN0800468

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 762

Dossiernummer: 11183

Onderwerp:

toezending Wvo-vergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 11 januari 2008 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 6 maart 2008 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]

U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks [REDACTED] Wetterskip Fryslân,
namens de [REDACTED]

Mevrouw [REDACTED],
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Terschelling
Afdeling Milieu
Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING

Leeuwarden, 11 januari 2008

Ons kenmerk: WFN0800468

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 762
Dossiernummer: 11183

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 11 januari 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V., Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden, voor het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. [redacted]
hoofd afdeling [redacted] verlening en Handhaving

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 11 januari 2008

Ons kenmerk: WFN0800468

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted] / [redacted]

Objectnummer: 762
Dossiënummer: 11183

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 11 januari 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens Fryslân N.V., Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden, voor het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens de [redacted]

Mevrouw mr [redacted]
hoofd afdeling [redacted] vergunningverlening en Handhaving

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens Fryslân N.V., Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van concentraat afkomstig van het Drinkwaterbedrijf Terschelling gelegen aan de Sportlaan 3 te West Terschelling. De lozing vindt plaats via de private riolering rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terschelling.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **25 januari 2008** tot en met **7 maart 2008** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Terschelling, Burg. van Heusdenweg 10a te West-Terschelling, van maandag t/m donderdag van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, op vrijdag van 09.00-12.00 uur en bovendien op donderdagavonden van 19.00-22.00 uur na afspraak;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [REDACTED] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [REDACTED].

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Terschellinger West op donderdag 24 januari 2008.

VERGUNNING

Leeuwarden, 16 juli 2009

Kenmerk: WFN0910449 ✓

Objectnummer: 1068

Dossiënummer: 14982

Op 9 april 2009 hebben wij van Vitens NV, Van Deventerlaan 10, 3504 AA te Utrecht een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringinstallatie, spuiwater, lekwater en zandwaswater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 29 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn zienswijzen ingediend, die betrokken zijn bij de besluitvorming omtrent de vergunningaanvraag. De zienswijzen en de reactie hierop zijn in de overwegingen bij dit besluit verwoord

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Bij Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg wordt drinkwater uit grondwater bereid. Het grondwater wordt opgepompt en door middel van een aantal behandelingen gezuiverd tot drinkwater. De zuiveringsstappen die doorlopen worden, zijn: voorfiltratie, ontzuring, ontharding, nafiltratie en ontkleuring. Tijdens deze stappen ontstaan verschillende afvalwaterstromen.

Het bedrijf heeft bij besluit van 20 maart 2002, kenmerk WF.2001/11405 een vergunning gekregen voor het lozen van afvalwater op het Prinses Margrietkanaal. In deze vergunning zijn lozingseisen opgenomen voor de verschillende deelstromen.

In de loop van 2009 is Vitens voornemens een nieuwe spoelwaterhergebruik installatie in bedrijf te nemen en een ontkleuringinstallatie met nanofiltratie. Aangezien er bij deze activiteiten afvalwater vrijkomt waarin de vigerende vergunning niet voorziet, is er voor gekozen een geheel nieuwe vergunning aan te vragen.

111-

2. Afvalwaterstromen

Tijdens het zuiveringsproces ontstaan de volgende bedrijfsafvalwaterstromen:

1. Afvalwater uit het spoelwaterbehandelingproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik);
2. Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren);
3. Afvalwater van de (chemische) reiniging van de nanofiltratie;
4. Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater);
5. Incidenteel lekwater;
6. Incidenteel spoelwater ringen CO₂ torens;
7. Huishoudelijk afvalwater.

Op deze afvalwaterstromen wordt puntsgewijs nader ingegaan.

Ad. 1 Afvalwater uit het spoelwaterbehandelingproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik);

Om verstopping van de voor- en nafilts tegen te gaan, worden deze regelmatig met reinwater (=drinkwaterkwaliteit) schoongespoeld. Jaarlijks komt hier in de oude situatie (zonder spoelwaterhergebruik) ca. 5% van de totale drinkwaterproductie aan spoelwater vrij (ca. 1,2 miljoen m³ /jaar). In de nieuwe situatie wordt het spoelwater opgevangen in een spoelwaterbuffer en vervolgens wordt de ijzerfractie van de waterfractie gescheiden door een UF (ultrafiltratie) membraaninstallatie. De aanwezige membranen zorgen ervoor dat ca. 80% van het spoelwater ingezet kan worden als drinkwater. Hierdoor wordt er veel minder water geloosd op het PM kanaal dan in de oude situatie. Het concentraat doorloopt vervolgens het slibbehandelingproces. Hier wordt het ijzerslib verder ontwaterd. Naar schatting zal op jaarbasis ca. 275.000 m³ spoelwater vrijkomen dat via de bezinkvijvers wordt geloosd. De concentratie Fe (ijzer) in het effluent naar oppervlaktewater is kleiner dan 5 mg/l.

Ten behoeve van de reiniging van de membranen van de UF installatie, wordt afwisselend een zuur (citroenzuur) en een base (chloorbleekloog of permaclean 33) gebruikt.

Ad. 2 Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren);

Door middel van ionenwisselaars kan het water ontkleurd worden. Van nature komen er humuszuren voor in grondwater en dat geeft een lichtbruine tint aan het water.

In de ionenwisselaar wordt het water door een filter van kunstharskorrels geleid. Dit hars heeft zodanige eigenschappen, dat organische stoffen (in dit geval humuszuren) in het water deels worden uitgewisseld met chloride-ionen aan het hars en deels worden geadsorbeerd in de structuur van de harskorrels. Het water wordt zo van de kleur ontdaan en op reinwaterkwaliteit gebracht.

Als het hars in de filters verzadigd raakt met organische stoffen, dient dit geregenereerd te worden. Dit gebeurt door een geconcentreerde zoutoplossing (pekewater met 10% NaCl) door het filter te pompen. De organische stoffen worden deels uitgewisseld met de zoutoplossing en deel losgeweekt van het hars (desorptie). Daarna wordt het filter gespoeld met reinwater. Het regeneraat wat hierbij ontstaat gaat naar de regeneraatverwerking.

Om de regeneraatstroom te beperken en het zout her te gebruiken, wordt nanofiltratie toegepast. Bij dit proces wordt het regeneraat gescheiden in permeaat en concentraat. Het permeaat kan deels hergebruikt worden en het concentraat wordt per as afgevoerd. Het deel van het permeaat dat niet hergebruikt kan worden, wordt op het Prinses Margrietkanaal geloosd. Deze afvalwaterstroom bevat een concentratie Chloride van ca. 18.000 mg/l. Naar schatting komt er op jaarbasis 5.500 m³ permeaat vrij dat via één bezinkvijver op het Prinses Margrietkanaal geloosd wordt.

1115

Ad. 3 Afvalwater van de (chemische) reiniging van de nanofiltratie

De nanofiltratie wordt zoveel mogelijk hydraulisch gereinigd. Zo nu en dan is echter een chemische reiniging nodig. Dit wordt afwisselend met een zuur (citroenzuur) en een alkalisch middel (Permaclean) uitgevoerd. Bij een dergelijke reiniging wordt een hoeveelheid water met de juiste concentratie chemicaliën in de installatie gebracht. Vervolgens worden de reinigingsmiddelen gerecirculeerd in de installatie zodat de membranen worden gereinigd. Na een bepaalde tijd wordt de vloeistof gedraind in de concentraattank waarna het afgevoerd wordt per as. Aangezien deze afvalwaterstroom niet wordt geloosd, wordt deze buiten het regime van de vergunning gehouden.

Ad. 4 Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater)

Na de ontzuring van het water, vindt een hardheidscorrectie plaats in de onthardingreactoren. Hiertoe wordt natronloog aan het water toegevoegd. Door de chemische reactie die ontstaat, wordt het teveel aan kalk in de onthardingreactoren afgezet op het daarin aanwezige fijne zand. Er ontstaan dan kalkkorrels, ook wel kalkpellets genoemd. De betreffende pellets worden gespuid in een pelletopslag. Voor het aftappen van de pellets wordt reinwater ingezet. De pellets worden vervolgens per as afgevoerd en het restant spuiwater via een bezinkvijver op een watergang aan de noordzijde van het terrein geloosd.

Bij toepassing van nieuw zand in het zandfilter, wordt dit zand schoongespoeld. Hierbij komen onopgeloste bestanddelen vrij die via een bezinkvijver op een watergang aan de noordzijde van het terrein wordt geloosd.

Ad. 5 Incidenteel lekwater

Lekwater is afkomstig van de lekwaterputjes en de overstorten en bestaat uit drinkwater of tussenfiltraatwater (=drinkwater met mogelijk nog bacteriologische verontreiniging). Dit water wordt via de effluentvijver rechtstreeks op het Prinses Margrietkanaal geloosd.

Ad. 6 Incidenteel spoelwater ringen CO₂ torens

In de CO₂ torens wordt door middel van intensieve beluchting het water ontzuurd doordat het aanwezige kooldioxide er uitgehaald wordt. Dit vervluchtigd in de lucht. Twee keer per jaar worden de torens schoongespoeld met drinkwater. Dit water wordt via de effluentvijver rechtstreeks op het Prinses Margrietkanaal geloosd.

Ad. 7 Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen in twee dichte tanks van elk 20 m³ inhoud en per tankwagen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân. Het huishoudelijk afvalwater wordt niet rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater en valt derhalve buiten het regime van deze vergunning.

3. Beleid.

3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water). De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.

Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

111-

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofs specifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.

Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2009.

3.2 Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Sinds augustus 2002 geldt voor de beoordeling van stoffen en preparaten de "Algemene Beoordelings-Methodiek" (ABM). Deze methodiek stelt de bedrijven en waterkwaliteitsbeheerders in staat om op een eenduidige wijze de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten te benoemen. Daarnaast volgt uit de methodiek welke saneringsinspanning voor de betreffende stof of het preparaat moet worden getroffen. Daartoe zijn een drietal saneringsinspanningen te onderscheiden, namelijk:

- saneringsinspanning A: saneren door toepassing van de best bestaande technieken. Dit zijn die technieken, waarmee tegen hogere kosten dan die welke verbonden zijn aan de best uitvoerbare technieken, een nog grotere reductie wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- saneringsinspanning B: saneren door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Dit zijn die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, d.w.z. uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- saneringsinspanning C: saneren door toepassing van de waterkwaliteitsaanpak.
- Deze aanpak is van toepassing op relatief onschadelijke verontreinigingen; de maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

De algemene beoordelingssystematiek is toepasbaar voor alle stoffen en preparaten, ongeacht de bedrijfstak waar zij worden ingezet. Voor deze methodiek geldt dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de milieu-informatie van stoffen aan het bevoegd gezag bij de aanvrager/vergunninghouder ligt. Indien de vereiste gegevens ontbreken wordt een worst-case benadering gehanteerd.

3.2.1 Beoordeling hulpstoffen

De ABM deelt voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de te lozen stoffen en preparaten in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende maatregelen bij een bepaalde stof, gezien de eigenschappen, wenselijk zijn. Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en een suggestie voor de saneringsinspanning.

De verplichting dat met ingang van 1 augustus 2002 wijzigingen in gebruik van de toegepaste grond-

111-

en hulpstoffen en andere chemicaliën en/of middelen die mogelijk in het afvalwater terechtkomen, de goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder behoeven is vastgelegd in voorschrift 5.

De hulpstoffen die gebruikt worden zijn citroenzuur, chloorbleekloog en permaclean 33.

Uit de overlegde informatie blijkt dat het toegepaste stoffen in saneringsklasse C en B vallen en het gebruik van deze middelen akkoord is.

4. Standpunt van Wetterskip Fryslân t.a.v. deze lozing.

Vitens is voornemens in het tweede kwartaal van 2009 een nieuwe spoelwaterhergebruik-installatie in bedrijf te nemen. Tevens wordt een ionenwisselaar ingezet om het water te ontkleuren. Dit zijn de twee belangrijkste aspecten die wijzigen ten opzichte van de reeds eerder verleende vergunning in 2002.

Van de zeven afvalwaterstromen die ontstaan tijdens het proces van drinkwaterbereiding, worden er uiteindelijk vijf geloosd op oppervlaktewater. Ten aanzien van deze afvalwaterstromen zal hieronder puntsgewijs ons standpunt worden toegelicht:

1. Afvalwater uit het spoelwaterbehandelingsproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik);
2. Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren);
3. Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater);
4. Incidenteel lekwater;
5. Incidenteel spoelwater ringen CO₂ torens;

Ad 1 Afvalwater uit het spoelwaterbehandelingsproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik)

De hoeveelheid te lozen spoelwater zal naar schatting 275.000 m³ bedragen. In dit spoelwater is een geringe concentratie ijzer aanwezig dat via de bezinkvijvers op het Prinses Margrietkanaal geloosd wordt (zie bij de aanvraag gevoegde rioleringstekening en bijlage I bij de vergunning). Om het neerslaan van het ijzer te bevorderen, wordt magnafloc toegepast. Dit slaat samen met het ijzer neer in de bezinkvijvers. Gezien de concentratie ijzer in het spoelwater en de omvang van het ontvangend oppervlaktewater waar op geloosd wordt, zijn er geen bezwaren tegen deze lozing. Ten behoeve van de reiniging van de membranen van de UF installatie, wordt afwisselend een zuur (citroenzuur) en een base (chloorbleekloog of permaclean 33) gebruikt. Deze stoffen reageren volledig weg in de installatie tot chloride (Cl), kooldioxide (CO₂) en water (H₂O) en zijn derhalve niet schadelijk meer.

De lozing vindt plaats via lozingspunt 1 (zie bijlage I)

Ad 2 Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren)

Voor het ontkleuringproces wordt een ionenwisselaar ingezet. Een deel van het permeaat dat hierbij vrijkomt, kan niet worden hergebruikt en wordt via de bezinkvijver geloosd (zie rioleringstekening). Omdat deze afvalwaterstroom een zeer hoge concentratie chloride bevat, is een immissietoets uitgevoerd. De immissietoets is een instrument dat ontwikkeld is door de Commissie Integraal Waterbeheer en wordt gebruikt als hulpmiddel om de effecten van een lozing te beoordelen. De uitkomst van deze toets heeft geen aanleiding gegeven om aanvullende eisen te stellen en wordt daarom toelaatbaar geacht. Ten aanzien van de hoeveelheid afvalwater en de concentratie chloride wordt een voorschrift opgenomen.

De lozing vindt plaats via lozingspunt 1 (zie bijlage I)

Ad 3 Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater)

Spuiwater komt vrij bij het onthardingsproces en wordt gebruikt als transportmiddel om de kalkpellets naar de opslagcontainer te brengen. Het spuiwater bestaat uit reinwater (= drinkwaterkwaliteit) en kan incidenteel enkele kalkpellets bevatten. Dit water is dus nagenoeg schoon en kan geloosd worden.

1115

Vanuit het zandfilter kan bij toepassing van nieuw zand wat onopgeloste bestanddelen vrijkomen. Aangezien het schoon zand is en de eventueel aanwezige onopgeloste bestanddelen via een bezinkvijver worden afgevoerd, heeft dit voldoende tijd om te bezinken en zijn er geen redenen extra maatregelen te treffen.

De lozing vindt plaats via lozingspunt 2 (zie bijlage I)

Ad 4 Incidenteel lekwater

Op diverse plaatsen in het proces komt incidenteel wat lekwater vrij. Per dag is dat maximaal 25 m³. Dit lekwater is nagenoeg schoon en mag worden geloosd.

De lozing vindt plaats via lozingspunt 1 (zie bijlage I)

Ad 5 Incidenteel spoelwater ringen CO₂ torens

Twee keer per jaar worden de CO₂ torens gespoeld. Eventuele aanslag in de toren zal bestaan uit bacterieaangroei. Dit spoelwater kan zonder extra maatregelen worden geloosd.

De lozing vindt plaats via lozingspunt 1 (zie bijlage I)

5 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen (beter bekend als de IPPC bedrijven) en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type-C inrichtingen.

5.1 Toetsing aan het Activiteitenbesluit

Vitens valt onder categorie L van de lijst van vergunningplichtige inrichtingen zoals genoemd in bijlage 1 van het activiteitenbesluit.

De inrichting is daarmee een zogenaamde type C inrichting en blijft vergunningplichtig. Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

Adviezen/zienswijzen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking

Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen tegen de ontwerp-beschikking is door de vergunninghouder gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn door ons per mail ontvangen op 10 juli 2009.

Zienswijzen tegen onze ontwerp-beschikking konden van 28 mei 2009 tot en met 10 juli 2009 worden ingebracht. De zienswijzen zijn derhalve tijdig ingediend. Ook voor het overige wordt voldaan aan de in de wet gestelde eisen. De zienswijzen zijn daarom ontvankelijk.

De inhoud van de zienswijze kan als volgt worden samengevat:

In de ontwerpbeschikking wordt gesproken van een concentratie chloride afkomstig van het ontkleuringproces van 18.000 mg. per liter. Met deze concentratie is in de vooroverlegperiode gerekend. In de definitieve aanvraag voor de Wvo vergunning is in bijlage E een analyserapport opgenomen. Uit deze analyse blijkt dat de concentratie chloride 21000 mg per liter is. Deze

WF

concentratie is niet overgenomen in de ontwerp-beschikking. Het verzoek van Vitens is om de concentratie te vergunning zoals in de aanvraag is weergegeven.

Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen merken wij het volgende op:

Het klopt dat in de vooroverlegperiode met een andere concentratie is gerekend dan in de aanvraag is weergegeven. We hebben derhalve deze concentratie opnieuw getoetst met behulp van de immissietoets. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot het nemen van extra maatregelen.

De ingebrachte zienswijzen hebben ons aanleiding gegeven om het definitieve besluit in vergelijking met het ontwerpbesluit aan te passen. Voorschrift 4 lid 4 is dienovereenkomstig aangepast.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten om:

1. de aan Nuon Water Fryslan (rechtsvoorganger Vitens) verleende vergunning van 20 maart 2002 met kenmerk WF.2001/11405 in te trekken;
2. aan Vitens N.V, Van Deventerlaan 10, 3504 AA Utrecht, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het drinkwaterbereidingsproces afkomstig van het Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg te Tjerkgaast, kadastraal bekend gemeente Langweer, sectie K, nummer(s) 1112 t/m 1117, op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	: Vitens N.V., Van Deventerlaan 10, 3504 AA Utrecht
waterkwaliteitsbeheerder	: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

UF	Ultrafiltratie
NF	Nanofiltratie

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

1115

3 - Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overlegde beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten schriftelijk of per fax aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

4 - De in het eerste, tweede en/of derde lid bedoelde meldingen moeten worden gericht aan het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstroom

- 3 De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit:
1. Afvalwater uit het spoelwaterbehandelingproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik);
 2. Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren);
 3. Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater);
 4. Incidenteel lekwater;
 5. Incidenteel spoelwater ringen CO₂ torens;

Lozingseisen

- 4 1 - Het debiet van de te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3 mag de in de onderstaande tabel genoemde hoeveelheden niet overschrijden:

Afvalwaterstroom	maximale hoeveelheid in m ³ /jaar	Via lozingspunt
Afvalwater uit het spoelwater-behandelingproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik);	275.000	1
Afvalwater uit ontkleuringproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren)	5.500	1
Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater)	21.000	2
Incidenteel lekwater	9100	1
Incidenteel spoelwater ringen CO ₂ torens	15000	1

X,Y coördinaten lozingspunten:

Lozingspunt 1: X=175.857, Y=547.830

Lozingspunt 2: X=175.609, Y=547.816

2 - Het ijzergehalte in het te lozen afvalwater uit de effluentvijver mag gemiddeld ten hoogste 5 mg/l bedragen, bepaald als voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 10 steekmonsters waarbij er tussen twee opeenvolgende steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn.

3 - Het ijzergehalte in het te lozen afvalwater uit de effluentvijver mag ten hoogste 15 mg/l bedragen, bepaald in een willekeurig genomen steekmonster.

1115

4 – Het chloridegehalte in het afvalwater afkomstig van de ontkleuring mag maximaal 21.000 mg/l bevatten.

5 - De analyses van de in het tweede tot en met vierde lid genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 2 genoemde analysemethoden.

Algemene Beoordelingsmethodiek

5 1 - Indien de vergunninghouder voornemens is om stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die mogelijk in het afvalwater kunnen geraken, dan toetst de vergunninghouder deze stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM) zoals bedoeld in de overwegingen.

2 -De in lid 1 bedoelde stoffen en preparaten mogen zonder toestemming vooraf worden geloosd wanneer dit volgens de ABM is toegestaan (inspanningsverplichting C). Van deze stoffen en preparaten moet jaarlijks, voor 1 april, een overzicht van deze milieugegevens alsmede het resultaat van de beoordeling volgens de ABM (zie bijlage 3) worden toegezonden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving van Wetterskip Fryslân.

3 -Wanneer een stof of preparaat niet aan de voorwaarden voldoet om zonder toestemming vooraf te mogen worden geloosd (categorie A of B), kan de waterkwaliteitsbeheerder worden verzocht om de stof/preparaat te toetsen. Een verzoek daartoe dient minimaal een maand voorafgaand aan het gebruik van de stof/preparaat te worden gericht aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving van Wetterskip Fryslân.

Logboek

6 1 - Van de afvalwaterstromen dient door de vergunninghouder een logboek bij te worden gehouden, waarin zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het te lozen afvalwater alsmede alle bijzonderheden, calamiteiten, in- en uitbedrijf name van de spoelwaterhergebruikinstallatie worden beschreven.

2 - Een beschrijving van een bijzonderheid of calamiteit dient minimaal te bevatten: datum, tijdstip, aard, effect op de spoelwaterlozing en de hierop genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

3 - Het logboek dient op eerste aanzegging van of namens het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân overgelegd te kunnen worden en dient minimaal 3 jaar bewaard te worden.

Meet- en bemonsteringsvoorzieningen

7 1 - Het effluent van de slibvijvers dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Het te lozen afvalwater dient via een controlepunt te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - Het effluent van het ontkleuringproces dient te allen tijde separaat te kunnen worden bemonsterd. Het te lozen afvalwater dient via een controlepu(n)t te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2 - De in voorschrift 7, lid 1 en 2 bedoelde controlepunten dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Beheer en onderhoud

8 Het lozingswerk dient in goede staat van onderhoud te zijn zulks ter beoordeling van het hoofd van de cluster Handhaving van het Wetterskip Fryslân.

11-

Waterbodenvoorschrift

- 9 Verondiepingen, slijkafzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar oordeel van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân uit oogpunt van waterkwaliteit ontoelaatbaar zijn, dienen op eerste aanzegging en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Interne calamiteit

- 10 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

2 - Het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer Friesland (telefoon 058-2122422). De door of namens het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:

- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

- 11 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,

mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

111-

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening


Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Engel, I

AFVOER WATERSTROMEN SPANNENBURG

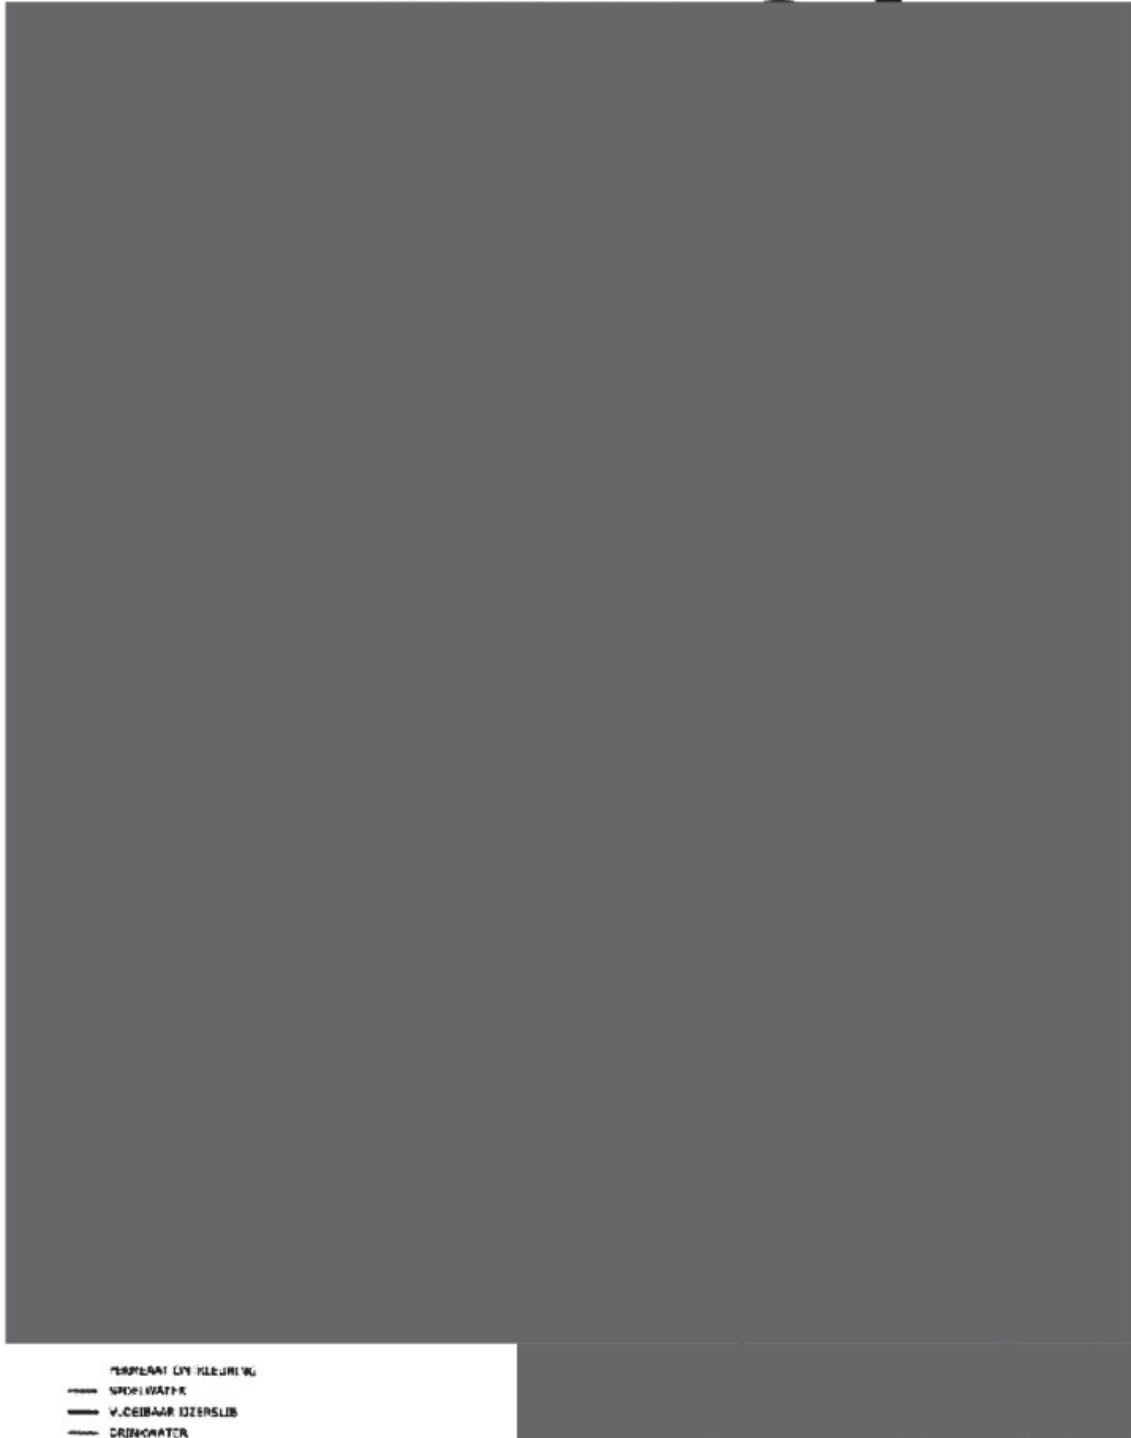

- PERCEAT ON KLEINING
- SPEELWATER
- V. OEBBAAR DZENSLO
- DRINKWATER
- WATERPACHT: SPREUWELER

	Est. 1900	Part. 1900	1900	Est. 1900	1900
	1900	1900	1900	1900	1900

117

BIJLAGE 2: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WFN0910449

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
IJzergehalte	NEN 6966
chloridegehalte	NEN-EN-ISO 15682

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

1115

BIJLAGE 3: Benodigde gegevens ten behoeve van ABM- stoffen beoordeling
behorende bij de beschikking met kenmerk WFN0910449

De hieronder te vermelden stofgegevens dienen door de vergunninghouder te worden verstrekt aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Wetterskip Fryslân:

Een volledige data-set voor de beoordeling van stoffen en preparaten omvat antwoorden op onderstaande vragen plus het resultaat van de beoordeling.

Stoffen:

Is de stof carcinogeen (R-45), voor zover bekend?

Is de stof mutageen (R-46), voor zover bekend?

Wat is de acute toxiciteit voor waterorganismen (LC50), bij voorkeur voor vier trofische niveaus, maar in ieder geval voor kreeftachtigen of vissen?

Hoe is de biologische afbreekbaarheid?

Wat is de log P_{ow} ? (de logaritme van de verdelingscoëfficiënt over de fasen n-octanol en water)

Wat is de Bio Concentratie Factor (BCF)? (dit is facultatief)

Hoe is de oplosbaarheid in water als toxiciteit voor waterorganismen niet te bepalen is?

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de uitkomst van de ABM worden gegeven, en tevens de exacte samenstelling van het preparaat en de stofgegevens per component.

Als een producent alleen een basis-set informatie over stoffen of de samenstelling van een preparaat wil verstrekken, moet in ieder geval de beoordeling van de stof of het preparaat conform de ABM worden uitgevoerd.

Stoffen:

Indien de producent/leverancier de beoordeling van de stof uitvoert en alleen een basis-set gegevens verstrekt, dan kan in principe worden volstaan met:

- de aanduiding waterbezwaarlijkheid;
- de plaats waar het stofdossier voor het bevoegd gezag /controlerende instantie ter inzage ligt.

Het bevoegd gezag zal dan echter bij de immissietoets (de beoordeling van de restlozing na toepassen van bbt/but) een worst-case benadering hanteren; het zal uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Er wordt dan verondersteld dat de stof een acute toxiciteit voor waterorganismen heeft van < 1 mg/l en bovendien moeilijk afbreekbaar is. Mocht dit leiden tot aanvullende saneringsmaatregelen bij de gebruiker, dan kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de volgende basis-set aan de gebruikers worden verstrekt:

- het resultaat van de beoordeling van het preparaat volgens de ABM;
- de componenten met de aanduiding waterbezwaarlijkheid: zwarte-lijststof, kan erfelijke schade veroorzaken en/of kan kanker veroorzaken, en de globale hoeveelheid van die componenten in het preparaat;
- de componenten met saneringsinspanning A en de globale hoeveelheid van die component in het preparaat;
- de plaats waar het productdossier voor het bevoegd gezag /de controlerende instantie ter inzage ligt;
- de exacte samenstelling van het preparaat blijft alleen bekend bij de producent of leverancier;

Het bevoegd gezag zal dan bij de immissietoets van het preparaat uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Ook hier kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Vitens N.V.
T.a.v. [redacted]
Van Deventerlaan 10
3504 AA UTRECHT

Leeuwarden, 16 juli 2009

Ons kenmerk: WFN0910449

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 1068
Dossiernummer: 14982

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 16 juli 2009 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringsinstallatie, spuitwater, lekwater en zandwater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 3 september 2009 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Skarsterlân
Afdeling Milieu
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 16 juli 2009

Ons kenmerk: WFN0910449

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 1068
Dossiernummer: 14982

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 16 juli 2009 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens N.V., Van Deventerlaan 10, 3504 AA Utrecht, voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringsinstallatie, spuitwater, lekwater en zandwater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strijtwei 10 te Tjerkgaast.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens d [REDACTED]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

**WETTERSKIP
FRYSLÂN**

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 16 juli 2009

Ons kenmerk: WFN0910449

Afdeling: Vergunningverlening en
Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [REDACTED]

Objectnummer: 1068
Dossiernummer: 14982

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 16 juli 2009 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens N.V., Van Deventerlaan 10, 3504 AA Utrecht, voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringsinstallatie, spuitwater, lekwater en zandwater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [REDACTED]

Mevrouw [REDACTED],
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens N.V., Van Deventerlaan 10, 3504 AA Utrecht een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringsinstallatie, spuiwater, lekwater en zandwaswater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast. De lozing vindt plaats op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **23 juli 2009** tot en met **3 september 2009** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 te Joure, centrale balie op maandag van 13.30-20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur op vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Wijd en Zijd op woensdag 22 juli 2009.

Vitens N.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 1205
8001 BE Zwolle

ARCHIEF

Leeuwarden, 7 februari 2013
Bijl.: 1
Objectnummer: 1068
Dossiënummer: WFN.023096

Ons kenmerk: WFN130584
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze watervergunning van 7 februari 2013 betreffende uw aanvraag ingevolge de Waterwet voor het wijzigen van het productieproces op productiebedrijf Spannenburg te Tjerkgaast. Wij maken u erop attent, dat u tot en met, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar kunt maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota leges worden opgelegd van € 200,-.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN130584 te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.



WFN1300584



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Mail to: [REDACTED] info@defriesemeren.nl

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WATERVERGUNNING
(wijziging)

Vitens N.V.

Locatie:
Strjitwei 10 Tjerkgaast

Wetterskip Fryslân
Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl





WATERVERGUNNING (wijziging)

Leeuwarden, 7 februari 2013

Kenmerk: WFN130584

Objectnummer: 1068

Dossiernummer: WFN.023096

Onderwerp: Wijziging watervergunning Vitens N.V.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 14 december 2012 een wijzigingsaanvraag ontvangen van Vitens N.V. te Utrecht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het wijzigen van het productieproces op productiebedrijf Spannenburg te Tjerkgaast. De aanvraag betreft een wijziging van de vigerende vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van de bedrijfslocatie, gelegen aan de Strjitwei 10 te Tjerkgaast.

De wijzigingsaanvraag is geregistreerd onder nummer WFO1201232.

2. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

3. Aanvraag

3.1 Algemeen

Op 16 juli 2009 is aan onderhavige inrichting een vergunning met kenmerk WFN0910449 verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Per 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden en is voornoemde vergunning van rechtswege een watervergunning geworden.

In de voornoemde vergunning zijn alle afvalwaterstromen beschreven en zijn voorschriften opgenomen voor de lozing op het oppervlaktewater. Vitens N.V. heeft op 14 december 2012 een wijzigingsaanvraag ingediend omdat zij voornemens zijn afvalwater te ontzouten en deels her te gebruiken. Bij het van kracht worden van deze beschikking blijft de in 2009 verleende watervergunning onverkort van kracht.

3.2 Voorgenomen wijziging

In de vigerende vergunning met kenmerk WFN09104498 is een beschrijving gegeven van het bedrijfsproces en de daarbij vrijkomende afvalwaterstromen. Vitens is voornemens om het concentraat van de productiebedrijven Spannenburg, Oldeholtgade en St. Jansklooster te verwerken in Tjerkgaast om op deze wijze de concentraat reststoffenstroom met 75% te verminderen. Vitens heeft hier het project genaamd "HumVi" voor in het leven geroepen. Een technische beschrijving van het project is bij de wijzigingsaanvraag ingediend onder documentnummer SPB-AF/2012



Het project is er op gericht om het concentraat wat vrijkomt bij de ontkleuring van drinkwater grotendeels te hergebruiken. In totaal gaat het om 4.100 m³ concentraat van de bovengenoemde productiebedrijven. Het concentraat wordt in het huidige proces afgevoerd naar een verwerker. In de nieuwe situatie zal de afvoer voor 75% gereduceerd worden.

4. Toetsing van de aanvraag

4.1 Beleid

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.3 Standpunt ten aanzien van de wijziging

In de vergunning van 16 juli 2009 zijn alle processen en activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting reeds beschreven en beoordeeld. Vitens wil de bestaande afvalwaterstroom, bestaande uit concentraat dat overblijft bij de ontkleuring van drinkwater, ter plaatse gaan behandelen om op deze manier minder afvalwater af te hoeven voeren.

Het behandelen van het concentraat leidt niet tot een nieuwe afvalwaterstroom of een vergroting van bestaande afvalwaterstromen. Het betreft een wijziging in het productieproces om efficiënter met grondstoffen om te gaan.

5. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.



De doelstellingen van het waterbeheer worden na de realisatie van de unit om het concentraat te bewerken voldoende beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

6. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân de gevraagde wijzigingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Vitens Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht te verlenen.


7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 200,-.

8. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

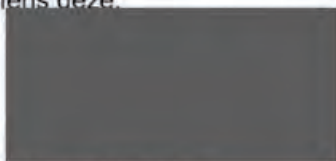

mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.



Mededelingen

De aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Gemeente De Fryske Marren
Afd. Milieu
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 26 november 2015
Bijl.: 2
Objectnummer: 1068
Dossiernummer: WFN.028460

Ons kenmerk: WFN1519018 ✓
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: OLO1628068

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 26 november 2015 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Vitens N.V., Postbus 1205, 8001 BE Zwolle, om een vergunning ingevolge de Waterwet betreffende een wijzigingsvergunning voor Vitens, locatie pompstation Spannenburg te Tjerkgaast.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

Vitens N.V.
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE

Leeuwarden, 26 november 2015
Bijl.:2
Objectnummer: 1068
Dossiernummer: WFN.028460

Ons kenmerk: WFN1519018
Tel. [REDACTED]
Email: [REDACTED]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: OLO1628068

Onderwerp:
toezenden watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 26 november 2015 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor een wijzigingsvergunning voor Vitens, locatie pompstation Spannenburg te Tjerkgaast.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 154,90 legeskosten in rekening worden gebracht.

Een kennisgeving van de watervergunning is geplaatst in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
teamcoördinator Vergunningverlening.

I.a.a.: Gemeente De Fryske Marren

Mailto: [REDACTED] servicefinancien@wetterskipfryslan.nl

Watervergunning WFN1519018 wijziging debiet Vitens Pompstation Spannenburg te Tjerkgaast

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 26 november 2015 aan Vitens, Postbus 1205, 8001 BE te Zwolle een watervergunning verleend voor het Pompstation Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast, voor het lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringinstallatie, spuiwater, lekwater en zandwaswater op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein. Hiermee is de op 16 juli 2009 verleende vergunning, kenmerk WF2009/10449, gewijzigd.

De watervergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 27 november 2015 tot 8 januari 2016 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van De Fryske Marren, Herema State 1 te Joure, tijdens openingstijden;
2. Wetterskip Fryslân, François Haverschmidtwei 2 te Leeuwarden, na telefonische afspraak op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (vrijdags tot 12.30 uur), tel. 058 2922222.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en het adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid).

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

WATERVERGUNNING

Vitens
Pompstation Spannenburg
Strjitwei 10
8522 ML
te
Tjerkgaast

Wetterskip Fryslân
Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-2922223
www.wetterskipfryslan.nl



VERGUNNING

Leeuwarden, 26 november 2015

Kenmerk: WFN1519018

Objectnummer: 1068

Dossiernummer: WFN28460

Onderwerp: Wijzigingsvergunning Vitens, locatie pompstation Spannenburg te Tjerkgaast

In 2009 hebben wij aan Vitens, Postbus 1205, 8001 BE te Zwolle een vergunning ingevolge de Waterwet verleend aan het Pompstation Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast. Het betreft de vergunning van 16 juli 2009 met kenmerk WF.2009/10449 voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringinstallatie, spuiwater, lekwater en zandwaswater op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein. Op 13 april 2015 hebben wij van Vitens onderhavige aanvraag ontvangen met het verzoek tot verhoging van het debiet.

OVERWEGINGEN

Aanpassing debiet

Binnen de inrichting van Vitens worden verschillende afvalwaterstromen geloosd. In de vigerende watervergunning zijn deze deelstromen allemaal benoemd. Eén van deze deelstromen is het spoelwater dat vrijkomt bij de productie van drinkwater. Het spoelwater wordt opgevangen in een spoelwaterbuffer en vervolgens wordt de ijzerfractie van de waterfractie gescheiden door een ultrafiltratie membraaninstallatie. De aanwezige membranen zorgen ervoor dat het overgrote deel van het spoelwater kan worden ingezet als drinkwater. Het concentraat doorloopt vervolgens het slibbehandelingsproces, waarbij ijzerslib verder wordt ontwaterd. Het spoelwater wordt via de bezinkvijvers geloosd op het Prinses Margrietkanaal.

In de vigerende lozingsvergunning van Vitens is een beperkt debiet opgenomen. Per jaar mag een maximale hoeveelheid van 275.000 m³ spoelwater worden geloosd. Uit de analyseresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat Vitens nog net en soms niet meer kan voldoen aan het gestelde voorschrift. Daarom vraagt Vitens een uitbreiding van het lozingsdebiet aan tot 400.000 m³ per jaar.

De uitbreiding van het debiet heeft tot gevolg dat er jaarlijks 125.000 m³ meer spoelwater zal worden geloosd op het Prinses Margrietkanaal. De samenstelling van het spoelwater zal door deze uitbreiding niet wijzigen. Naar aanleiding hiervan verwachten wij dat de debietstoename niet zal leiden tot problemen in het aquatisch milieu. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt voldoende beschermd. Wij zullen voorschrift 4 lid 1 van de verleende vergunning aanpassen.

PROCEDURE

De ontwerpbeschikking heeft van 8 oktober 2015 tot en met 19 november 2015 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten om de aan Vitens, Postbus 1205, 8001 BE te Zwolle, verleende vergunning ingevolge de Waterwet verleend met kenmerk WF.2009/10449, voor het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit spoelwater, permeaat van de ontkleuringinstallatie, spuiwater, lekwater en zandwaswater, afkomstig van Drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, Strjitwei 10 te Tjerkgaast op het Prinses Margrietkanaal en op een sloot aan de noordzijde van het bedrijfsterrein aan te passen. Het voorschrift 4 lid 1 wordt aangepast op de hierna aangegeven wijze.

VOORSCHRIFTEN

4. 1 – Het debiet van de te lozen afvalwaterstromen als bedoeld in voorschrift 3 mag in de onderstaande tabel genoemde hoeveelheden niet overschrijden:

Afvalwaterstroom	Maximale hoeveelheid in m ³ /jaar	Via lozingspunt
<i>Afvalwater uit het spoelwater-behandelingsproces (centrifugaat uit behandeling concentraat spoelwaterhergebruik)</i>	400.000	1
Afvalwater uit ontkleuringsproces (permeaat van de behandeling van het regeneraat van de ontkleuringreactoren)	5.500	1
Afvalwater uit het onthardingsproces (spuiwater pellets en zandwaswater)	21.000	2
Incidenteel lekwater	9.100	1
Incidenteel spoelwater ringen CO ₂ torens	15.000	1

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze

mr. E.B. van Kesteren
team coördinator Vergunningverlening.

Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED]

Beroep

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de cluster Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058-292222.

VERGUNNING

Leeuwarden, 1 februari 2006

Kenmerk: WF.2006\1395 ✓

Objectnummer: 5429

Dossiernummer: 6129

Op 29 september 2005 hebben wij van Vitens, Postbus 400, 8901 BE te Leeuwarden, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van koel- en spoelwater afkomstig van pompstation Terwisscha, Terwisscha 7 te Appelscha. De lozingen vinden plaats op een ten noordoosten van het bedrijf gelegen watergang. Op deze lozingen is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing. De aanvraag met nummer WF2005-14236 is onderdeel van de vergunning.

In deze procedure wordt de bestaande vergunning van Wetterskip Fryslân verleend op 23 februari 2005 met kenmerk WF.2004/15414 - voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater, spoelwater en hemelwater afkomstig van pompstation Terwisscha - op het moment van het van kracht worden van de huidige, aangevraagde vergunning in zijn geheel ingetrokken.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 15 december 2005 tot en met 26 januari 2006 ter inzage gelegen. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. In de overwegingen zullen wij nader op de zienswijzen ingaan.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Vergunning drinkwaterproductiebedrijf Terwisscha



1. Algemeen

Het pompstation Terwisscha is één van de stations van Vitens waar drinkwater wordt bereid uit grondwater. Bij dit bereidingsproces ontstaan diverse afvalwaterstromen die geloosd worden op oppervlaktewater. Ten gevolge van deze lozingen worden verontreinigingen in het oppervlaktewater gebracht. Op grond van artikel 1, eerste lid van de Wvo betekent dit dat voor deze lozingen een vergunning nodig is.

Op 10 september 1998 heeft Wetterskip Fryslân een vergunning verleend aan Vitens (voorheen Waterleiding Friesland) voor het lozen van spoelwater en koelwater afkomstig van pompstation Terwisscha, Terwisscha 7 te Appelscha. De filtratie van het spoelwater vond plaats met behulp van membraantechnieken. Omdat deze technieken niet voldoen op Terwisscha is de membraaninstallatie afgeschaft.

Hierdoor komt de situatie overeen met de situatie van voor 1998, waarbij het spoelwater via spoelwatervijvers geloosd wordt op het oppervlaktewater en niet wordt teruggewonnen met behulp van membraantechnieken. Hierdoor neemt de hoeveelheid te lozen spoelwater op het oppervlaktewater toe. Tevens zijn in deze vergunning lozingseisen opgenomen voor de lozing van het koelwater.

Als gevolg van de vorengenoemde proceswijzigingen is op 23 februari 2005 een nieuwe vergunning verleend met kenmerk WF.2004/15414. Door enkele onvolkomenheden in deze vergunning heeft Vitens nu een wijzigingsvergunning aangevraagd.

2. Afvalwaterstromen

De afvalwaterstromen afkomstig van het pompstation zijn te onderscheiden in:

a. huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen in het bedrijf en wordt via de riolering geloosd.

b. spoelwater

Tijdens het winproces wordt ruw water opgepompt en getransporteerd naar pompstation Terwisscha. In het anaërobe grondwater zitten ijzerdeeltjes. Na beluchting (waarbij aanwezige gassen worden uitgedreven en ijzer wordt omgezet in ijzervlokken) wordt het water via voorfiltratie, de tussenfiltraatkelder, beluchting en nafiltratie ontdaan van de ijzerdeeltjes. Na een pH-correctie is het water geschikt als drinkwater.

Om de filters op een constante kwaliteit te houden worden de filters gespoeld met water. Naast het regulier spoelen van de filters kan er bij incidentele werkzaamheden (inwerken van nieuwe filters ca. om de 15 jaar en/of storingen) extra spoelwater vrijkomen. Gemiddeld zal er per jaar 100.000 m³ spoelwater geloosd worden.

Het spoelwater wordt opgevangen in voldoende grootte spoelwaterkelders. Vanuit de kelder wordt het spoelwater in de slibsilos overgebracht. Bij het overbrengen van het spoelwater naar de slibsilos wordt polyelectrolyet toegevoegd. Het polyelectrolyet heeft als functie dat het als bindmiddel de ijzerdeeltjes in het spoelwater bindt, waardoor deze beter en sneller bezinken.

In de slibsilos bezinken de aanwezige ijzerdeeltjes uit het spoelwater en deze blijven achter in de slibsilos. Vanuit de bovenkant van de slibsilos loopt, via een pompfase, het water over in de leiding welke naar de spoelwatervijvers gaat. In de spoelwatervijvers bezinken de mogelijk resterende deeltjes ijzerslib. Vanuit de laatste spoelwatervijver wordt het spoelwater geloosd op het oppervlaktewater.

Analyseresultaten van de voorgaande jaarlijkse bemonsteringen geven aan dat het ijzergehalte in het spoelwater wat geloosd wordt op het oppervlaktewater maximaal 5 mg/l Fe is.



c. koelwater

Het koelwater is afkomstig van een tweetal dieselmotoren welke ca. 26x per jaar getest worden. Als koelmedium wordt leidingwater gebruikt dat via een doorstroomkoelsysteem wordt geloosd; additieven worden niet toegevoegd. De jaarlijks te lozen hoeveelheid bedraagt circa 500 m³ met een maximale lozingstemperatuur van 30°C.

d. hemelwater

Per jaar wordt ongeveer 1000 m³ niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd dat afkomstig is van de daken van de bedrijfsgebouwen.

e. noodlens/lenspomp

Er zijn 2 uitlaten aanwezig ten behoeve van de afvoer van lekwater van het drinkwaterbereidingsproces. Het betreft hier lozingen van niet vervuild drinkwater.

f. overstort reinwaterkelder

Ten behoeve van calamiteiten is een overstort op de reinwaterkelder aanwezig. Een eventuele lozing via deze overstort zal enkel bestaan uit drinkwater.

Alle afvalwaterstromen (met uitzondering van het huishoudelijk afvalwater, hetgeen geloosd wordt op de gemeentelijke riolering) worden geloosd op het oppervlaktewater. Het koelwater, hemelwater en spoelwater worden afzonderlijk geloosd.

3. Waterkwaliteitsbeleid

Het waterkwaliteitsbeleid van Wetterskip Fryslân is gebaseerd op twee uitgangspunten, namelijk:

- het verminderen van de verontreiniging;
- het standstill-beginsel.

Onder het "stand-still beginsel" wordt verstaan dat de lozing van zwarte-lijst stoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân niet mag toenemen. Voor de overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Het uitgangspunt "vermindering van verontreiniging" betekent dat voor bijna alle te lozen stoffen, onafhankelijk van de kwaliteit van het oppervlaktewater, een reductie wordt verlangd. Daarbij dienen afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de te lozen stoffen de volgende technieken te worden toegepast:

- de best bestaande techniek (BBT)

Dit is die techniek waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

- de best uitvoerbare techniek (BUT)

Bij deze techniek wordt rekening gehouden met economische aspecten, dat wil zeggen dat voor een goed renderend bedrijf de grootste reductie wordt verkregen tegen aanvaardbare kosten.

Voor zwarte-lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met behulp van de BBT. Voor de relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Voor het lozen van koelwater zijn door de Algemene Beraadsgroep Koelwater (ABK) richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen houden het volgende in:

- de maximale lozingstemperatuur mag niet meer dan 30°C bedragen;
- de veroorzaakte temperatuurverhoging van de natuurlijke temperatuur van het oppervlaktewater mag in beginsel niet meer dan 3°C bedragen.

Ten aanzien van hemelwater is het beleid er op gericht de niet-verontreinigde lozingen rechtstreeks op oppervlaktewater te laten plaatsvinden.



4. Beoordeling

Voor deze stromen geldt de waterkwaliteitsaanpak. Gelet op de geringe thermische emissie van het koelwater en de aard en samenstelling van de spoelwaterlozing zijn wij van mening dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet significant wordt beïnvloed.

Ten aanzien van de lozing van hemelwater zijn wij van oordeel dat deze lozing aan de beleidsuitgangspunten voldoet en geen waterkwaliteitsproblemen zal opleveren. Derhalve zijn hiervoor geen lozingseisen opgenomen.

Wij zijn van mening dat door de onderhavige lozingen mogelijk te veroorzaken verontreiniging van het oppervlaktewater in voldoende mate kan worden tegengegaan en voorkomen door het stellen van de hiernavolgende voorschriften. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer hebben wij derhalve geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Zienswijzen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking

5.1 Algemeen

Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen tegen de ontwerp-beschikking is gebruik gemaakt door Vitens te Leeuwarden. De brief is door ons op 6 januari 2006 ontvangen en geregistreerd onder nummer WF.2006/266.

Zienswijzen tegen onze ontwerp-beschikking konden van 15 december 2005 tot en met 26 januari 2006 worden ingebracht. De zienswijze is derhalve tijdig ingediend. Ook voor het overige wordt voldaan aan de in de wet gestelde eisen. De zienswijze is daarom ontvankelijk.

5.2 Reactie op de brief van Vitens

De inhoud van de brief van Vitens komt samengevat op het volgende neer:

In afwijking van de aanvraag worden het koelwater en een deel van het hemelwater niet meer gezamenlijk via de verzamelput geloosd op de sloot. Het koelwater wordt via een aparte buis met daarin een (bemonsterings)put geloosd.

Bovenstaande wijziging betreft een verbetering van de situatie, omdat nu alle afvalwaterstromen separaat bemonsterd kunnen worden. Wij achten deze zienswijze gegrond, derhalve zijn bovengenoemde gegevens verwerkt in deze beschikking.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, het volgende besloten:

1. aan Vitens, Postbus 400, 8901 BE te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van koelwater, spoelwater en hemelwater afkomstig van pompstation Terwisscha, Terwisscha 7 te Appelscha. De lozingen vinden plaats op een ten noordoosten van het bedrijf gelegen watergang;
2. de vergunning van 23 februari 2005, kenmerk WF.2004/15414, voor het lozen van koelwater, spoelwater en hemelwater afkomstig van pompstation Terwisscha, in te trekken.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.



VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	Vitens, Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden;
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Algemeen

- 2
- 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.
- 3 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten schriftelijk aan het hoofd van de afdeling Watersysteembeheer van het district Zuidoost van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Lozingseisen

- Het afvalwater dat ingevolge deze vergunning op de ten noordoosten van pompstation Terwisscha gelegen watergang wordt geloosd, mag uitsluitend bestaan uit:
- spoelwater, afkomstig van het schoonspoelen van de filters;
 - koelwater, afkomstig van een tweetal dieselmotoren;
 - hemelwater, afkomstig van de daken van de bedrijfsgebouwen;
 - lekwater, afkomstig van het drinkwaterbereidingsproces;
 - drinkwater, afkomstig van de overstort van de reinwaterkelder.
- 5
- 1 - Het te lozen spoelwater dient ter plaatse van de in voorschrift 6 genoemde bemonsteringspunt aan de volgende eis te voldoen:
- het ijzergehalte mag niet meer dan 5 mg/l bedragen;
- 2 - De temperatuur van het te lozen koelwater mag ter plaatse van het in voorschrift 6 genoemde bemonsteringspunt niet meer dan 30°C bedragen.



Maatregelen en voorzieningen

- 6 1 - Zowel het te lozen spoelwater als het te lozen koelwater dient te allen tijde afzonderlijk te kunnen worden bemonsterd. Het bemonsteringspunt voor het koelwater is gesitueerd ter plaatse van de uitstroom welke boven de waterspiegel geplaatst dient te zijn. Het bemonsteringspunt voor het spoelwater is ter plaatse van de uitstroom in de laatste vijver voor het lozingspunt.

Beheer en onderhoud

- 7 1 - De bemonsteringspunten moeten ten behoeve van de inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
- 2 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering enz. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.

Monsterneming

- 8 1 - Van het afvalwater als bedoeld in voorschrift 4 onder a. dient éénmaal per jaar door of namens de vergunninghouder het ijzergehalte te worden bepaald.
- 2 - De in lid 1 genoemde monsterneming en analyse moeten worden uitgevoerd conform de in de bijlage genoemde methodiek.
- 3 - De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom dienen binnen 1 maand na afloop van de controleperiode aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te worden gerapporteerd.

Interne calamiteit

- 9 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058 – 292 2222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058 – 212 2422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.




7

Externe calamiteit

- 10
- 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
 - 2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

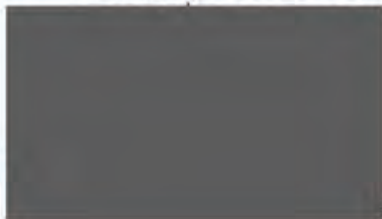

embeheer, district Zuidoost.

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted], telefoon [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Vergunning drinkwaterproductiebedrijf Terwisscha

BIJLAGE 1: ANALYSEMETHODEN

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/1395

De in deze beschikking genoemde monsterneming dient te worden verricht volgens de meest recente editie van onderstaande methode:

monsterneming

NEN 6600-1

De in deze beschikking genoemde parameter dient te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethode:

parameter	Analysemethode
ijzer	NEN 6460

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Vitens
T.a.v. [redacted]
Postbus 400
8901 BE Leeuwarden

Leeuwarden, 6 februari 2006

Ons kenmerk: WF2006_1395

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Bijl.:
Dossiernummer: 6129

Toestel [redacted]

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 1 februari 2006, alsmede van de kennisgeving.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 31 maart 2006 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidoost

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Ooststellingwerf
afd. Milieu
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde Fr

Leeuwarden, 6 februari 2006

Ons kenmerk: WF2006_1395

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Bijl.: 2

Toestel

Dossiernummer: 6129

Onderwerp:
Toezending WVO-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van de vergunning van 1 februari 2006, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Vitens Postbus 400 8901 BE Leeuwarden voor het lozen van koel- en spoelwater afkomstig van pompstation Terwisscha te Appelscha.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidoost.

**W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N**

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 6 februari 2006

Bijl.: 2

Dossiernummer: 6129

Ons kenmerk: WF2006_1395

Toeste [REDACTED]

Afdeling: Watersysteembeheer district
Zuidoost
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 1 februari 2006, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Vitens Postbus 400 8901 BE Leeuwarden, voor het lozen van koel- en spoelwater afkomstig van pompstation Terwisscha te Appelscha.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[REDACTED]
J. de Vries,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Zuidoost.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Vitens Postbus 400 8901 BE Leeuwarden een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van koel- en spoelwater afkomstig van pompstation Terwisscha, Terwisscha 7 te Appelscha. De lozingen vinden plaats op een ten noordoosten van het bedrijf gelegen watergang. Tevens wordt bij van kracht worden van deze vergunning de huidige, aangevraagde vergunning in zijn geheel ingetrokken.

De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17 februari 2006 tot en met 31 maart 2006 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. In het gemeentehuis van Ooststellingwerf, 't Oost 11 te Oosterwolde, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de bibliotheek, Groote Singel 12 te Oosterwolde, op maandagochtend van 10.00-12.00 uur, alle middagen van 14.00-17.30 uur en op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-20.30 uur;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] telefoon [redacted].

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Nieuw Ooststellingwerf op woensdag 15 februari 2006

WATERVERGUNNING

Vitens
te
Lelystad

Locatie:
Zomerweg bij 92 Noardburgum (Ritskebos)



WFN1016105

Wetterskip Fryslân
Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl



WETTERSKIP
FRYSLÂN



Inhoudsopga

1.	Aanhef	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Voorschriften	4
5.	Aanvraag	6
6.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	7
7.	Procedure	8
8.	Ondertekening	8
9.	Mededelingen	9
Bijlage 1	Begripsbepalingen	10
Bijlage 2	Kaartje met winputten in het Ritskebos	11
Bijlage 3	Benodigde gegevens voor ABM-stoffen beoordeling	12
Bijlage 4	Topografische kaart	13



WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 10 januari 2011

Kenmerk: WFN1016105 ✓

Objectnummer: 14940

Dossiernummer: WFN.018324

Onderwerp: Watervergunning Vitens

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 12 november 2010 een aanvraag ontvangen van Vitens N.V. te Lelystad om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN1015063.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Vitens N.V., Postbus 1090, 8200 BB te Lelystad, voor het waterwingebied Ritskebos, Zomerweg bij 92 in Noardburgum, te verlenen voor:

1. In een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen afkomstig van het regenereren van winputten voor drinkwaterwinning;



2. In een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen die vrijkomen bij het initiëren van bronnen voor de winning van grondwater voor de drinkwaterbereiding;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de clustermanager Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

1. Van de **aanvang** en de **beëindiging** van de lozing van het water dat vrij komt bij het regenereren van de winputten, alsmede onderbrekingen van meer dan 7 dagen, dient minimaal drie werkdagen daaraan voorafgaand de clustermanager Handhaving van Wetterskip Fryslân hiervan schriftelijk of per telefax (faxnummer 058-292 22 23), onder vermelding van kenmerk van deze vergunning, bericht te worden gegeven.
2. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de clustermanager Handhaving. De aanwijzingen door of namens de clustermanager moeten direct worden opgevolgd.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

afvalwaterstromen

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit regeneratiewater afkomstig van spoelen van waterwinputten. Deze afvalstroom mag uitsluitend via het/de bijbehorende lozingspunt(en) in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:

Lozingspunt

Variabel, soms na afstroming via de bodem
Variabel, soms na afstroming via de bodem

Soort afvalwaterstroom

Ontwikkelwater nieuwe bronnen
Regeneratiewater



De locatie van de bronnen is aangegeven op de tekening zoals is opgenomen als bijlage 2 behorende bij deze vergunning.

Voorschrift 2

debiet, lozingseisen en lozingspunt

1. De in voorschrift 1 omschreven afvalwaterstromen mogen de gegevens uit onderstaande tabel niet overschrijden:

Soort afvalwaterstroom	Maximale hoeveelheid (m3) per behandeling	Per tijdseenheid (m3/u)
Ontwikkelwater	2000	28
Regeneratiewater	2000	28

2. De in voorschrift 1 omschreven afvalwaterstromen mogen alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het/de betreffende lozingspunt(en) niet worden over-/onderschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Onopgeloste stoffen	< 20 mg/l	NEN-EN 872
Chloride	< 200 mg/l	NEN-EN-ISO 15682
Zuurstof	> 5 mg/l	NEN-ISO 5813/NEN-ISO 5814

3. De monsterneming en conservering dienen te worden uitgevoerd volgens de volgende methoden:

Monsterneming	NEN 6600-1 (afvalwater)
Conservering	NEN-EN-ISO 5667-3

4. Als gevolg van de lozingen mag er geen visuele verontreiniging optreden.
5. De lozingspunten dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
6. De lozingen dienen plaats te vinden in de sloten rondom het Ritskebos.

Voorschrift 3

algemene beoordelingsmethodiek

1. Indien de vergunninghouder voornemens is om stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag zijn vermeld en die mogelijk in het afvalwater kunnen geraken, dan toetst de vergunninghouder deze stoffen volgens de algemene beoordelingsmethodiek (ABM) zoals bedoeld in de overwegingen.
2. De in lid 1 bedoelde stoffen en preparaten mogen zonder toestemming vooraf worden geloosd wanneer dit volgens de ABM is toegestaan (saneringsinspanning C). Van deze stoffen en preparaten moet jaarlijks, voor 1 april, een overzicht van deze milieugegevens alsmede het resultaat van de beoordeling volgens de ABM (zie bijlage 3) worden toegezonden aan de clustermanager Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.
3. Wanneer een stof op preparaat niet aan de voorwaarden voldoet om zonder toestemming vooraf te mogen worden geloosd (categorie A of B), kan de vergunninghouder worden verzocht om de stof/preparaat te toetsen. Een verzoek daartoe dient minimaal een maand voorafgaand aan het gebruik van de stof/preparaat te worden gericht aan clustermanager Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.



Voorschrift 4

meten en registreren

1. De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstromen, te weten ontwikkelwater en regeneratiewater, moeten altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het te lozen afvalwater via een controlepunt worden geleid dat geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. Het in lid 1 bedoelde controlepunt moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Aanleiding van deze vergunningaanvraag is het verlopen van de in 2006 verleende tijdelijke vergunning (kenmerk WF.2006/6176) op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De aanvraag bestaat uit:

- het aanvraagformulier voor een Watervergunning;
- Toelichting op de regeneratie van pompputten;
- Overzicht van het puttenveld;
- Overzicht van het puttenveld waarbij is aangegeven of direct of indirect op oppervlaktewater wordt geloosd;
- Tekst met de titel "Vitens arbo- en milieuvoorschriften".

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

De vergunninghouder is voornemens om regeneratiewater van pompputten op oppervlaktewater te lozen. Ook zal in een enkel geval een nieuwe put gemaakt moeten worden, waarbij ontwikkelwater op oppervlaktewater wordt geloosd. Deze lozingen zijn vergunningplichtig op grond van de Waterwet.

Bedrijfssituatie

In het winveld Ritskebos in Noardburgum wordt grondwater gewonnen voor de bereiding van drinkwater. De winning van het grondwater geschiedt met 33 pompputten met een gemiddelde capaciteit van 60 m³/uur. In totaal wordt ongeveer 9.000.000 m³ grondwater op jaarbasis onttrokken. De wateronttrekking vindt plaats op een diepte van ca. 55 tot ca. 90 meter beneden maaiveld. Het grondwater wordt naar het pompstation van Vitens N.V. aan de Rijkssstraatweg 28 in Noardburgum gepompt om te worden opgewerkt tot leidingwater.

Verschillende pompputten raken verstopt gedurende het pompproces. De verstopping wordt veroorzaakt door deeltjes organische stof (humus) die zich afzetten in de formatie direct rond de filterspleten. Door het optreden van de putverstopping neemt de capaciteit van waterlevering af en het energieverbruik toe. Uiteindelijk raakt de pompput zo verstopt dat er geen water meer onttrokken kan worden waardoor de bedrijfsvoering van het pompstation in gevaar kan komen. Om dit te voorkomen dienen pompputten tijdig geregenereerd (schoongemaakt) te worden. Ook zal in een enkel geval een nieuwe put gemaakt moeten worden. Bij deze processen komt afvalwater vrij. Gemiddeld komt per bron ca. 2000 m³ water vrij in 3 dagen.

Het afvalwater wordt geloosd op de sloten rondom het Ritskebos. Het gaat hier om sloten waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstelling geldt.



Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het in het oppervlaktewater brengen van de volgende afvalwaterstromen:
Regeneratiewater;
Ontwikkelwater.

De bovengenoemde afvalwaterstromen worden via variabele lozingspunten of door afstroming via de bodem in het oppervlaktewater gebracht. Van 22 putten wordt het afvalwater met een werk op het oppervlaktewater geloosd. Het afvalwater van de andere 11 putten wordt, via de bodem (afstroming), op oppervlaktewater geloosd. In bijlage 2 zijn de putten weergegeven waarbij via een werk of via afstroming van de bodem op het oppervlaktewater wordt geloosd.

De aanvrager heeft geen structurele maatregelen getroffen om het afvalwater te zuiveren.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.1 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het



bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare (oppervlakte)waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Voor het oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvrager voornemens is te lozen gelden geen specifieke functies daarnaast is het geen waterlichaam op grond van de Kader Richtlijn Water. Hierdoor worden geen aanvullende kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam gesteld.

Algemene beoordelingsmethodiek voor grond- en hulpstoffen

Beleid voor stoffen preparaten

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) -

Sinds augustus 2002 geldt voor de beoordeling van stoffen en preparaten de "Algemene Beoordelings Methodiek" (ABM). Deze methodiek stelt de bedrijven en waterkwaliteitsbeheerders in staat om op een eenduidige wijze de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten te benoemen.

Daarnaast volgt uit de methodiek welke saneringsinspanning voor de betreffende stof of het preparaat moet worden getroffen. Daartoe zijn een drietal saneringsinspanningen te onderscheiden, namelijk:

- saneringsinspanning A: saneren door toepassing van de best bestaande technieken. Dit zijn die technieken, waarmee tegen hogere kosten dan die welke verbonden zijn aan de best uitvoerbare technieken, een nog grotere reductie wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
- saneringsinspanning B: saneren door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Dit zijn die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, d.w.z. uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
- saneringsinspanning C: saneren door toepassing van de waterkwaliteitsaanpak.
- Deze aanpak is van toepassing op relatief onschadelijke verontreinigingen; de maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

De algemene beoordelingssystematiek is toepasbaar voor alle stoffen en preparaten, ongeacht de bedrijfstak waar zij worden ingezet. Voor deze methodiek geldt dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de milieu-informatie van stoffen aan het bevoegd gezag bij de aanvrager/vergunninghouder ligt. Indien de vereiste gegevens ontbreken wordt een worst-case benadering gehanteerd.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8. Ondertekening



ngverlening.

tie Ritskebos Noardburgum



9. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED], telefoon [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Cluster Handhaving: de cluster Handhaving van het waterschap;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Legger: register waarin onderhoudsverplichtingen van en/of onderhoudsverplichtingen betreffende waterkeringen met bijbehorende werken en wateren met bijbehorende werken worden vermeld. Tevens is aangegeven waaraan waterkeringen en wateren moeten voldoen naar ligging, richting, vorm afmetingen en constructie;
6. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
7. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
8. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
9. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
10. Waterbeheerder: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
11. Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.



Bijlage 2


Kaartje met winputten in het Ritskebos



Winputten ritskebos

- ☐ lozing in bos of laagte
- ☒ lozing op (droge) sloot

Handtekening:



Adres: Zomerweg bij nr. 92,
Noordburgum

Titel		Overzicht puttenveld Ritskebos	
Project		Aanvraag Wv/ltz vergunning	
Afdeling		Bedrijfsbureau	
0 50 100 150 Meters		Schaal	1:5000
 Sneekterekweg 61 Postbus 400 8901 BE Leeuwarden Tel. 058-2945489 Fax. 058-2945289		Status	Definitief
		Datum	26-10-2010
		Paraaf	ATO
		Tek nr.	



Bijlage 3 Benodigde gegevens voor ABM-stoffen beoordeling

De hieronder te vermelden stofgegevens dienen door vergunninghouder te worden verstrekt aan het waterschap (het betreft informatie die door de leveranciers/handelaren verstrekt dient te worden aan de gebruikers / vergunninghouders):

Een volledige data-set voor de beoordeling van stoffen en preparaten omvat antwoorden op onderstaande vragen plus het resultaat van de beoordeling.

Stoffen:

Is de stof carcinogeen (R-45), voor zover bekend?

Is de stof mutageen (R-46), voor zover bekend?

Wat is de acute toxiciteit voor waterorganismen (LC50), bij voorkeur voor vier trofische niveaus, maar in ieder geval voor kreeftachtigen of vissen?

Hoe is de biologische afbreekbaarheid?

Wat is de $\log P_{ow}$? (de logaritme van de verdelingscoëfficiënt over de fasen n-octanol en water)

Wat is de Bio Concentratie Factor (BCF)? (dit is facultatief)

Hoe is de oplosbaarheid in water als toxiciteit voor waterorganismen niet te bepalen is?

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de uitkomst van de ABM worden gegeven, en tevens de exacte samenstelling van het preparaat en de stofgegevens per component.

Als een producent alleen een basis-set informatie over stoffen of de samenstelling van een preparaat wil verstrekken, moet in ieder geval de beoordeling van de stof of het preparaat conform de ABM worden uitgevoerd.

Stoffen:

Indien de producent/leverancier de beoordeling van de stof uitvoert en alleen een basis-set gegevens verstrekt, dan kan in principe worden volstaan met:

De aanduiding waterbezwaarlijkheid,

De plaats waar het stofdossier voor het bevoegd gezag /controleerende instantie ter inzage ligt.

Het bevoegd gezag zal dan echter bij de immissietoets (de beoordeling van de restlozing na toepassen van bbt/but) een worst-case benadering hanteren; het zal uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Er wordt dan verondersteld dat de stof een acute toxiciteit voor waterorganismen heeft van < 1 mg/l en bovendien moeilijk afbreekbaar is. Mocht dit leiden tot aanvullende saneringsmaatregelen bij de gebruiker, dan kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

Preparaten:

Voor preparaten moet in beginsel de volgende basis-set aan de gebruikers worden verstrekt:

Het resultaat van de beoordeling van het preparaat volgens de ABM;


De componenten met de aanduiding waterbezwaarlijkheid: zwarte-lijststof, kan erfelijke schade veroorzaken en/of kan kanker veroorzaken, en de globale hoeveelheid van die componenten in het preparaat;

De componenten met saneringsinspanning A, en de globale hoeveelheid van die component in het preparaat;

De plaats waar het productdossier voor het bevoegd gezag /de controleerende instantie ter inzage ligt;

De exacte samenstelling van het preparaat blijft alleen bekend bij de producent of leverancier;

Het bevoegd gezag zal dan bij de immissietoets van het preparaat uitgaan van de meest bezwaarlijke eigenschappen die tot deze aanduiding hebben geleid. Ook hier kan de producent door het verstrekken van exactere gegevens over de eigenschappen van de stof ervoor zorgen dat de immissietoets nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

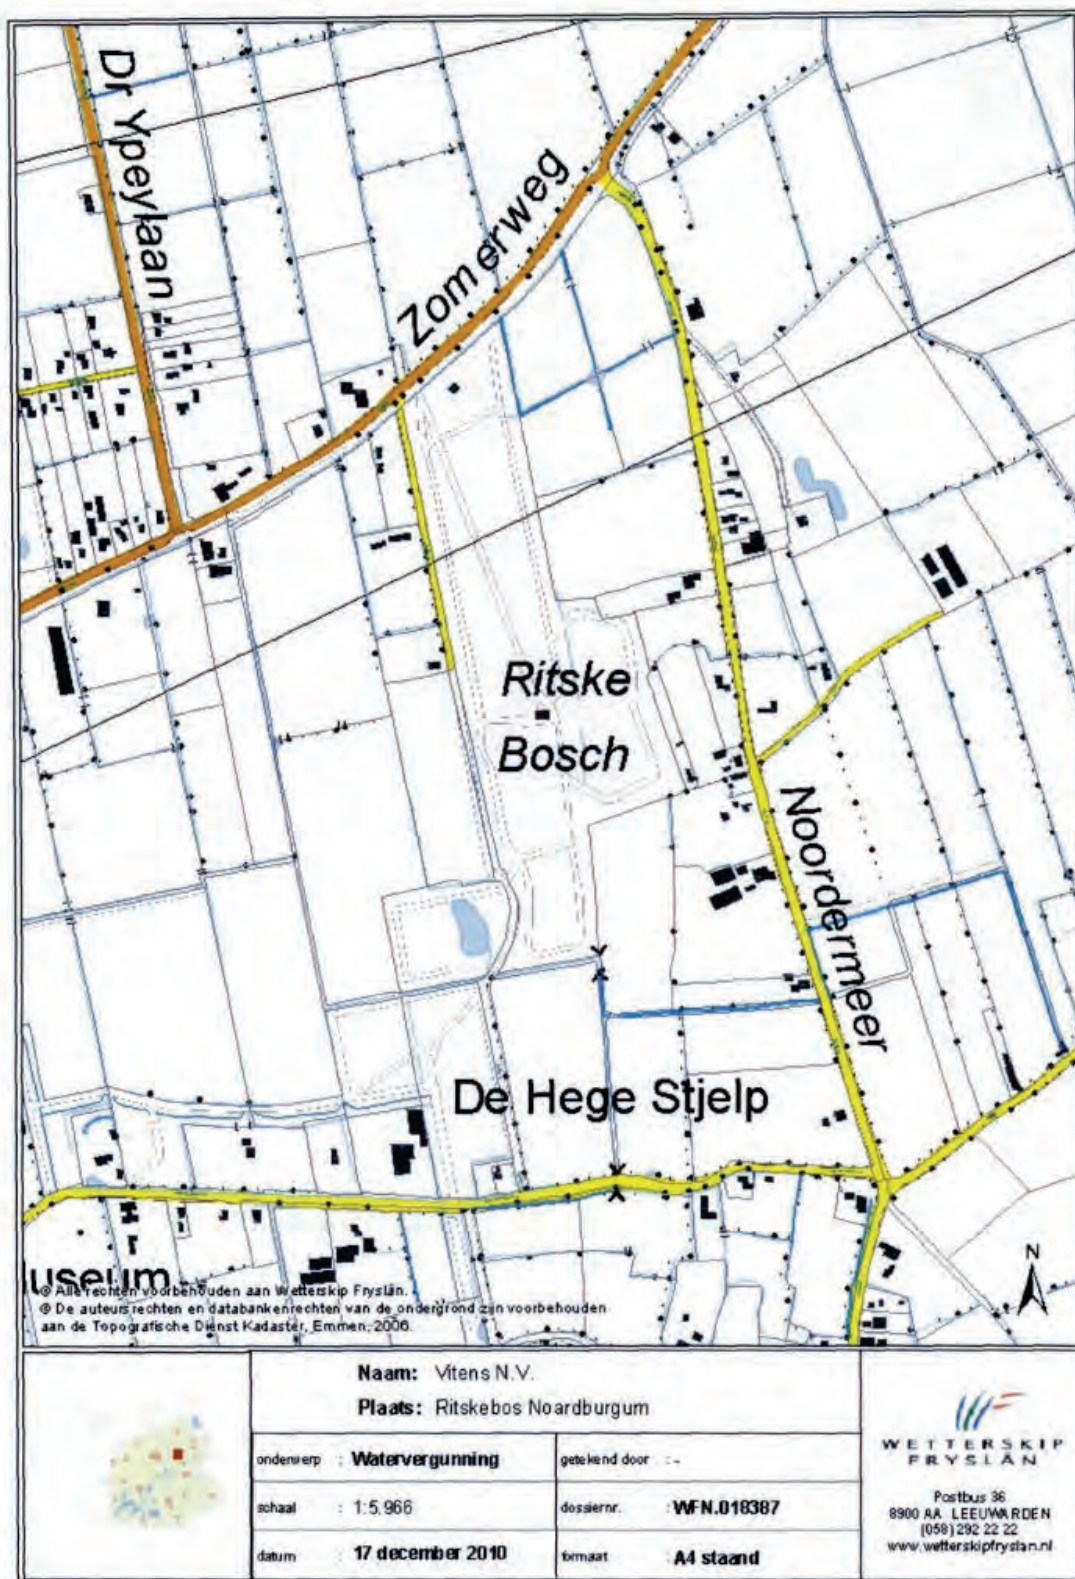

<padnaam>



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Vitens Fryslân N.V.

T.a.v. [redacted]

Postbus 1090

8200 BB Lelystad

Leeuwarden, 10 januari 2011

Bijl.: 1

Objectnummer: 14940

Dossiernummer: WFN.018387

Ons kenmerk: WFN1016105

Tel: [redacted]

Email: [redacted]@weterskipfryslan.nl

67Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: geen

Onderwerp:

Toezening watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze watervergunning van 10 januari 2011 betreffende uw aanvraag ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van regenereren van winputten voor drinkwaterwinning en stoffen die vrijkomen bij het initiëren van bronnen voor de winning van grondwater voor de drinkwaterbereiding.

De vergunning wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN1016105 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

BESCHIKKING

Leeuwarden, 15 juni 2006

Kenmerk: WF.2006/8499 ✓

Objectnummer: 12931

Dossiernummer: 7010

Op 26 januari 2006 hebben wij van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Roptazijl aan de Sédyk 3, 8856 RZ te Pietersbierum. De lozing vindt plaats op de dijkvaart ten noordwesten van de wasplaats. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 20 april 2006 tot en met 1 juni 2006 ter inzage gelegen.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

Wetterskip Fryslân is voornemens om het dijkmagazijn Roptazijl in Pietersbierum uit te breiden met een wasplaats. De wasplaats zal worden gebruikt voor het afspuiten van tractoren en landbouwmachines en heeft een oppervlakte van 48 m². Tevens wordt een septictank geplaatst voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater.

Lozingssituatie

Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water kunnen de onderstaande deelstromen worden onderscheiden. De lozingen op oppervlaktewater vinden plaats op de watergang ten noordwesten van de trekkerwasplaats.

Beschikking Dijkmagazijn Pietersbierum, gemeente Franekeradeel

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



- 2 -

1. Hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken en verharde terreinoppervlakken. Dit water is naar verwachting niet verontreinigd en wordt daarom in het kader van onderhavige vergunning niet behandeld.

2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet

De werkplaats heeft 1 toilet, het afvalwater wordt geloosd via een septic-tank van 6 m³. De lozing van het huishoudelijk afvalwater is gereguleerd in het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en wordt daarom op grond van onderhavige vergunning niet behandeld.

3. Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Het afstromende hemelwater van de wasplaats kan afspuitresten bevatten afkomstig van tractoren en landbouwmachines en wordt via een olie/slibafscheider op het oppervlaktewater geloosd. De wasplaats heeft een oppervlakte van 48 m². De totale hoeveelheid hemelwater die via de olie/slibafscheider wordt geloosd, bedraagt ongeveer 38,5 m³/jaar.

Het waswater van de wasplaats ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en landbouwmachines (geen toedieningsapparatuur bestrijdingsmiddelen). Het schoonspuiten van tractoren en machines gebeurt alleen op de wasplaats. Voor het reinigen wordt een stoomcleaner gebruikt met een capaciteit van 1 l/s. Jaarlijks ontstaat ongeveer 50 m³ waswater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van machines afgespoten en worden met het waswater afgevoerd.

Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWBP) 2001-2004.

Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen:

- vermindering van de verontreiniging;
- stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Beschikking Dijkmagazijn Pietersbierum, gemeente Franekeradeel



- 3 -

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Voorzieningen/normen bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging zo veel mogelijk aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom ten minste een goed gedimensioneerde zandvanggoot, slibvangput en olie-afscheider met coalescentiefilter moeten doorlopen. Een en ander is daarom, conform de aanvraag, in de bij deze vergunning behorende voorschriften opgenomen. Voor de controle op de goede werking van de voorzieningen zijn er effluenteisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV), onopgeloste bestanddelen en zuurgraad in de voorschriften opgenomen.

Aangezien op de werkplaats mestapparatuur, zoals kunstmeststrooiers, aanwezig is, zullen wij in de voorschriften opnemen dat het lozen van meststoffen moet worden tegengegaan. Hierbij baseren wij ons onder meer op het voorschriftenpakket in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" van de Coördinatiecommissie Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) uit 1994. Lozing van (kunst)meststoffen is zeer ongewenst vanwege de hoge concentraties zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Alternatieven voor het reinigen van met dierlijke of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op een wasplaats, met afvoer naar het oppervlaktewater, zijn aanwezig. Daardoor kan lozing van dierlijke of kunstmeststoffen op het oppervlaktewater worden voorkomen. Deze apparatuur kan namelijk op het te bemesten perceel worden gereinigd. Ook kan met gier en dierlijke mest verontreinigd water gescheiden worden opgevangen en overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen worden verwerkt. Gezien het bovenstaande zullen wij daarom een eis aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het bedrijfsafvalwater in de voorschriften opnemen.

Lozing van ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en/of aanverwante middelen, evenals afvalwater dat met deze stoffen verontreinigd kan zijn, is niet toegestaan.

De afsputplaats moet zodanig zijn gesitueerd, of worden afgeschermd, dat voorkomen wordt dat spuitwater en afsputresten van de tractoren en landbouwwerktuigen direct in het oppervlaktewater komt.



- 4 -

Beoordeling

Het bedrijfsafvalwater dat door het dijkmagazijn Roptazijl wordt geloosd kan verontreinigingen bevatten die schade toebrengen aan het aquatisch milieu. De emissie van verontreinigingen wordt, conform de richtlijnen die voor dit type afvalwater gelden, zoveel mogelijk bij de bron beperkt door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Hierdoor worden in het te lozen afvalwater eindconcentraties bereikt die aan de in voorschrift 6 gestelde lozingseisen voldoen.

Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer,

BESLOTEN:

Aan Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Roptazijl aan de Sédyk 3, 8856 RZ te Pietersbierum. De lozing vindt plaats op de dijkvaart ten noordwesten van de wasplaats.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghoudster:	Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder:	het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghoudster is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghoudster meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door vergunninghoudster is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Beschikking Dijkmagazijn Pietersbierum, gemeente Franekeradeel



- 5 -

Afvalwaterstromen

- 3 De als gevolg van deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater te weten hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Een en ander in overeenstemming de aanvraag d.d. 26 januari 2006, kenmerk WF2006/1263 en met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Voorzieningen

- 4 1- Het bedrijfsafvalwater (als bedoeld in voorschrift 3) moet achtereenvolgens ten minste een zandvanggoot, een voldoende gedimensioneerde slibvangput en olieafscheider met coalescentiefilter doorlopen.
- 2- De in lid 1 bedoelde voorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 7089/NEN-EN 858.
- 3- Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.
- 4- De in lid 1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân moeten direct worden opgevolgd.
- 5- Het gebruik van reinigingsmiddelen moet zodanig beperkt of uitgekozen te worden dat de werking van de olieafscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 5 1- Het te lozen effluent van de voorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controleput te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2- De in lid 1 bedoelde controleput moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 6 1- het effluent van de voorziening als bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Lozingseis
minerale olie	< 20 mg/l
CZV	< 200 mg/l
onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l
pH	6,5 – 9

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 1 genoemde analysemethoden.



- 6 -

Beheer en onderhoud

- 7 1 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, en dimensionering van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.
- 2 - De lozingswerken en de hierbij horende voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 3 - De in voorschrift 4.1 en 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst dat deze voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 4 - De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden gelegegd. De hier bij vrijkomende stoffen mogen niet in oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval gelegegd worden wanneer deze voor 50% gevuld zijn met bezinksel.
- 5 - Aanwijzingen over onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dienen stipt te worden gevolgd.


Interne calamiteit

- 8 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-29222222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - evenals de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Overige

- 9 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

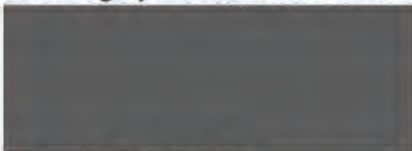

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Noord.

Beschikking Dijkmagazijn Pietersbierum, gemeente Franekeradeel



- 7 -

BIJLAGE(N)

Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.



- 8 -

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/8499

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
monsterneming conservering	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen pH	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484 NPR 6616

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Wetterskip Fryslân
T.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498.8501 etc.
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgevingen betreffende uw aanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 10 augustus 2006 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Franekeradeel
afd. Milieu
Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7010
Objectnummer: 12931

Ons kenmerk: WF2006/8499
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvraag van Wetterskip Fryslân, om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van trekkerwasplaats /dijkmagazijn Roptazijl aan Sédyk 3 te Pietersbierum.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

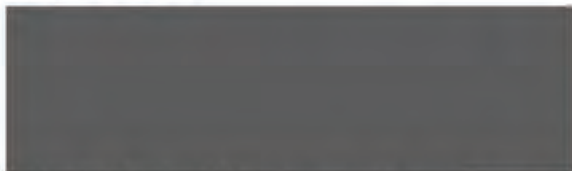

Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498.8501 etc.
Tel: [REDACTED]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u exemplaren van de Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvragen van Wetterskip Fryslân voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

De aanvraag wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



13

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Wetterskip Fryslân een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Roptazijl aan de Sedyk 3 te Pietersbierum, lozend op de dijkvaart ten noordwesten van de wasplaats. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf **29 juni 2006 t/m 10 augustus 2006** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur. Bovendien op woensdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur, na telefonische afspraak, tel.: 0517-380438;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De ontwerpbeslikking en de daarbij horende stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Noord, Birdaarderstraatweg 13 te Dokkum, daarvoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie en voor de inzage van de stukken kunt u contact opnemen met [REDACTED], afdeling Watersysteembeheer, tel. [REDACTED]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Franeker Courant op woensdag 28 juni 2006.

Retour [REDACTED]

BESCHIKKING

Leeuwarden, 15 juni 2006

Kenmerk: WF.2006/8500

Objectnummer: 12763

Dossiernummer: 7009

Op 26 januari 2006 hebben wij van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Ternaard aan 't Skoar 32, 9145 CD te Ternaard. De lozing vindt plaats op de sloot ten noorden van de wasplaats. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

De ontwerp-beschikking heeft van 20 april 2006 tot en met 1 juni 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

Beschrijving van de situatie

Wetterskip Fryslân is voornemens om het dijkmagazijn Ternaard uit te breiden met een wasplaats. De wasplaats zal worden gebruikt voor het afspuiten van tractoren en landbouwmachines en heeft een oppervlakte van 48 m².

Lozingssituatie

Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water kunnen de onderstaande deelstromen worden onderscheiden. De lozingen op oppervlaktewater vinden plaats op de watergang ten noorden van de trekkerwasplaats.

Beschikking Dijkmagazijn Ternaard, gemeente Dongeradeel



- 2 -

1. Hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken en verharde terreinoppervlakken. Dit water is naar verwachting niet verontreinigd en wordt daarom in het kader van onderhavige vergunning niet behandeld.

2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet.

De werkplaats heeft 1 toilet, het afvalwater wordt geloosd via een septictank van 6 m³. De lozing van het huishoudelijk afvalwater is gereguleerd met het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en wordt daarom op grond van onderhavige vergunning niet behandeld.

3. Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Het afstromende hemelwater van de wasplaats kan afspuitresten bevatten afkomstig van tractoren en landbouwmachines en wordt via een olie/slibafscheider op het oppervlaktewater geloosd. De wasplaats heeft een oppervlakte van 48 m². De totale hoeveelheid hemelwater die via de olie/slibafscheider wordt geloosd, bedraagt ongeveer 38,5 m³/jaar.

Het waswater van de wasplaats ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en landbouwmachines (geen toedieningsapparatuur bestrijdingsmiddelen). Het schoonspuiten van tractoren en machines gebeurt alleen op de wasplaats. Voor het reinigen wordt een stoomcleaner gebruikt met een capaciteit van 1 l/s. Jaarlijks ontstaat ongeveer 50 m³ waswater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van machines afgespoten en worden met het waswater afgevoerd.

Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWPB) 2001-2004.

Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen:

- vermindering van de verontreiniging;
- stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Beschikking Dijkmagazijn Ternaard, gemeente Dongeradeel



- 3 -

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Voorzieningen/normen bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging zo veel mogelijk aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom ten minste een goed gedimensioneerde zandvanggoot, slibvangput en olie-afscheider met coalescentiefilter moeten doorlopen. Een en ander is daarom, conform de aanvraag, in de bij deze vergunning behorende voorschriften opgenomen. Voor de controle op de goede werking van de voorzieningen zijn er effluentseisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV), onopgeloste bestanddelen en zuurgraad in de voorschriften opgenomen.

Aangezien op de werkplaats mestapparatuur, zoals kunstmeststrooiers, aanwezig is, zullen wij in de voorschriften opnemen dat het lozen van meststoffen moet worden tegengegaan. Hierbij baseren wij ons onder meer op het voorschriftenpakket in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" van de Coördinatiecommissie Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) uit 1994. Lozing van (kunst)meststoffen is zeer ongewenst vanwege de hoge concentraties zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Alternatieven voor het reinigen van met dierlijke of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op een wasplaats, met afvoer naar het oppervlaktewater, zijn aanwezig. Daardoor kan lozing van dierlijke of kunstmeststoffen op het oppervlaktewater worden voorkomen. Deze apparatuur kan namelijk op het te bemesten perceel worden gereinigd. Ook kan met gier en dierlijke mest verontreinigd water gescheiden worden opgevangen en overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen worden verwerkt. Gezien het bovenstaande zullen wij daarom een eis aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het bedrijfsafvalwater in de voorschriften opnemen.

Lozing van ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en/of aanverwante middelen, evenals afvalwater dat met deze stoffen verontreinigd kan zijn, is niet toegestaan.

De afspuitplaats moet zodanig zijn gesitueerd, of worden afgeschermd, dat voorkomen wordt dat spuitwater en afspuitresten van de tractoren en landbouwwerktuigen direct in het oppervlaktewater komen.



- 4 -

Beoordeling

Het bedrijfsafvalwater dat door het dijkmagazijn Ternaard wordt geloosd kan verontreinigingen bevatten die schade toebrengen aan het aquatisch milieu. De emissie van verontreinigingen wordt, conform de richtlijnen die voor dit type afvalwater gelden, zoveel mogelijk bij de bron beperkt door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Hierdoor worden in het te lozen afvalwater eindconcentraties bereikt die aan de in voorschrift 6 gestelde lozingseisen voldoen.

Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer,

BESLOTEN:

Aan Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Ternaard aan 't Skoar 32, 9145 CD te Ternaard. De lozing vindt plaats op de sloot ten noorden van de wasplaats.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghoudster:	Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder:	het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghoudster is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghoudster meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door vergunninghoudster is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

Beschikking Dijkmagazijn Ternaard, gemeente Dongeradeel



- 5 -

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

- 3 De als gevolg van deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater namelijk hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Een en ander in overeenstemming de aanvraag d.d. 26 januari 2006, kenmerk WF2006/1262 en met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Voorzieningen

- 4 1- Het bedrijfsafvalwater (als bedoeld in voorschrift 3) moet achtereenvolgens tenminste een zandvanggoot, een voldoende gedimensioneerde slibvangput en olieafscheider met coalescentiefilter doorlopen.
- 2- De in lid 1 bedoelde voorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 7089/NEN-EN 858.
- 3- Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.
- 4- De in lid 1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân moeten direct worden opgevolgd.
- 5- Het gebruik van reinigingsmiddelen moet zodanig beperkt of uitgekozen te worden dat de werking van de olieafscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 5 1- Het te lozen effluent van de voorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controleput te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2- De in lid 1 bedoelde controleput moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 6 1- het effluent van de voorziening als bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Lozingseis
minerale olie	< 20 mg/l
CZV	< 200 mg/l
onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l
pH	6,5 – 9

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 1 genoemde analysemethoden.

Beschikking Dijkmagazijn Ternaard, gemeente Dongeradeel



- 6 -

Beheer en onderhoud

- 7 1 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, en dimensionering van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.
- 2 - De lozingswerken en de hierbij horende voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 3 - De in voorschrift 4.1 en 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst dat deze voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 4 - De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geleege. De hier bij vrijkomende stoffen mogen niet in oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval geleege worden wanneer deze voor 50% gevuld zijn met bezinksel.
- 5 - Aanwijzingen over onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dienen stipt te worden gevolgd.


Interne calamiteit

- 8 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-29222222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - evenals de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Overige

- 9 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

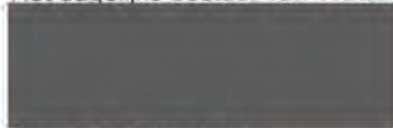

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Noord.

Beschikking Dijkmagazijn Ternaard, gemeente Dongeradeel



BIJLAGE(N)

Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED].

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.



- 8 -

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/8500

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
monsterneming conservering	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen pH	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484 NPR 6616

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.



W E T T E R S K I P F R Y S L Â N

Wetterskip Fryslân
T.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498,8501 etc.
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgevingen betreffende uw aanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 10 augustus 2006 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted signature block]

Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Dongeradeel
afd. Milieu
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7009
Objectnummer: 12763

Ons kenmerk: WF2006/8500
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvraag van Wetterskip Fryslân, om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van trekkerwasplaats /dijkmagazijn Ternaard aan 't Skoar 32 te Ternaard.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498.8501 etc.
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u exemplaren van de Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvragen van Wetterskip Fryslân voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

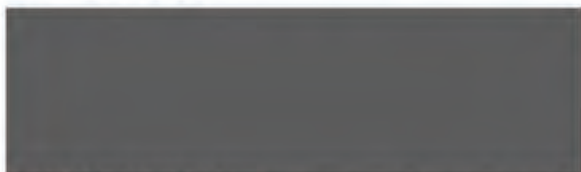

Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.



14

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Wetterskip Fryslân een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Ternaard aan 't Skoar 32 te Ternaard, lozend op de sloot ten noorden van de wasplaats.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf **29 juni 2006 t/m 10 augustus 2006** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 te Dokkum, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de Bibliotheek Dongeradeel, Brokmui 62, te Dokkum, gedurende de openstellingstijden;
2. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De ~~ontwerp~~ beschikking en de daarbij horende stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Noord, Birdaarderstraatweg 13 te Dokkum, daarvoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie en voor de inzage van de stukken kunt u contact opnemen met 
 afdeling Watersysteembeheer, tel. 

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Dockumer Courant op woensdag 28 juni 2006.

Retour



VERGUNNING

Leeuwarden, 11 mei 2000

Kenmerk: WF.2000/268

Objectnummer: 12763

Op 19 januari 2000 hebben wij van Wetterskip Fryslân, Harlingertrekweg 113, 8914 AZ Leeuwarden, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het nieuw beperkt lozen van afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van een nieuw te bouwen dijkmagazijn op het perceel 't Skoar (ongenummerd) te Ternaard. De lozing vindt plaats op een sloot ten zuiden van het dijkmagazijn. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de gemeente Dongeradeel voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld.

De ontwerp-beschikking heeft van 30 maart 2000 tot en met 27 april 2000 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag overwegen wij:

dat het dijkmagazijn is gelegen in het buitengebied van Ternaard;

dat in de nabijheid van het dijkmagazijn geen gemeentelijke riolering aanwezig is en dat aansluiting daarop derhalve redelijkerwijs niet kan worden geveegd;

dat er sprake is van een beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit het nieuw te bouwen dijkmagazijn op het oppervlaktewater;



-2-

dat de lozing plaatsvindt/zal plaatsvinden op de aldaar aanwezige sloot zijnde een relatief klein ontvangend oppervlaktewater waaraan geen specifieke gebruiksfuncties zijn toegekend of ecologische doelstellingen van het middelste of hoogste niveau voor zijn vastgesteld;

dat het gebied door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân is aangemerkt als niet kwetsbaar;

dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, mede gezien het geringe debiet alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, naar ons oordeel voldoende wordt beschermd mits wordt voldaan aan de aan deze vergunning te verbinden voorschriften.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Algemene wet bestuursrecht, besloten aan Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het nieuw beperkt lozen van afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van het nieuw te bouwen dijkmagazijn op het perceel 't Skoar (ongenummerd) te Ternaard. De lozing vindt plaats op een sloot ten zuiden van het dijkmagazijn. Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	: Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder	: het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN;
afvalwater van huishoudelijke aard	: afvalwater dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden;
beperkte lozing	: lozing, afkomstig van één huishouden, op het oppervlaktewater.

Algemeen

- 2 1 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 2 - De in het eerste lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

Afvalwaterstroom en de voorziening(en)

- 3 Het te lozen afvalwater mag alleen bestaan uit afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van een nieuw te bouwen dijkmagazijn op het perceel 't Skoar (ongenummerd) te Ternaard, één en ander overeenkomstig de aanvraag met kenmerk WF.2000/268 en met inachtneming van de bij deze vergunning behorende voorschriften.



-3-

- 4 Alle afvalwater van huishoudelijke aard dient een septictank volledig te doorlopen.
- 5 Het geloosde afvalwater als bedoeld in voorschrift 3 mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.
- 6 Het te lozen hemelwater mag de onder voorschrift 4 genoemde septictank niet doorlopen, doch dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van de septictank te worden geloosd.
- 7
 - 1 - De in voorschrift 4 genoemde septictank moet een zodanige inhoud hebben dat ten minste 6 m^3 kan worden benut bij minder dan 6 inwonerequivalenten.
 - 2 - De waterhoogte in de septictank moet ten minste 1,2 meter zijn.
 - 3 - De waterhoogte in de septictank mag ten hoogste 2,2 meter zijn.
- 8 De in voorschrift 4 genoemde septictank moet uit drie compartimenten bestaan, waarbij de volumeverhouding tussen de drie compartimenten, van de inhoud die kan worden benut, in de stroomrichting 2:1:1 moet bedragen.
- 9 Opdeling van de septictank in afzonderlijk in serie geschakelde tanks is toegestaan, mits het volume van een compartiment niet over verschillende tanks is verdeeld.
- 10 Parallelschakeling van afzonderlijke septictanks is toegestaan, mits iedere tank voldoet aan de voorschriften die voor een afzonderlijke tank gelden.
- 11 De scheidingswanden tussen de compartimenten moeten ten minste 20 cm boven het waterniveau uitsteken.
- 12 De instroomopening in het eerste compartiment van de septictank moet zich tenminste 10 cm boven het waterniveau bevinden en vrij kunnen afwateren. De toevoerpijp moet tenminste 5 en ten hoogste 10 cm uit de binnenwand steken.
- 13 De doorstroomopening in de scheidingswanden tussen de compartimenten van de septictank moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat:
 - a. doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen;
 - b. de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste 100 cm^2 en ten hoogste 400 cm^2 bedraagt;
 - c. de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 cm onder het waterniveau ligt, en
 - d. de onderkant van de doorstroomopening ten minste hoger ligt dan de helft van de waterhoogte gemeten vanaf de bodem van de tank.
- 14 De afvoeropening van de septictank moet zijn voorzien van een duikschot of een T-stuk zodat afvoer van drijflagen wordt voorkomen.
- 15 Oppervlaktewater mag niet in de septictank kunnen geraken.

Onderhoud en inspectie

- 16 De septictank(s) moet(en) eenmaal per twee jaar, of zoveel vaker als voor een goede werking van de tanks nodig is, worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet op oppervlaktewater worden gebracht.



-4-

- 17 De septictank(s) alsmede de aan- en afvoerleidingen worden door de vergunninghouder voortdurend in goede staat onderhouden en voor zover nodig schoon gehouden. De aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moeten strikt worden opgevolgd.
- 18 De voorzieningen moeten zodanig worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
- 19 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken moeten te allen tijde kunnen worden overgelegd.
- 20 Van de aanvang van de aanleg van de onderhavige lozingswerken dient tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of per fax bericht te worden gegeven aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

Waterbodem

- 21 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

H. Togtema,
kgraaft.

dr. M.R. Kampers,
co-secretaris-directeur.

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Waterkwantiteitsbeheer

Wij wijzen erop dat voor het aansluiten van het lozingswerk op de watergang ook een ontheffing van de waterkwantiteitsbeheerder nodig kan zijn. In verband daarmee hebben wij een afschrift van deze vergunning gezonden aan het bestuur van Wetterskip Marnemiddelsee, Postbus 30, 8700 AA te Bolsward.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Wetterskip Fryslân
Harlingerstraatweg 113
8914 AZ Leeuwarden

Leeuwarden, 12 mei 2000
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2000/268
Toestel ..

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 11 mei 2000 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 29 juni 2000 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden

Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan Wetterskip Fryslân een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het nieuw beperkt lozen van afvalwater van huishoudelijk aard, afkomstig van een nieuw te bouwen dijkmagazijn op het perceel 't Skoar te Ternaard. De lozing vindt plaats op een sloot ten zuiden van het dijkmagazijn.

Inzage

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 18 mei 2000 tot en met 29 juni 2000 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 te Dokkum, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de Bibliotheek Dongeradeel, Brokmui 62, te Dokkum, gedurende de openstellingstijden;
2. in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningverlening, telefoon [redacted]

De publicatie wordt verzorgd door de gemeente Dongeradeel in een huis aan huisblad op woensdag 17 mei 2000.

Wetterskip Fryslân

t.a.v.: [redacted]

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Leeuwarden, 29 april 2022

Bijlage(n): -

Uw referentie:

Ons kenmerk: WF-67189

Behandelaar: [redacted]

Tel: [redacted]

Vakgroep Vergunningverlening

Email: zaken@weterskipfryslan.nl

OLO nummer: 6652599

Onderwerp: watervergunning

Geachte [redacted]

Op 8 maart 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het in een zuiveringstechnisch werk brengen van afvalwater, afkomstig van een ontwatering ten behoeve van nieuwbouw op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen gelegen aan de Wetterwille 2A te Heerenveen.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [redacted]
[redacted] van vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

WATERVERGUNNING

Wetterskip Fryslân

Locatie:
RWZI Heerenveen
Wetterwille 2A
8447 GC Heerenveen

Wetterskip Fryslân
vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl



Leeuwarden, 29 april 2022
Zaaknummer: WF-67189

Onderwerp: Watervergunning Wetterskip Fryslân, bemalingswater afkomstig van rwzi Heerenveen.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 8 maart 2022 een aanvraag ontvangen van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF-67189. De aanvraag betreft het lozen van bemalingswater afkomstig van de nieuwbouwwerkzaamheden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Heerenveen. De lozing van het bemalingswater zal rechtstreeks plaatsvinden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân het volgende besloten:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden te verlenen. De vergunning betreft het lozen van bemalingswater rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Heerenveen. Het bemalingswater is afkomstig van de bouwkuipen die benodigd zijn voor de aanleg van het nieuwe SOI gebouw en de nieuwe slibtanks..

Aan deze vergunning worden de hiernavolgende voorschriften verbonden ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewaterlichaam.

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	: Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden
waterbeheerder	: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

4. Voorschriften

Voorschrift 1

Exemplaar vergunning

Binnen de inrichting moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld aan de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 3
Soorten afvalwaterstromen

De ingevolge deze watervergunning rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Heerenveen te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit bemalingswater afkomstig van de bouwkuipen die benodigd zijn voor de aanleg van het nieuwe SOI gebouw en de nieuwe slibtanks binnen de inrichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen, Wetterwille 2A te Heerenveen.

Voorschrift 4
Lozingssituatie

Gedurende de bemalingswerkzaamheden mag er maximaal 48 m³ per dag worden geloosd. De te gebruiken pomp heeft een capaciteit van gemiddeld 2 m³ per uur.

Voorschrift 5
Lozingseisen

1. De in voorschrift 3 bedoelde afvalwaterstroom dient ter plaatse van het lozings- of controlepunt aan de volgende eis te voldoen:

parameter	concentratie in enig steekmonster
Onopgeloste bestanddelen	300 mg/l

2. De analyse van de in voorschrift 5 lid 1 genoemde parameter dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN 872. De monsterneming en conservering dient verricht te worden conform NEN 6600-2 en NEN-EN-ISO 5667-3.

Voorschrift 6
Bemonsteringsvoorziening

1. De totale afvalwaterstroom, als bedoeld in voorschrift 3, moet te allen tijde kunnen worden onderworpen aan bemonstering. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende voorziening voor meting en bemonstering te worden geleid.
2. De in lid 1 bedoelde voorziening moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is.

Voorschrift 7
Beheer en onderhoud

1. De in voorschrift 6 bedoelde voorziening moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Voorschrift 8
Interne calamiteit

1. Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en /of de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
2. De vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-292 22 22). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-212 24 22). De door of namens de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân gegevens aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
3. Indien de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
 - oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de samenstelling van het geloosde afvalwater;
 - alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Voorschrift 9
Externe calamiteit

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege de vakgroepleider Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.
2. Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Voorschrift 10
Overige

1. Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de vakgroepleider Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân een werk aan te sluiten op het werk ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend.

2. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten schriftelijk aan de vakgroep leider Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

5. Algemeen

5.1 Algemeen

Wetterskip Fryslân is voornemens om binnen de inrichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Heerenveen verschillende onderdelen van de zuivering te vervangen en bij te bouwen. De werkzaamheden vinden plaats op het oostelijke gedeelte van het terrein, gelegen aan de Wetterwille 2A te Heerenveen. Voor de aanleg van het nieuwe SOI gebouw en de nieuwe slib tanks is het nodig om de bouwkuipen te bemalen. Het vrijkomende bemalingswater zal rechtstreeks worden geloosd op een zuiveringstechnisch werk van de rioolwaterzuivering.

5.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het rechtstreeks lozen van bemalingswater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Heerenveen. De lozing valt daarmee onder artikel 6.2 lid 2 van de Waterwet.

Wetterskip Fryslân is voornemens om verschillende onderdelen van de zuivering te vervangen en ook nieuwe onderdelen bij te bouwen. Ten behoeve van de nieuwbouw dient de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd vrij van toestromend grondwater te worden gehouden. Het overtollige grondwater wordt met een maximaal debiet van 2 m³ per uur rechtstreeks geloosd op de rioolwaterzuivering. De lozing zal naar verwachting begin september 2022 van start gaan en duren tot 1 januari 2025.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

6.2 Beleid

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. Het beleid van de waterbeheerders is geformuleerd in het Nationaal Waterplan. Het nationale beleid is in het Waterbeheerplan 2022-2027 toegespitst op de Friese situatie.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. De inrichting is een type C-inrichting. Voor dergelijke inrichtingen gelden naast de vergunningplicht op grond van artikel 1.2 ook regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

6.3 Overwegingen

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat een lozing van grondwater bij ontwatering in artikel 3.2 (Lozen van grondwater bij ontwatering) wordt geregeld. Echter omdat in de onderhavige situatie de lozing rechtstreeks plaatsvindt op een zuiveringstechnisch werk, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing. De lozing van bemalingswater rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk valt onder artikel 6.2 lid 2 van de Waterwet.

Bij de beoordeling van de lozing van het bemalingswater is gekeken naar de aard, samenstelling en omvang van het afvalwater. Bij de lozing van grondwater worden in de regel stoffen geloosd die van nature in het grondwater voorkomen. Het bemalingswater dat binnen de inrichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vrijkomt bevat geen afwijkende stoffen. Daarnaast betreft het een zeer beperkte lozing van 2m³ per uur. De doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal zowel hydraulisch als biologisch door de onderhavige lozing niet in het geding komen. In de voorschriften zal een lozingseis worden opgenomen voor onopgeloste stoffen, deze eis komt overeen met het gestelde in het Activiteitenbesluit.

De genoemde activiteit zal, wanneer deze conform de aanvraag wordt uitgevoerd, naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop de zuivering loost.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

8. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze vergunning is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

9. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening,
telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-292 22 22.

BESCHIKKING

Leeuwarden, 15 juni 2006

Kenmerk: WF.2006/8501

Objectnummer: 12053

Dossiernummer: 7013

Op 26 januari 2006 hebben wij van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Ferwert aan de Zeedijk 13, 9172 AP te Ferwert. De lozing vindt plaats op de sloot ten zuiden van de wasplaats. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 20 april 2006 tot en met 1 juni 2006 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

Wetterskip Fryslân is voornemens om het dijkmagazijn Ferwert uit te breiden met een wasplaats. De wasplaats zal worden gebruikt voor het afspuiten van tractoren en landbouwmachines en heeft een oppervlakte van 48 m². Tevens wordt een septictank geplaatst voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater.

Lozingssituatie

Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water kunnen de onderstaande deelstromen worden onderscheiden. De lozingen op oppervlaktewater vinden plaats op de watergang ten zuiden van de trekkerwasplaats.

Beschikking Dijkmagazijn Ferwert, gemeente Ferwerderadiel



- 2 -

1. Hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken en verharde terreinoppervlakken. Dit water is naar verwachting niet verontreinigd en wordt daarom in het kader van onderhavige vergunning niet behandeld.

2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet.

De werkplaats heeft 1 toilet, het afvalwater wordt geloosd via een septictank van 6 m³. De lozing van het huishoudelijk afvalwater is gereguleerd met het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en wordt op grond van onderhavige vergunning niet behandeld.

3. Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Het afstromende hemelwater van de wasplaats kan afspuitresten bevatten afkomstig van tractoren en landbouwmachines en wordt via een olie/slibafscheider op het oppervlaktewater geloosd. De wasplaats heeft een oppervlakte van 48 m². De totale hoeveelheid hemelwater die via de olie/slibafscheider wordt geloosd, bedraagt ongeveer 38,5 m³/jaar.

Het waswater van de wasplaats ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en landbouwmachines (geen toedieningsapparatuur bestrijdingsmiddelen). Het schoonspuiten van tractoren en machines gebeurt alleen op de wasplaats. Voor het reinigen wordt een stoomcleaner gebruikt met een capaciteit van 1 l/s. Jaarlijks ontstaat ongeveer 50 m³ waswater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van machines afgespoten en worden met het waswater afgevoerd.

Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWBP) 2001-2004.

Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen:

- vermindering van de verontreiniging;
- stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.



De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Voorzieningen/normen bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging zo veel mogelijk aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom ten minste een goed gedimensioneerde zandvanggoot, slibvangput en olie-afscheider met coalescentiefilter moeten doorlopen. Een en ander is daarom, conform de aanvraag, in de bij deze vergunning behorende voorschriften opgenomen. Voor de controle op de goede werking van de voorzieningen zijn er effluenteisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV), onopgeloste bestanddelen en zuurgraad in de voorschriften opgenomen.

Aangezien op de werkplaats mestapparatuur, zoals kunstmeststrooiers, aanwezig is, zullen wij in de voorschriften opnemen dat het lozen van meststoffen moet worden tegengegaan. Hierbij baseren wij ons onder meer op het voorschriftenpakket in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" van de Coördinatiecommissie Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) uit 1994. Lozing van (kunst)meststoffen is zeer ongewenst vanwege de hoge concentraties zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Alternatieven voor het reinigen van met dierlijke of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op een wasplaats, met afvoer naar het oppervlaktewater, zijn aanwezig. Daardoor kan lozing van dierlijke of kunstmeststoffen op het oppervlaktewater worden voorkomen. Deze apparatuur kan namelijk op het te bemesten perceel worden gereinigd. Ook kan met gier en dierlijke mest verontreinigd water gescheiden worden opgevangen en overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen worden verwerkt. Gezien het bovenstaande zullen wij daarom een eis aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het bedrijfsafvalwater in de voorschriften opnemen.

Lozing van ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en/of aanverwante middelen, evenals afvalwater dat met deze stoffen verontreinigd kan zijn, is niet toegestaan.

De afsputplaats moet zodanig zijn gesitueerd, of worden afgeschermd, dat voorkomen wordt dat spuitwater en afsputresten van de tractoren en landbouwwerktuigen direct in het oppervlaktewater komt.



- 4 -

Beoordeling

Het bedrijfsafvalwater dat door het dijkmagazijn Ferwert wordt geloosd kan verontreinigingen bevatten die schade toebrengen aan het aquatisch milieu. De emissie van verontreinigingen wordt, conform de richtlijnen die voor dit type afvalwater gelden, zoveel mogelijk bij de bron beperkt door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Hierdoor worden in het te lozen afvalwater eindconcentraties bereikt die aan de in voorschrift 6 gestelde lozingseisen voldoen.

Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer,

BESLOTEN:

Aan Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Ferwert aan de Zeedijk 13, 9172 AP te Ferwert. De lozing vindt plaats op de sloot ten zuiden van de wasplaats.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghoudster:	Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder:	het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghoudster is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghoudster meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door vergunninghoudster is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

Beschikking Dijkmagazijn Ferwert, gemeente Ferwerderadiel



- 5 -

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Afvalwaterstromen

- 3 De als gevolg van deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater namelijk hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Een en ander in overeenstemming de aanvraag d.d. 26 januari 2006, kenmerk WF2006/1267 en met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Voorzieningen

- 4 1- Het bedrijfsafvalwater (als bedoeld in voorschrift 3) moet achtereenvolgens tenminste een zandvanggoot, een voldoende gedimensioneerde slibvangput en olieafscheider met coalescentiefilter doorlopen,
- 2- De in lid 1 bedoelde voorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 7089/NEN-EN 858.
- 3- Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.
- 4- De in lid 1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân moeten direct worden opgevolgd.
- 5- Het gebruik van reinigingsmiddelen moet zodanig beperkt of uitgekozen te worden dat de werking van de olieafscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 5 1- Het te lozen effluent van de voorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 3 moet altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controleput te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2- De in lid 1 bedoelde controleput moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 6 1- het effluent van de voorziening als bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Lozingseis
minerale olie	< 20 mg/l
CZV	< 200 mg/l
onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l
pH	6,5 – 9

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 1 genoemde analysemethoden.



- 6 -

Beheer en onderhoud

- 7 1 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, en dimensionering van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.
- 2 - De lozingswerken en de hierbij horende voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 3 - De in voorschrift 4.1 en 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst dat deze voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 4 - De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geleegd. De hier bij vrijkomende stoffen mogen niet in oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval geleegd worden wanneer deze voor 50% gevuld zijn met bezinksel.
- 5 - Aanwijzingen over onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dienen stipt te worden gevolgd.


Interne calamiteit

- 8 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - evenals de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Overige

- 9 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Noord.

Beschikking Dijkmagazijn Ferwert, gemeente Ferwerderadiel

11/1/73



BIJLAGE(N)

Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.



- 8 -

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/8501

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
monsterneming conservering	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen pH	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484 NPR 6616

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

BESCHIKKING

Leeuwarden, 15 juni 2006

Kenmerk: WF.2006/8498

Objectnummer: 11830

Dossiernummer: 7011

Op 26 januari 2006 hebben wij van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Boonweg aan de Zeedijk 15, 9079 PH te Sint Jacobiparochie. De lozing vindt plaats op het kanaal ten zuiden van de wasplaats. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerp-beschikking heeft van 20 april 2006 tot en met 1 juni 2006 ter inzage gelegen.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

Wetterskip Fryslân is voornemens om het dijkmagazijn Boonweg in Sint Jacobiparochie uit te breiden met een wasplaats. De wasplaats zal worden gebruikt voor het afsputten van tractoren en landbouwmachines en heeft een oppervlakte van 48 m².

Lozingssituatie

Voor wat betreft het ontstaan van (afval)water kunnen de onderstaande deelstromen worden onderscheiden. De lozingen op oppervlaktewater vinden plaats op de watergang ten zuiden van de trekkerwasplaats.

Beschikking Dijkmagazijn Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23



- 2 -

1. Hemelwater

Het hemelwater is afkomstig van de daken en verharde terreinoppervlakken. Dit water is naar verwachting niet verontreinigd en wordt daarom in het kader van deze vergunning niet behandeld.

2. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het toilet.

De werkplaats heeft 1 toilet, het afvalwater wordt geloosd via een septictank van 6 m³. De lozing van het huishoudelijk afvalwater is gereguleerd met het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en wordt daarom op grond van onderhavige vergunning niet behandeld.

3. Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: afstromend hemelwater en waswater van een vloeistofdichte wasplaats.

Het afstromende hemelwater van de wasplaats kan afspuitresten bevatten afkomstig van tractoren en landbouwmachines en wordt via een olie/slibafscheider op het oppervlaktewater geloosd. De wasplaats heeft een oppervlakte van 48 m². De totale hoeveelheid hemelwater die via de olie/slibafscheider wordt geloosd, bedraagt ongeveer 38,5 m³/jaar.

Het waswater van de wasplaats ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en landbouwmachines (geen toedieningsapparatuur bestrijdingsmiddelen). Het schoonspuiten van tractoren en machines gebeurt alleen op de wasplaats. Voor het reinigen wordt een stoomcleaner gebruikt met een capaciteit van 1 l/s. Jaarlijks ontstaat ongeveer 50 m³ waswater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van machines afgespoten en worden met het waswater afgevoerd.

Beleid

Algemeen

Het landelijke waterkwaliteitsbeleid is beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen (IWBP) 2001-2004.

Lozingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt via twee sporen uitwerking gegeven aan het beleid ten aanzien van verontreinigingen:

- vermindering van de verontreiniging;
- stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit dient primair te gebeuren door middel van preventie, bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging door middel van hergebruik. Indien de lozing niet is te voorkomen, dan dient de lozing, afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen, gesaneerd te worden op basis van de emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide. Bij de emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaatsvinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of de best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met de BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Beschikking Dijkmagazijn Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt



- 3 -

De definities van BUT en BBT zijn als volgt:

Best Uitvoerbare Technieken: "die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zegen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in verontreiniging wordt verkregen."

Best Bestaande Technieken: "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast."

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte lijststoffen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân in principe niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Voorzieningen/normen bedrijfsafvalwater

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater te beperken zal de verontreiniging zo veel mogelijk aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een goed gedimensioneerde zandvanggoot, slibvangput en olie-afscheider met coalescentiefilter moeten doorlopen. Een en ander is daarom, conform de aanvraag, in de bij deze vergunning behorende voorschriften opgenomen. Voor de controle op de goede werking van de voorzieningen zijn er effluenteisen voor minerale olie, chemisch zuurstofverbruik (CZV), onopgeloste bestanddelen en zuurgraad in de voorschriften opgenomen.

Aangezien op de werkplaats mestapparatuur, zoals kunstmeststrooiers, aanwezig is, zullen wij in de voorschriften opnemen dat het lozen van meststoffen moet worden tegengegaan. Hierbij baseren wij ons onder meer op het voorschriftenpakket in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" van de Coördinatiecommissie Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) uit 1994. Lozing van (kunst)meststoffen is zeer ongewenst vanwege de hoge concentraties zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Alternatieven voor het reinigen van met dierlijke of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op een wasplaats, met afvoer naar het oppervlaktewater, zijn aanwezig. Daardoor kan lozing van dierlijke of kunstmeststoffen op het oppervlaktewater worden voorkomen. Deze apparatuur kan namelijk op het te bemesten perceel worden gereinigd. Ook kan met gier en dierlijke mest verontreinigd water gescheiden worden opgevangen en overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen worden verwerkt. Gezien het bovenstaande zullen wij daarom een eis aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het bedrijfsafvalwater in de voorschriften opnemen.

Lozing van ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en/of aanverwante middelen, evenals afvalwater dat met deze stoffen verontreinigd kan zijn, is niet toegestaan.

De afspruitplaats moet zodanig zijn gesitueerd, of worden afgeschermd, dat voorkomen wordt dat spuitwater en afspruitresten van de tractoren en landbouwwerktuigen direct in het oppervlaktewater komt.



- 4 -

Beoordeling

Het bedrijfsafvalwater dat door het dijkmagazijn Boonweg in Sint Jacobiparochie wordt geloosd kan verontreinigingen bevatten die schade toebrengen aan het aquatisch milieu. De emissie van verontreinigingen wordt, conform de richtlijnen die voor dit type afvalwater gelden, zoveel mogelijk bij de bron beperkt door toepassing van de best uitvoerbare technieken. Hierdoor worden in het te lozen afvalwater eindconcentraties bereikt die aan de in voorschrift 6 gestelde lozingseisen voldoen.

Wij zijn van mening dat door het in de beschikking opnemen van voorschriften, waarin onder andere de te lozen afvalwaterstromen worden vastgelegd en eisen zijn gesteld aan de samenstelling van de lozingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoende wordt beschermd. Uit het oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is daarom geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

BESLOTEN:

Aan Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA te Leeuwarden, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het dijkmagazijn Boonweg aan de Zeedijk 15, 9079 PH te Sint Jacobiparochie. De lozing vindt plaats op het kanaal ten zuiden van de wasplaats.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

- 1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder:	Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN
waterkwaliteitsbeheerder:	het bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door vergunninghouder is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.
- 2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk melding worden gedaan.
- 3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Beschikking Dijkmagazijn Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt



- 5 -

Afvalwaterstromen

- 3 De als gevolg van deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater namelijk hemelwater en wasplaats van een vloeistofdichte wasplaats.

Een en ander in overeenstemming de aanvraag d.d. 26 januari 2006, kenmerk WF2006/1266 en met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Voorzieningen

- 4 1- Het bedrijfsafvalwater (als bedoeld in voorschrift 3) moet achtereenvolgens tenminste een zandvanggoot, een voldoende gedimensioneerde slibvangput en olieafscheider met coalescentiefilter doorlopen.
- 2- De in lid 1 bedoeld voorzieningen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 7089/NEN-EN 858.
- 3- Deze voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking hiervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd.
- 4- De in lid 1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van het Wetterskip Fryslân moeten direct worden opgevolgd.
- 5- Het gebruik van reinigingsmiddelen moet zodanig beperkt of uitgekozen te worden dat de werking van de olieafscheider niet nadelig wordt beïnvloed.
- 5 1- Het te lozen effluent van de voorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet altijd kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een controleput te worden geleid die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 2- De in lid 1 bedoelde controleput moet zodanig zijn geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

Lozingseisen

- 6 1- het effluent van de voorziening als bedoeld in voorschrift 4 lid 1 moet in een willekeurig genomen steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

Parameter	Lozingseis
minerale olie	< 20 mg/l
CZV	< 200 mg/l
onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l
pH	6,5 – 9

2 - De analyses van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden uitgevoerd conform de in de bijlage 1 genoemde analysemethoden.

Beheer en onderhoud

Beschikking Dijkmagazijn Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt



- 6 -

- 7 1 - Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, en dimensionering van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân te allen tijde kunnen worden overlegd.
- 2 - De lozingswerken en de hierbij horende voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.
- 3 - De in voorschrift 4.1 en 5.1 bedoelde voorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst dat deze voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 4 - De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geleege. De hier bij vrijkomende stoffen mogen niet in oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval geleege worden wanneer deze voor 50% gevuld zijn met bezinksel.
- 5 - Aanwijzingen over onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dienen stipt te worden gevolgd.


Interne calamiteit

- 8 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.
- 2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2922222). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - evenals de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Overige

- 9 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening van Wetterskip Fryslân worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

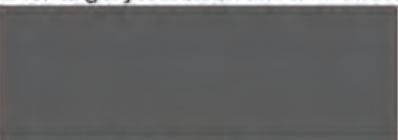

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Noord.

Beschikking Dijkmagazijn Sint Jacobiparochie, gemeente Het Bildt



- 7 -

BIJLAGE(N)

Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED].

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.



- 8 -

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.2006/8498

De in de beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de meest recente editie van onderstaande analysemethoden:

parameter	analysemethode
monsterneming conservering	NEN 6600-1 NEN-ISO 5667-3
minerale olie CZV onopgeloste bestanddelen pH	NEN-EN-ISO 9377-2 NEN 6633 NEN 6621/6484 NPR 6616

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Wetterskip Fryslân
T.a.v. [redacted]
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498,8501 etc.
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgevingen betreffende uw aanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 10 augustus 2006 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Gemeente Het Bildt
afd. Milieu
Postbus 34
9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011
Objectnummer: 11830

Ons kenmerk: WF2006/8498
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk:

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvraag van Wetterskip Fryslân, om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van trekkerwasplaats dijkmagazijn Boonweg aan de Zeedijk 15 te Sint Jacobiparochie.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving te voegen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 20 juni 2006
Bijl.:
Dossiernummer: 7011, 7013 etc

Ons kenmerk: WF2006/8498.8501 etc.
Tel: [redacted]

Afdeling Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: 2006/1167

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u exemplaren van de Wvo-vergunningen van 15 juni 2006 en de kennisgeving betreffende de aanvragen van Wetterskip Fryslân voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van vier trekkerwasplaatsen.

De aanvraag wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.



15

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Wetterskip Fryslân vergunningen te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van een wasplaats voor tractoren en landbouwmachines bij het:

1. Dijkmagazijn Boonweg aan de Zeedijk 15 te Sint Jacobiparochie, lozend op het kanaal ten zuiden van de wasplaats;
2. Dijkmagazijn Ferwert aan de Zeedijk 13 te Ferwert, lozend op de sloot ten zuiden van de wasplaats.

De vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2006 t/m 10 augustus 2006 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Het Bildt, van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddags van 13.30-16.30 uur. Bovendien op dinsdagavond van 18.30-21.30 uur na telefonische afspraak;
2. in het gemeentehuis van Ferwerderadiel, Hogebeintumerweg 2 te Ferwerd, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en na telefonische afspraak, alsmede van 14.00 tot 16.30 uur. Bovendien elke woensdag, na telefonische afspraak tel. (0518) 418888, van 16.00 tot 19.00 uur;
3. in het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. De ontwerpbeschikking en de daarbij horende stukken kunnen ook worden ingezien op het districtskantoor, district Noord, Birdaarderstraatweg 13 te Dokkum, daarvoor dient u een telefonische afspraak te maken.

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie en voor de inzage van de stukken op het districtskantoor kunt u contact opnemen met [redacted] afdeling Watersysteembeheer, tel. [redacted].

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. P.L. Polhuis, secretaris-directeur.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Biltse Post op woensdag 28 juni 2006.

Retour



VERGUNNING

Leeuwarden, 19 oktober 1994

Kenmerk: WF.94/19012

Objectnummer: 8606

Op 26 mei 1994 hebben wij van Wijbenga Transport B.V., De Houwen 3 te Genum, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van het transportbedrijf Wijbenga Transport B.V. met bijbehorende bedrijfswoning, gevestigd op het perceel De Houwen 3 te Genum. De lozing vindt plaats op de aldaar aanwezige watergangen. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de gemeente Ferwerderadeel voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 19 september 1994 tot en met 16 oktober 1994 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bezwaren tegen onze ontwerp-beschikking in te dienen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

De onderhavige inrichting bestaat uit ondermeer:

- a. een wasplaats (5 x 9 m) voor vrachtauto's;
- b. een werkplaats/loods en een hokopslag;
- c. een verharde opslagplaats voor containers;
- d. een bedrijfswoning.

Het perceel grenst ten oosten, westen en zuiden aan poldersloten.

De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft betrekking op het lozen van spoelwater afkomstig van de wasplaats voor vrachtauto's en afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit de aanwezige bedrijfswoning alsmede afstromend hemelwater van de opslagplaats van containers. Jarenlang heeft de lozing van afvalwater reeds plaatsgevonden. Er is derhalve sprake van een bestaande lozing. Door het treffen van een aantal voorzieningen wordt de lozing gesaneerd.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat voornamelijk uit spoelwater afkomstig van de wasplaats van ca. 5 x 9 meter. Op de wasplaats worden periodiek de vrachtauto's gewassen met behulp van een heetwaterreiniger. Voor het waswater wordt opgevangen hemelwater gebruikt. Het afvalwater zal naar verwachting verontreinigd zijn met van het materieel afkomstige gronddeeltjes en olie- en vetresten. De aanhangende grond wordt namelijk van de vrachtwagens afgespoten en komt deels op het verharde oppervlak en wordt deels met het spuitwater afgevoerd. Om gronddelen en olie-resten uit het afvalwater tegen te houden, doorloopt het afvalwater, alvorens het op het oppervlaktewater wordt geloosd, een bestaande slibvangput met een inhoud van ca. 2000 liter en een te plaatsen olie-afscheider alsmede een controleput. De hoeveelheid spoelwater zal ongeveer 50 - 100 m³ per jaar bedragen. De hoeveelheid hemelwater die door de wasplaats wordt opgevangen en afgevoerd, zal ongeveer 30 m³ per jaar bedragen.

Afvalwater van huishoudelijke aard

In de bedrijfswoning komt een geringe hoeveelheid afvalwater van huishoudelijke aard vrij. Er is sprake van een beperkte lozing kleiner dan 5 inwonerequivalenten (i.e.'s). Het faecaliënwater doorloopt een aanwezige beerput. Het overige afvalwater van huishoudelijke aard wordt tot op heden rechtstreeks geloosd. Conform het bepaalde in het Waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 zal in de voorschriften de bepaling worden opgenomen dat dit afvalwater een bezinkput dient te doorlopen teneinde te waarborgen dat bezinkbare stoffen uit dit afvalwater worden tegengehouden.

Aangezien bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding is die bestaande beperkte lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard zal reguleren, zullen wij in ons besluit aangeven dat deze lozing van huishoudelijk afvalwater te zijner tijd onder de werking van deze landelijke regels zal komen.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dak- en verharde oppervlakken via het terrein afstromende regenwater zal naar verwachting en volgens opgave niet of mogelijk slechts licht verontreinigd zijn. Dit hemelwater stroomt daarom rechtstreeks af of wordt, voor wat betreft de helft van de opstelplaats voor containers, via een aanwezige bezinkput geloosd.

Beleid met betrekking tot lozingen

Op grond van het beleid, zoals geformuleerd in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995, dienen bestaande lozingen in principe zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering plaats te vinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften.

Bij de onderhavige inrichting is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve voorsnog niet worden verlangd. Gezien het feit dat er sprake is van een bestaand bedrijf met een bestaande lozing, het feit dat de lozing van afvalwater door het treffen van voorzieningen zoals bezinkputten en een olie-afscheider wordt gesaneerd, het relatief geringe debiet alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, zal deze lozing onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen deze lozing van afvalwater op het oppervlaktewater.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Wijbenga Transport B.V., De Houwen 3 te Genum, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, afvalwater van huishoudelijke aard en mogelijk licht-verontreinigd afstromend hemelwater afkomstig van het transportbedrijf Wijbenga Transport B.V., op het perceel De Houwen 3 te Genum, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie H, nummer 775 op de ten zuiden en ten westen van de inrichting aanwezige sloot. De vergunning voor het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard vervalt wanneer op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de Algemene Maatregel van Bestuur voor lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in werking treedt en de betreffende lozing door middel van die Algemene Maatregel van Bestuur wordt gereguleerd.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| vergunninghouder | : Wijbenga Transport B.V., De Houwen 3 te Genum; |
| waterkwaliteitsbeheerder | : het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,
Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN; |
| afvalwater van
huishoudelijke aard | : afvalwater dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de menselijke
stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. |

Algemeen

- 2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van

degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

- 3 Te lozen niet-verontreinigd hemelwater, dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:

1 - bedrijfsafvalwater, te weten spoelwater afkomstig van de wasplaats die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van het afspreken van de vrachtwagens van het transportbedrijf Wijbenga Transport B.V., op het perceel De Houwen 3 te Genum;

2 - afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig uit de bedrijfswoning van het bij voorschrift 4.1 genoemde transportbedrijf;

3 - mogelijk licht verontreinigd afstromend hemelwater afkomstig van de aan de inrichting grenzende helft van de opslagplaats voor containers bij het in voorschrift 4.1 genoemde transportbedrijf;

overeenkomstig de aanvraag met bijlagen d.d. 26 mei 1994, kenmerk WF.94/19012.

Bedrijfsafvalwater

5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.1, dient achtereenvolgens een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende bezinkselafscheider/slibvangput en een olie-/benzine-afscheider te doorlopen. De olie-/benzine-afscheider dient te zijn voorzien van een automatische vlotterafsluiter en een coalescentiefilter. De olie-afscheider dient te voldoen aan het bepaalde in NEN 7089. De voorzieningen moeten zijn uitgevoerd en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingeisen van voorschrift 6 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid.

2 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

3 - Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van de slibvanger en olie-afscheider met coalescentiefilter niet nadelig wordt beïnvloed.

- 6 Ter plaatse van de in voorschrift 5 bedoelde controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.2, aan de navolgende eisen te voldoen:
- a - het afvalwater mag geen grove, vaste en oprijvende bestanddelen bevatten;
 - b - het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
 - c - de zuurgraad (pH) moet een waarde hebben tussen de 6,5 en 9;

- d - het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter;
- e - het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) mag niet meer bedragen dan 150 mg per liter;
- f - de temperatuur mag niet hoger zijn dan 25 graden Celsius.

- 7 De analyses van de in voorschrift 6.b, 6.c, 6.d en 6.e gegeven parameters moet worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig uit de bedrijfswoning

- 8 Het faecaliënwater moet de aanwezige beerput doorlopen.
- 9 Het overige afvalwater van huishoudelijke aard, niet zijnde het faecaliënwater, moet een bezinkput van minimaal 80 x 80 x 100 cm met een minimale bezinkhoogte van 40 cm doorlopen.
- 10 Voorkomen dient te worden, b.v. door het plaatsen van een aan de bovenzijde geopend T-stuk, dat bodemslib of drijfslagen via de in voorschrift 8 en 9 genoemde voorzieningen worden afgevoerd.
- 11 Het afvalwater van huishoudelijke aard mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.

Mogelijk licht-verontreinigd afstromend hemelwater

- 12 1 - Het in voorschrift 4.3 bedoelde hemelwater dient een voldoende gedimensioneerde slibvangput te doorlopen.
- 2 - Het via een werk van terreinoppervlakken naar oppervlaktewater afstromende hemelwater mag ter plaatse van een lozingspunt nooit meer onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) bevatten dan 50 mg per liter.

Beheer en onderhoud

- 13 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland te allen tijde kunnen worden overgelegd.
- 14 De in voorschrift 5.1, 8, 9 en 12 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
- 15 De in voorschrift 5.1, 8, 9 en 12 bedoelde voorzieningen moeten zodanig worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.
- 16 De in voorschrift 5.1, 8, 9 en 12 bedoelde voorzieningen alsmede straatkolken moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld zijn met bezinksel.

- 17 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland dienen stipt te worden opgevolgd.

Waterbodem

- 18 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van de waterkwaliteitsbeheerder door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Calamiteitenregeling

- 19 Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland dient hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon: 058-339933). Indien calamiteiten zich voordoen buiten kantooruren kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: 058-122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
- 20 Indien dit wordt gewenst dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
- 21 Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanzegging door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan.

Wijziging van de situatie

- 22 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,

ema,

an der Kluit,

secretaris.

BIJLAGE(N)

1 - Analysemethode(n).

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door de betrokken adviseurs, degenen die tegen de ontwerp-beschikking bezwaar hebben ingediend en door ieder die kan aantonen dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Intrekking van de vergunning

Wij wijzen erop dat deze vergunning in ieder geval zal worden ingetrokken wanneer naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder aansluiting op een centraal rioolstelsel mogelijk is.

11

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)

behorende bij de beschikking met kenmerk WF.94/19012.

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de onderstaande analysemethode:

parameter	analysemethode
minerale olie	NEN 6675
onopgeloste bestanddelen (zwevende stof)	NEN 6621/6484
zuurgraad (pH)	NPR 6616
CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	NEN 6633

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van de vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteitsbeheerder bezwaar is aangetekend.

**GEMEENTE
FERWERDERADEEL**



9 NOV 1994

AAN

Telefoon 05181 - 8888
Postbus 2
9172 ZS FERWERD
Telefax 05181 - 2421

Waterschap Friesland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

FERWERD

Onderwerp: Toezending definitieve
vergunning.

HR

8 november 1994
verzonden: 081194

Geachte [REDACTED]


Hierbij ontvangt u het bijgaande zonder begeleidend
schrijven:

- ☐ te uwer informatie
- ☐ ter ondertekening
- ☐ ter inzage
- ☐ kan worden behouden
- ☐ naar aanleiding van uw brief/tel. dd.
- ☒ volgens afspraak
- ☐ volgens uw verzoek
- ☐ verzoeken hierover kontakt op te nemen

Met vriendelijke groeten,
Afdeling Algemene zaken,
buro bestuurszaken,
[REDACTED]
[REDACTED]

Waterschap Friesland

t.a.v.

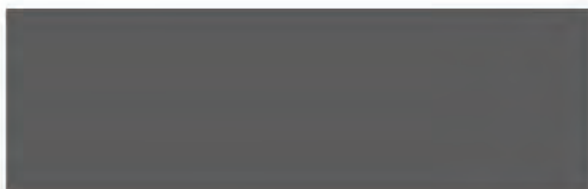

afz : gem. Ferwerderadeel



31 10 94

**GEMEENTE
FERWERDERADEEL****GEMEENTE FERWERDERADEEL**

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel maken, mede namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland, gelet op artikel 3.44 tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat:

- zij vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend aan [REDACTED] voor het veranderen of het veranderen van de werking van een transportbedrijf, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, op een perceel aan de De Houwen 3 te Genum, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie H, nrs.775 en 908;
- het genoemde bestuur vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren heeft verleend aan [REDACTED] voornoemd voor het lozen van afvalwater, afkomstig van voornoemd transportbedrijf, op het oppervlaktewater; zulks onder diverse voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

De genoemde vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 14 november 1994 tot en met 25 december 1994 ter inzage:

- op de secretarie der gemeente Ferwerderadeel, Hogebeintumerweg 2 te Ferwerd, elke werkdag van 09.00-12.00 uur en na telefonische afspraak van 14.00-16.30 uur, alsmede op woensdag, na telefonische afspraak, van 16.00-19.00 uur.
- in het waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Voor nadere informatie over deze ontwerp-vergunning kunt u bellen met [REDACTED] afdeling Vergunningverlening, telefoon [REDACTED].

Ingevolge artikel 20.6, tweede lid van de Wet Milieubeheer, staat tot en met 25 december 1994 beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

1. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
2. degenen, die in een eerder stadium overeenkomstig de artikelen 3.24, eerste lid en/of 3.25 eerste en tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
3. degenen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen tegen het ontwerp-besluit te maken.

De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Ferwerd, 12 november 1994

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs.J.Geersing, burgemeester.

C.Amsing, secretaris.



Vergunning ingevolge
de Wet Milieubeheer.

Nr. 482

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN FERWERDERADEEL;

Beschikkende op het op 10 februari 1994 ingekomen verzoek van de [REDACTED], [REDACTED] om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor het veranderen of het veranderen van de werking van een transportbedrijf (of onderdelen daarvan), voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, op een perceel aan de De Houwen 3 te Genum, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie H, nrs.: 775 en 908;

overwegende, dat aan de beoordelingsgronden, zoals die zijn opgenomen in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet Milieubeheer is getoetst;

dat door het stellen van voorschriften zoals hierbij aangegeven, de bescherming van het milieu, als bedoeld in artikel 8.10 van de Wet Milieubeheer, in voldoende mate wordt gewaarborgd;

dat het derhalve geen bezwaar ontmoet de gevraagde vergunning te verlenen;

dat van de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid te Groningen en van de aanvrager binnen de in artikel 3.23 van de Algemene Wet Bestuursrecht gestelde termijn geen bericht is ontvangen, zodat moet worden aangenomen, dat zij zich met de toegezonden aanvraag en ontwerp-beschikking kunnen verenigen;

dat overigens geen bezwaren tegen de aanvraag en ontwerp-beschikking zijn ingebracht;

gelet op de Wet Milieubeheer;

B E S L U I T E N:

de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aan dit besluit gehechte tekening en beschrijving, zulks onder de in de, bij dit besluit behorende, bijlage vermelde voorschriften.

Ferwerd, 31 oktober 1994


Burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel,

Voor aenschijnd afschrift,

het hoofd van de afdeling

Algemene Zaken,

namens hen het hoofd van de afdeling algemene zaken,

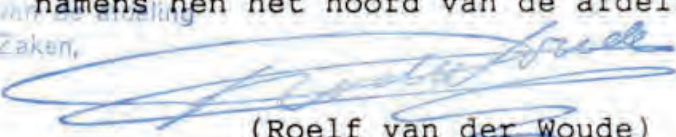
(Roelf van der Woude)

Leges f.1.900,--

Voorschriften behorende bij de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer no.482 van [REDACTED] te [REDACTED] dd. 31 OKT. 1994

ALGEMEEN

- 1.1 De elektrische installatie mag geen storing in radio,- en televisieontvangst veroorzaken (en mag de werking van zendapparatuur niet beïnvloeden).
- 1.2 De gehele inrichting (met inbegrip van het open terrein) moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Installaties of onderdelen van installaties, welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan verder geen andere voorschriften zijn opgesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften.
- 1.5 Voorschrift 1.4 heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.
- 1.6 Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om gevaar, schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.7 Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
- 1.8 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en/of andere schadelijke of voor de volksgezondheid gevaarlijke dieren plaatsvinden. De te gebruiken bestrijdingsmiddelen moeten zodanig worden gebruikt dat geen gevaar voor de omgeving ontstaat.
- 1.9 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de verspreiding en de gevolgen van die gebeurtenis te beperken c.q. te beëindigen. Een en ander moet terstond worden gemeld bij het algemene alarmnummer 06-11.
- 1.10 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010;
- 1.11 Alle gasverbruikstoestellen moeten, voorzover daar keuringseisen voor zijn, GIVEG-goedgekeurde toestellen zijn.

- 1.12 Aardgasinstallaties moeten voldoen aan de norm NEN 1078, uitgave 1976, en de aanvulling op NEN 1078, uitgave 1984; aardgasinstallaties die zijn uitgevoerd voor 1 juli 1977, moeten minimaal voldoen aan de "Richtlijnen bestaande gasinstallaties" van het KVGN, uitgave 1977.
- 1.13 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.14 Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek worden getoond.
- 1.15 Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is van gebeurtenissen melding te doen, moeten van deze gebeurtenis alle van belang zijnde gegevens, zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting worden geregistreerd; de geregistreeerde gegevens moeten ten minste 2 jaar worden bewaard en aan een daartoe bevoegde ambtenaar op diens verzoek worden getoond.
- 1.16 De verpakking van K1-, K2- of K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moeten dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk.
- 1.17 In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- of K3-vloeistoffen en andere chemicaliën aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is, met een maximum van 600 l: de opslag moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak, die de totale voorraad van opgeslagen vloeistoffen kan bevatten.
- 1.18 Toegepaste aardgasgestookte verwarmingsinstallaties moeten bij vervanging van het type VR (verbeterd rendement) of HR (hoogrendement) zijn.
- 1.19 Toegepaste verlichting binnen de inrichting moet van het energiezuinige type zijn, tenzij aangetoond kan worden dat dit niet mogelijk is.

GELUID- EN TRILLINGHINDER

- 2.1 Het geluidsniveau (Laeq) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op de op tekening aangegeven punten A en B niet meer bedragen dan:
45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1 mag het piekniveau (Lmax, de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand Fast) van het door de inrichting verspreide geluid ten gevolge van de daarin aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig 2.1 toegelaten beoordelingsniveau (Bi).
- 2.3 De voorschriften 2.1 en 2.2 zijn niet van toepassing op de geluidbelasting veroorzaakt door de windturbine.
- 2.4 Het voorschrift 2.2 is niet van toepassing op het laden en lossen voor zover dit plaatsvindt op werkdagen (maandag t/m zaterdag) tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 2.5 De meting en de beoordeling van de geluidsnivo's moet worden uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", rapport IL-HR-13-01, uitgave maart 1981.
- 2.6 Het gebruik van (auto)radio's, akoestische signalering en omroepinstallaties is slechts toegestaan indien deze geluidsbronnen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 2.7 Deuren en ramen van de werkplaats / loods moet gesloten worden gehouden tijdens het verrichten van (lawaaimakende) werkzaamheden. De deuren mogen dan slechts geopend worden voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen.
- 2.8 Alle verbrandingsmotoren dienen van een doelmatige geluiddemper te zijn voorzien.
- 2.9 Tijdens het laden en lossen mag de motor van het betreffende voertuig niet in werking zijn.

AFVALSTOFFEN

- 3.1 Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie is niet toegestaan.
- 3.2 In de inrichting met inbegrip van het open terrein mogen geen afvalstoffen, van welke aard dan ook, worden gestort, begraven of verbrand.
- 3.3 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 3.4 De bij het verrichten van werkzaamheden in de inrichting vrijkomende afvalstoffen, ten aanzien waarvan verder geen voorschriften zijn gesteld, moeten dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden worden verzameld en bewaard in (een) doelmatig gesloten verpakking(en) of (een) afsluitbare container(s).
- 3.5 De containers moeten binnen de inrichting zijn geplaatst.
- 3.6
 - a. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke wijze geschieden in een goed gesloten doelmatige verpakking.
 - b. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
 - c. Afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch minimaal een maal per 4 weken, uit de inrichting worden afgevoerd.
 - d. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.7 Indien bij het bewaren of afvoeren van afvalstoffen verontreiniging binnen en/of buiten (het terrein van) de inrichting plaatsvindt, dan moeten direct maatregelen worden genomen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 3.8 De verpakking van restanten en afvalprodukten van K1-, K2- en K3-vloeistoffen, afgewerkte olie en andere chemicaliën in vaatwerk/emballage moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Te allen tijde moet op duidelijk te onderscheiden wijzen zijn aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- 3.9 De opslag van de in voorschrift 3.8 genoemde produkten moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak, die de totale voorraad opgeslagen vloeistoffen kan bevatten. Lege ongereinigde verpakking moet worden bewaard als volle.
- 3.10 De afvoer van de in voorschrift 3.8 genoemde produkten moet zo vaak als noodzakelijk is, doch minimaal eenmaal per 6 maanden, geschieden.
- 3.11 Stoffen die, om welke reden dan ook, niet (meer) worden toegepast, alsmede de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd.
- 3.12 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht en vorstvrij zijn uitgevoerd.

- 3.13 Afvalstoffen moeten regelmatig worden afgevoerd naar een daartoe bestemde inrichting, via erkende transporteurs, waarbij het volgende geregistreerd dient te worden:
- a. naam en adres van ontvanger;
 - b. naam en adres van de transporteur;
 - c. de datum van verwijdering uit de inrichting;
 - d. de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de verwijderde stoffen;
- De ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste 2 jaar worden bewaard en aan een daartoe bevoegde ambtenaar op diens verzoek worden getoond.

BODEMBESCHERMING

- 4.1 Het is verboden (vloei)stoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, mits daaraan geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigde stoffen niet door een bewerking met water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 4.2 Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 4.3 Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming (stb. 1986, 374), optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft deze verontreiniging terstond melden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
- 4.4 Direct na een in voorschrift 4.3 bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater van de inrichting te worden onderzocht. De aard en de omvang van het onderzoek dient in overleg met het bevoegd gezag te worden vastgesteld. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna te worden overgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.
- 4.5 Bij verontreiniging van de bodem en/of grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het grondwater overeenkomstig de aanwijzing van het College van Burgemeester en Wethouders door de vergunninghouder te worden verwijderd of behandeld.
- 4.6 Objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen, tanks en kabels), die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, moeten worden gecontroleerd op aantasting en indien nodig, worden hersteld of vervangen.
- 4.7 Bij een redelijk vermoeden van een bodemverontreiniging dient de vergunninghouder een bemonstering en een analyse van bodem en/of het grondwater uit te voeren op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze; de analyseresultaten moeten ten minste twee jaar worden bewaard en te allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaar van de gemeente.
- 4.8 Van een voornemen om tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en bij Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadeel; Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

WERKPLAATS C.Q. OPSLAG PRODUCTEN

- 5.1 Nabij de toegang tot de werkplaats moet het rook,- en open vuur verbod met duidelijke letters van ten minste 50mm hoog of door middel van pictogrammen overeenkomstig de norm NEN 3011 (uitgave 1977) zijn aangegeven.
- 5.2 In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
- 5.3 De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd; de vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.
- 5.4 Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 5.5 Het reinigen van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde plaats; de vloer hiervan moet vloeistofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer putten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. In de bedrijfsriolering dient een olie-, water-slib- of benzineafscheider te zijn aangebracht.
- 5.6 Een olie-/water-/slib- of benzineafscheider dient geïnstalleerd, bedreven en onderhouden te worden volgens het gestelde in de norm NEN 7089. Een slibvanger moet overeenkomstig deze norm functioneren.
Zo vaak als dat voor de goede werking van de afscheider vereist is, doch minimaal eenmaal per jaar, dient de afscheider te worden geleege en te worden gereinigd. Deze afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in doelmatig vaatwerk en te worden afgegeven aan een erkend vergunninghouder.
- 5.7 Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd; het uiteinde van deze slang moet in de buitenlucht uitmonden.
- 5.8 Proefdraaien en afstellen van tractoren en andere motoren mag uitsluitend in de werkplaats plaatsvinden
- 5.9 In de werkplaats dienen afzonderlijke vaten aanwezig te zijn voor de diverse soorten gevaarlijk afval.
- 5.10 Het onder 5.9 genoemde gevaarlijk afval en de afgewerkte olie met inbegrip van olie uit de olieafscheider moet overeenkomstig de wettelijke voorschriften geschieden.
- 5.11 De verwarming van de loods moet geschieden door ruimteverwarmingstoestellen van een type dat is goedgekeurd door de in 1954 door de Directeur-Generaal van de Arbeid ingestelde Commissie Garageverwarming; de verbrandingsruimte mag niet in open verbinding met een andere ruimte worden gebracht en de oppervlaktetemperaturen van het verwarmingslichaam mag niet meer dan 350 °C kunnen bedragen.

- 5.12 Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan boven de werkkuil geplaatste motorvoertuigen moeten de dampen uit de werkkuil worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit langs de beide zijden van de werkkuil nabij de vloer aangebrachte afzuigkanalen, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn; per minuut moet ten minste 1 m³ lucht per m² kuiloppervlak worden afgezogen; de dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0.5m boven de nok van het gebouw.
- 5.13 In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan electrisch licht; in een werkkuil en in de directe omgeving daarvan moeten de lampen met de lamphouders zich bevinden in armaturen die gasdicht zijn uitgevoerd; wand-contactdozen, veiligheden, schakelaars of andere electrische toestellen mogen zich aldaar niet bevinden, tenzij de installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm 3125, uitgave 1980 en voor zover op de installatie van toepassing, in de normen NEN-EN 50.014 tot en met 50.020, uitgave 1980, alsmede in de norm NEN 1010, uitgave 1962 met correcties van juli en aanvulling 1975.
- 5.14 De verlichtingsarmaturen en schakelaars in de werkkuil, alsmede de in de kuil of daarbuiten aangebrachte wand-contactdozen, voor zover deze worden gebruikt bij werkzaamheden met verplaatsbare werktuigen of toestellen in de werkkuil, moeten zijn aangesloten op dezelfde groep van de electrische installatie.
- 5.15 De verlichting in de werkkuil mag eerst dan worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinrichting als de afzuiginrichting in de werkkuil reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.
- 5.16 I.v.m. mogelijke lekkage en om morsen te voorkomen dient onder het vaatwerk (oliedrums e.d.) waaruit vloeistoffen, anders dan water, kunnen worden getapt doelmatige lekbakken te worden geplaatst.
- 5.17 Gemorste of gelekke vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.
- 5.18 Voldoende absorptiemateriaal moet aanwezig zijn om eventuele gemorste of gelekke vloeistof op te nemen.

OPSLAG EN GEBRUIK VAN ACETYLEENDISSOUS EN ZUURSTOF IN FLESSEN.

- 6.1 In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door de Dienst voor het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een, ingevolge EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijn 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG (acetyleen 10 jr, zuurstof 5 jr en CO2 5 jr).
- 6.2 Een niet aan een vaste plaats gebonden fles moet zijn opgesteld op een laswagen die voldoet aan de voorschriften van de Arbeidsinspectie en moet buiten werktijd op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven plaats zijn geplaatst.
- 6.3 In de inrichting mogen niet meer dan 2 flessen met acetyleen en 2 flessen zuurstof aanwezig zijn.
- 6.4 De afsluiters van de flessen moeten van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn; zij moeten zijn gesloten en tegen beschadiging zijn beschermd.
- 6.5 Beschadigde en/of lekke flessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" resp. "lek"; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen.
- 6.6 Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen.
- 6.7 De flessen mogen slechts gevuld zijn met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 6.8 Lege flessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde flessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.
- 6.9 De flessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen en niet zijn blootgesteld aan stralende warmte; flessen moeten met hun appendages tegen beschadiging zijn gevrijwaard en bij brand snel kunnen worden afgevoerd.
- 6.10 De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden.
- 6.11 De gastoevoer naar de las,- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.

- 6.12 Tijdens het in gebruik zijn van een acetyleendisssousfles moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn dichtgedraaid.
- 6.13 Een brander en de aan deze brander en flessen verbonden slangen moeten als ze niet in gebruik zijn, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de flessen geplaatst slang zadel; de slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en aan de flessen.
- 6.14 Tussen het reduceertoestel van de acetyleendisssousfles en de slang moet een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover zijn gemonteerd, tenzij een, vaste gereduceerde druk (100 kPa) afgesteld reduceertoestel wordt gebruikt, aan welk toestel een onderdrukventiel is gemonteerd.
- 6.15 Indien de temperatuur van een acetyleendisssousfles oploopt, moeten terstond maatregelen worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de fles met water af te koelen.
- 6.16 De niet aan een vaste plaats gebonden flessen moeten buiten werktijd op de daarvoor op de tekening aangegeven plaats aanwezig zijn.
- 6.17 Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een en ander door de Dienst van het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.
- 6.18 Flessen, welke in vorm gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.
- aanvullende eis voor acetyleen
- 6.19 Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overig toebehoren voor acetyleen mogen niet van koper zijn, noch van legeringen die meer dan 63% koper bevatten.
- aanvullende eis voor zuurstof
- 6.20 Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 2500 kPa(25bar) en niet hoger dan 15000 kPa(150bar), moeten zijn vervaardigd van koper, messing of roestvast staal; Onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 15000 kPa(150 bar) moeten van koper of messing zijn vervaardigd.

DE OPSLAG VAN GASOLIE, LICHT STOOKOLIE EN DIESELOLIE IN BOVEN-GRONDSE STALEN TANKS MET EEN INHOUD VAN TEN HOOGSTE 8500 LITER.

- 7.1 In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen, waarvan het vlampunt hoger dan 21 °C is gelegen.
- 7.2 De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 7.3 De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 360, volgen Euronorm 25-72, tabel 1. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 4,0 mm bedragen; De bodem moet bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de wand in het cilindrische deel van de tank is aangebracht. De bodem moet minstens even sterk zijn als de romp van de tank; Alle lassen moeten doorgelast zijn en overal moeten voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
- 7.4 De ondersteunende konstruktie van een tank moet bestaan uit onbrandbaar materiaal. Op plaatsen waar kans op inzinking bestaat moet een doelmatige fundering worden aangebracht.
- 7.5 Een tank moet van afsluitbare openingen zijn voorzien, waardoor het inwendig wandoppervlak kan worden onderzocht.
- 7.6 De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 38 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.
- 7.7 De tank moet zijn voorzien van een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting, welke zodanig moet zijn ingericht, dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door omgekeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 7.8 Het uitwendige van een tank en leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd. Speciale aandacht moet worden besteed aan de aanrakingsvlakken van de tank met de ondersteuning en de fundering.
- 7.9 De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte bak van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een afstand van de tank; deze bak moet voldoende sterk zijn om de stand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. De bodem van de lekbak moet vloeistofdicht te zijn.
- 7.10 Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak te worden aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.
- 7.11 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd en in voldoende mate tegen corrosie zijn beschermd.

- 7.12 De leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van een tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden. Buiten de lekbak moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
- 7.13 In elke leiding die op een tank is aangesloten beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter geopend dan wel gesloten is.
- 7.14 De doorvoering van pijpleidingen door een lekbak moet vloeistofdicht zijn gekonstrueerd.
- 7.15 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond; deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt gekonstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
- 7.16 De tank moet tenminste éénmaal per 8 jaar bijvoorbeeld ultrasonische worden gemeten.
- 7.17 De tank moet tenminste éénmaal per 16 jaar inwendig geheel worden geïnspecteerd; de inwendige inspectie mag alleen geschieden als er geen gevaar voor brand of explosie bestaat.
- 7.18 Bij meting van plaatdikte moeten gelijkmatig over de omtrek van de tank tenminste 4 metingen worden verricht; bovendien moeten alle stompen van 100 mm en groter worden gemeten en de overige stompen visueel worden gecontroleerd.
- 7.19 Beschadigingen aan de oppervlakte van de tankfundering rond de basis van de fundatie, moeten worden gerepareerd voordat beschadiging van de dragende fundatie zal plaatsvinden.
- 7.20 Bij het vullen of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.
- 7.21 Een tank mag tot ten hoogste 95% van de inhoud zijn gevuld.
- 7.22 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.

- 7.23 Een tank verkeert in slechte staat wanneer een eventueel gelijkmatige aantasting door corrosie wordt gekonstateerd die meer bedraagt dan 10% van de voorgeschreven wanddikte of een eventuele putcorrosie die meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven wanddikte. Bij overschrijding van deze waarden moet de vloeistof binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd.
- 7.24 Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de feiten en gegevens worden vastgelegd in een logboek of kaartstelsel dat te allen tijde aan de daartoe aangewezen ambtenaar moet kunnen worden getoond.
- 7.25 Tenminste eenmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid van water of bezinksel worden gecontroleerd. Eventueel aanwezig water of bezinksel moet zorgvuldig worden verwijderd.
- 7.26 Indien aan de tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer onderzoek uitwijst, dat de sterkte van de tank is aangetast moet dit aan Burgemeester en Wethouders worden gemeld.

DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE IN EEN BOVENGRONDSE STALEN TANK
MET EEN INHOUD VAN TEN HOOGSTE 1000 LITER.

- 8.1 In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen, waarvan het vlampunt hoger dan 21 °C is gelegen.
- 8.2 De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
- 8.3 De ondersteunende konstruktie van een tank moet bestaan uit onbrandbaar materiaal. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat moet een doelmatige fundering worden aangebracht.
- 8.4 Een tank moet van afsluitbare openingen zijn voorzien waardoor het inwendig wandoppervlak kan worden onderzocht.
- 8.5 De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.
- 8.6 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 8.7 Het uitwendige van een tank en leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd. Speciale aandacht moet worden besteed aan de aanrakingsvlakken van de tank met de ondersteuning en de fundering.
- 8.8 De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte lekbak van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud van de tank; deze bak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. De bodem van de lekbak dient vloeistofdicht te zijn.
- 8.9 Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak te zijn aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.
- 8.10 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd en in voldoende mate tegen corrosie zijn beschermd.
- 8.11 De leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van een tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden. Buiten de lekbak moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
- 8.12 In elke leiding die op een tank is aangesloten beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter geopend dan wel gesloten is.

- 8.13 De doorvoering van pijpleidingen door een lekbak moet vloeistofdicht zijn gekonstrueerd.
- 8.14 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond; Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt gekonstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
- 8.15 Beschadigingen aan de oppervlakte van de tankfundering rond de basis van de fundatie, moeten worden gerepareerd voordat beschadiging van de dragende fundatie zal plaatsvinden.
- 8.16 Bij het vullen of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.
- 8.17 Een tank mag tot ten hoogste 95% van de inhoud zijn gevuld.
- 8.18 Onmiddellijk nadat vloeistof in een tankwagen is overgebracht en de slang is losgekoppeld moet de zuigopening met een goed sluitende dop worden gesloten.
- 8.19 Een tank verkeert in slechte staat wanneer een eventueel gelijkmatige aantasting door corrosie wordt gekonstateerd die meer bedraagt dan 10% van de voorgeschreven wanddikte of een eventuele putcorrosie die meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven wanddikte. Bij overschrijding van deze waarden moet de vloeistof binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd.
- 8.20 Een afgewerkte olietank moet tenminste éénmaal per jaar worden geleegd.

AF- EN OVERTAPPEN M.B.V. ELECTRISCHE POMPEN.

- 9.1 De pomp moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
- 9.2 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
- 9.3 Een slang moet bestand zijn tegen het produkt, dat wordt af- of overgetapt; een slang moet een barstdruk bezitten van ten minste 1,5 maal de werkdruk.
- 9.4 Indien een slang niet wordt gebruikt moet deze knikvrij zijn opgehangen.
- 9.5 Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd, dat beschadiging alsdan wordt voorkomen.
- 9.6 Alvorens een slang wordt gebruikt moet deze steeds eerst visueel op zijn goede staat worden gecontroleerd; een beschadigde slang moet voor reparatie of voor vernietiging worden afgevoerd
- 9.7 De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld; in het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
- 9.8 Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegde deze niet in werking kunnen stellen.
- 9.9 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
- 9.10 De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften NEN 1010, uitgave 1962 en de aanvullende bepalingen voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar (hoofdstuk X) alsmede de aanvulling NEN 1010, uitgave 1975; het elektrisch materiaal moet voldoen aan de bepalingen, vermeld in NEN 3125, uitgave 1969; de aanvullende bepalingen van hoofdstuk X van NEN 1010 zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren; voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

- 9.11 Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven; bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
- 9.12 Behalve de in voorschrift 9.11 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in - en uitschakelen van de electromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
- 9.13 Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
- 9.14 De pompkast moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
- 9.15 Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
- 9.16 Op of nabij de pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht:
VOERTUIGMOTOR AFZETTEN
ROKEN EN VUUR VERBODEN
- 9.17 De plaats waar vloeistof wordt afgeleverd moet voorzien zijn van een vloeistofdichte verharding welke bestand is tegen indringing van benzine en andere olieprodukten; De oppervlakte van het vloeistofdichte gedeelte van de verharding dient gelijk te zijn aan het gebied dat met de afleverslang bereikt kan worden plus een meter.
Het regenwater en eventueel gemorst produkt moeten worden afgevoerd via olie- en benzineafscheider.

WINDTURBINE

- 10.1 Het door de windturbine veroorzaakte equivalente geluidniveau mag bepaald en beoordeeld worden volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai (IL-HR-13-01) van maart 1981" op een afstand van 350 m, bij een windsnelheid van 8 m/s (kritische windsnelheid), op 5 m hoogte, middeltijd 60 s, niet meer bedragen dan 33 dB(A).
- 10.2 De windturbine moet zijn voorzien van een het zonlicht niet reflecterende oppervlaktebehandeling.
- 10.3 De windturbine en de onderhouds- en inspectierapporten dienen te voldoen aan het "Reglement voor de type-certificatie van windturbines; technische criteria (NEN 6096, tweede druk, versie 1, 26 november 1990).
- 10.4 De afstand tussen de mast van de windturbine en de as van de weg dient minimaal 36 meter te bedragen.

BRANDPREVENTIE

- 11.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
Op of nabij de op tekening als zodanig aangegeven plaatsen moeten van een rijkskeurmerk voorziene, draagbare blussers aanwezig zijn met een blusequivalent van ten minste 6 kg poeder, geschikt voor het blussen van A, B en C branden.
- 11.2 Alle brandblusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar zijn aangebracht, steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 11.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en geschikt zijn voor het blussen van klasse A, B en C-branden. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 11.4 De blusmiddelen dienen jaarlijks op hun deugdelijkheid te worden gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wethouders bevoegd te achten deskundige; Van elke uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of middels een duidelijk zichtbare sticker/label, welke op het blusmiddel is aangebracht.

Overeenkomstig de voorschriften, behorende bij de door het hoofd van de afd. Algemene Zaken vastgestelde vergunning,



(Roelf van der Woude)



OPENBARE KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel maken, mede namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland, gelet op artikel 3.44 tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat:

- zij vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend aan [REDACTED] voor het veranderen of het veranderen van de werking van een transportbedrijf, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, op een perceel aan de De Houwen 3 te Genum, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie H, nrs.775 en 908;
- het genoemde bestuur vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren heeft verleend aan [REDACTED] voornoemd voor het lozen van afvalwater, afkomstig van voornoemd transportbedrijf, op het oppervlaktewater; zulks onder diverse voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

De genoemde vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 14 november 1994 tot en met 25 december 1994 ter inzage:

- op de secretarie der gemeente Ferwerderadeel, Hogebeintumerweg 2 te Ferwerd, elke werkdag van 09.00-12.00 uur en na telefonische afspraak van 14.00-16.30 uur, alsmede op woensdag, na telefonische afspraak, van 16.00-19.00 uur.
- in het waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Voor nadere informatie over deze vergunning kunt u bellen met [REDACTED] afdeling Vergunningverlening, telefoon [REDACTED].

Ingevolge artikel 20.6, tweede lid van de Wet Milieubeheer, staat tot en met 25 december 1994 beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:


1. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
2. degenen, die in een eerder stadium overeenkomstig de artikelen 3.24, eerste lid en/of 3.25 eerste en tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
3. degenen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen tegen het ontwerp-besluit te maken.

De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

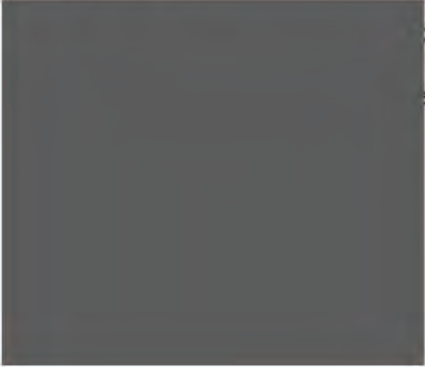

ber 1994

ethouders van





W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

Wijbenga Transport bv
Houwen 3
9174 GA GENUM

Leeuwarden, 10 november 1994
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.94/19012
Toestel .. /

Afd. Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning
(art. 13.22 lid 1 Wm).

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 oktober 1994, alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED], telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 25 december 1994 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ook kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waterschap Friesland

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,



E.H. Togtema,
voorzitter.



mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 10 november 1994
Bijl.:



Ons kenmerk: WF.94/19012
Toestel .. 

Afd. Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning
(art. 13.22 lid 1 Wm).

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 oktober 1994, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Wijbenga Transport bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door , telefoon . U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,

E.H. Togtema,
voorzitter.

mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.

Waterschap Friesland

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



W A T E R S C H A P
F R I E S L A N D

De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
Postbus 30020
9700 RM Groningen

Leeuwarden, 10. november 1994
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.94/19012
Toestel .. [REDACTED]

Afd. Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning
(art. 13.22 lid 1 Wm).

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 oktober 1994 alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Wijbenga Transport bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,

[REDACTED]
E.H. Togtema,
voorzitter.

[REDACTED]
mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.

Waterschap Friesland

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966



WATERSCHAP
FRIESLAND

Waterschap Tusken Waed en Ie
Postbus 1
9123 ZR METSLAWIER

Leeuwarden, 10 november 1994
Bijl.:


Ons kenmerk: WF.94/19012
Toestel .. 

Afd. Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning
(art. 13.22 lid 1 Wm).

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 oktober 1994, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Wijbenga Transport bv.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door , telefoon . U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,


E.H. Togtema,
voorzitter.

mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.

Waterschap Friesland

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden

Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WF
WATERSCHAP
FRIESLAND

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Ferwerderadeel
Postbus 2
9172 ZS FERWERD

Leeuwarden, 10 november 1994
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.94/19012
Toestel ...

Afd. Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning
(art. 13.22 lid 1 Wm).

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 19 oktober 1994, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Wijbenga Transport bv om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning, alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland,

[redacted]
E.H. Togtema,
voorzitter.

[redacted]
mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.

Waterschap Friesland

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

ARCHIEF

Mechan Noord
Tibsterwei 4L
8131 EG EE

Leeuwarden, 24 mei 2019
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.037034

Ons kenmerk: WFN1905872 ✓
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:



WFN1905872

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Op 19 april 2019 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van een wasplaats op oppervlaktewater aan de Tibsterwei 4L te Ee.

Op 14 mei 2019 hebben wij per mail aanvullende informatie ontvangen.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 653,15 legeskosten in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED], van de Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
na [REDACTED]

in
te [REDACTED] lening.

EN WAT MOET WE NU DOEN MET WATER?

mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente Noardeast-Fryslân, handhaving [REDACTED]

WATERVERGUNNING

Mechan Noord

Locatie:

Tibsterwei 4L EE

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 2222

Fax: 058-292 2223

www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Voorschriften.....	4
4.1 Voorschriften van algemene aard	4
4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	4
5. Aanvraag	6
5.1 Algemeen	6
5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd	6
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	6
6.1 Algemeen	6
6.2 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	7
6.2.1 Beleid.....	7
7. Leges.....	7
8. Procedure	8
9. Ondertekening	8
Bijlage 1 Begripsbepalingen	11
Bijlage 2 Kaartje	12

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 24 mei 2019

Kenmerk: WFN1905872

Objectnummer: 19776

Dossiernummer: WFN.037034

Onderwerp: Watervergunning Mechan Noord, Tibsterwei 4L 8131 EG te Ee

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 19 april 2019 een aanvraag ontvangen van Mechan Noord te Ee om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN1904866.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Mechan Noord, Tibsterwei 4L 8131 EG te Ee te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater, afkomstig van een wasplaats;
2. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in hoofdstuk 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

(afvalwaterstroom)

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de wasplaats. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

(lozingseisen en lozingspunt)

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het/de betreffende lozingspunt(en) niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872
CZV	< 300 mg/l	NEN 6633
Minerale Olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;
4. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekening.
5. Bestrijdingsmiddelen en/of residuen daarvan, mogen niet worden geloosd.

Voorschrift 6

(controlevoorzieningen)

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het afvalwater via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

Voorschrift 7

(good housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven;
2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Mechan Noord is gevestigd aan de Tibsterwei 4L te Ee. Enige tijd geleden is er een vloeistofdichte wasplaats aangelegd. Het water afkomstig van de wasplaats wordt via een slibvang en olie-benzine afscheider met coalescentiefilter geloosd op oppervlaktewater. Deze lozing valt onder de vergunningplicht als bedoeld in de Waterwet.

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraagformulier watervergunning;
- overzichtstekening;
- technische omschrijving olieafscheider, coalescentiefilter en slibvang conform NEN-EN 858-1.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Mechan Noord vraagt vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een wasplaats op oppervlaktewater. Het afvalwater wordt alvorens het wordt geloosd door een zuiveringstechnische voorziening (olie/benzine afscheider met slibvang en coalescentiefilter) geleid. In de voorziening wordt zand en zwevend materiaal tot bezinken gebracht en aanwezige olie afgescheiden van het water. Op de wasplaats worden geen machines of materialen afgespoten waar bestrijdingsmiddelen mee zijn toegepast.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

De lozing van afvalwater afkomstig van de wasplaats vindt plaats op de naast de wasplaats gelegen watergang.

Aan de wateren in dit gebied zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van het hoofd van de cluster Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 653,15.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoon [REDACTED].

9. Ondertekening

het [REDACTED] Wetterskip Fryslân,
nam

ing.
tea [REDACTED] ening.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. cluster Handhaving: de cluster Handhaving van het waterschap;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
9. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Bijlage 2 Kaartje


EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?



B DI K TR D GR
WI M

RD
tel. 0511 600 554
www.rdp.nl

Mechan Noord

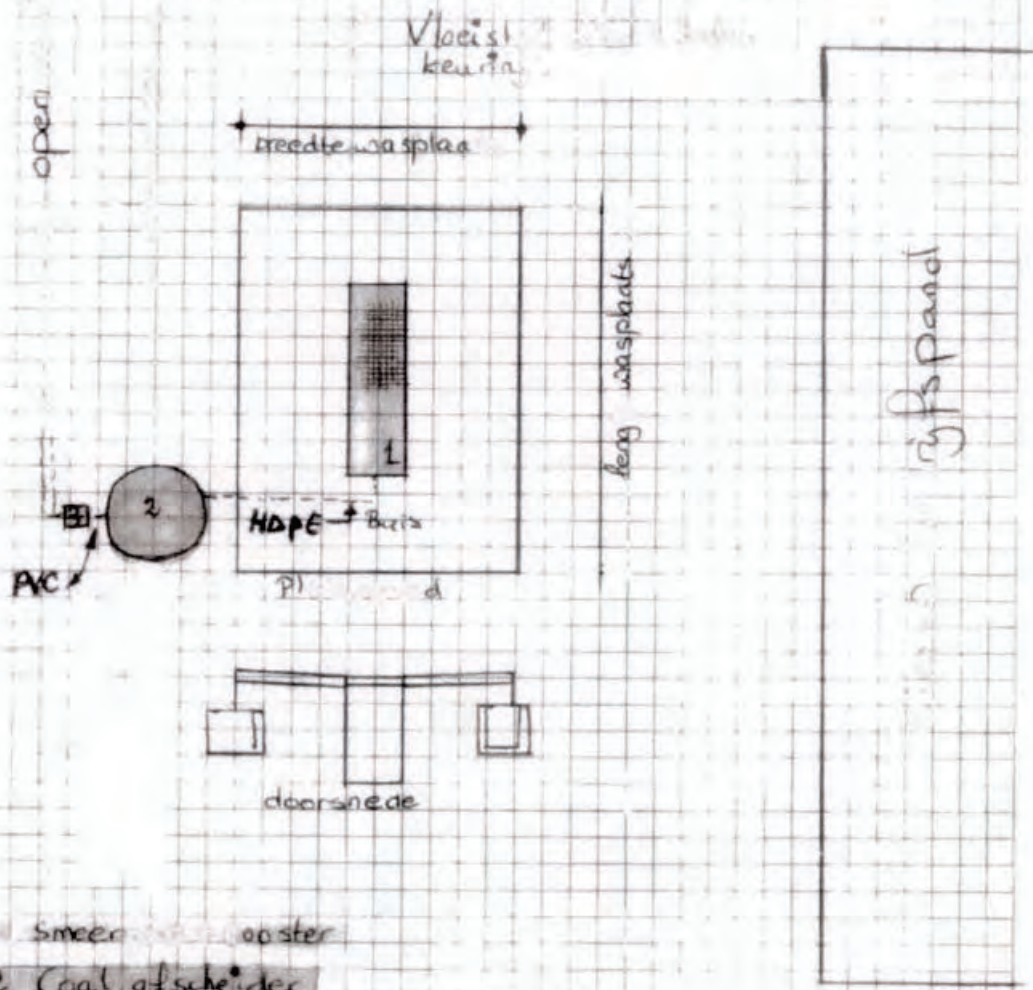

Bouwen in verdunde



WATERVERGUNNING

ARCHIEF

Yachtservice It Ges

Locatie:

Afkelandsdyk 6a te Sneek



WFN1203610

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening

Postbus 36

8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058-292 222

Fax: 058-292 670

www.wetterskipfryslan.nl



**WETTERSKIP
FRYSLÂN**



Inhoudsopgave

1.	Aanhef	3
2.	Besluit	3
3.	Voorschriften	4
4.	Overwegingen	4
4.1	Algemeen	4
4.2	Beschrijving van de situatie	5
5.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	5
5.1	Algemeen	5
5.2	Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	5
5.2.1	Beleid	5
5.2.1.2	Activiteitenbesluit	6
5.2.1.3	Kaderrichtlijn Water	6
5.3	Beoordeling van de aanvraag	7
5.3.1	Toetsing aan de stand der techniek	7
5.3.2	Toetsing aan Beleid	7
5.3.3	Beoordeling lozing	7
6.	Conclusie	7
7.	Procedure	8
8.	Ondertekening	8
9.	Mededelingen	9
Bijlage 1	Begripsbepalingen	10
Bijlage 2	Situatietekening	11

Kenmerk: WFN1203610

Dossiernummer: WFN.021048

1. Aanhef

2. Besluit

BESLUIT

- Systemic Analgesia



3. Voorschriften

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(Afalwaterstromen en lozingspunten)

Het in het oppervlaktewaterlichaam brengen van een afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening.

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
Lozingspunt	Afalwater bodembeschermende voorziening

Voorschrift 4

(Lozingseisen)

1. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden:

Afalwater bodembeschermende (monsternamen bij controleput na voorziening):

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Minerale olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden.
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
4. De afvalwaterstroom dient afzonderlijk bemonsterd te kunnen worden. Daarom dient er een controlevoorziening aanwezig te zijn die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4. Overwegingen

4.1 Algemeen

Yachtservice It Ges is een bedrijf dat zich bezighoudt met de watersport. Ter uitbreiding van de activiteiten is de eigenaar voornemens een afsputplaats voor recreatievaartuigen aan te leggen. Het bedrijf is een zogenaamde type B inrichting. Voor dergelijke inrichtingen gelden het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.



De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning;
- Situatietekening.

4.2 Beschrijving van de situatie

Yachtservice It Ges heeft aan de Afkelandsdyk 6a te Sneek een jachthaven waar recreatievaartuigen afgemeerd en gestald kunnen worden. Alvorens de vaartuigen worden gestald, is het wenselijk de vaartuigen te reinigen. Om dit te bewerkstelligen wordt een afschuitplaats aangelegd. De vaartuigen worden boven een bodembeschermende voorziening gereinigd en het afvalwater wordt via een slibvang en olieafscheider geloosd op het naastgelegen boezemwater. Om de kwaliteit van het afvalwater te kunnen bemonsteren, dient achter de zuiveringstechnische voorziening een controleput aangebracht te worden.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.2 Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

5.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.



Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

De lozing afkomstig van de afspuitplaats aan de Afkelandsdyk 6a te Sneek vindt plaats op de naast het perceel gelegen boezemwater. Aan dit water zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

Aan de volgende elementen is in het bijzonder getoetst.

5.2.1.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) behoort en de inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht blijven vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling.

Voor de regulering van de afvalwaterstromen uit de aanvraag voor deze watervergunning betekent dat het volgende:

- Licht verontreinigd water afkomstig van de bodembeschermende voorziening van de afspuitplaats.

Voor deze lozing zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

5.2.1.3 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De Kaderrichtlijn stelt als doel het behalen van een goede "toestand" van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027. Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende waterenheid die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand. Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Momenteel zijn dit alleen die stoffen die vallen onder de dochterrichtlijnen van richtlijn 76/464 (nu: richtlijn 2006/11). In de toekomst komen hier de prioritaire stoffen; die in de stoffenbijlage bij de Kaderrichtlijn genoemd worden, nog bij voor zover hiervoor Europese kwaliteitsnormen worden opgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.



Principe van geen achteruitgang

De Kaderrichtlijn Water kent het principe van geen achteruitgang. Aanvragen met betrekking tot nieuwe emissies of uitbreidingen van bestaande emissies moeten aan dit principe worden getoetst. Voorkomen moet worden dat de toestand van het water verslechterd. Omdat de Kaderrichtlijn de toestand beschrijft op het niveau van waterlichamen, is dit in principe ook het niveau waarop 'geen achteruitgang' wordt toegepast. De Kaderrichtlijn Water hanteert voor de chemische toestand twee klassen: goed en slecht. Een waterlichaam verkeert alleen in een chemisch goede toestand als alle stoffen waarvoor Europese milieukwaliteitsnormen gelden aan die normen voldoen. Deze normen komen overeen met het MTR. Overschrijdt één stof de norm, dan verkeert het waterlichaam niet langer in een chemisch goede toestand (in het spraakgebruik wordt deze benadering ook wel 'one out, all out' genoemd). Voor de ecologische toestand zijn er vijf klassen: zeer goed / goed / matig / slecht / zeer slecht. Bij de ecologische beoordeling worden de stoffen getoetst aan de VR en de (ad-hoc)MTR-normen. Bij de toetsing aan de ecologische toestand wordt in principe naar alle parameters gekeken. Het gaat hierbij om een totaaloordeel, waarbij bijvoorbeeld ook biologische en hydromorfologische kwaliteitskenmerken worden meegewogen.

5.3 Beoordeling van de aanvraag

5.3.1 Toetsing aan de stand der techniek

Het licht verontreinigde water afkomstig van de bodembeschermende voorziening wordt voor lozing door een Olie Benzine Afscheider (Obas) geleid. Deze voorziening scheidt de oliefractie van het water. Dergelijke voorzieningen dienen te voldoen aan de NEN norm zoals in het activiteitenbesluit is opgenomen. Voor deze lozing is deze voorziening de best uitvoerbare techniek.

5.3.2 Toetsing aan Beleid

De lozing is getoetst aan de regels zoals opgenomen in het activiteitenbesluit en het Handboek Water. Hieruit zijn de norm voor zwevende stof en minerale olie afgeleid.

De lozing is getoetst aan het principe van "geen achteruitgang" zoals verwoord in de Kaderrichtlijn Water. Er is géén sprake van achteruitgang in het licht van de wijze waarop dat in de Kaderrichtlijn Water is verwoord. Daarom is de conclusie dat deze bestaande lozing geen strijdigheid geeft met het principe van "geen achteruitgang" uit de Kaderrichtlijn Water.

5.3.3 Beoordeling lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozing al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, de aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.

De capaciteit van de zuiveringstechnische voorziening (Obas) is van invloed op de kwaliteit van de afvalwaterstroom. Door toepassing van de best uitvoerbare techniek worden verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderd.

Door voorschriften op te nemen met betrekking tot de onopgeloste bestanddelen wordt beoogd de lozing zodanig te reguleren, dat de fijne deeltjes en dus ook de microverontreiniging zijn gelimiteerd en niet verder worden verspreid in oppervlaktewater.

Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het type en grootte van het ontvangende oppervlaktewater waarop wordt geloosd en met de verontreinigende stoffen die in het te lozen afvalwater voorkomen. Voor het ontvangende oppervlaktewater, geldt geen ecologische doelstelling. Het gebied is aangemerkt door Gedeputeerde Staten van Fryslân als niet kwetsbaar gebied.

De genoemde activiteiten zullen, wanneer ze worden uitgevoerd conform de aanvraag, naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem, zodat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

6. Conclusie

De aanvraag is niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.



7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8. Ondertekening

Hoogachtend,

[Redacted signature] van Wetterskip Fryslân,

[Redacted signature] Jong,
vergunningverlening.

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan: Gemeente Sudwest Fryslân



9. Mededelingen

De aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning WFN 1203610 van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
- Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
- lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.



ARCHIEF

W E T T E R S K I P
F R Y S L Â N

Yachtservice it Ges

T.a.v. [REDACTED]

Afkelandsyk 6 A

8606 JZ Sneek

VERZONDEN 15 MAART 2012

Leeuwarden, 15 maart 2012

Bijl.: 1

Objectnummer: 10169

Dossiënummer: WFN.021048

Ons kenmerk: WFN1203610

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening

Uw kenmerk: geen

Onderwerp:

Toezening watervergunning.

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u onze watervergunning van 15 maart 2012 betreffende uw aanvraag ingevolge de Waterwet voor de uitbreiding van de jachthaven.

De vergunning wordt behandeld door [REDACTED] telefoon [REDACTED]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN1203610 te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite"
Lytse Súdein 12
8624TT Uitwellingergera

Leeuwarden, 18 juli 2022
Bijlage(n): -
Uw referentie:

Ons kenmerk: WF-97500
Behandelaar: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Vakgroep Vergunningverlening
Email: [REDACTED]@weterskipfryslan.nl
OLO nummer: 6943907

Onderwerp: watervergunning

Geachte [REDACTED]

Op 2 mei 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van gezuiverd afvalwater, van huishoudelijke aard, afkomstig van 3 afvalwater inzamelstations in de Friese Boezem, gelegen aan de Noarder Alde wei, de Grutte Gaastmar en de Tsjûkemar.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening, tel. [REDACTED]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

WATERVERGUNNING

Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite"

Locatie:

Noarder Alde wei; Hûske 1

Grutte Gaastmar; Hûske 2

Tsjûkemar; Hûske 3

Wetterskip Fryslân
vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	4
2. Conclusie.....	4
3. Besluit.....	4
4. Voorschriften.....	5
4.1 Voorschriften van algemene aard.....	5
4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	6
5. Aanvraag.....	7
5.1 Algemeen.....	7
5.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	7
5.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam.....	7
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	8
6.1 Algemeen.....	8
6.2 Toetsingskader voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	8
6.2.1 Beleidskader NWP.....	8
6.2.2 Activiteitenbesluit/besluit lozen buiten inrichtingen.....	9
6.2.3 Kaderrichtlijn Water.....	9
6.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersystemen en het gebruik van waterstaatswerken.....	9
6.3.1 Beoordeling Activiteitenbesluit/Besluit lozen buiten inrichtingen.....	9
6.3.2 Beoordeling kaderrichtlijn water.....	10
7. Leges.....	10
8. Procedure.....	10
9. Ondertekening.....	10
10. Mededelingen.....	11
Bijlage(n).....	13
Bijlage 1 Begripsbepalingen.....	13
Bijlage 2 processchema.....	14
.....	14

Leeuwarden, 15 juli 2022

Zaaknummer: WF-97500 , Lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater afkomstig van drie drijvende afvalwatervoorzieningen in diverse vaarwegen

Onderwerp: Watervergunning Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" .

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 2 mei 2022 een aanvraag ontvangen van Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" te Uitwellingerga, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF-97500. De aanvraag betreft het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van gezuiverd afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van 3 afvalwater inzamelstations in de Friese Boezem, gelegen aan de Noarder Alde wei, de Grutte Gaastmar en de Tsjûkemar.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" Lytse Súdein 12 8624TT Uitwellingerga te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van gezuiverd afvalwater, van huishoudelijke aard, afkomstig van 3 afvalwater inzamelstations in de Friese Boezem, gelegen aan de Noarder Alde wei, de Grutte Gaastmar en de Tsjûkemar.

2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van de vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

algemeen

1. Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn;
2. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan Wetterskip Fryslân te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van [REDACTED]

Voorschrift 2

contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de vakgroepleider van Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

calamiteiten

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de vakgroepleider Handhaving. De aanwijzingen door of namens de vakgroepleider moeten direct worden opgevolgd.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

(afvalwaterstromen)

1. De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit gezuiverd afvalwater afkomstig van de drie drijvende afvalwaterzuiveringsinstallatie die afgemeerd liggen aan de Noarder Alde Wei, de Grutte Gaastmar en de Tsjûkemar. Deze afvalwaterstromen mogen uitsluitend via de bijbehorende lozingspunten in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

(lozingseisen, lozingspunten en analysemethode)

1. De zuiveringsvoorzieningen (Hûskes) hebben een zodanige werking dat het te lozen afvalwater, na door de zuiveringsvoorziening te zijn geleid, voldoet aan de eisen in onderstaande tabel:

Parameter	Waarde (obv 90 percentiel	Analyse conform
Intestinale enterokokken	<330 kolonievormende eenheden/100ml	NEN-EN-ISO 7899-1 of NEN-EN-ISO 7899-2
Escheria Coli	<900 kolonievormende eenheden/100ml	NEN-EN-ISO 9308-3 of NEN-EN-ISO 9308-1.
Onopgeloste stoffen	< 60 mg/l	NEN-EN 872
CZV	< 300 mg/l	NEN 6633
BZV	< 60 mg/l	NEN-EN-1899-1

2. Uitgaande van een beoordeling van de normale waarschijnlijkheidsverdeling van $\log_{10}$ van de microbiologische gegevens van het gezuiverde toiletwater wordt de in het eerste lid, onder a of b, bedoelde percentielwaarde als volgt afgeleid:

a. neem de $\log_{10}$ -waarde van alle bacterietellingen in de te beoordelen gegevensreeks. Indien het resultaat een nulwaarde is, neem dan de $\log_{10}$ -waarde van de minimum detectielimiet van de gebruikte analytische methode;

b. bepaal het rekenkundig gemiddelde van de $\log_{10}$ -waarden (μ);

c. bepaal de standaardafwijking van de $\log_{10}$ -waarden (σ);

waarbij het hoogste 90-percentielpunt van de waarschijnlijkheidsverdeling van de gegevens wordt berekend met de volgende vergelijking: hoogste 90-percentiel = antilog ($\mu + 1,282 \sigma$).

3. Geborgd is dat via de zuiveringsvoorziening geen onbehandeld afvalwater kan worden geloosd als deze uitgeschakeld is of niet in bedrijf is.
4. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;
5. De lozingspunten dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn;

Voorschrift 6

(controlevoorzieningen)

1. Het te lozen afvalwater als zoals bedoeld in voorschrift 5 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het afvalwater per locatie via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van de vakgroepleider van de Vakgroep Handhaving.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Recreatieschap De Marrekrite is enkele jaren geleden in samenwerking met Afmitech Friesland BV een pilot gestart met drijvende afvalwaterzuiveringen; de zogenaamde Hûskes. Inmiddels zijn er drie Hûskes actief. Deze Hûskes zijn gebouwd op pontons en afgemeerd in de Tsjûkemar, aan de Noarder Alde wei en in de Grutte Gaastmar.

Recreatievaartuigen kunnen hun vuilwatertank legen bij deze Hûskes. De Hûskes zijn ook voorzien van een toilet waar de recreanten gebruik van kunnen maken. Het afvalwater wordt middels een minizuiveringssysteem behandeld en geloosd op oppervlaktewater.

5.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Recreatieschap De Marrekrite vraagt vergunning aan voor het lozen van afvalwater afkomstig van drie drijvende afvalwaterzuiveringen op oppervlaktewater. In de drijvende afvalwaterzuiveringen, ook wel Hûskes of BAAS (Bever Autarkisch Afvalwater Station) genoemd, wordt afvalwater van de recreatievaart (pleziervaartuigen) en afvalwater van toiletbezoek van recreanten op de wal, gezuiverd, gefilterd en met UV behandeld alvorens het op oppervlaktewater wordt geloosd.

Het afvalwater wordt eerst biologisch gezuiverd in een IBA klasse 2. Het effluent wordt vervolgens opgeslagen in een buffertank en daar rondgepompt door een filter met een filtermaat van 100 µm (is 10^{-6} meter) en door een UV unit geleid.

Met de eerste stap in de IBA wordt er biologisch gezuiverd en in de tweede stap vindt met name hygiënisatie plaats.

Om het zuiveringssysteem niet te overbelasten, is er een maximum volume dat ingenomen kan worden. Als de tanks te vol worden, kan de afzuiginstallatie en de wc tijdelijk niet gebruikt worden. Er gaat dan een rood licht branden op de afzuiginstallatie en de wc deur blijft magnetisch gesloten. De Hûskes kunnen maximaal 1,75 a 2 m³ afvalwater per dag verwerken.

5.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

De lozing van het afvalwater van de Hûskes vindt plaats op drie verschillende locaties in de Friese Boezem. De Friese Boezem is een groot watersysteem bestaande uit meren en kanalen.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden verleend als die verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Door het verbinden van voorschriften of beperkingen kunnen de doelstellingen van het waterbeheer worden beschermd.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt de beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van een watersysteem. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Toetsingskader voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleidskader NWP

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan –2022 - 2027, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van “geen achteruitgang” voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare

waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

6.2.2 Activiteitenbesluit/besluit lozen buiten inrichtingen

Algemene maatregelen van bestuur

In AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer of Besluit lozen buiten inrichtingen, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende regels gesteld. Deze regels mogen niet in de watervergunning worden opgenomen. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer/Besluit lozen buiten inrichtingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, zijn Algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, bestaat uit voorschriften per activiteit.

Is de betreffende activiteit niet genoemd in deze besluiten, dan is de vergunningplicht vanuit de Waterwet toepassing.

6.2.3 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW stelt als doel het behalen van een 'goede toestand' van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027.

Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende waterenheid, die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand.

Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

6.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersystemen en het gebruik van waterstaatswerken

6.3.1 Beoordeling Activiteitenbesluit/Besluit lozen buiten inrichtingen

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor deze activiteiten opgeheven. Het activiteitenbesluit is echter niet van toepassing op de onderhavige lozing van de drijvende afvalwaterzuivering omdat deze activiteit daarin niet is geregeld. De Hûskes zijn inzamelstations van afvalstoffen en kunnen daarmee als inrichting voor afvalstoffenverwerkers worden aangemerkt

Besluit lozen buiten inrichtingen

In het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn regels opgenomen voor het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van pleziervaartuigen. In de ministeriële regeling lozen buiten inrichtingen is dat nader uitgewerkt.

Regeling lozen buiten inrichtingen

Op 1 oktober 2019 is de Regeling lozen buiten inrichtingen gewijzigd. Ten aanzien van het lozen vanaf pleziervaartuigen zijn paragraaf 2.5 en 2.6 in de regeling toegevoegd. Deze paragrafen hebben betrekking op de bacteriologische kwaliteit van het geloosde afvalwater. Omdat voor het lozen vanuit de Hûskes dezelfde eisen moeten gelden als voor het rechtstreeks lozen vanaf een pleziervaartuig, zijn deze eisen bij voorschrift 5 van deze vergunning opgenomen.

6.3.2 Beoordeling kaderrichtlijn water

Hûske 1 ligt aan de steiger in de Noarder Alde wei en loost aldaar. De Noarder Alde wei valt onder het KRW waterlichaam Friese Boezem, grote ondiepe kanalen. De kenmerken zijn beschreven in de factsheet met kenmerk NL02VL9a. Hieruit blijkt dat de chemische toestand van het water niet voldoet en dat de ecologische toestand als ontoereikend wordt beoordeeld.

De beperkte lozing afkomstig van Hûske 1 heeft zeer beperkte gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en zorgt derhalve niet voor een verslechtering van de kwaliteitsklasse die hiervoor gesteld is.

Hûske 2 ligt aan de steiger in de Grutte Gaastmar en loost aldaar. De Grutte Gaastmar is onderdeel van het KRW-waterlichaam Fluessen e.o.. In de factsheet met kenmerk NL02V10 zijn de kenmerken van de Fluessen e.o. beschreven en is een overzicht gegeven van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat de chemische toestand van het water voldoet en is de ecologische toestand als slecht beoordeeld. De beperkte lozing afkomstig van Hûske 2 heeft zeer beperkte gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en zorgt derhalve niet voor een verslechtering van de kwaliteitsklasse die hiervoor gesteld is.

Hûske 3 ligt aan de steiger bij eiland Marchjepôle en loost op de Tsjûkemar, dat onderdeel is van het KRW-waterlichaam Friese Boezem – overige meren. In de factsheet met kenmerk NL02V1 zijn de kenmerken van de Friese Boezem – overige meren e.o. beschreven en is een overzicht gegeven van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat de chemische toestand van het water goed is en de ecologische toestand als ontoereikend wordt beoordeeld.

De beperkte lozing afkomstig van Hûske 3 heeft zeer beperkte gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en zorgt derhalve niet voor een verslechtering van de kwaliteitsklasse die hiervoor gesteld is.

7. Leges

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

9. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze vergunning is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

10. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED]

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Vakgroep Handhaving: Handhaving van Wetterskip Fryslân;
3. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
4. De vergunninghouder: Recreatieschap De Marrekrite, is krachtens deze vergunning verantwoordelijk voor de handelingen zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. Calamiteit: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
7. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2 processchema



Húske 3 - Marchjepôle

● Geen communicatie

(Laatste contact: 13-07-2022 09:34:31)

